



2016年3月31日
東京電力株式会社


建屋内の空間線量率について


データ採取期間

- ・ 6号機 : 2016年1月1日～2016年1月31日

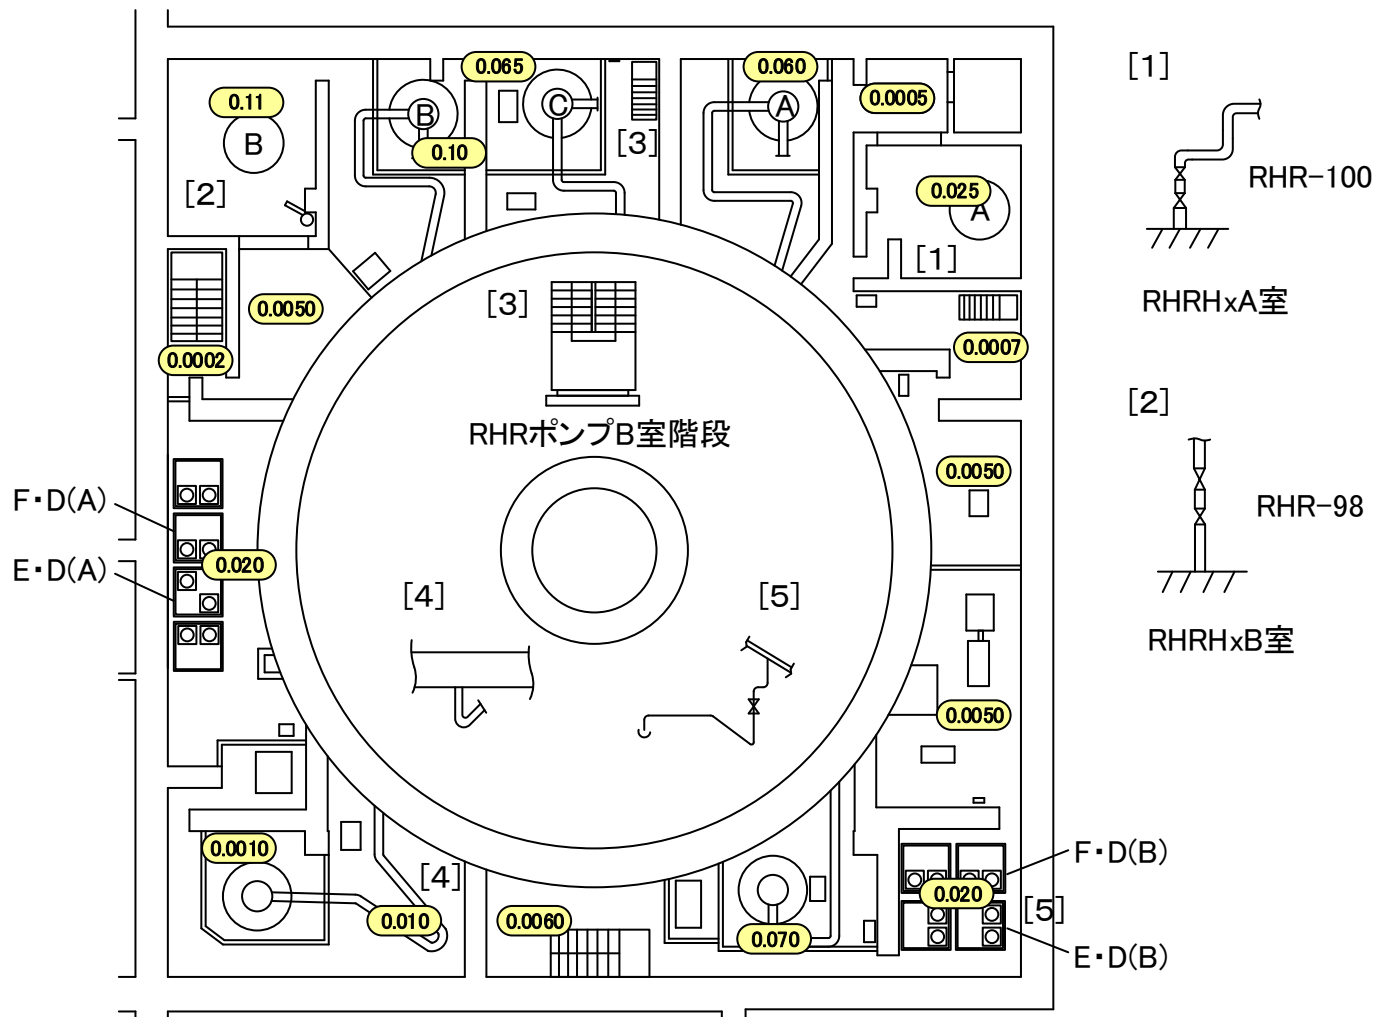


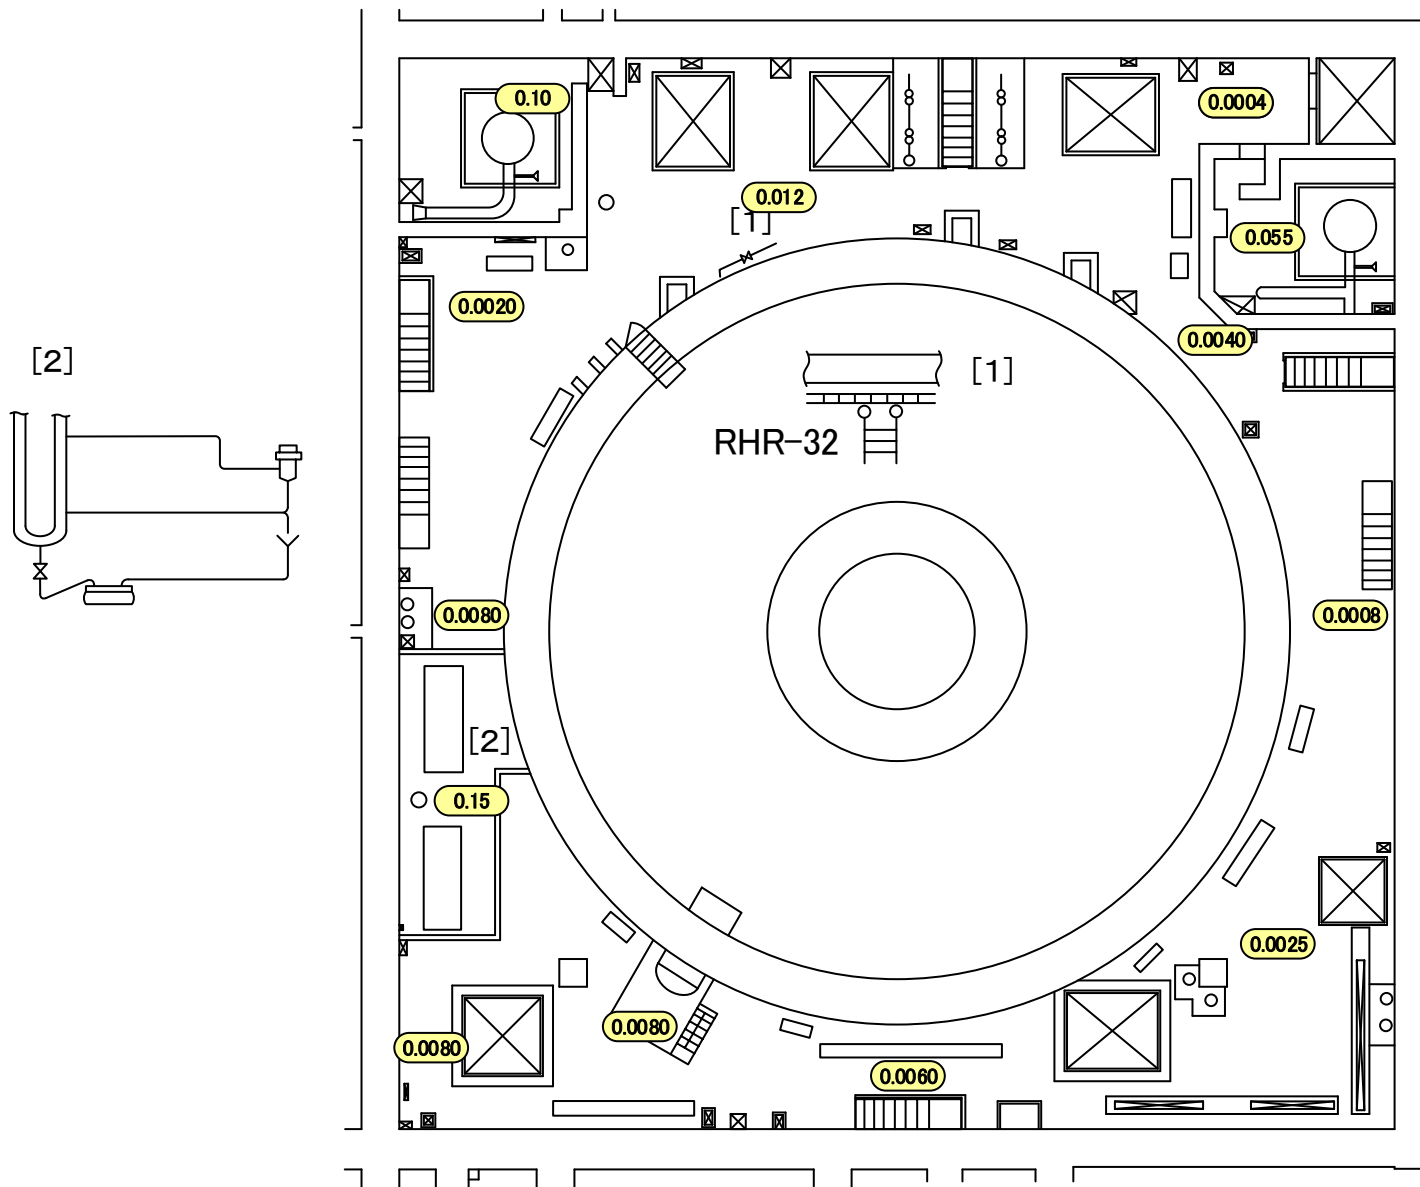

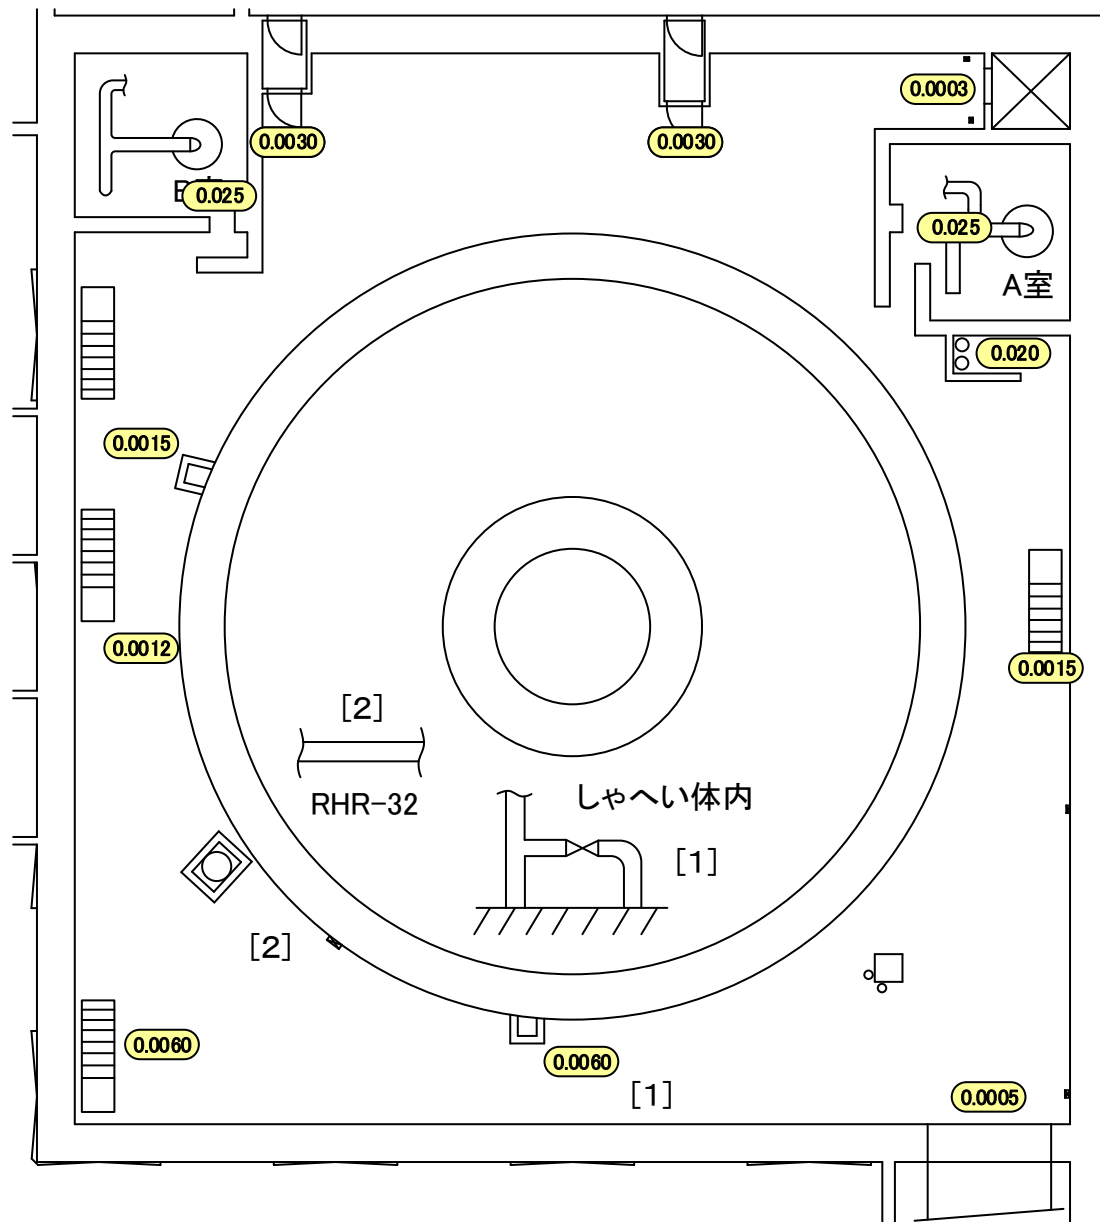

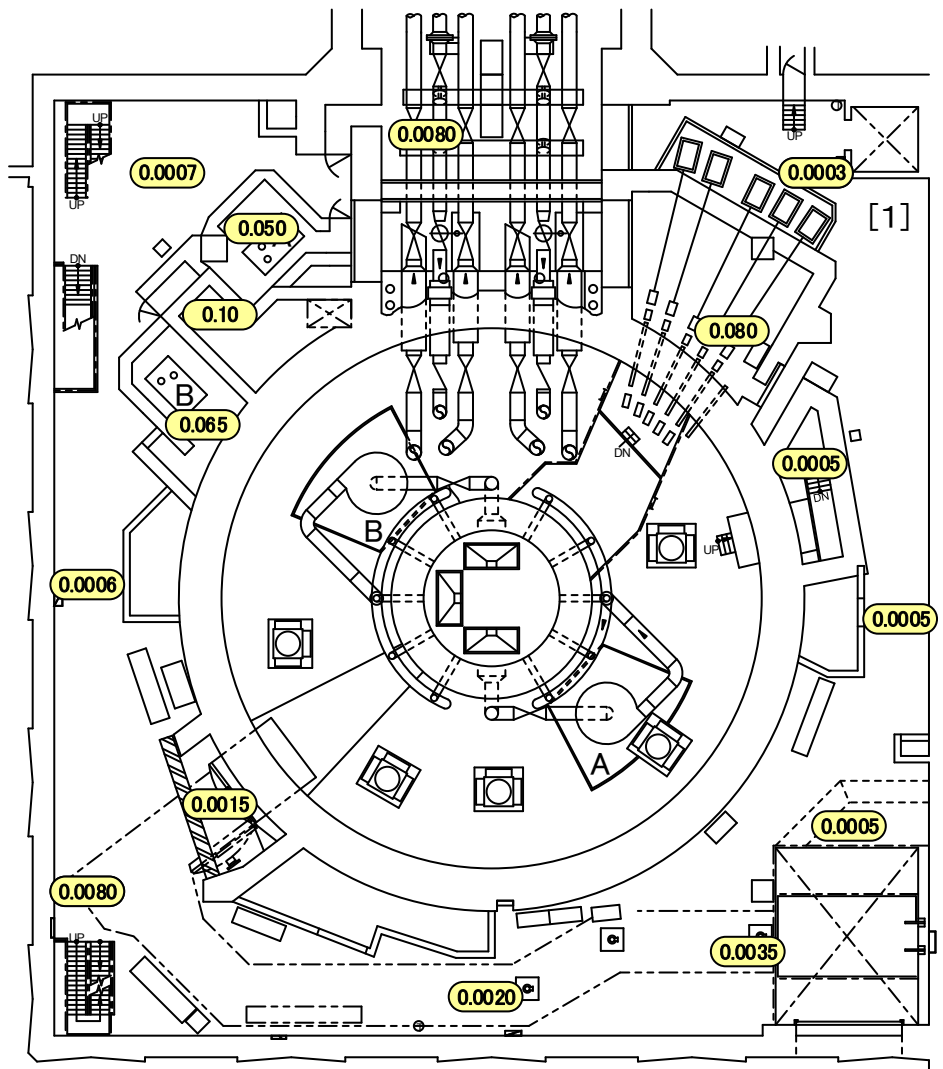


[1]




FPC-49



[1]
サンプリング
ラック




[2]
グレーチング
上


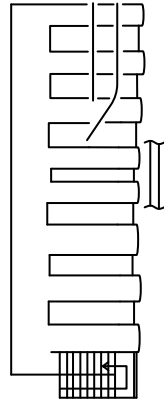


[3]
CRD吐出
フィルター

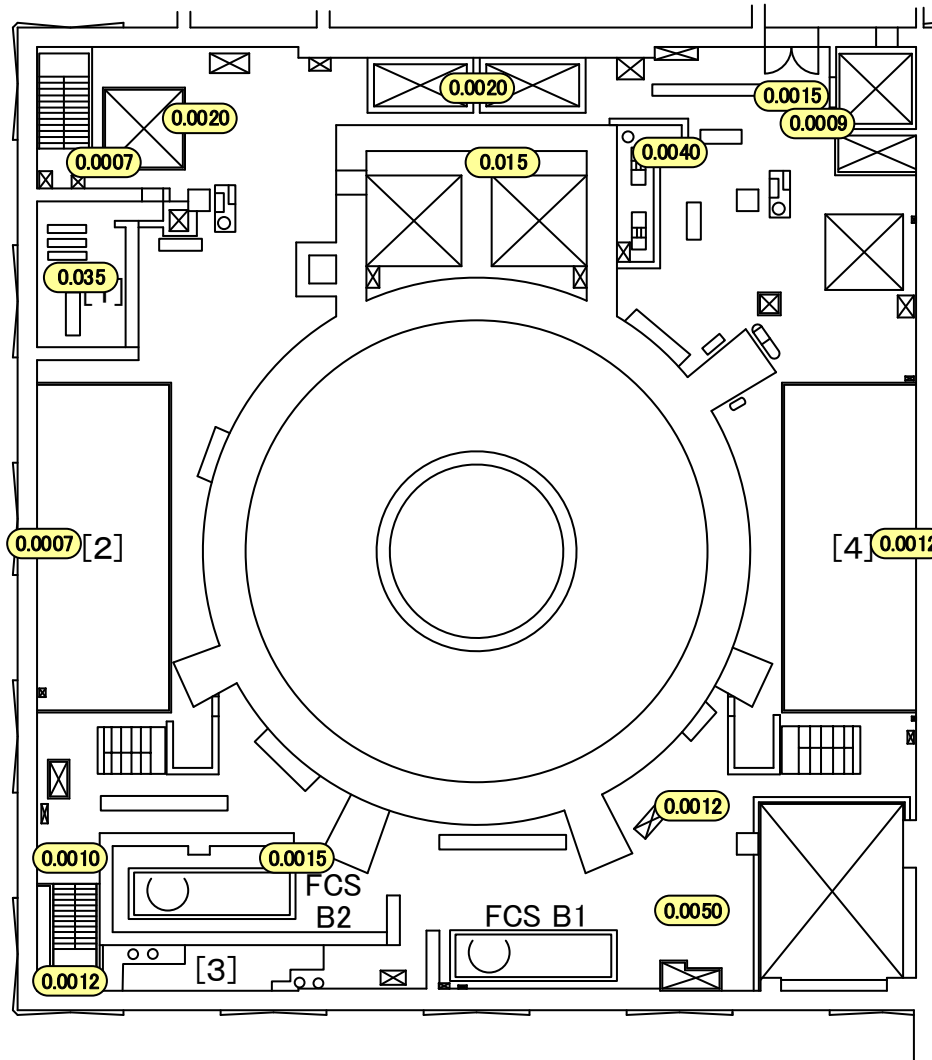


[4]
グレーチング
上

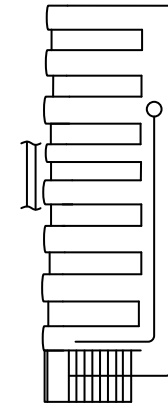


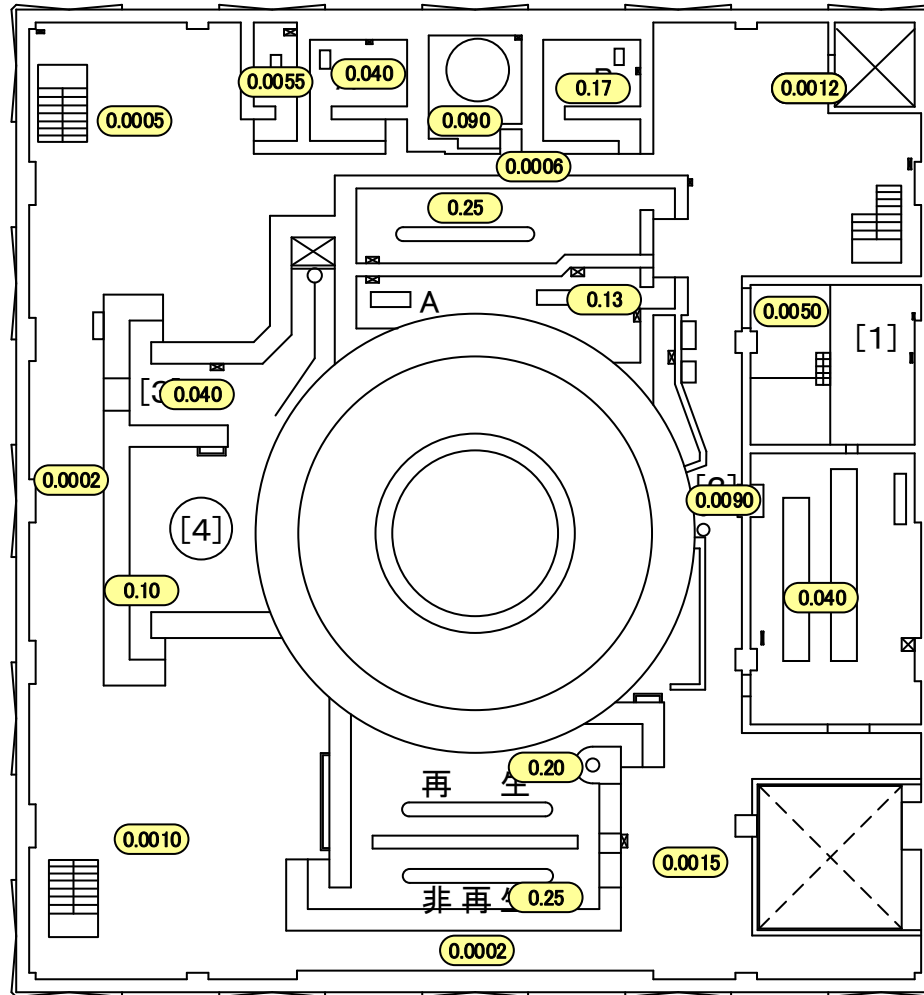


[1]
CRD半自動分解装置
操作エリア






[2]
南側通路
グレーチング上





[3]
CUW逆洗水移送ポンプ





[4]
CUW逆洗水受タンク

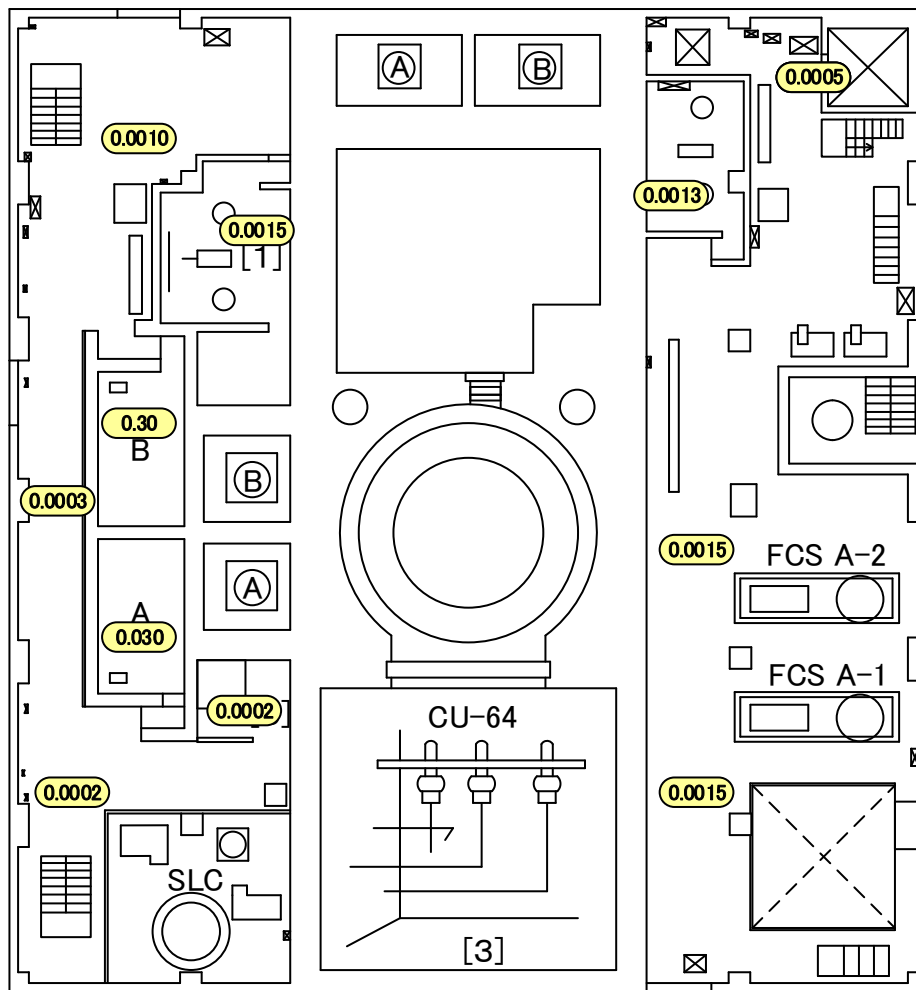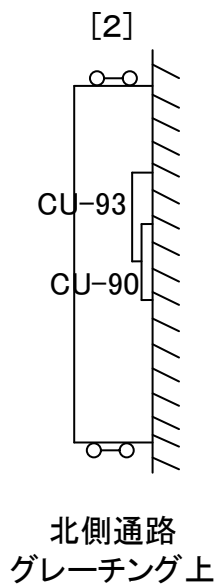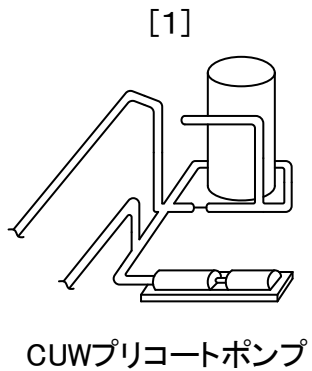


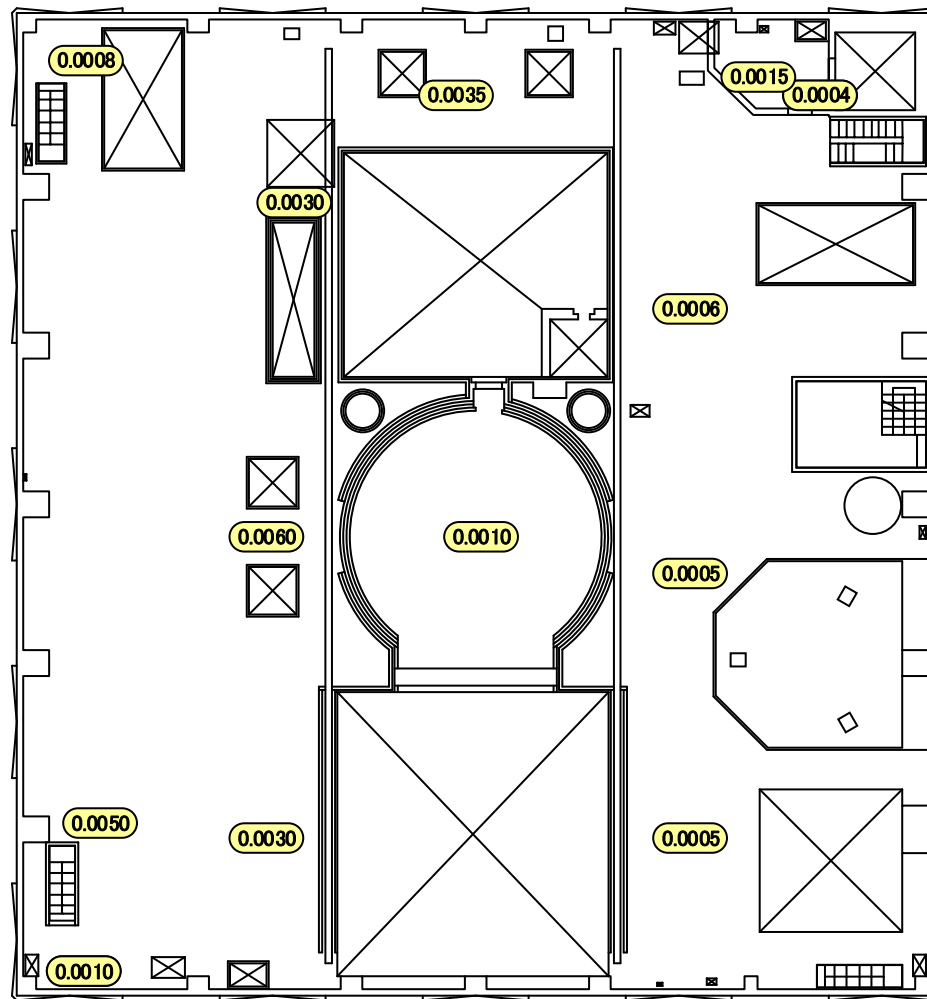


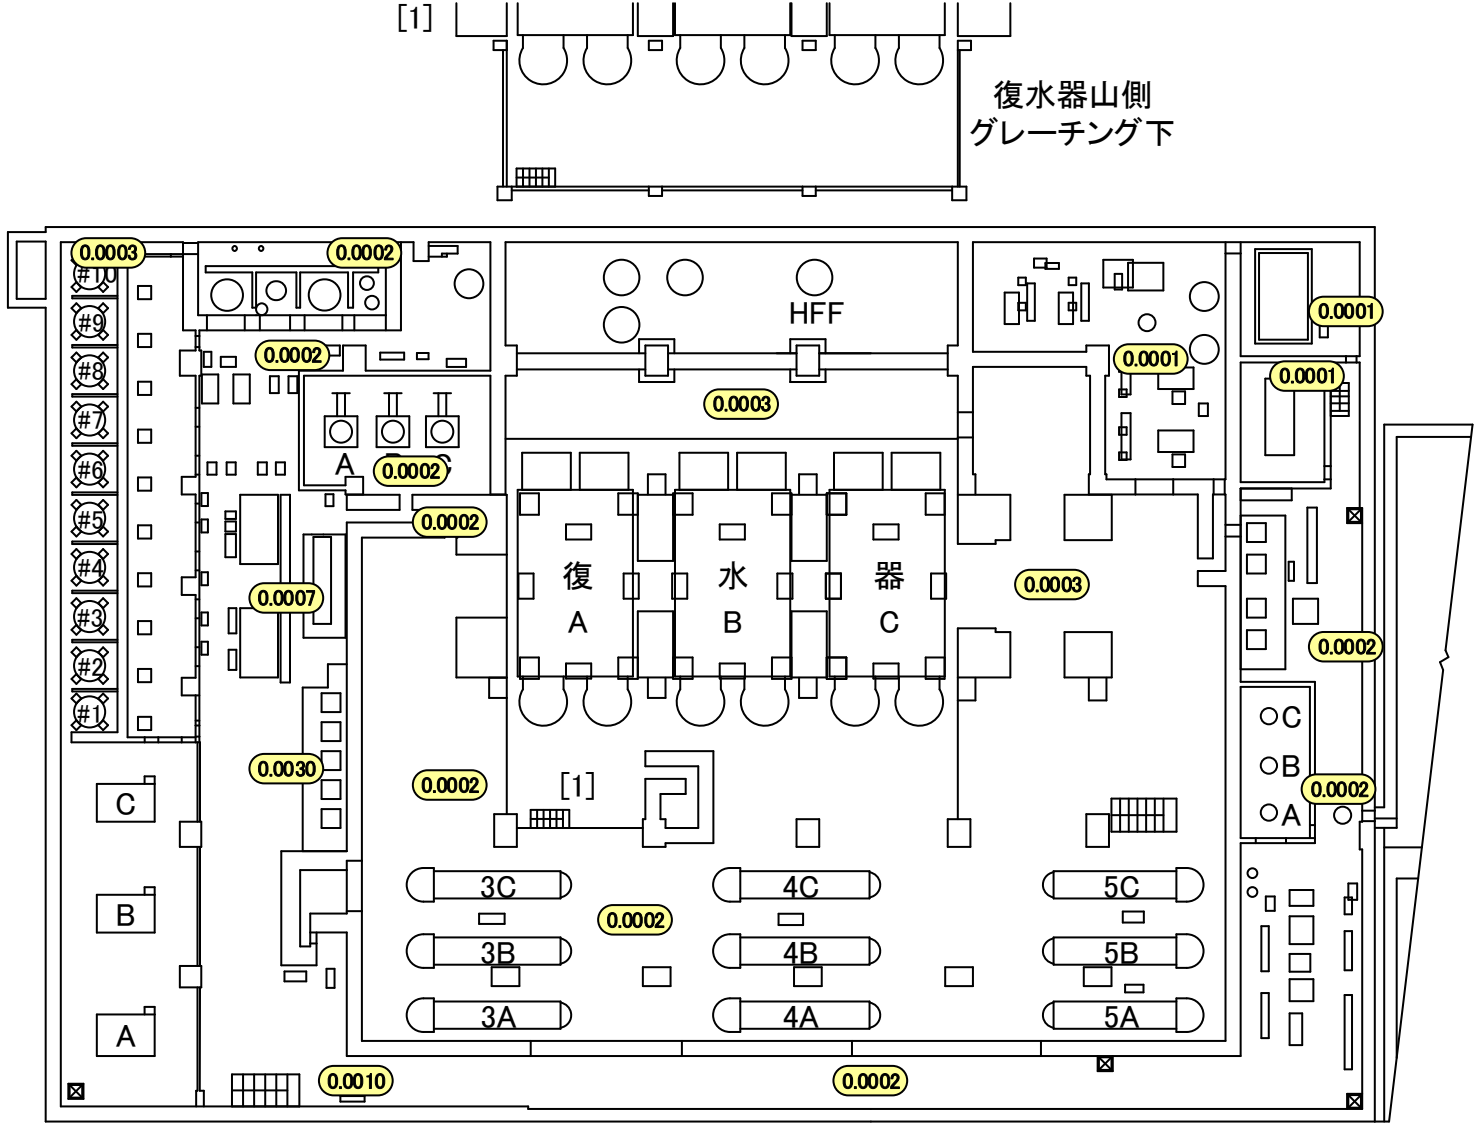


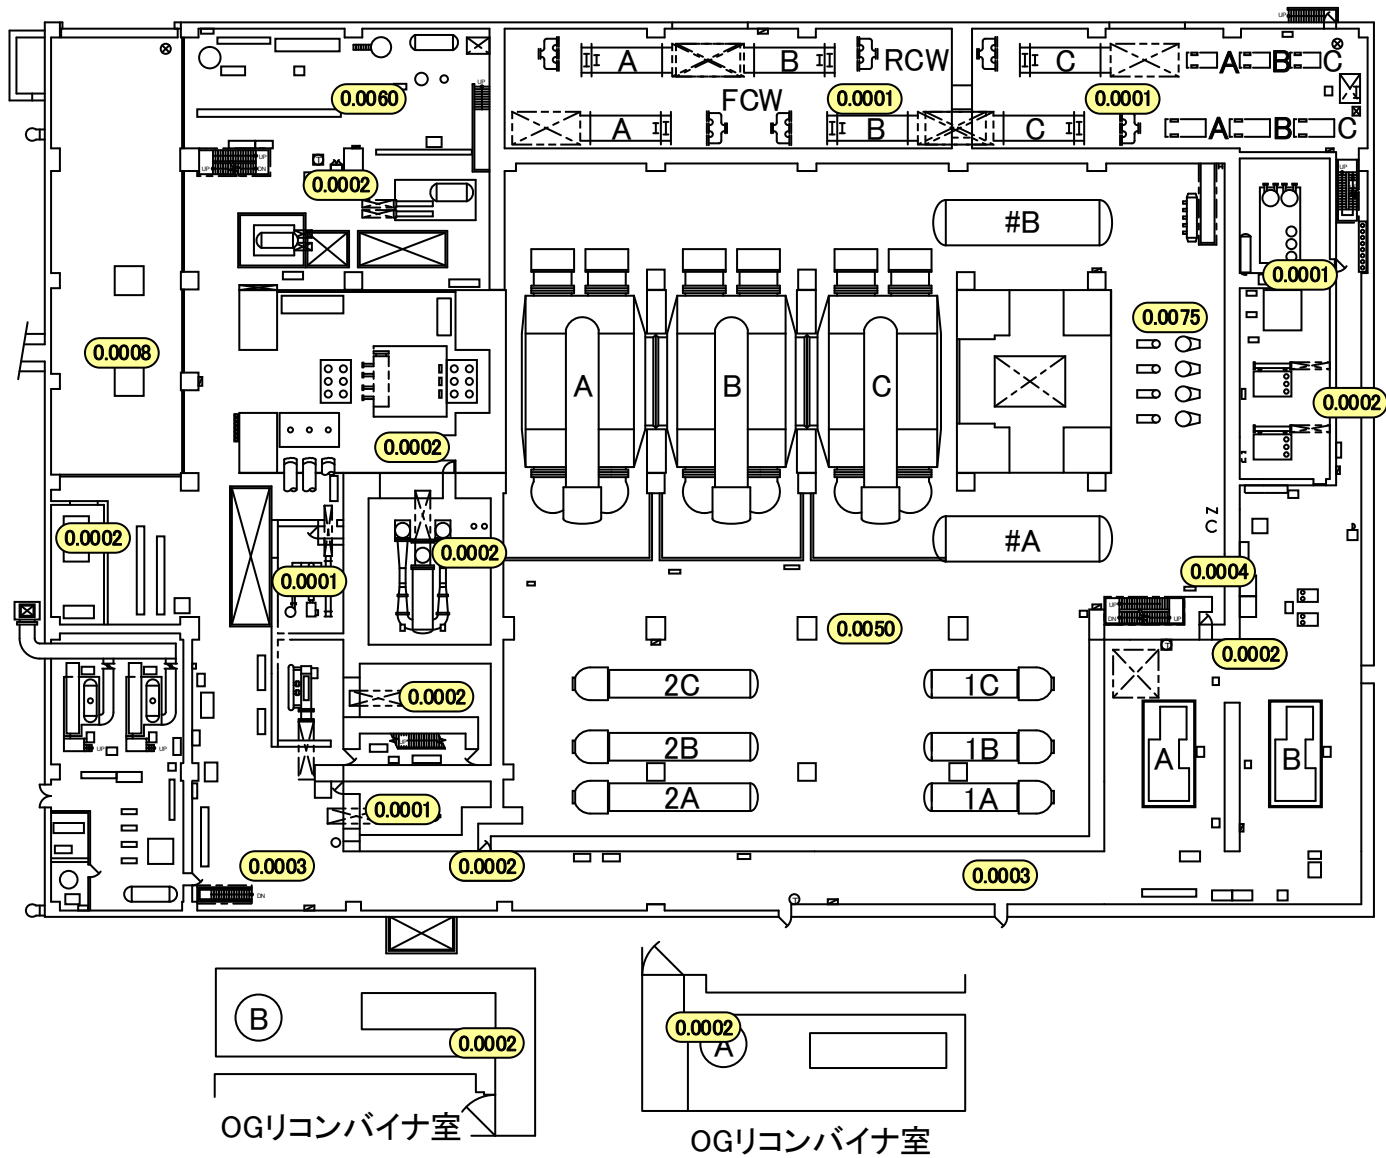





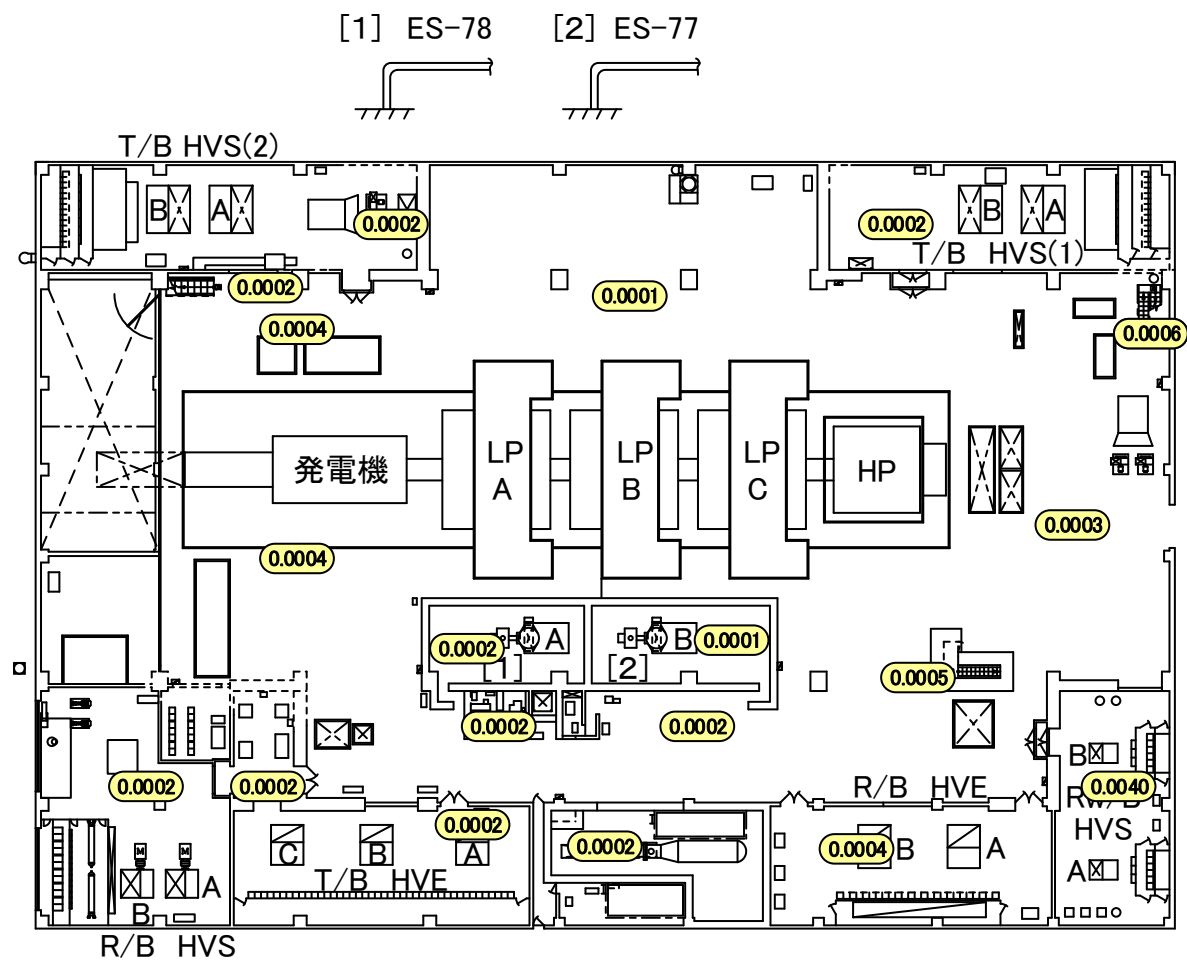


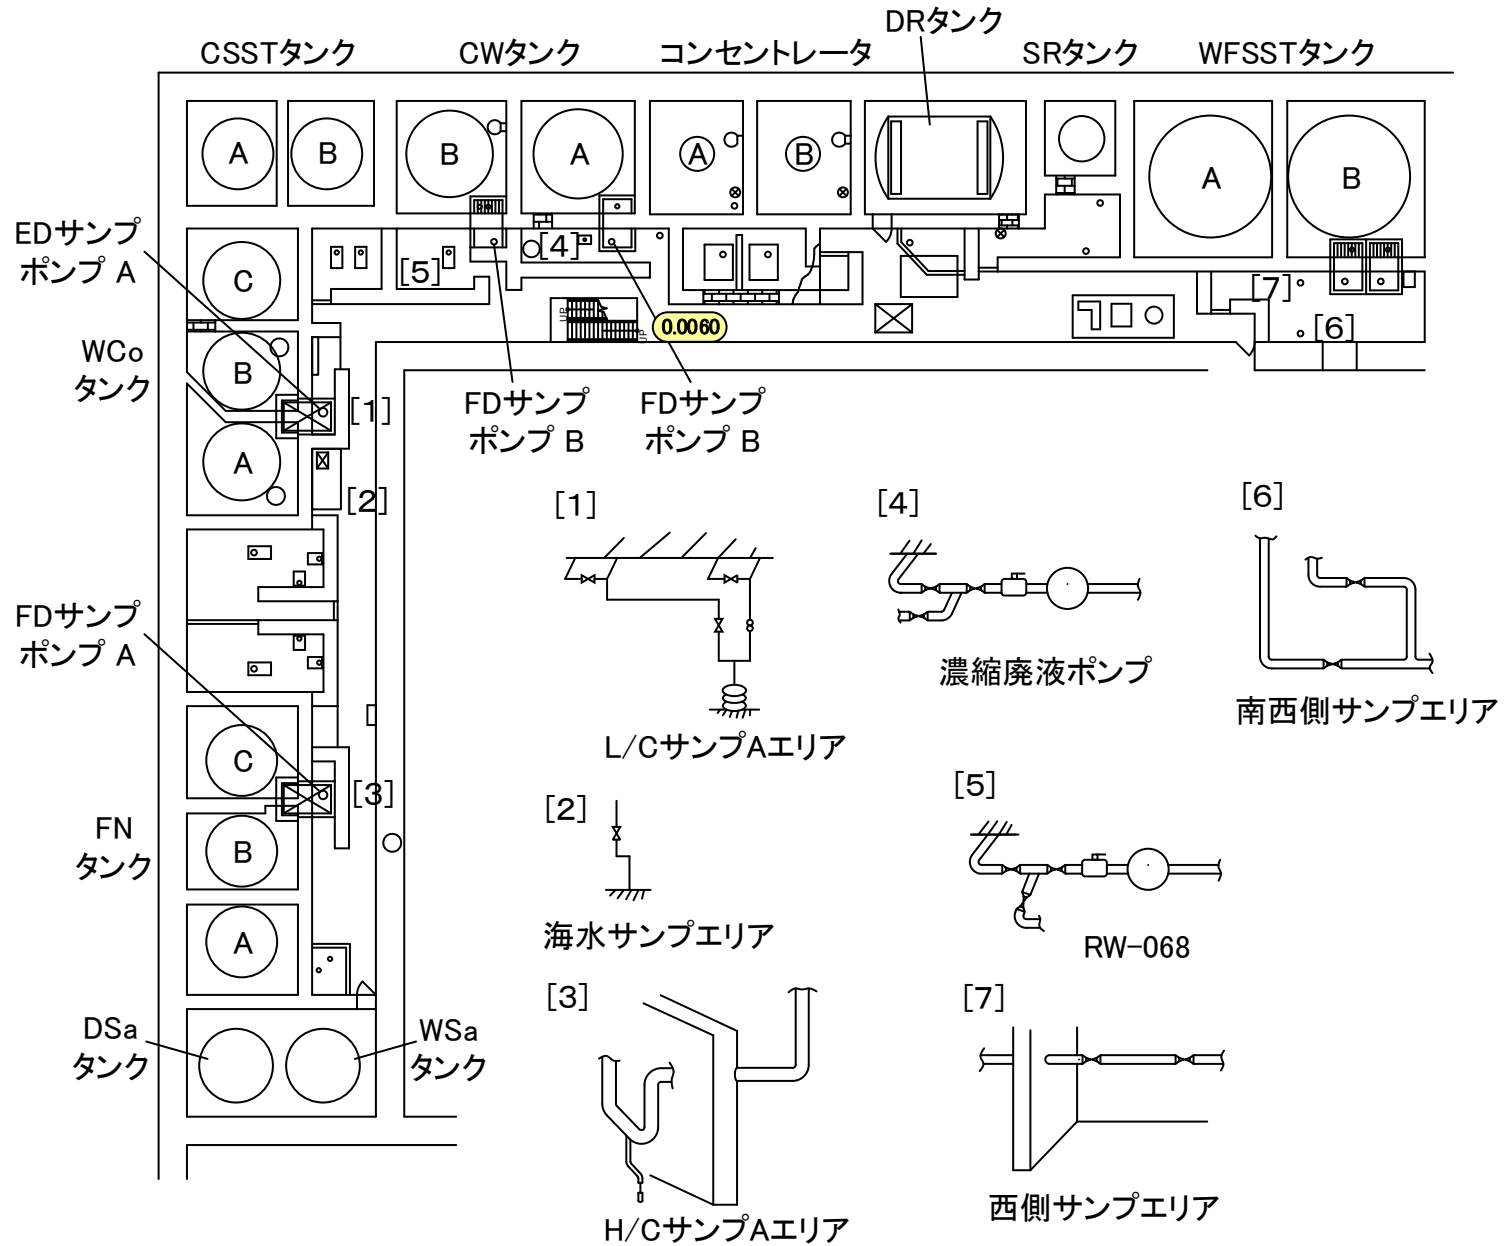


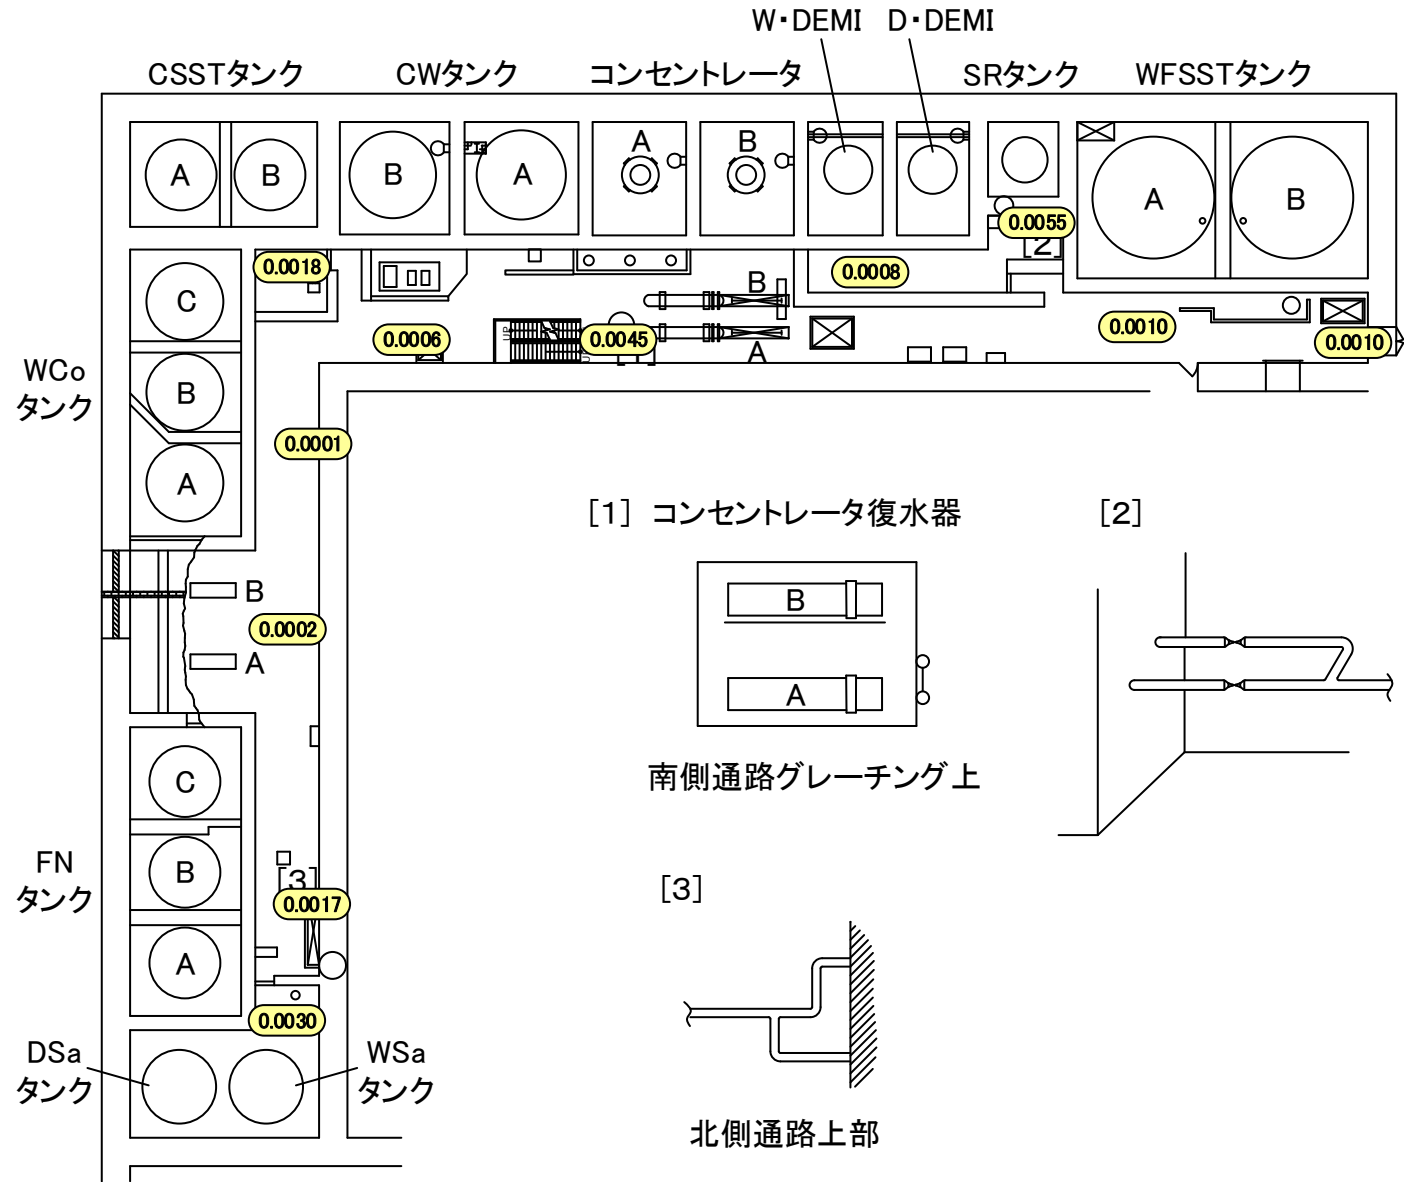

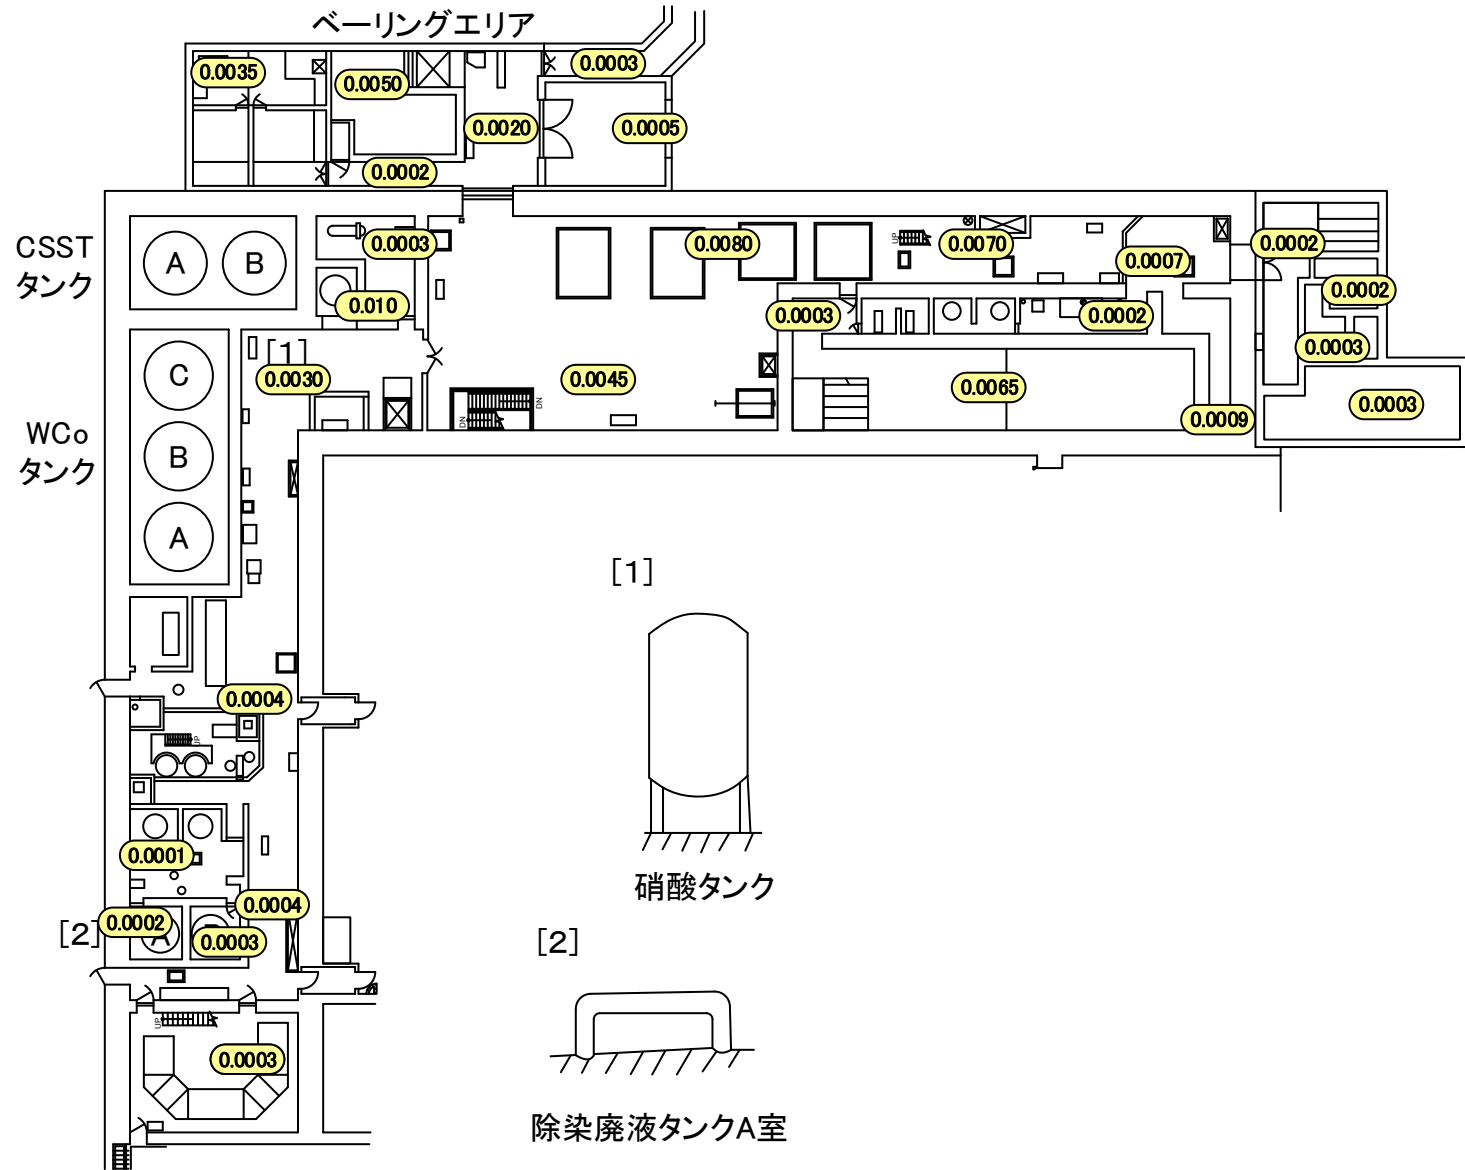

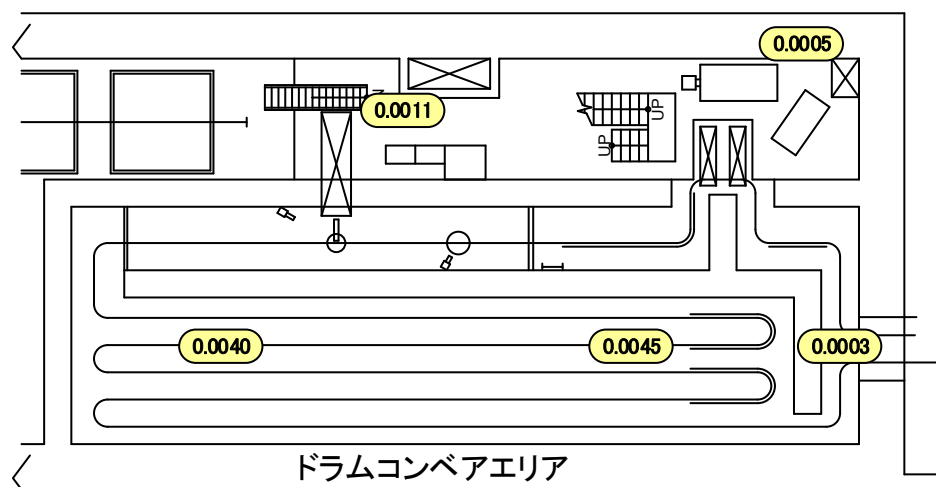

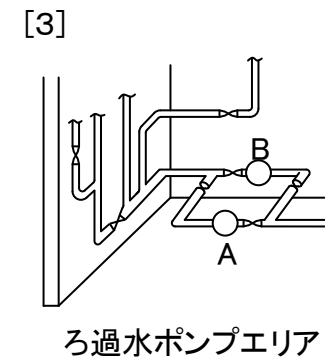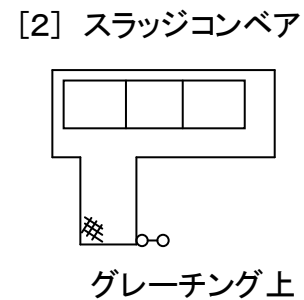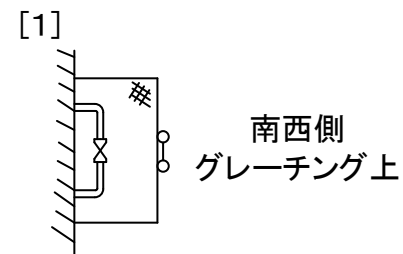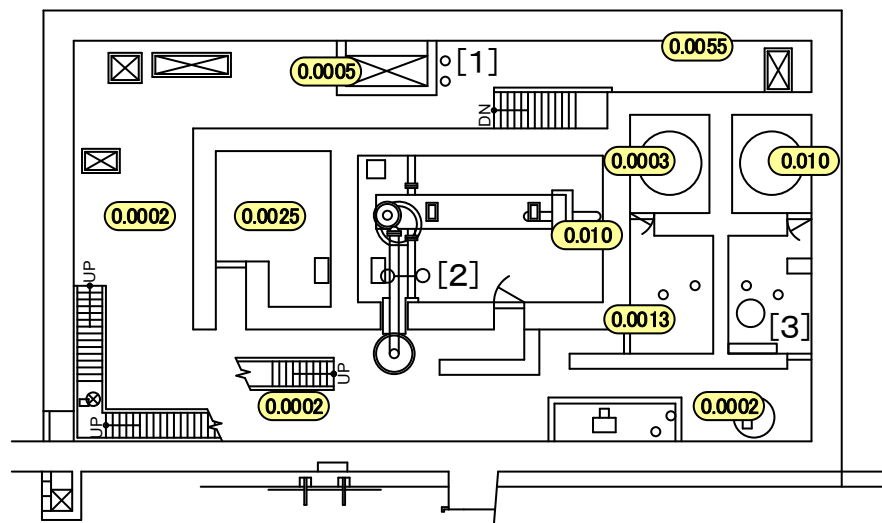


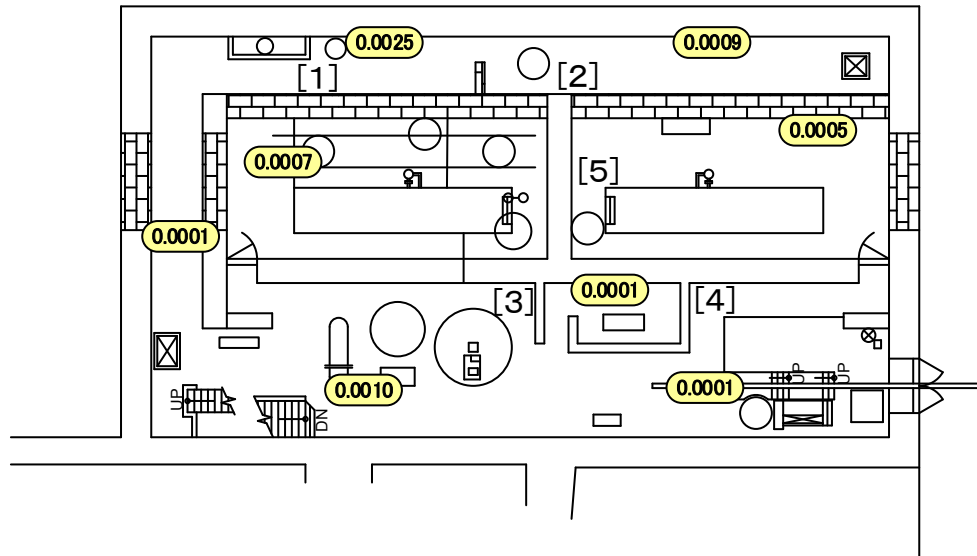


<D/G室>

非常用
D/G室


HPCS
D/G室




機器ドレン補助ろ過器ポンプ

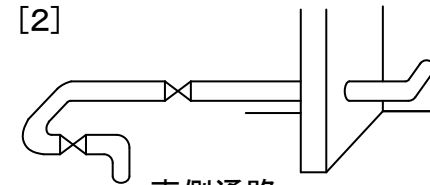


東側通路



機器ドレンTBF



床ドレンTBF

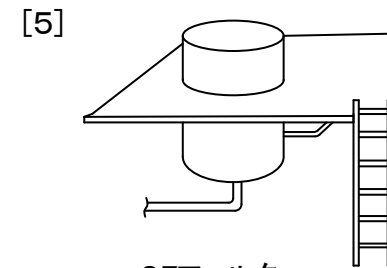

SFフィルター