


多核種除去設備等処理水の告示濃度比総和別(推定) 貯蔵量 前回 (2018年11月1日) からの増加量

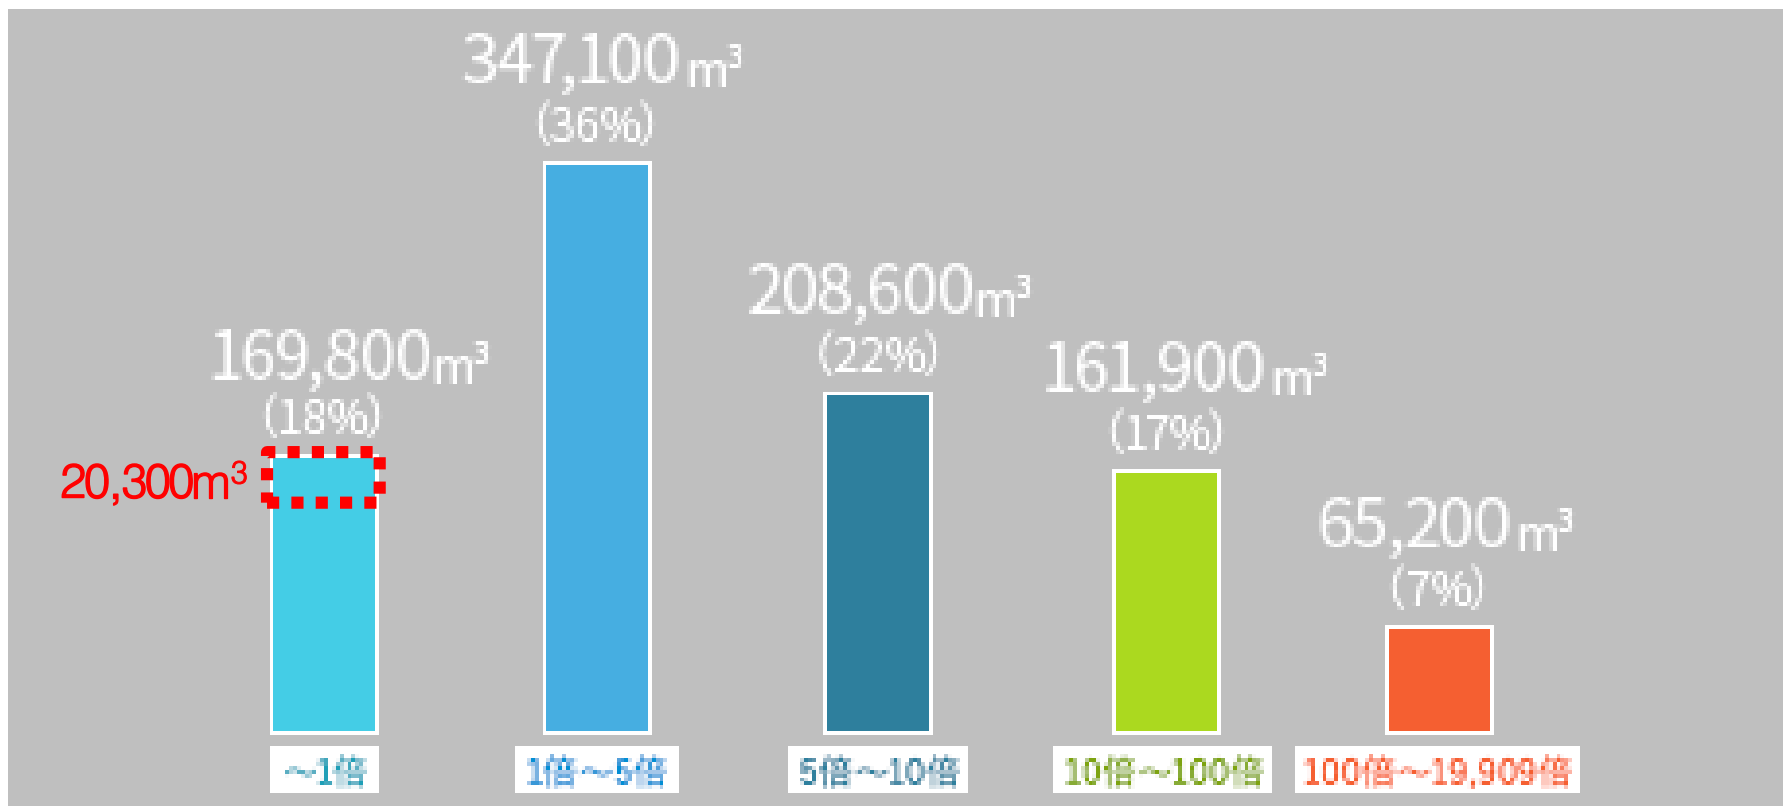

 前回 (2018年11月1日) から2019年1月1日までに新たに発生した処理水の貯蔵量
(満水タンクのみをカウント)

※貯蔵割合は小数点以下四捨五入のため割合の和が100以下になる場合があります