


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成22年7月

発電電力量 583,696MWH  
設備利用率 100.1%

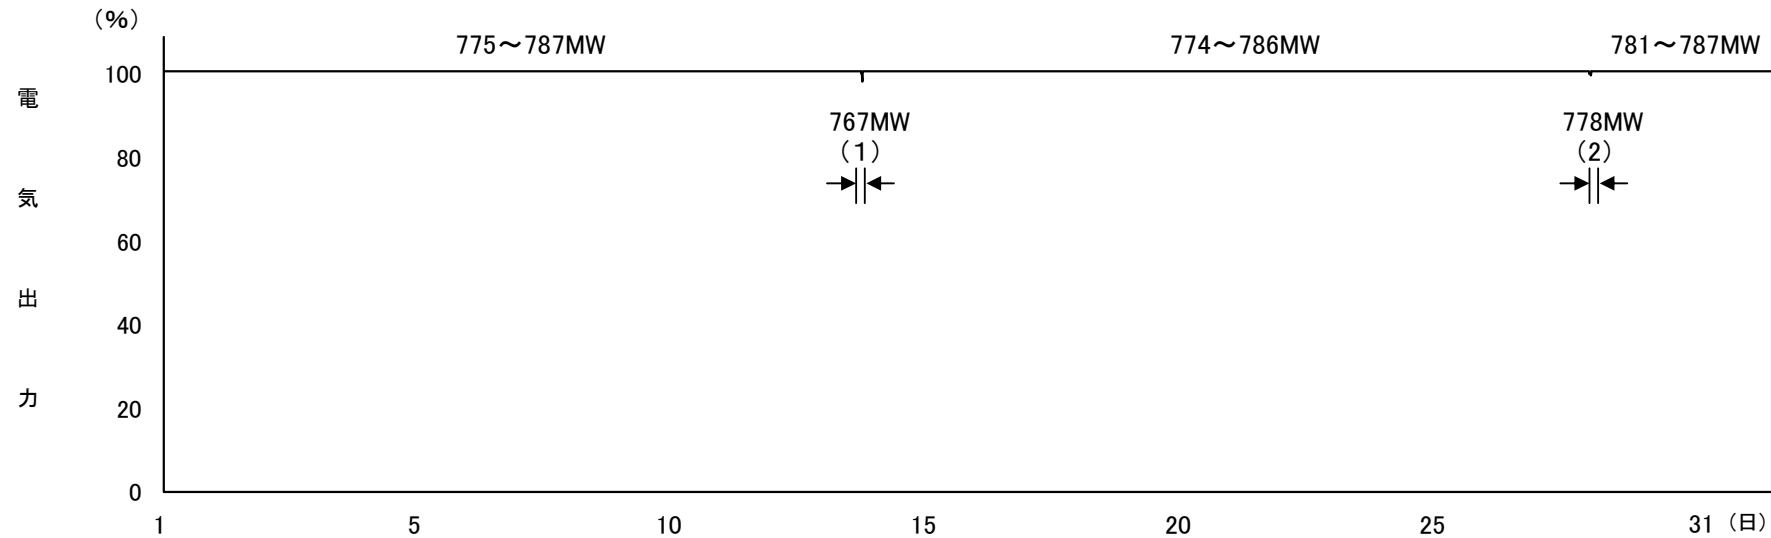

記	<p>(1) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 22. 7. 14 10:09 ~ 22. 7. 14 11:03 )</p> <p>(2) 原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 ( 22. 7. 28 10:29 ~ 22. 7. 28 11:32 )</p>
事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>定格熱出力一定運転中</p> <p>運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし</p> </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。