


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

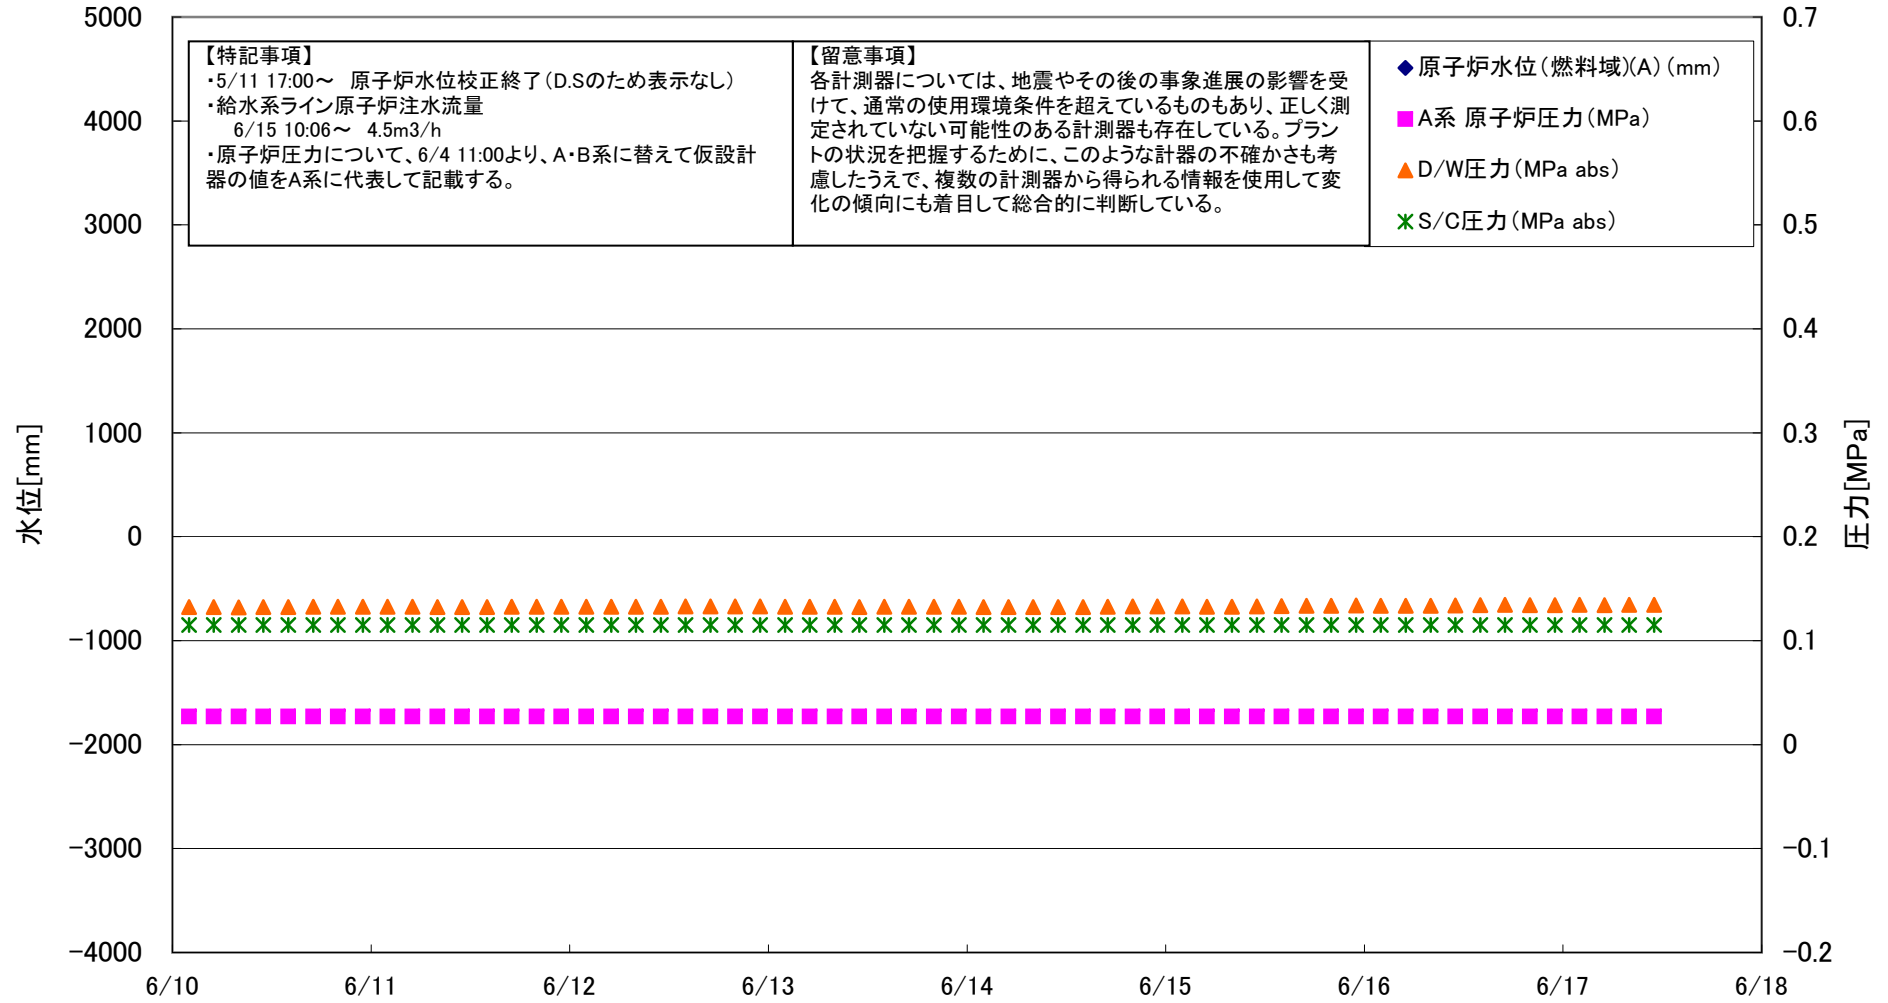

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
6/10 2:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	3.00E+01	8.23E-01	8.42E-01	計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 5:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	2.25E+02	8.22E-01	8.43E-01	計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 8:00		-1750	0.027	-	0.1321	0.115	0.00E+00	2.77E+02	8.22E-01	8.42E-01	計器調査中(S/C圧力、CAMS D/W(A)・S/C(A))
6/10 11:00		-1750	0.027	-	0.1322	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.20E-01	8.42E-01	
6/10 14:00		-1750	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.78E+02	8.22E-01	8.42E-01	
6/10 17:00		-1750	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.38E+02	8.22E-01	8.42E-01	
6/10 20:00		-1650	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.21E-01	8.42E-01	
6/10 23:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	2.80E+01	8.21E-01	8.42E-01	
6/11 2:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	2.46E+02	8.21E-01	8.41E-01	
6/11 5:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	9.11E+01	8.20E-01	8.41E-01	
6/11 8:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	6.50E+01	8.19E-01	8.40E-01	
6/11 11:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	3.14E+01	8.19E-01	8.40E-01	
6/11 14:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	9.17E+01	8.19E-01	8.40E-01	
6/11 17:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	3.46E+01	8.18E-01	8.39E-01	
6/11 20:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	7.30E+01	8.18E-01	8.39E-01	
6/11 23:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	6.10E+01	8.17E-01	8.38E-01	
6/12 2:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.60E+02	8.17E-01	8.39E-01	
6/12 5:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.51E+02	8.17E-01	8.37E-01	
6/12 8:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.56E+02	8.16E-01	8.37E-01	
6/12 11:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.61E+02	8.16E-01	8.38E-01	
6/12 14:00		-1650	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.98E+01	8.16E-01	8.38E-01	
6/12 17:00		-1700	0.027	-	0.1330	0.115	0.00E+00	2.71E+01	8.15E-01	8.36E-01	
6/12 20:00		-1700	0.027	-	0.1329	0.115	0.00E+00	2.43E+02	8.15E-01	8.35E-01	
6/12 23:00		-1700	0.027	-	0.1329	0.115	0.00E+00	2.94E+01	8.14E-01	8.34E-01	
6/13 2:00		-1700	0.027	-	0.1327	0.115	0.00E+00	3.30E+01	8.14E-01	8.36E-01	
6/13 5:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	1.02E+02	8.13E-01	8.35E-01	
6/13 8:00		-1750	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.73E+01	8.12E-01	8.34E-01	
6/13 11:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	2.28E+02	8.12E-01	8.34E-01	
6/13 14:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.52E+02	8.11E-01	8.33E-01	
6/13 17:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	5.10E+01	8.11E-01	8.32E-01	
6/13 20:00		-1700	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	5.06E+01	8.10E-01	8.32E-01	
6/13 23:00		-1700	0.027	-	0.1325	0.115	0.00E+00	2.54E+01	8.10E-01	8.33E-01	
6/14 2:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	3.14E+01	8.10E-01	8.31E-01	
6/14 5:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	3.95E+01	8.09E-01	8.31E-01	
6/14 8:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.69E+02	8.08E-01	8.30E-01	
6/14 11:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.81E+01	8.08E-01	8.30E-01	
6/14 14:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	4.06E+01	8.08E-01	8.29E-01	
6/14 17:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	2.59E+02	8.07E-01	8.29E-01	
6/14 20:00		-1650	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.55E+02	8.07E-01	8.29E-01	
6/14 23:00		-1700	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.64E+02	8.07E-01	8.27E-01	
6/15 2:00		-1700	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.62E+02	8.06E-01	8.27E-01	
6/15 5:00		-1700	0.027	-	0.1327	0.115	0.00E+00	1.62E+02	8.06E-01	8.26E-01	
6/15 8:00		-1700	0.027	-	0.1327	0.115	0.00E+00	2.53E+01	8.06E-01	8.27E-01	
6/15 11:00		-1700	0.027	-	0.1329	0.115	0.00E+00	2.76E+01	8.06E-01	8.27E-01	
6/15 14:00		-1650	0.027	-	0.1332	0.115	0.00E+00	3.26E+01	8.05E-01	8.26E-01	
6/15 17:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	3.13E+01	8.05E-01	8.26E-01	
6/15 20:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	4.59E+01	8.04E-01	8.27E-01	
6/15 23:00		-1600	0.027	-	0.1338	0.115	0.00E+00	5.51E+01	8.04E-01	8.25E-01	
6/16 2:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	1.37E+02	8.04E-01	8.24E-01	
6/16 5:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	1.45E+02	8.03E-01	8.25E-01	
6/16 8:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	2.58E+02	8.03E-01	8.24E-01	
6/16 11:00		-1600	0.027	-	0.1338	0.115	0.00E+00	2.63E+02	8.02E-01	8.26E-01	
6/16 14:00		-1600	0.027	-	0.1342	0.115	0.00E+00	3.41E+01	8.02E-01	8.24E-01	
6/16 17:00		-1600	0.027	-	0.1344	0.115	0.00E+00	3.46E+01	8.01E-01	8.23E-01	
6/16 20:00		-1600	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	2.91E+02	8.01E-01	8.23E-01	
6/16 23:00		-1600	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	4.84E+01	8.01E-01	8.24E-01	
6/17 2:00		-1650	0.027	-	0.1345	0.115	0.00E+00	5.32E+01	8.00E-01	8.23E-01	
6/17 5:00		-1650	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.96E+01	7.99E-01	8.22E-01	
6/17 8:00		-1600	0.027	-	0.1345	0.115	0.00E+00	6.18E+01	7.99E-01	8.22E-01	
6/17 11:00		-1600	0.027	-	0.1345	0.115	0.00E+00	4.00E+01	7.99E-01	8.22E-01	

DS

計器不良 計器不良