


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

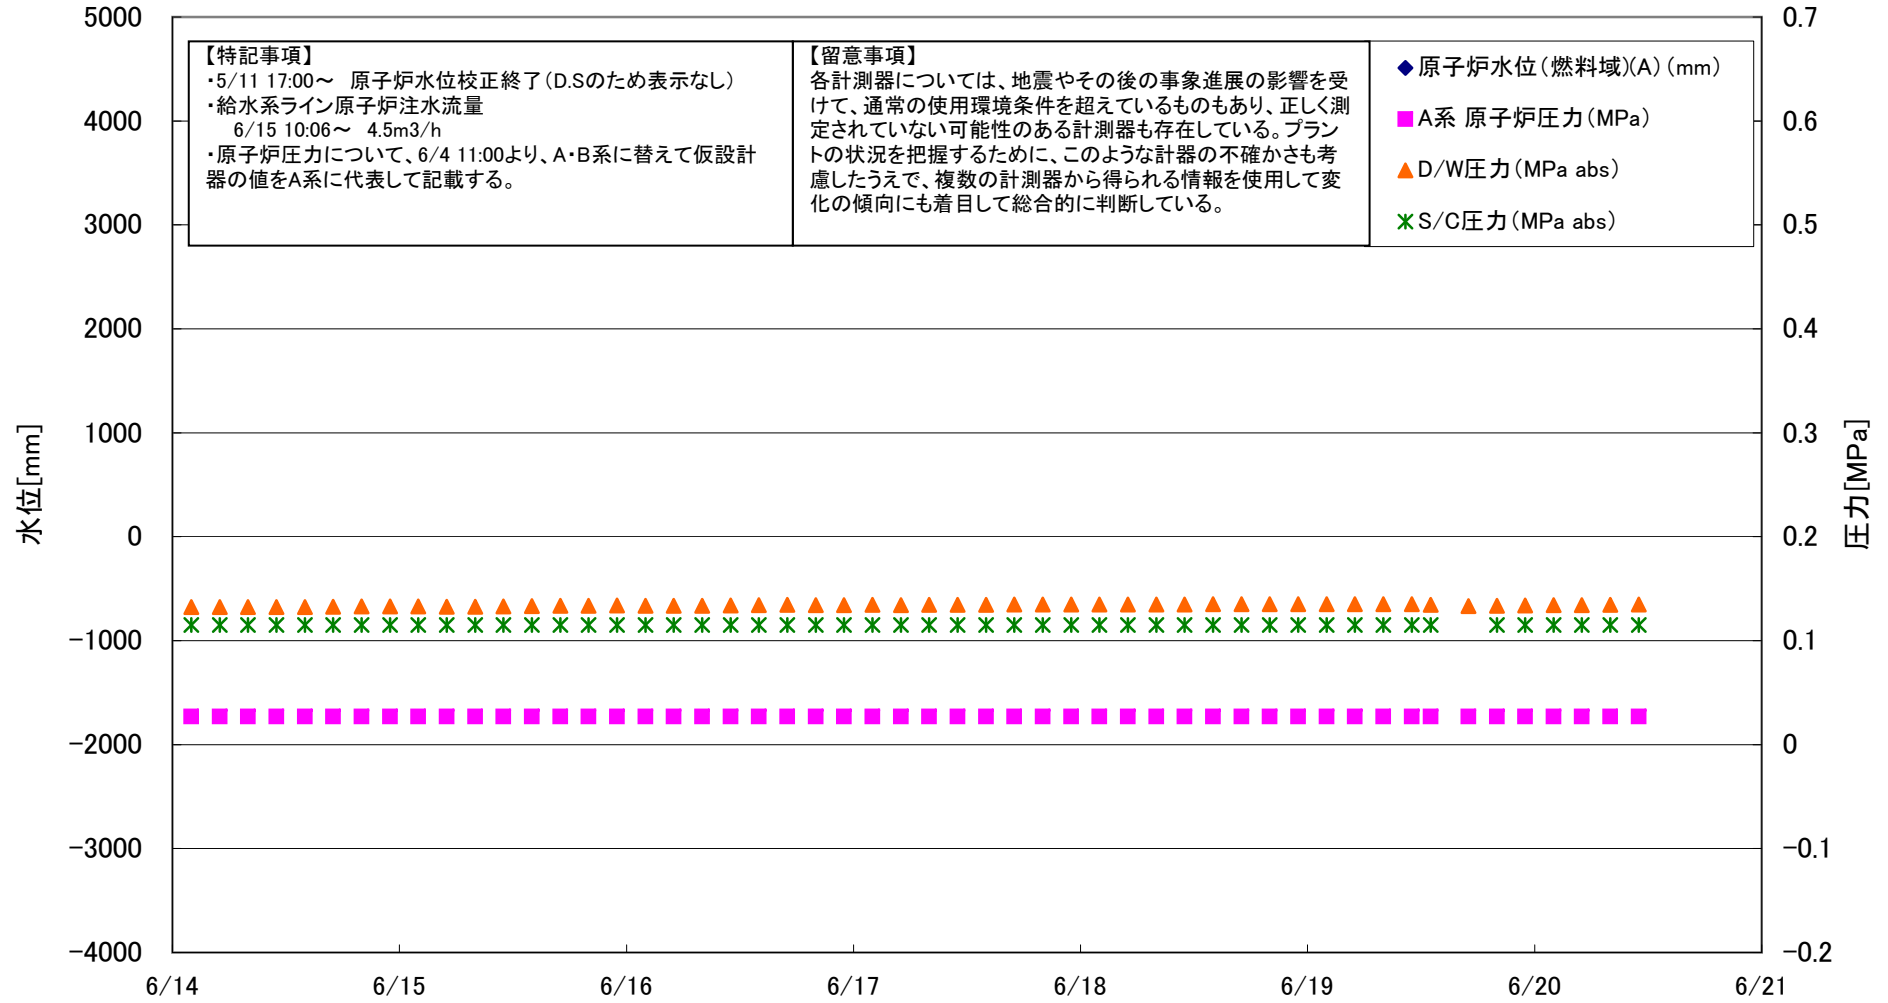

### 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
6/14 2:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	3.14E+01	8.10E-01	8.31E-01	
6/14 5:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	3.95E+01	8.09E-01	8.31E-01	
6/14 8:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.69E+02	8.08E-01	8.30E-01	
6/14 11:00		-1700	0.027	-	0.1323	0.115	0.00E+00	2.81E+01	8.08E-01	8.30E-01	
6/14 14:00		-1700	0.027	-	0.1324	0.115	0.00E+00	4.06E+01	8.08E-01	8.29E-01	
6/14 17:00		-1650	0.027	-	0.1326	0.115	0.00E+00	2.59E+02	8.07E-01	8.29E-01	
6/14 20:00		-1650	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.55E+02	8.07E-01	8.29E-01	
6/14 23:00		-1700	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.64E+02	8.07E-01	8.27E-01	
6/15 2:00		-1700	0.027	-	0.1328	0.115	0.00E+00	2.62E+02	8.06E-01	8.27E-01	
6/15 5:00		-1700	0.027	-	0.1327	0.115	0.00E+00	1.62E+02	8.06E-01	8.26E-01	
6/15 8:00		-1700	0.027	-	0.1327	0.115	0.00E+00	2.53E+01	8.06E-01	8.27E-01	
6/15 11:00		-1700	0.027	-	0.1329	0.115	0.00E+00	2.76E+01	8.06E-01	8.27E-01	
6/15 14:00		-1650	0.027	-	0.1332	0.115	0.00E+00	3.26E+01	8.05E-01	8.26E-01	
6/15 17:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	3.13E+01	8.05E-01	8.26E-01	
6/15 20:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	4.59E+01	8.04E-01	8.27E-01	
6/15 23:00		-1600	0.027	-	0.1338	0.115	0.00E+00	5.51E+01	8.04E-01	8.25E-01	
6/16 2:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	1.37E+02	8.04E-01	8.24E-01	
6/16 5:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	1.45E+02	8.03E-01	8.25E-01	
6/16 8:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	2.58E+02	8.03E-01	8.24E-01	
6/16 11:00		-1600	0.027	-	0.1338	0.115	0.00E+00	2.63E+02	8.02E-01	8.26E-01	
6/16 14:00		-1600	0.027	-	0.1342	0.115	0.00E+00	3.41E+01	8.02E-01	8.24E-01	
6/16 17:00		-1600	0.027	-	0.1344	0.115	0.00E+00	3.46E+01	8.01E-01	8.23E-01	
6/16 20:00		-1600	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	2.91E+02	8.01E-01	8.23E-01	
6/16 23:00		-1600	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	4.84E+01	8.01E-01	8.24E-01	
6/17 2:00		-1650	0.027	-	0.1345	0.115	0.00E+00	5.32E+01	8.00E-01	8.23E-01	
6/17 5:00		-1650	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.96E+01	7.99E-01	8.22E-01	
6/17 8:00		-1600	0.027	-	0.1345	0.115	0.00E+00	6.18E+01	7.99E-01	8.22E-01	
6/17 11:00		-1600	0.027	-	0.1345	0.115	0.00E+00	4.00E+01	7.99E-01	8.22E-01	
6/17 14:00		-1600	0.027	-	0.1346	0.115	0.00E+00	3.16E+01	7.98E-01	8.21E-01	
6/17 17:00		-1600	0.027	-	0.1347	0.115	0.00E+00	3.34E+01	7.98E-01	8.21E-01	
6/17 20:00		-1600	0.027	-	0.1348	0.115	0.00E+00	1.90E+02	7.98E-01	8.20E-01	
6/17 23:00		-1600	0.027	-	0.1348	0.115	0.00E+00	7.85E+01	7.97E-01	8.20E-01	
6/18 2:00		-1600	0.027	-	0.1349	0.115	0.00E+00	7.40E+01	7.96E-01	8.20E-01	
6/18 5:00		-1600	0.027	-	0.1349	0.115	0.00E+00	7.40E+01	7.96E-01	8.19E-01	
6/18 8:00		-1600	0.027	-	0.1349	0.115	0.00E+00	3.36E+01	7.96E-01	8.19E-01	
6/18 11:00		-1600	0.027	-	0.1349	0.115	0.00E+00	3.07E+01	7.95E-01	8.20E-01	
6/18 14:00		-1600	0.027	-	0.1351	0.115	0.00E+00	2.26E+02	7.95E-01	8.18E-01	
6/18 17:00		-1600	0.027	-	0.1352	0.115	0.00E+00	3.74E+01	7.95E-01	8.18E-01	
6/18 20:00		-1600	0.027	-	0.1352	0.115	0.00E+00	3.04E+01	7.95E-01	8.18E-01	
6/18 23:00		-1600	0.027	-	0.1352	0.115	0.00E+00	8.65E+01	7.94E-01	8.18E-01	
6/19 2:00		-1600	0.027	-	0.1351	0.115	0.00E+00	8.21E+01	7.93E-01	8.17E-01	
6/19 5:00		-1600	0.027	-	0.1351	0.115	0.00E+00	4.19E+01	7.93E-01	8.17E-01	
6/19 8:00		-1650	0.027	-	0.1350	0.115	0.00E+00	4.20E+01	7.92E-01	8.17E-01	
6/19 11:00		-1650	0.027	-	0.1350	0.115	0.00E+00	4.41E+01	7.91E-01	8.16E-01	
6/19 13:00		-1650	0.027	-	0.1344	0.115	0.00E+00	2.77E+01	7.91E-01	8.16E-01	
6/19 17:00		-1600	0.027	-	0.1331		0.00E+00	2.73E+01	7.56E-01	7.67E-01	計器点検のため、S/C圧力欠損
6/19 20:00		-1600	0.027	-	0.1337	0.115	0.00E+00	3.28E+01	7.67E-01	7.86E-01	
6/19 23:00		-1650	0.027	-	0.1339	0.115	0.00E+00	4.92E+01	7.72E-01	7.93E-01	
6/20 2:00		-1650	0.027	-	0.1342	0.115	0.00E+00	3.33E+01	7.75E-01	7.98E-01	
6/20 5:00		-1650	0.027	-	0.1343	0.115	0.00E+00	4.02E+01	7.77E-01	8.01E-01	
6/20 8:00		-1650	0.027	-	0.1344	0.115	0.00E+00	5.10E+01	7.78E-01	8.03E-01	
6/20 11:00		-1650	0.027	-	0.1347	0.115	0.00E+00	4.34E+01	7.79E-01	8.04E-01	

DS

計器不良 計器不良