


福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

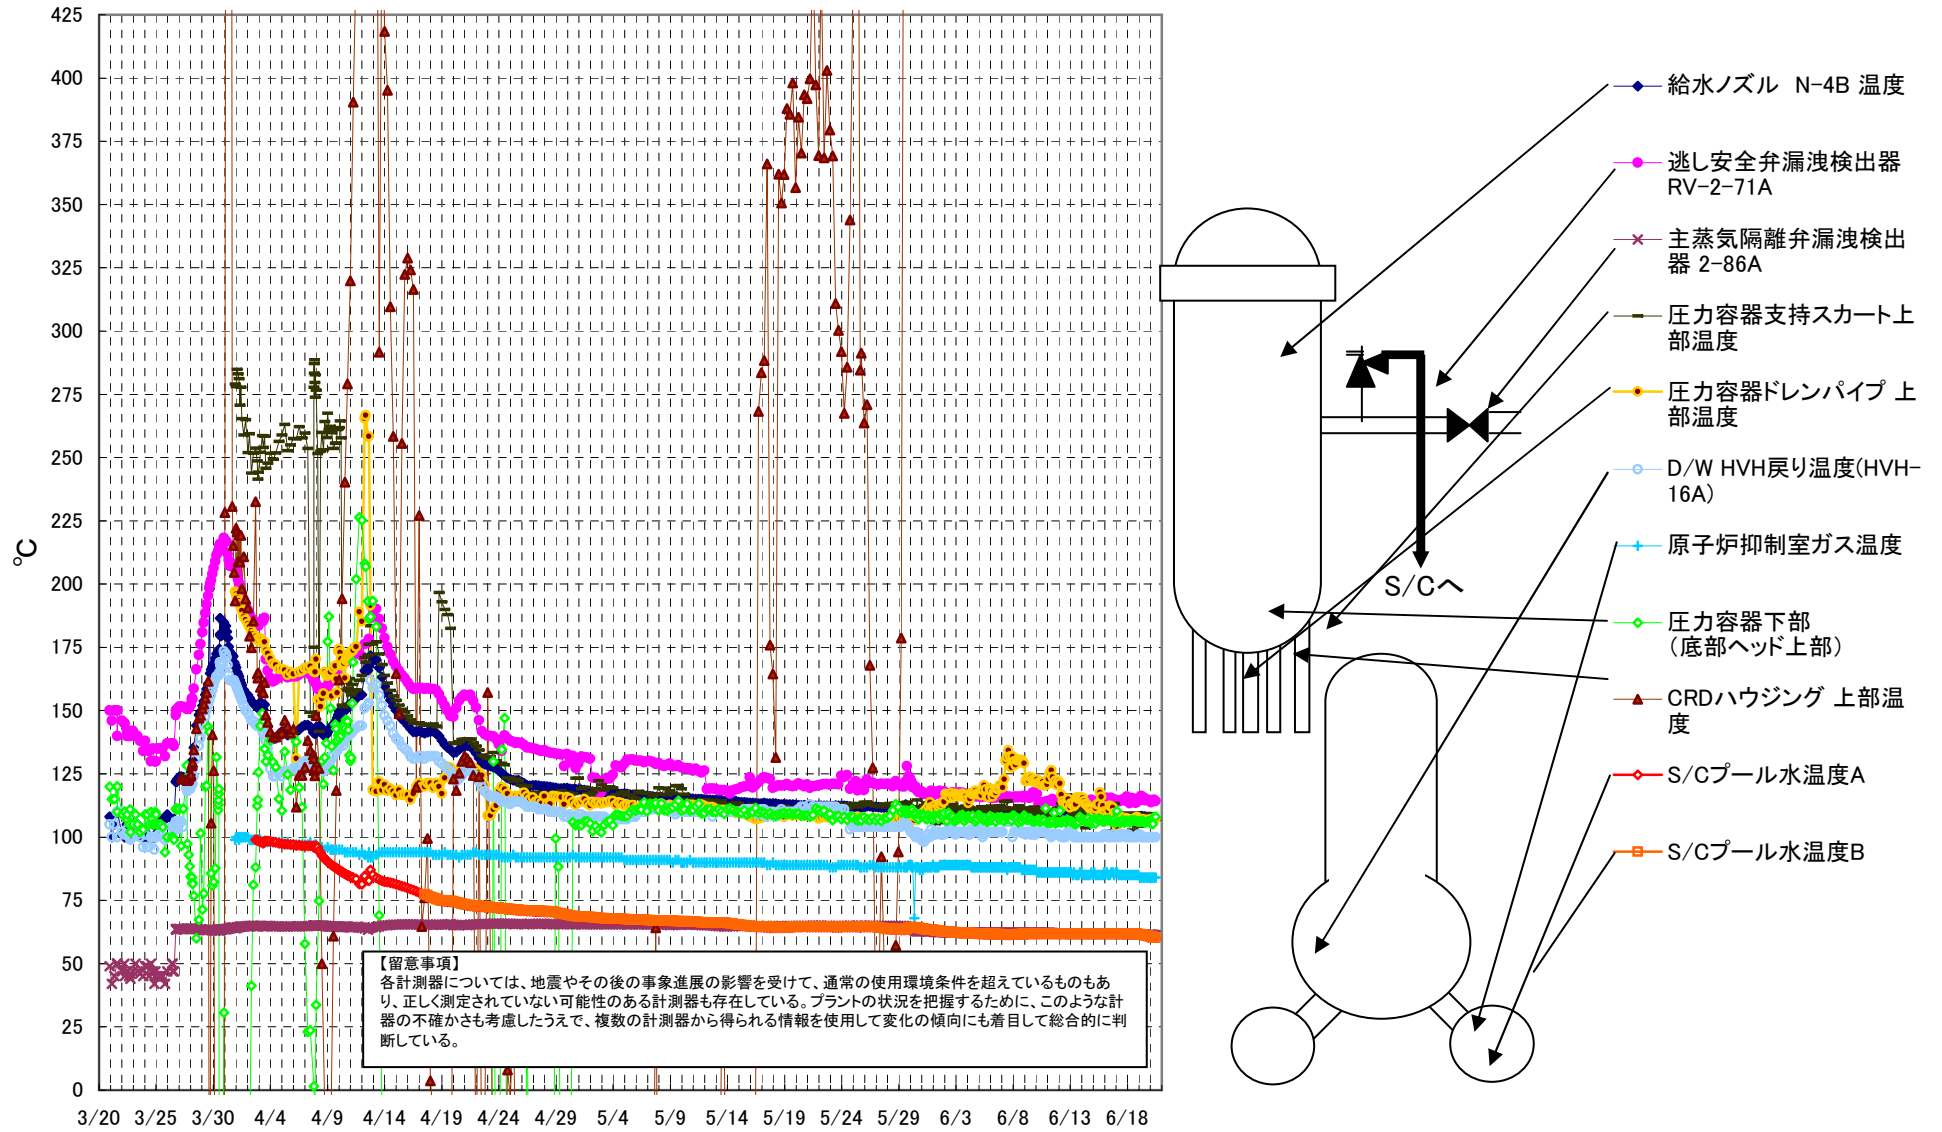

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンパ イプ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制室 ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
6/14 2:00	113.2	61.8	108.2	565.0	107.0	108.3	115.5	100.0	94.0	85.0	61.8	61.9	
6/14 5:00	112.2	61.7	108.2	565.0	106.4	107.6	114.2	100.0	82.0	85.0	61.8	61.8	
6/14 8:00	113.6	61.7	108.1	565.0	106.2	103.6	113.1	100.0	72.0	85.0	61.8	61.8	
6/14 11:00	113.3	61.7	108.1	565.0	106.1	109.4	112.8	100.0	67.0	85.0	61.8	61.9	
6/14 14:00	112.7	61.7	108.2	565.0	107.6	109.8	112.0	100.0	62.0	85.0	61.8	61.9	
6/14 17:00	113.4	61.7	108.1	565.0	106.1	110.6	111.4	100.0	61.0	85.0	61.8	61.8	
6/14 20:00	114.7	61.8	108.2	565.0	105.3	108.2	110.8	100.0	62.0	86.0	61.8	61.8	
6/14 23:00	114.1	61.7	108.2	565.0	105.8	107.4	109.7	100.0	60.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 2:00	114.3	61.7	108.1	565.0	107.2	106.9	110.2	100.0	58.0	86.0	61.8	61.8	
6/15 5:00	113.9	61.7	108.1	564.9	105.4	108.8	111.4	100.0	59.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 8:00	114.1	61.7	108.2	564.9	107.1	110.3	112.8	100.0	58.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 11:00	113.3	61.7	108.1	565.0	106.9	109.3	113.0	100.0	57.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 14:00	114.2	61.7	108.1	565.0	106.6	110.2	117.7	100.0	58.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 17:00	115.4	61.8	108.2	565.0	107.0	107.8	115.9	100.0	64.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 20:00	115.6	61.8	108.3	565.0	106.2	110.1	112.3	100.0	60.0	85.0	61.8	61.8	
6/15 23:00	115.0	61.8	108.2	565.0	106.1	110.2	110.1	101.0	60.0	86.0	61.8	61.8	
6/16 2:00	114.0	61.7	108.2	565.0	106.7	105.4	109.7	101.0	59.0	85.0	61.8	61.9	
6/16 5:00	115.5	61.7	108.2	565.0	106.6	108.8	108.0	101.0	60.0	86.0	61.8	61.9	
6/16 8:00	114.6	61.7	108.1	565.0	107.1	106.8	110.5	100.0	60.0	85.0	61.8	61.9	
6/16 11:00	113.6	61.7	107.9	565.0	106.5	107.5	112.4	100.0	60.0	85.0	61.8	61.9	
6/16 14:00	115.5	61.8	108.1	565.0	106.2	102.4	112.1	100.0	60.0	86.0	61.8	61.9	
6/16 17:00	115.0	61.8	108.2	565.0	106.1	108.6	111.7	101.0	60.0	86.0	61.8	61.9	
6/16 20:00	114.3	61.8	108.2	565.0	106.9	113.2	109.5	100.0	58.0	85.0	61.8	61.9	
6/16 23:00	114.7	61.8	108.2	565.0	105.8	106.8	109.5	100.0	59.0	86.0	61.8	61.9	
6/17 2:00	114.4	61.8	107.8	565.0	110.3	106.8	104.3	100.0	60.0	86.0	61.8	61.8	
6/17 5:00	114.2	61.7	108.1	565.0	106.0	107.0	106.6	101.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 8:00	114.1	61.7	108.0	565.0	105.8	108.1	108.1	100.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 11:00	114.6	61.7	108.0	565.1	106.0	109.2	107.8	101.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 14:00	114.8	61.7	108.0	565.1	106.8	107.8	107.2	101.0	62.0	85.0	61.8	61.8	
6/17 17:00	114.8	61.7	108.0	565.1	105.8	107.6	107.5	101.0	64.0	85.0	61.7	61.8	
6/17 20:00	114.4	61.7	108.0	565.1	106.1	106.4	106.9	100.0	64.0	85.0	61.7	61.8	
6/17 23:00	116.0	61.7	108.0	565.1	106.4	109.1	107.4	100.0	66.0	85.0	61.7	61.8	
6/18 2:00	114.3	61.6	108.0	565.1	106.0	108.7	107.1	101.0	70.0	85.0	61.7	61.8	
6/18 5:00	113.4	61.7	108.0	565.2	105.8	106.7	106.8	100.0	72.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 8:00	114.3	61.7	107.9	565.1	106.6	108.0	106.7	100.0	70.0	85.0	61.7	61.8	
6/18 11:00	115.4	61.6	107.9	565.1	106.5	102.7	107.0	100.0	70.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 14:00	114.2	61.7	107.9	565.1	106.5	101.7	107.2	100.0	58.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 17:00	113.5	61.6	107.9	565.1	106.5	109.4	107.5	100.0	58.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 20:00	113.9	61.6	107.9	565.1	106.2	108.9	107.9	100.0	60.0	85.0	61.7	61.7	
6/18 23:00	114.5	61.6	108.0	565.1	106.2	104.2	107.2	101.0	60.0	85.0	61.6	61.6	
6/19 2:00	115.4	61.6	107.8	565.1	106.0	108.7	106.9	101.0	70.0	84.0	61.6	61.6	
6/19 5:00	116.3	61.6	108.3	565.0	106.4	106.3	106.9	100.0	66.0	84.0	61.5	61.5	
6/19 8:00	114.7	61.6	108.1	565.1	106.4	108.3	107.1	100.0	65.0	84.0	61.4	61.5	
6/19 11:00	115.5	61.6	108.0	565.0	105.8	107.8	106.7	100.0	63.0	84.0	61.3	61.3	
6/19 13:00	114.5	61.5	108.0	565.0	105.7	106.0	106.0	100.0	62.0	84.0	61.2	61.2	
6/19 17:00	114.7	61.4	107.9	565.1	106.0	108.6	106.8	100.0	64.0	84.0	61.0	61.0	
6/19 20:00	114.5	61.4	107.9	565.4	106.3	109.1	106.3	100.0	31.0	84.0	60.3	60.8	
6/19 23:00	114.6	61.5	107.9	565.5	106.1	106.1	106.8	100.0	38.0	84.0	60.8	60.8	
6/20 2:00	113.8	61.5	107.9	565.7	105.3	107.0	107.0	100.0	35.0	84.0	60.7	60.7	
6/20 5:00	114.4	61.4	107.8	565.7	105.2	106.1	106.8	100.0	34.0	84.0	60.5	60.6	
6/20 8:00	114.8	61.4	107.7	565.8	107.9	106.6	107.3	100.0	36.0	84.0	60.4	60.4	
6/20 11:00	114.3	61.3	107.7	566.0	108.1	106.9	107.2	100.0	42.0	84.0	60.3	60.3	

計器不良

計器不良