


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

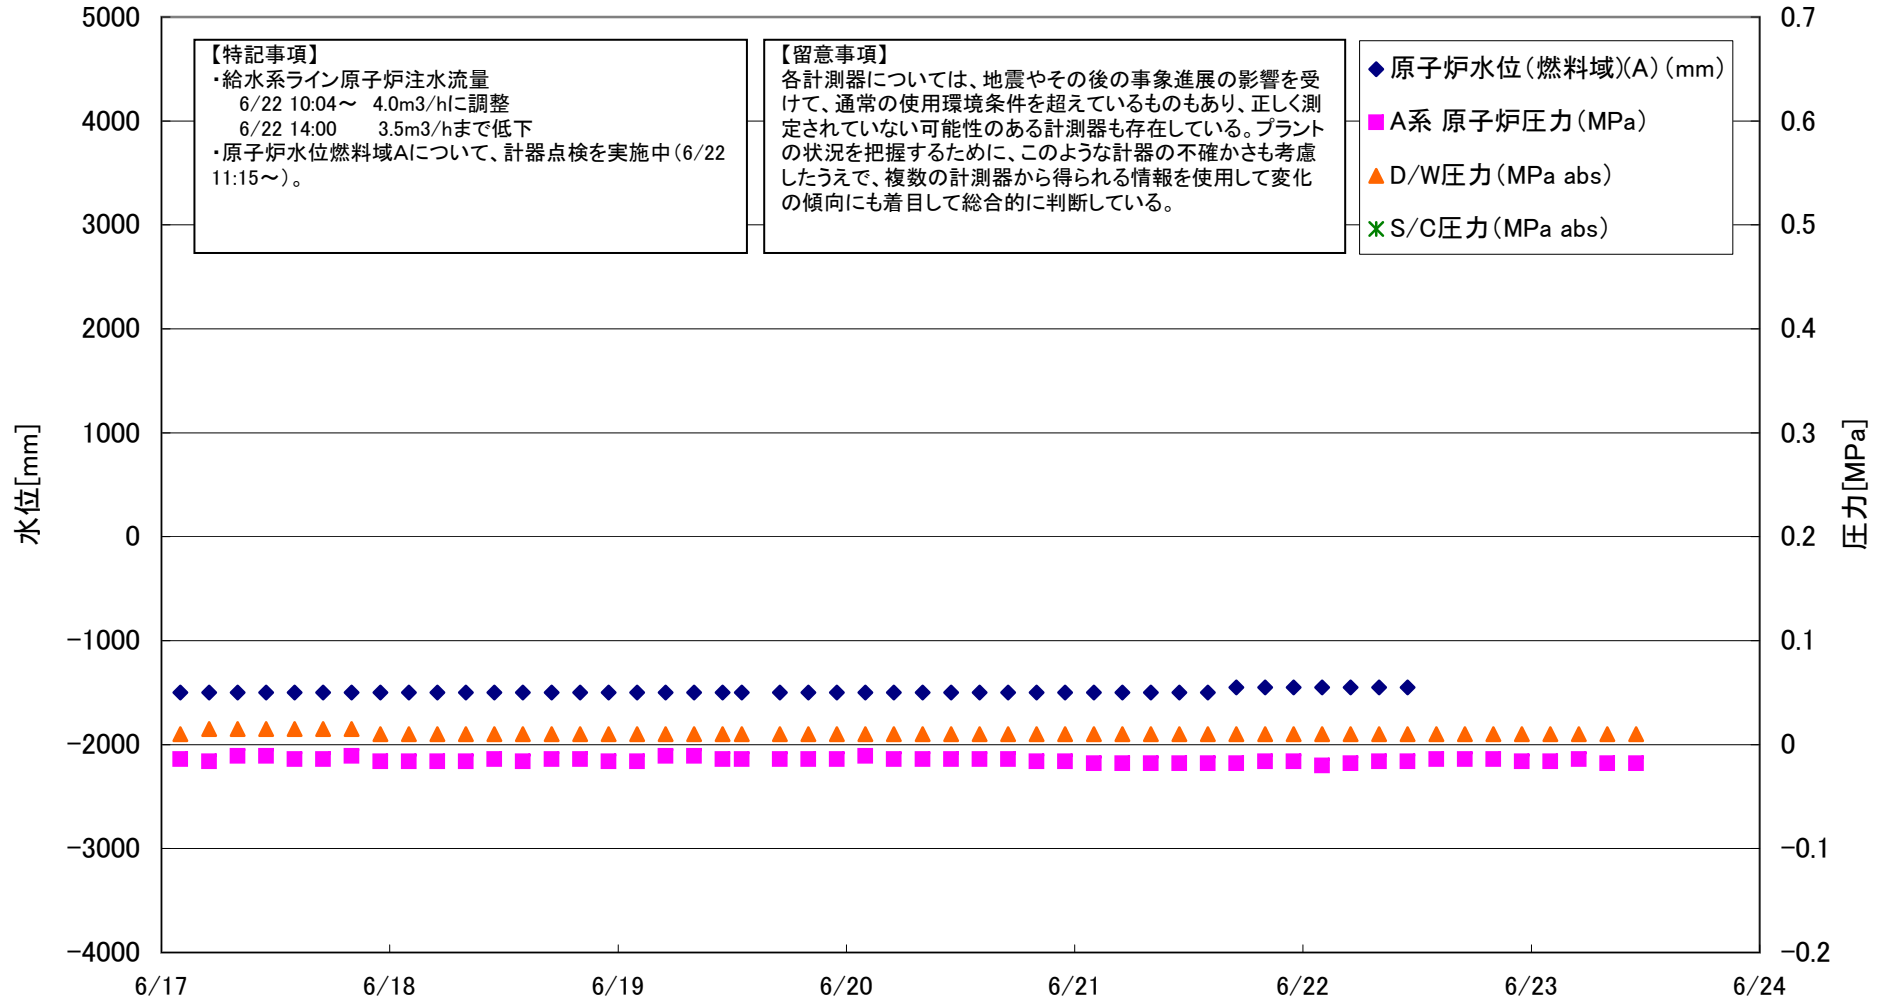

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/17 2:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.010		1.45E+01	1.60E+01	2.58E-01	2.31E+01	0.014	
6/17 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.30E+01	0.014	
6/17 8:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.28E+01	0.012	
6/17 11:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.29E+01	0.014	
6/17 14:00	-1500	-2100	-0.014	-0.005	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.58E-01	2.28E+01	0.013	
6/17 17:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.57E-01	2.27E+01	0.014	
6/17 20:00	-1500	-2100	-0.011	-0.002	0.015		1.45E+01	1.59E+01	2.57E-01	2.28E+01	0.015	
6/17 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.010		1.45E+01	1.59E+01	2.57E-01	2.26E+01	0.014	
6/18 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.010		1.45E+01	1.59E+01	2.57E-01	2.27E+01	0.014	
6/18 5:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.010		1.45E+01	1.59E+01	2.57E-01	2.27E+01	0.014	
6/18 8:00	-1500	-2100	-0.016	-0.002	0.010		1.45E+01	1.59E+01	2.57E-01	2.25E+01	0.012	
6/18 11:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.010		1.45E+01	1.58E+01	2.57E-01	2.25E+01	0.014	
6/18 14:00	-1500	-2100	-0.016	-0.005	0.010		1.45E+01	1.58E+01	2.57E-01	2.24E+01	0.012	
6/18 17:00	-1500	-2100	-0.014	0.002	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.56E-01	2.23E+01	0.012	
6/18 20:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.56E-01	2.22E+01	0.012	
6/18 23:00	-1500	-2100	-0.016	-0.002	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.56E-01	2.20E+01	0.010	
6/19 2:00	-1500	-2100	-0.016	-0.002	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.56E-01	2.19E+01	0.013	
6/19 5:00	-1500	-2100	-0.011	0.000	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.56E-01	2.18E+01	0.012	
6/19 8:00	-1500	-2100	-0.011	0.000	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.55E-01	2.18E+01	0.011	
6/19 11:00	-1500	-2100	-0.014	-0.002	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.54E-01	2.16E+01	0.011	
6/19 13:00	-1500	-2100	-0.014	0.000	0.010		1.44E+01	1.58E+01	2.53E-01	2.16E+01	0.012	
6/19 17:00	-1500	-2150	-0.014	0.000	0.010		1.40E+01	1.57E+01	2.52E-01	2.79E+01	0.012	
6/19 20:00	-1500	-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.51E-01	2.31E+01	0.012	
6/19 23:00	-1500	-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.51E-01	2.22E+01	0.012	
6/20 2:00	-1500	-2150	-0.011	-0.002	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.50E-01	2.21E+01	0.012	
6/20 5:00	-1500	-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.49E-01	2.24E+01	0.012	
6/20 8:00	-1500	-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.48E-01	2.24E+01	0.012	
6/20 11:00	-1500	-2150	-0.014	0.000	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.47E-01	2.17E+01	0.012	
6/20 14:00	-1500	-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.42E+01	1.57E+01	2.47E-01	2.14E+01	0.012	
6/20 17:00	-1500	-2150	-0.014	-0.005	0.010		1.42E+01	1.56E+01	2.44E-01	2.11E+01	0.012	
6/20 20:00	-1500	-2150	-0.016	-0.009	0.010		1.42E+01	1.56E+01	2.40E-01	2.08E+01	0.012	
6/20 23:00	-1500	-2150	-0.016	-0.009	0.010		1.42E+01	1.56E+01	2.38E-01	2.08E+01	0.012	
6/21 2:00	-1500	-2150	-0.018	-0.009	0.010		1.42E+01	1.56E+01	2.35E-01	2.08E+01	0.012	
6/21 5:00	-1500	-2150	-0.018	-0.007	0.010		1.42E+01	1.56E+01	2.33E-01	2.06E+01	0.012	
6/21 8:00	-1500	-2150	-0.018	-0.007	0.010		1.41E+01	1.56E+01	2.31E-01	2.05E+01	0.013	
6/21 11:00	-1500	-2150	-0.018	-0.007	0.010		1.41E+01	1.56E+01	2.31E-01	2.05E+01	0.012	
6/21 14:00	-1500	-2150	-0.018	-0.005	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.30E-01	2.02E+01	0.015	
6/21 17:00	-1450	-2150	-0.018	-0.007	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.30E-01	2.00E+01	0.015	
6/21 20:00	-1450	-2200	-0.016	-0.005	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.29E-01	2.00E+01	0.012	
6/21 23:00	-1450	-2150	-0.016	-0.005	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.30E-01	1.98E+01	0.014	
6/22 2:00	-1450	-2150	-0.020	-0.007	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.30E-01	1.97E+01	0.012	
6/22 5:00	-1450	-2150	-0.018	-0.007	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.31E-01	1.97E+01	0.014	
6/22 8:00	-1450	-2150	-0.016	-0.005	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.31E-01	1.96E+01	0.015	
6/22 11:00	-1450	-2150	-0.016	-0.005	0.010		1.41E+01	1.55E+01	2.33E-01	1.95E+01	0.011	
6/22 14:00		-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.33E-01	1.92E+01	0.010	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/22 17:00		-2150	-0.014	-0.002	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.32E-01	1.92E+01	0.011	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/22 20:00		-2150	-0.014	-0.005	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.32E-01	1.91E+01	0.014	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/22 23:00		-2150	-0.016	-0.005	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.32E-01	1.90E+01	0.014	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/23 2:00		-2150	-0.016	-0.005	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.33E-01	1.89E+01	0.012	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/23 5:00		-2150	-0.014	-0.005	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.33E-01	1.88E+01	0.012	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/23 8:00		-2200	-0.018	-0.005	0.010		1.41E+01	1.54E+01	2.35E-01	1.87E+01	0.011	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)
6/23 11:00		-2150	-0.018	-0.005	0.010		1.40E+01	1.54E+01	2.35E-01	1.85E+01	0.012	計器点検中(原子炉水位燃料域A系)

計器不良

計器不良