


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

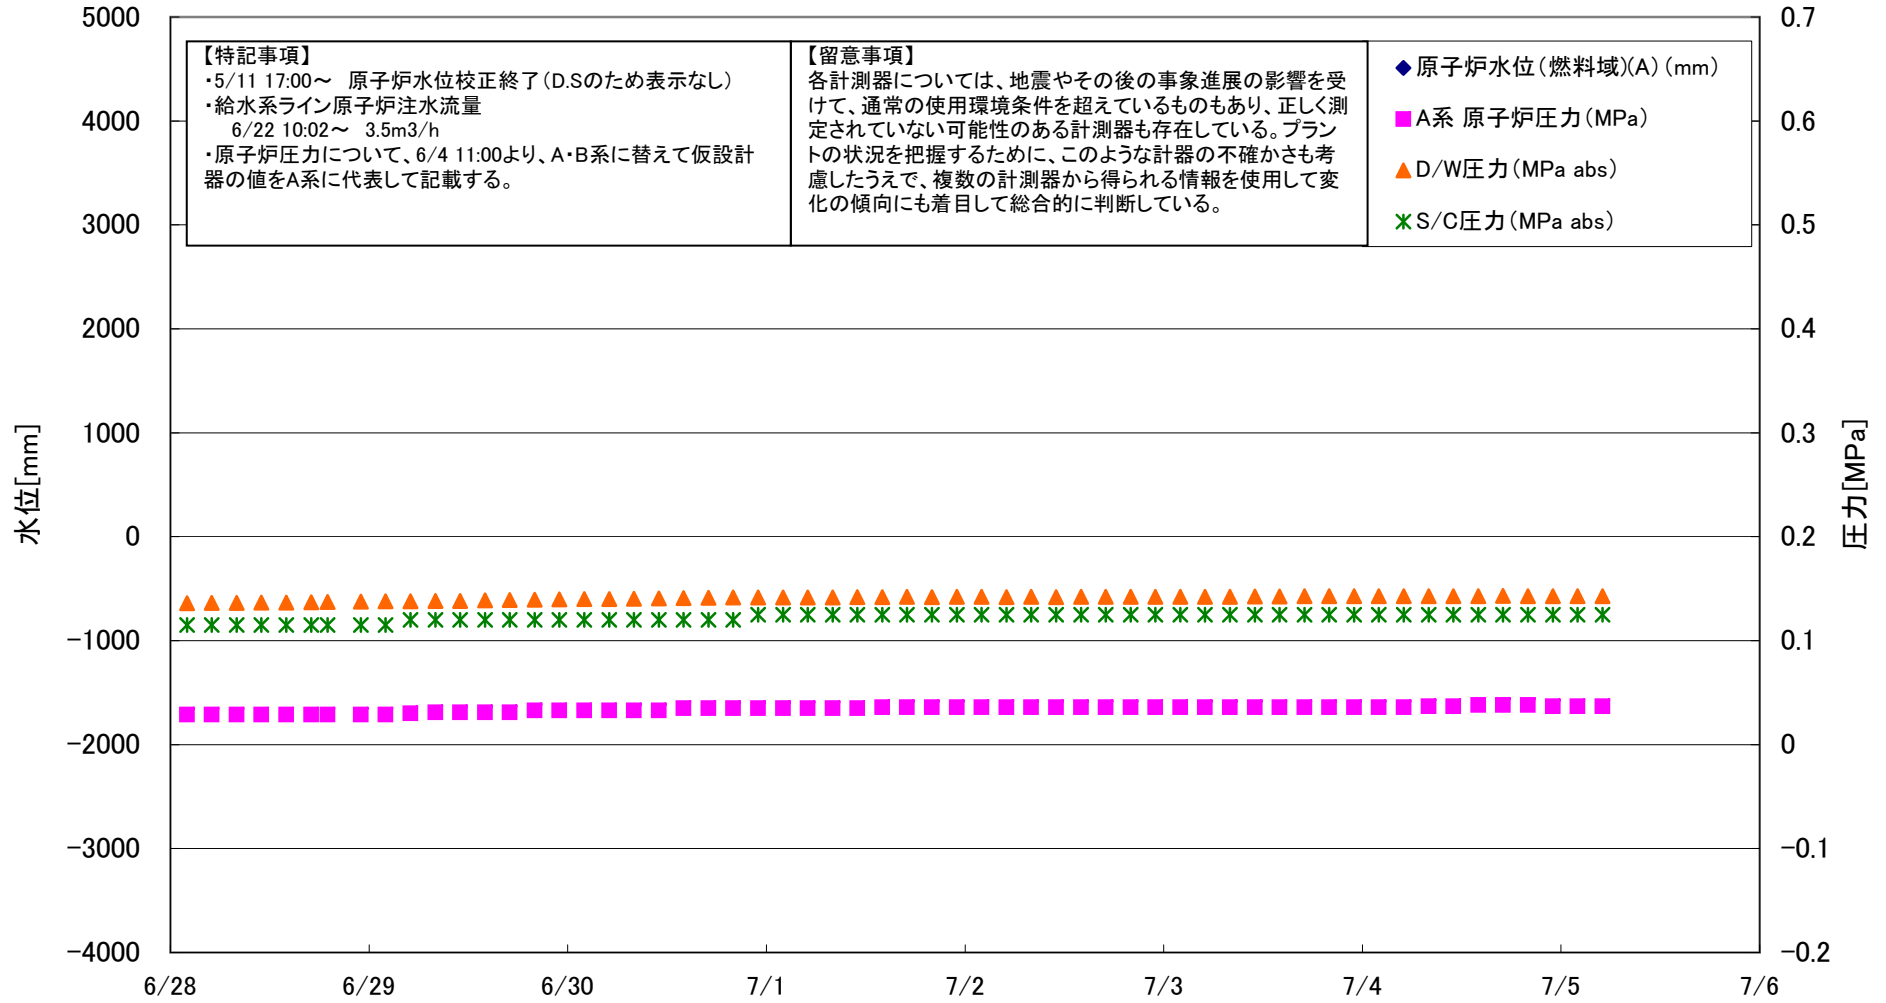

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉圧<br>力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 6/28 2:00  |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1361             | 0.115              | 0.00E+00                 | 6.00E+01                 | 7.40E-01                 | 7.61E-01                 |    |
| 6/28 5:00  |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1363             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.54E+01                 | 7.43E-01                 | 7.64E-01                 |    |
| 6/28 8:00  |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1363             | 0.115              | 0.00E+00                 | 5.18E+01                 | 7.46E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 6/28 11:00 |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1365             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.22E+01                 | 7.48E-01                 | 7.69E-01                 |    |
| 6/28 14:00 |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1367             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.56E+01                 | 7.49E-01                 | 7.72E-01                 |    |
| 6/28 17:00 |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1371             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.20E+01                 | 7.50E-01                 | 7.72E-01                 |    |
| 6/28 19:00 |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1372             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.16E+01                 | 7.51E-01                 | 7.74E-01                 |    |
| 6/28 23:00 |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1375             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.10E+01                 | 7.52E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/29 2:00  |                           | -1650                     | 0.029              | -                  | 0.1378             | 0.115              | 0.00E+00                 | 3.27E+01                 | 7.52E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/29 5:00  |                           | -1650                     | 0.030              | -                  | 0.1379             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.38E+01                 | 7.53E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/29 8:00  |                           | -1650                     | 0.031              | -                  | 0.1381             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.10E+01                 | 7.54E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/29 11:00 |                           | -1650                     | 0.031              | -                  | 0.1383             | 0.120              | 0.00E+00                 | 2.93E+01                 | 7.54E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/29 14:00 |                           | -1600                     | 0.031              | -                  | 0.1387             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.28E+01                 | 7.54E-01                 | 7.73E-01                 |    |
| 6/29 17:00 |                           | -1600                     | 0.031              | -                  | 0.1392             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.38E+01                 | 7.54E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/29 20:00 |                           | -1600                     | 0.033              | -                  | 0.1395             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.12E+01                 | 7.55E-01                 | 7.76E-01                 |    |
| 6/29 23:00 |                           | -1600                     | 0.033              | -                  | 0.1396             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.75E+01                 | 7.55E-01                 | 7.76E-01                 |    |
| 6/30 2:00  |                           | -1600                     | 0.033              | -                  | 0.1399             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.62E+01                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/30 5:00  |                           | -1600                     | 0.033              | -                  | 0.1402             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.73E+01                 | 7.55E-01                 | 7.76E-01                 |    |
| 6/30 8:00  |                           | -1600                     | 0.033              | -                  | 0.1405             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.42E+01                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/30 11:00 |                           | -1600                     | 0.033              | -                  | 0.1406             | 0.120              | 0.00E+00                 | 4.32E+01                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/30 14:00 |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1411             | 0.120              | 0.00E+00                 | 3.63E+01                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/30 17:00 |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1413             | 0.120              | 0.00E+00                 | 4.10E+01                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/30 20:00 |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1416             | 0.120              | 0.00E+00                 | 5.30E+01                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 6/30 23:00 |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1417             | 0.125              | 0.00E+00                 | 1.97E+02                 | 7.55E-01                 | 7.75E-01                 |    |
| 7/1 2:00   |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1417             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.92E+01                 | 7.54E-01                 | 7.74E-01                 |    |
| 7/1 5:00   |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1417             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.10E+02                 | 7.54E-01                 | 7.74E-01                 |    |
| 7/1 8:00   |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1417             | 0.125              | 0.00E+00                 | 4.20E+01                 | 7.54E-01                 | 7.74E-01                 |    |
| 7/1 11:00  |                           | -1600                     | 0.035              | -                  | 0.1418             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.42E+01                 | 7.53E-01                 | 7.73E-01                 |    |
| 7/1 14:00  |                           | -1600                     | 0.036              | -                  | 0.1420             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.68E+01                 | 7.53E-01                 | 7.71E-01                 |    |
| 7/1 17:00  |                           | -1550                     | 0.036              | -                  | 0.1421             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.61E+01                 | 7.53E-01                 | 7.71E-01                 |    |
| 7/1 20:00  |                           | -1550                     | 0.036              | -                  | 0.1420             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.14E+02                 | 7.53E-01                 | 7.72E-01                 |    |
| 7/1 23:00  |                           | -1600                     | 0.036              | -                  | 0.1421             | 0.125              | 0.00E+00                 | 1.03E+02                 | 7.52E-01                 | 7.71E-01                 |    |
| 7/2 2:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1421             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.28E+02                 | 7.52E-01                 | 7.72E-01                 |    |
| 7/2 5:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1420             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.24E+02                 | 7.52E-01                 | 7.72E-01                 |    |
| 7/2 8:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1421             | 0.125              | 0.00E+00                 | 1.30E+02                 | 7.52E-01                 | 7.71E-01                 |    |
| 7/2 11:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1419             | 0.125              | 0.00E+00                 | 4.20E+01                 | 7.51E-01                 | 7.70E-01                 |    |
| 7/2 14:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1421             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.30E+02                 | 7.51E-01                 | 7.70E-01                 |    |
| 7/2 17:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1421             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.22E+02                 | 7.51E-01                 | 7.70E-01                 |    |
| 7/2 20:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1422             | 0.125              | 0.00E+00                 | 1.22E+02                 | 7.50E-01                 | 7.70E-01                 |    |
| 7/2 23:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1423             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.25E+02                 | 7.50E-01                 | 7.69E-01                 |    |
| 7/3 2:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1423             | 0.125              | 0.00E+00                 | 4.87E+01                 | 7.50E-01                 | 7.69E-01                 |    |
| 7/3 5:00   |                           | -1700                     | 0.036              | -                  | 0.1423             | 0.125              | 0.00E+00                 | 6.00E+01                 | 7.50E-01                 | 7.69E-01                 |    |
| 7/3 8:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1423             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.57E+02                 | 7.49E-01                 | 7.69E-01                 |    |
| 7/3 11:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1425             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.66E+02                 | 7.49E-01                 | 7.69E-01                 |    |
| 7/3 14:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1426             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.59E+02                 | 7.49E-01                 | 7.68E-01                 |    |
| 7/3 17:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1427             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.59E+02                 | 7.49E-01                 | 7.68E-01                 |    |
| 7/3 20:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1428             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.65E+02                 | 7.48E-01                 | 7.68E-01                 |    |
| 7/3 23:00  |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.35E+02                 | 7.48E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 7/4 2:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.33E+02                 | 7.48E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 7/4 5:00   |                           | -1650                     | 0.036              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 6.86E+01                 | 7.48E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 7/4 8:00   |                           | -1600                     | 0.037              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.96E+01                 | 7.47E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 7/4 11:00  |                           | -1600                     | 0.037              | -                  | 0.1427             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.98E+01                 | 7.47E-01                 | 7.66E-01                 |    |
| 7/4 14:00  |                           | -1600                     | 0.038              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.87E+01                 | 7.46E-01                 | 7.64E-01                 |    |
| 7/4 17:00  |                           | -1600                     | 0.038              | -                  | 0.1430             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.80E+01                 | 7.46E-01                 | 7.66E-01                 |    |
| 7/4 20:00  |                           | -1650                     | 0.038              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 2.64E+02                 | 7.46E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 7/4 23:00  |                           | -1650                     | 0.037              | -                  | 0.1429             | 0.125              | 0.00E+00                 | 3.19E+01                 | 7.46E-01                 | 7.67E-01                 |    |
| 7/5 2:00   |                           | -1650                     | 0.037              | -                  | 0.1428             | 0.125              | 0.00E+00                 | 4.02E+01                 | 7.45E-01                 | 7.66E-01                 |    |
| 7/5 5:00   |                           | -1650                     | 0.037              | -                  | 0.1428             | 0.125              | 0.00E+00                 | 4.19E+01                 | 7.45E-01                 | 7.66E-01                 |    |

DS

計器不良 計器不良