
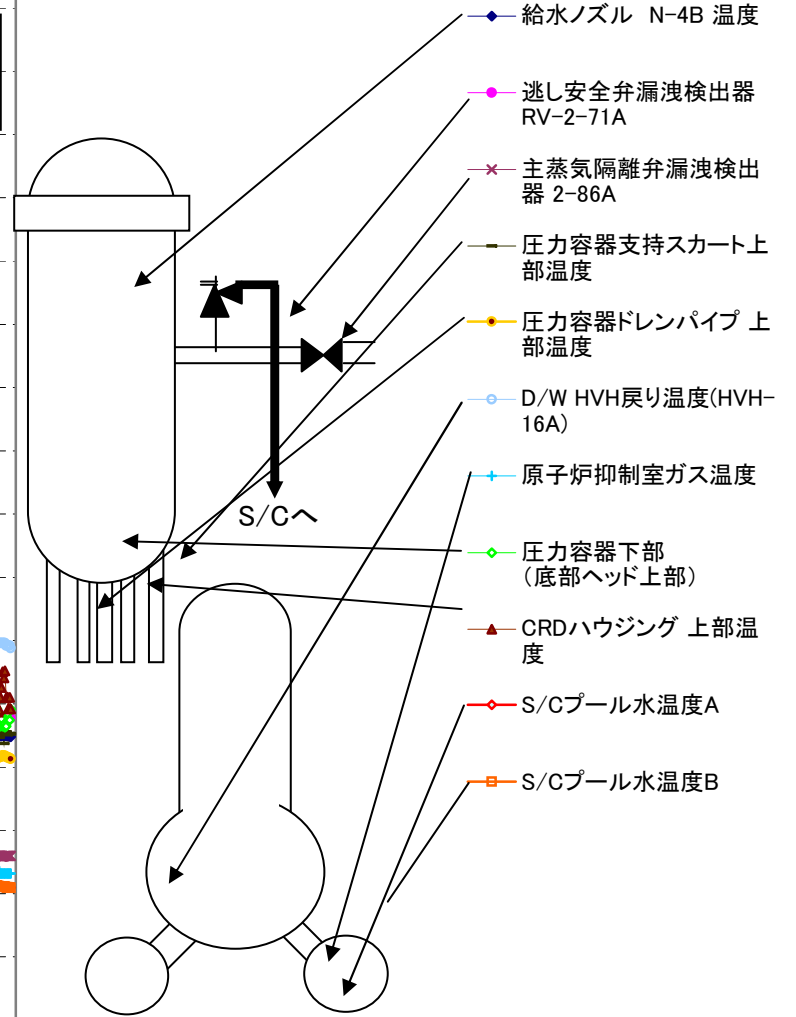


福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

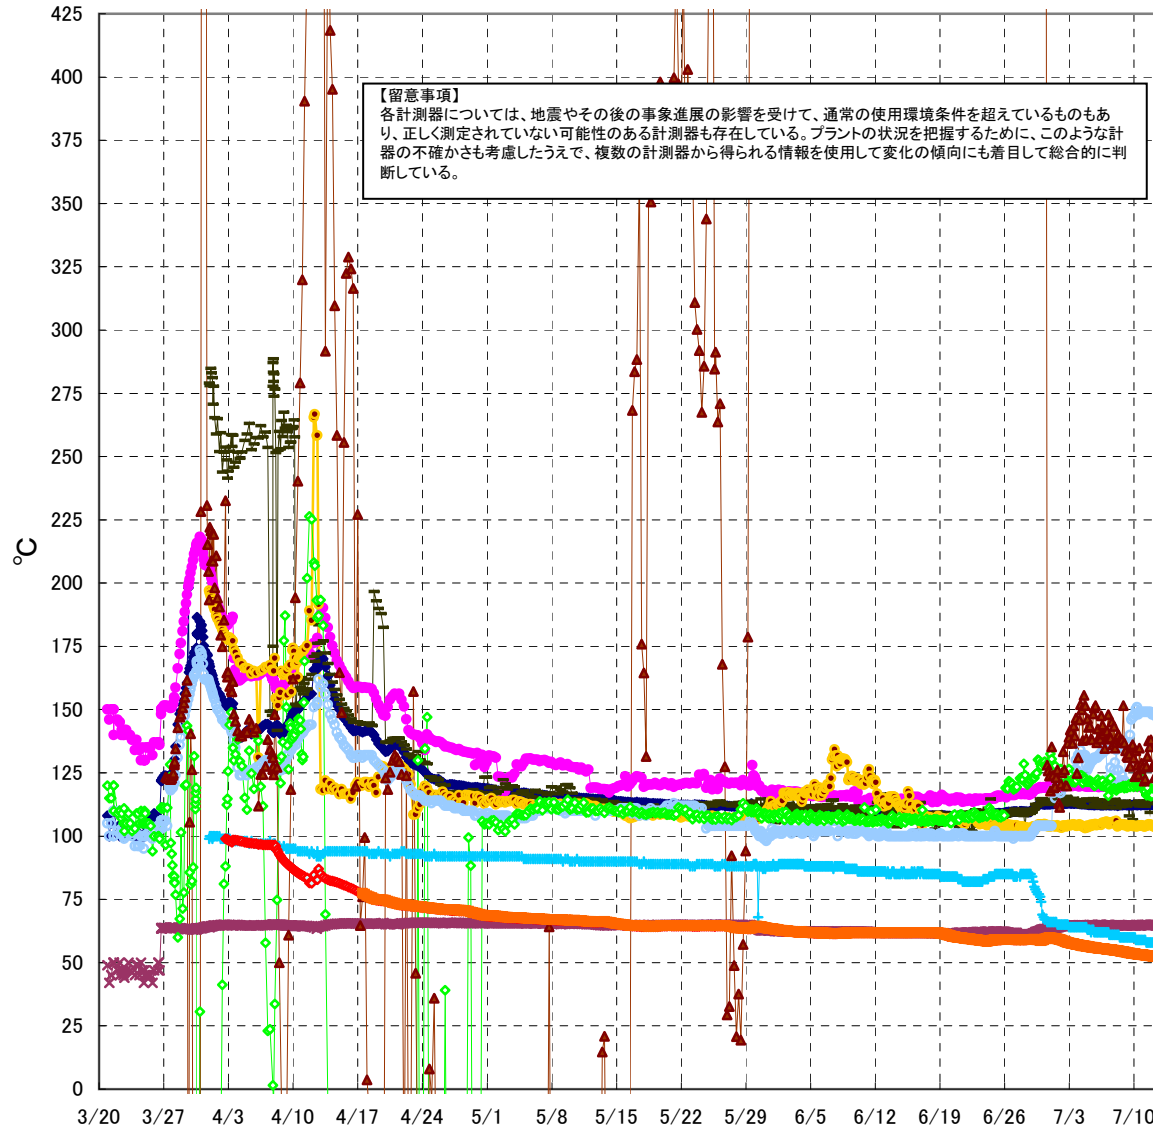

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル 温度 N-4B	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンパ イプ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制室 ガス温度	S/Cプールの 水温度A	S/Cプールの 水温度B	備考
7/6 2:00	119.5	64.9	112.3	142.4	122.4	114.3	104.5	131.0	142.0	62.0	55.8	55.7	
7/6 5:00	119.3	64.9	112.3	139.3	121.2	112.0	104.6	132.0	143.0	62.0	55.7	55.6	
7/6 8:00	119.6	64.9	112.2	138.3	121.5	112.5	104.6	132.0	143.0	62.0	55.7	55.6	
7/6 11:00	119.5	64.9	112.2	147.5	119.9	111.2	104.4	133.0	143.0	62.0	55.6	55.5	
7/6 14:00	119.5	64.8	112.2	143.9	121.8	112.2	105.3	133.0	142.0	62.0	55.6	55.5	
7/6 17:00	119.4	64.8	112.2	140.3	119.7	114.0	105.1	133.0	145.0	62.0	55.5	55.4	
7/6 20:00	119.5	64.7	112.3	134.6	120.3	114.1	105.4	134.0	144.0	62.0	55.4	55.4	
7/6 23:00	119.7	64.8	112.2	138.3	120.1	114.1	105.7	134.0	144.0	62.0	55.4	55.3	
7/7 2:00	119.7	64.9	112.3	141.4	119.0	111.2	105.6	122.0	142.0	62.0	55.3	55.2	
7/7 5:00	119.5	64.9	112.3	148.0	116.0	112.7	105.3	122.0	144.0	62.0	55.2	55.2	
7/7 8:00	119.8	64.9	112.2	139.1	119.3	111.3	104.7	122.0	142.0	61.0	55.2	55.1	
7/7 11:00	119.8	64.8	112.2	138.7	122.9	113.5	105.2	127.0	145.0	61.0	55.1	55.0	
7/7 14:00	119.8	64.7	112.2	145.1	118.7	112.8	105.4	119.0	143.0	61.0	55.1	55.0	
7/7 17:00	119.9	64.7	112.5	136.1	118.5	113.3	105.5	120.0	145.0	61.0	55.0	54.9	
7/7 20:00	120.0	64.7	112.2	143.3	118.9	113.3	105.6	126.0	143.0	61.0	55.0	54.9	
7/7 23:00	120.3	64.8	112.2	134.7	118.5	114.5	104.8	129.0	144.0	61.0	54.9	54.8	
7/8 2:00	120.2	64.8	112.3	137.0	118.1	111.1	106.0	134.0	146.0	61.0	54.8	54.7	
7/8 5:00	120.0	64.8	112.0	139.6	118.7	113.1	103.8	126.0	140.0	61.0	54.8	54.6	
7/8 8:00	119.8	64.8	112.2	139.9	119.0	113.5	104.2	126.0	140.0	61.0	54.7	54.6	
7/8 11:00	119.6	64.8	112.2	137.9	119.1	112.9	104.2	120.0	139.0	60.0	54.6	54.5	
7/8 14:00	119.9	64.8	112.3	137.0	119.2	111.6	104.4	122.0	139.0	60.0	54.5	54.4	
7/8 17:00	119.9	64.8	112.2	138.0	119.4	111.7	104.6	124.0	139.0	60.0	54.4	54.3	
7/8 20:00	119.5	64.7	112.3	151.6	119.8	112.1	104.6	122.0	140.0	60.0	54.4	54.3	
7/8 23:00	119.6	64.7	112.4	136.8	118.9	112.4	104.3	122.0	140.0	60.0	54.3	54.2	
7/9 2:00	119.5	64.7	112.3	133.8	119.8	113.7	104.5	134.0	140.0	60.0	54.2	54.1	
7/9 5:00	119.8	64.7	112.2	131.6	119.1	111.9	104.3	136.0	140.0	60.0	54.1	54.0	
7/9 8:00	119.9	64.9	112.3	131.1	119.7	112.9	103.8	137.0	140.0	60.0	54.0	53.9	
7/9 11:00	119.8	64.8	112.2	132.3	120.4	107.9	104.0	137.0	139.0	60.0	53.9	53.8	
7/9 14:00	120.0	64.8	112.2	127.5	119.5	112.7	104.2	140.0	140.0	60.0	53.9	53.8	
7/9 17:00	119.9	64.7	112.2	135.1	120.8	112.5	104.2	146.0	139.0	60.0	53.8	53.7	
7/9 20:00	120.0	64.7	112.2	136.1	121.2	106.4	104.2	147.0	140.0	60.0	53.7	53.6	
7/9 23:00	120.0	64.7	112.3	130.8	119.5	112.4	103.9	147.0	140.0	60.0	53.6	53.5	
7/10 2:00	119.9	64.7	112.3	123.5	120.4	112.7	104.0	148.0	140.0	60.0	53.6	53.5	
7/10 5:00	119.5	64.7	112.3	133.7	120.3	112.6	103.9	150.0	141.0	59.0	53.5	53.4	
7/10 8:00	119.7	64.8	112.2	128.1	119.4	113.1	103.8	151.0	140.0	59.0	53.4	53.3	
7/10 11:00	119.5	64.9	112.3	124.2	120.1	113.8	104.1	148.0	140.0	59.0	53.3	53.2	
7/10 14:00	119.5	64.8	112.5	134.8	120.5	111.9	104.1	149.0	140.0	59.0	53.3	53.2	
7/10 17:00	119.5	64.8	112.2	126.5	122.5	113.7	104.1	149.0	140.0	59.0	53.2	53.1	
7/10 20:00	119.9	64.9	112.4	128.8	120.3	112.8	104.3	149.0	140.0	59.0	53.2	53.1	
7/10 23:00	119.8	64.9	112.4	127.4	123.0	111.8	104.1	149.0	139.0	59.0	53.1	53.0	
7/11 2:00	119.9	64.9	112.3	121.7	118.4	113.2	103.8	149.0	140.0	59.0	53.0	53.0	
7/11 5:00	119.6	64.9	112.3	122.6	117.6	111.7	103.7	149.0	142.0	59.0	53.0	52.9	
7/11 8:00	119.6	64.9	112.3	127.6	116.2	116.5	104.0	149.0	139.0	58.0	52.9	52.8	
7/11 11:00	119.9	64.7	112.4	131.4	119.1	113.2	104.1	149.0	139.0	58.0	52.8	52.8	
7/11 14:00	120.2	64.7	112.5	137.7	116.2	113.4	104.6	149.0	139.0	58.0	52.8	52.7	
7/11 17:00	120.1	64.8	112.5	135.2	116.7	109.3	104.5	149.0	142.0	58.0	52.7	52.6	
7/11 20:00	119.4	64.9	112.5	138.0	115.8	113.9	104.5	149.0	142.0	58.0	52.6	52.6	
7/11 23:00	119.7	64.9	112.4	127.4	116.1	113.9	104.0	148.0	142.0	58.0	52.6	52.5	
7/12 2:00	119.5	64.9	112.3	127.7	121.2	112.7	104.0	148.0	141.0	58.0	52.5	52.5	
7/12 5:00	119.5	64.9	112.2	123.1	118.4	113.1	103.6	148.0	141.0	58.0	52.5	52.4	
7/12 8:00	119.5	64.9	112.1	127.5	118.5	113.2	103.6	148.0	141.0	58.0	52.5	52.4	
7/12 11:00	119.3	64.9	112.0	123.0	122.8	113.1	103.3	147.0	141.0	58.0	52.4	52.3	

計器不良