


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

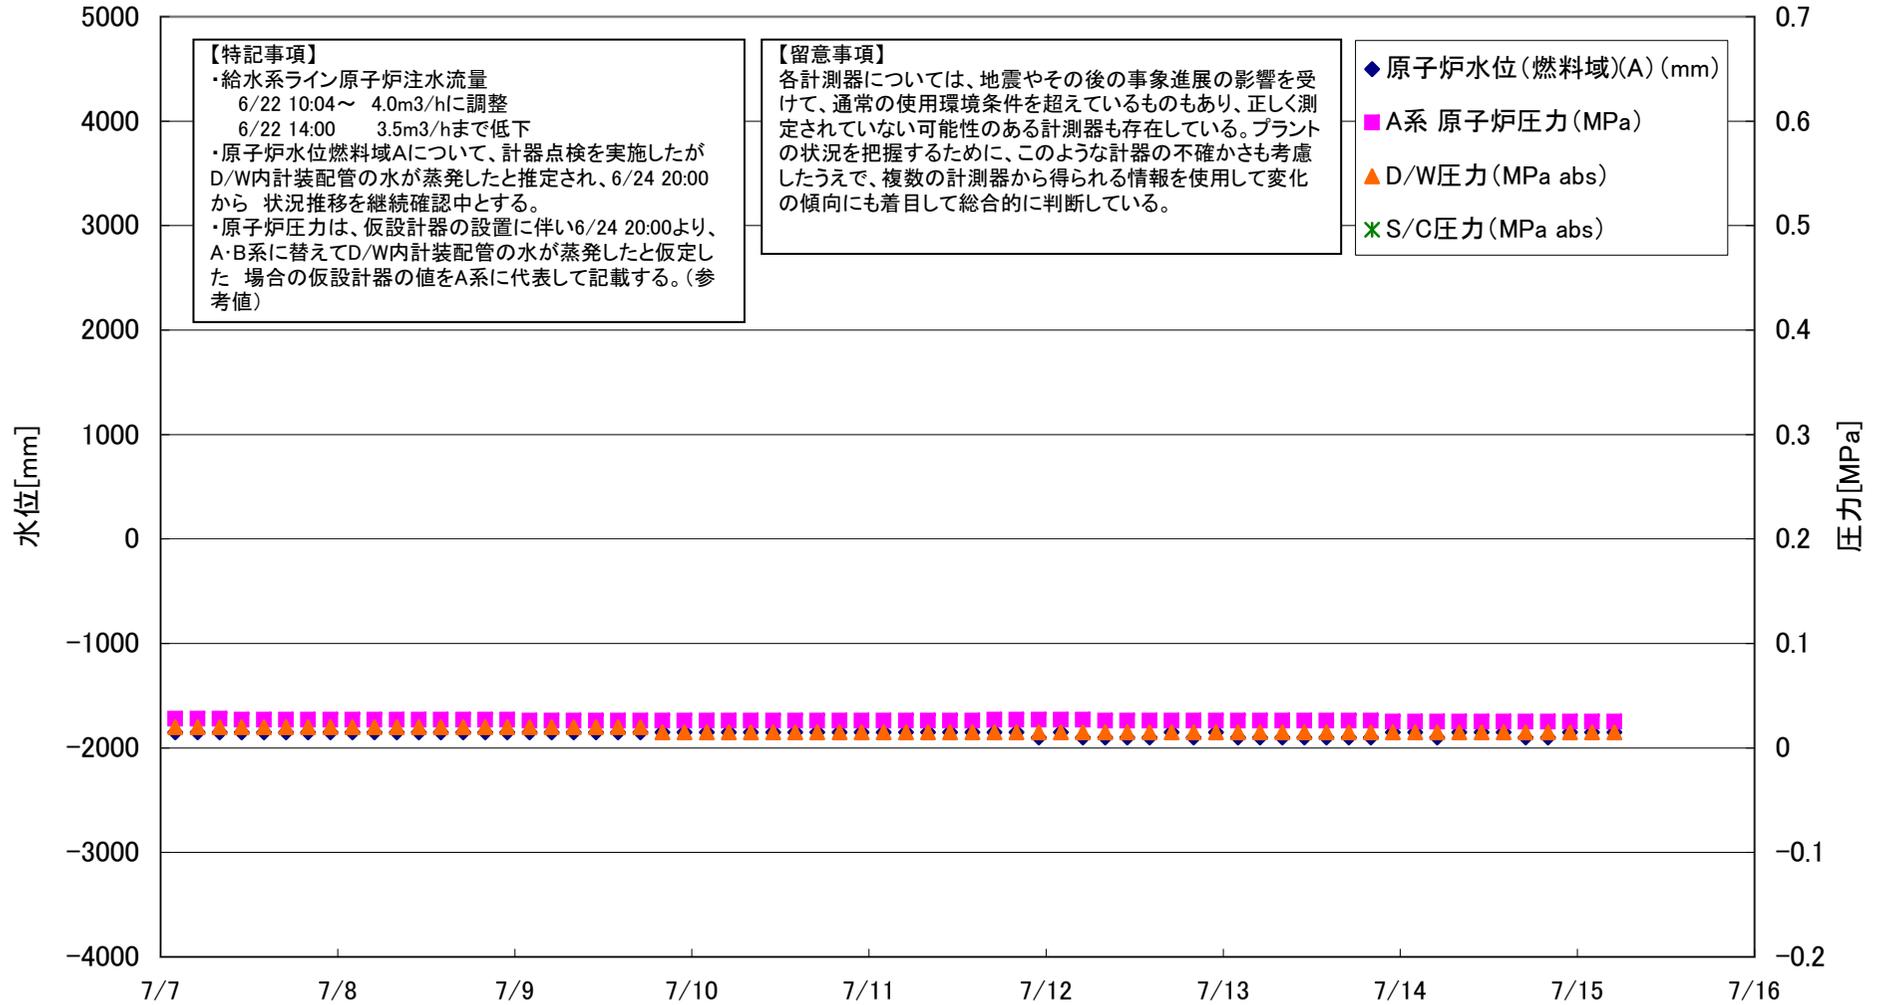

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/7 2:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.84E-01	9.88E+00	0.011	
7/7 5:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.80E+00	0.012	
7/7 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.79E+00	0.012	
7/7 11:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	1.00E+01	0.012	
7/7 14:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.71E+00	0.012	
7/7 17:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.80E+00	0.012	
7/7 20:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	1.02E+01	0.011	
7/7 23:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.75E+00	0.011	
7/8 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.81E+00	0.012	
7/8 5:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.62E+00	0.010	
7/8 8:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.60E+00	0.012	
7/8 11:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.50E+00	0.012	
7/8 14:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.44E+00	0.012	
7/8 17:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.37E+00	0.010	
7/8 20:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.32E+00	0.011	
7/8 23:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.28E+00	0.012	
7/9 2:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.27E+00	0.011	
7/9 5:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.26E+00	0.011	
7/9 8:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.82E-01	9.30E+00	0.011	
7/9 11:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.82E-01	9.25E+00	0.011	
7/9 14:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.82E-01	9.24E+00	0.011	
7/9 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.30E+01	1.46E+01	1.81E-01	9.20E+00	0.011	
7/9 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.46E+01	1.81E-01	9.15E+00	0.011	
7/9 23:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.46E+01	1.81E-01	9.13E+00	0.012	
7/10 2:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.46E+01	1.81E-01	9.23E+00	0.012	
7/10 5:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.46E+01	1.81E-01	9.20E+00	0.012	
7/10 8:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.46E+01	1.80E-01	9.25E+00	0.013	
7/10 11:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.78E-01	9.14E+00	0.012	
7/10 14:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.79E-01	9.12E+00	0.010	
7/10 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.79E-01	9.02E+00	0.012	
7/10 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.79E-01	9.02E+00	0.013	
7/10 23:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.79E-01	9.00E+00	0.011	
7/11 2:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.79E-01	8.98E+00	0.012	
7/11 5:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.79E-01	8.96E+00	0.014	
7/11 8:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.30E+01	1.45E+01	1.78E-01	8.91E+00	0.014	
7/11 11:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.78E-01	8.85E+00	0.015	
7/11 14:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.77E-01	8.86E+00	0.011	
7/11 17:00	-1850	-2150	0.027	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.77E-01	8.85E+00	0.011	
7/11 20:00	-1850	-2150	0.027	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.77E-01	8.82E+00	0.012	
7/11 23:00	-1900	-2150	0.027	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.77E-01	8.79E+00	0.012	
7/12 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.76E+00	0.011	
7/12 5:00	-1900	-2150	0.027	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.64E+00	0.013	
7/12 8:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.57E+00	0.012	
7/12 11:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.51E+00	0.010	
7/12 14:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.45E+00	0.010	
7/12 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.38E+00	0.010	
7/12 20:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.76E-01	8.35E+00	0.011	
7/12 23:00	-1850	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.35E+00	0.012	
7/13 2:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.29E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.36E+00	0.010	
7/13 5:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.28E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.35E+00	0.011	
7/13 8:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.28E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.34E+00	0.012	
7/13 11:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.28E+01	1.45E+01	1.75E-01	8.30E+00	0.011	
7/13 14:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.75E-01	8.27E+00	0.011	
7/13 17:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.74E-01	8.25E+00	0.011	
7/13 20:00	-1900	-2150	0.026	-	0.015		1.28E+01	1.45E+01	1.74E-01	8.25E+00	0.013	
7/13 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.45E+01	1.74E-01	8.25E+00	0.012	
7/14 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.45E+01	1.73E-01	8.26E+00	0.011	
7/14 5:00	-1900	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.73E-01	8.25E+00	0.012	
7/14 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.73E-01	8.22E+00	0.011	
7/14 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.73E-01	8.18E+00	0.011	
7/14 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.18E+00	0.010	
7/14 17:00	-1900	-2150	0.025	-	0.015		1.28E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.15E+00	0.010	
7/14 20:00	-1900	-2150	0.025	-	0.015		1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.13E+00	0.011	
7/14 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.12E+00	0.011	
7/15 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.27E+01	1.44E+01	1.72E-01	8.11E+00	0.011	
7/15 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.015		1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	8.07E+00	0.012	

計器不良

計器不良