
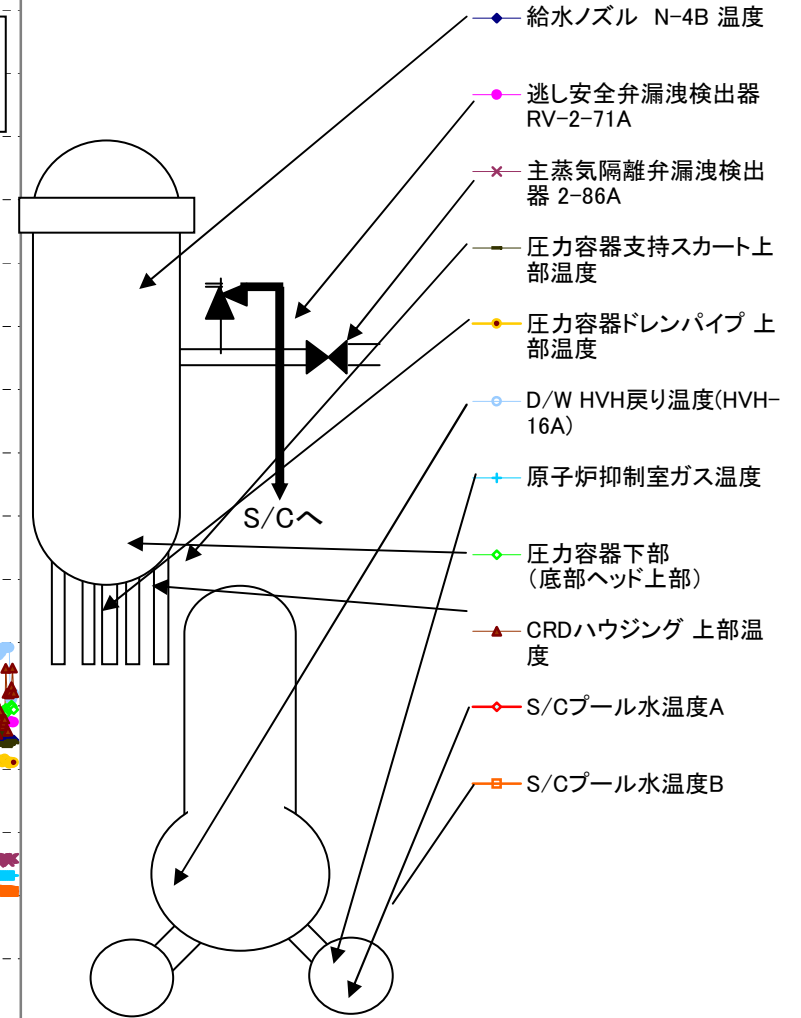


# 福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

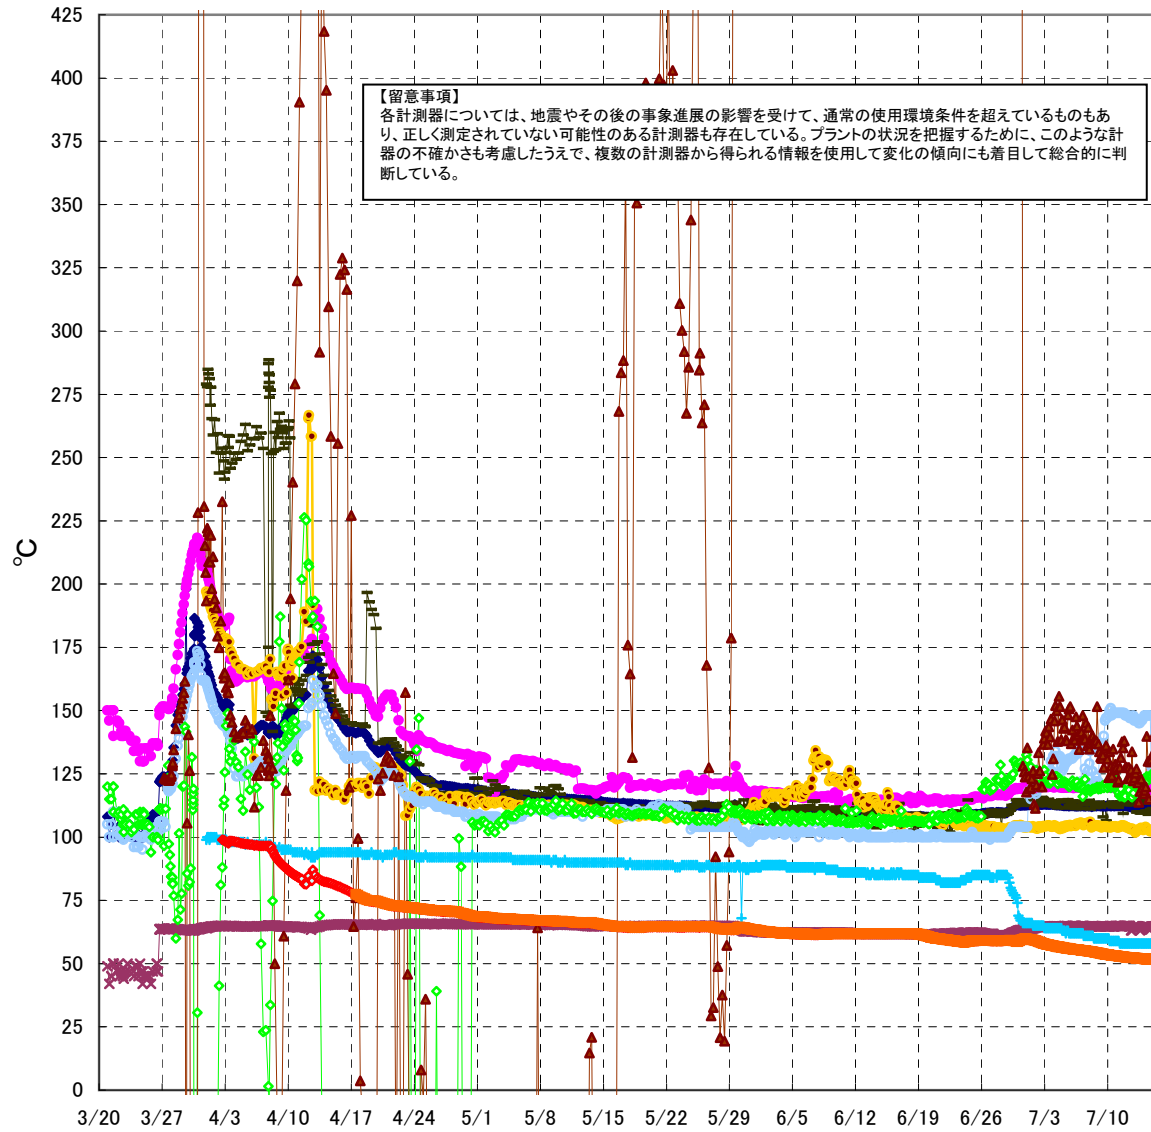

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル 温度	N-4B	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンバ イブ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制室 ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
7/7 2:00	119.7	64.9	112.3	141.4	119.0	111.2	105.6	112.0	122.0	142.0	62.0	55.3	55.2	
7/7 5:00	119.5	64.9	112.3	148.0	116.0	112.7	105.3	122.0	144.0	62.0	55.2	55.2		
7/7 8:00	119.8	64.9	112.2	139.1	119.3	111.3	104.7	122.0	142.0	61.0	55.2	55.1		
7/7 11:00	119.8	64.8	112.2	138.7	122.9	113.5	105.2	127.0	145.0	61.0	55.1	55.0		
7/7 14:00	119.8	64.7	112.2	145.1	118.7	112.8	105.4	119.0	143.0	61.0	55.1	55.0		
7/7 17:00	119.9	64.7	112.5	136.1	118.5	113.3	105.5	120.0	145.0	61.0	55.0	54.9		
7/7 20:00	120.0	64.7	112.2	143.3	118.9	113.3	105.6	126.0	143.0	61.0	55.0	54.9		
7/7 23:00	120.3	64.8	112.2	134.7	118.5	114.5	104.8	129.0	144.0	61.0	54.9	54.8		
7/8 2:00	120.2	64.8	112.3	137.0	118.1	111.1	106.0	134.0	146.0	61.0	54.8	54.7		
7/8 5:00	120.0	64.8	112.0	139.6	118.7	113.1	103.8	126.0	140.0	61.0	54.8	54.6		
7/8 8:00	119.8	64.8	112.2	139.9	119.0	113.5	104.2	126.0	140.0	61.0	54.7	54.6		
7/8 11:00	119.6	64.8	112.2	137.9	119.1	112.9	104.2	120.0	139.0	60.0	54.6	54.5		
7/8 14:00	119.9	64.8	112.3	137.0	119.2	111.6	104.4	122.0	139.0	60.0	54.5	54.4		
7/8 17:00	119.9	64.8	112.2	138.0	119.4	111.7	104.6	124.0	139.0	60.0	54.4	54.3		
7/8 20:00	119.5	64.7	112.3	151.6	119.8	112.1	104.6	122.0	140.0	60.0	54.4	54.3		
7/8 23:00	119.6	64.7	112.4	136.8	118.9	112.4	104.3	122.0	140.0	60.0	54.3	54.2		
7/9 2:00	119.5	64.7	112.3	133.8	119.8	113.7	104.5	134.0	140.0	60.0	54.2	54.1		
7/9 5:00	119.8	64.7	112.2	131.6	119.1	111.9	104.3	136.0	140.0	60.0	54.1	54.0		
7/9 8:00	119.9	64.9	112.3	131.1	119.7	112.9	103.8	137.0	140.0	60.0	54.0	53.9		
7/9 11:00	119.8	64.8	112.2	132.3	120.4	107.9	104.0	137.0	139.0	60.0	53.9	53.8		
7/9 14:00	120.0	64.8	112.2	127.5	119.5	112.7	104.2	140.0	140.0	60.0	53.9	53.8		
7/9 17:00	119.9	64.7	112.2	135.1	120.8	112.5	104.2	146.0	139.0	60.0	53.8	53.7		
7/9 20:00	120.0	64.7	112.2	136.1	121.2	106.4	104.2	147.0	140.0	60.0	53.7	53.6		
7/9 23:00	120.0	64.7	112.3	130.8	119.5	112.4	103.9	147.0	140.0	60.0	53.6	53.5		
7/10 2:00	119.9	64.7	112.3	123.5	120.4	112.7	104.0	148.0	140.0	60.0	53.6	53.5		
7/10 5:00	119.5	64.7	112.3	133.7	120.3	112.6	103.9	150.0	141.0	59.0	53.5	53.4		
7/10 8:00	119.7	64.8	112.2	128.1	119.4	113.1	103.8	151.0	140.0	59.0	53.4	53.3		
7/10 11:00	119.5	64.9	112.3	124.2	120.1	113.8	104.1	148.0	140.0	59.0	53.3	53.2		
7/10 14:00	119.5	64.8	112.5	134.8	120.5	111.9	104.1	149.0	140.0	59.0	53.3	53.2		
7/10 17:00	119.5	64.8	112.2	126.5	122.5	113.7	104.1	149.0	140.0	59.0	53.2	53.1		
7/10 20:00	119.9	64.9	112.4	128.8	120.3	112.8	104.3	149.0	140.0	59.0	53.2	53.1		
7/10 23:00	119.8	64.9	112.4	127.4	123.0	111.8	104.1	149.0	139.0	59.0	53.1	53.0		
7/11 2:00	119.9	64.9	112.3	121.7	118.4	113.2	103.8	149.0	140.0	59.0	53.0	53.0		
7/11 5:00	119.6	64.9	112.3	122.6	117.6	111.7	103.7	149.0	142.0	59.0	53.0	52.9		
7/11 8:00	119.6	64.9	112.3	127.6	116.2	116.5	104.0	149.0	139.0	58.0	52.9	52.8		
7/11 11:00	119.9	64.7	112.4	131.4	119.1	113.2	104.1	149.0	139.0	58.0	52.8	52.8		
7/11 14:00	120.2	64.7	112.5	137.7	116.2	113.4	104.6	149.0	139.0	58.0	52.8	52.7		
7/11 17:00	120.1	64.8	112.5	135.2	116.7	109.3	104.5	149.0	142.0	58.0	52.7	52.6		
7/11 20:00	119.4	64.9	112.5	138.0	115.8	113.9	104.5	149.0	142.0	58.0	52.6	52.6		
7/11 23:00	119.7	64.9	112.4	127.4	116.1	113.9	104.0	148.0	142.0	58.0	52.6	52.5		
7/12 2:00	119.5	64.9	112.3	127.7	121.2	112.7	104.0	148.0	141.0	58.0	52.5	52.5		
7/12 5:00	119.5	64.9	112.2	123.1	118.4	113.1	103.6	148.0	141.0	58.0	52.5	52.4		
7/12 8:00	119.5	64.9	112.1	127.5	118.5	113.2	103.6	148.0	141.0	58.0	52.5	52.4		
7/12 11:00	119.3	64.9	112.0	123.0	122.8	113.1	103.3	147.0	141.0	58.0	52.4	52.3		
7/12 14:00	119.6	63.1	111.9	126.7	116.0	112.7	103.0	147.0	141.0	58.0	52.4	52.3		
7/12 17:00	119.0	63.1	112.0	133.8	115.8	112.9	103.4	147.0	140.0	58.0	52.3	52.3		
7/12 20:00	119.5	64.4	111.8	122.2	117.4	112.9	103.0	148.0	141.0	58.0	52.3	52.2		
7/12 23:00	119.5	64.8	111.8	123.4	123.4	113.1	102.7	146.0	140.0	58.0	52.3	52.2		
7/13 2:00	119.5	64.8	111.8	125.3	120.2	113.7	101.7	147.0	140.0	58.0	52.2	52.1		
7/13 5:00	118.9	64.8	111.7	126.9	121.3	109.8	102.1	146.0	140.0	58.0	52.2	52.1		
7/13 8:00	119.2	64.8	111.6	121.5	122.9	110.0	102.6	146.0	138.0	58.0	52.1	52.1		
7/13 11:00	119.3	64.3	111.7	113.8	122.5	114.6	103.0	145.0	137.0	58.0	52.1	52.0		
7/13 14:00	119.3	63.1	111.7	118.1	122.7	109.5	103.3	145.0	139.0	58.0	52.1	52.0		
7/13 17:00	119.3	63.5	111.6	122.8	123.0	109.5	103.6	146.0	139.0	58.0	52.0	51.9		
7/13 20:00	119.5	64.5	111.6	119.4	122.5	114.9	103.3	146.0	139.0	58.0	52.0	51.9		
7/13 23:00	119.4	64.6	111.6	117.1	122.5	114.0	102.8	147.0	137.0	58.0	52.0	51.9		
7/14 2:00	119.1	64.7	111.6	118.4	123.0	113.4	103.0	148.0	138.0	58.0	51.9	51.8		
7/14 5:00	119.0	64.7	111.6	119.8	123.0	110.3	104.0	148.0	138.0	58.0	51.9	51.8		
7/14 8:00	119.4	64.7	111.6	139.8	124.0	114.3	103.3	148.0	137.0	58.0	51.9	51.8		
7/14 11:00	119.3	64.6	111.5	129.9	122.3	109.0	103.1	148.0	134.0	58.0	51.8	51.7		
7/14 14:00	119.0	63.5	111.6	115.0	123.6	109.5	103.0	148.0	134.0	58.0	51.8	51.7		
7/14 17:00	118.9	63.5	111.6	129.7	123.9	110.8	102.2	148.0	134.0	58.0	51.8	51.7		
7/14 20:00	118.8	64.5	111.5	130.6	124.3	109.9	102.3	128.0	134.0	58.0	51.7	51.7		
7/14 23:00	118.7	64.7	111.6	132.6	125.3	111.2	102.8	127.0	133.0	58.0	51.7	51.6		
7/15 2:00	118.6	64.7	111.5	140.0	124.6	110.6	102.5	128.0	133.0	58.0	51.7	51.6		
7/15 5:00	118.6	64.8	111.5	130.2	123.5	110.5	102.6	130.0	132.0	58.0	51.7	51.6		

計器不良