
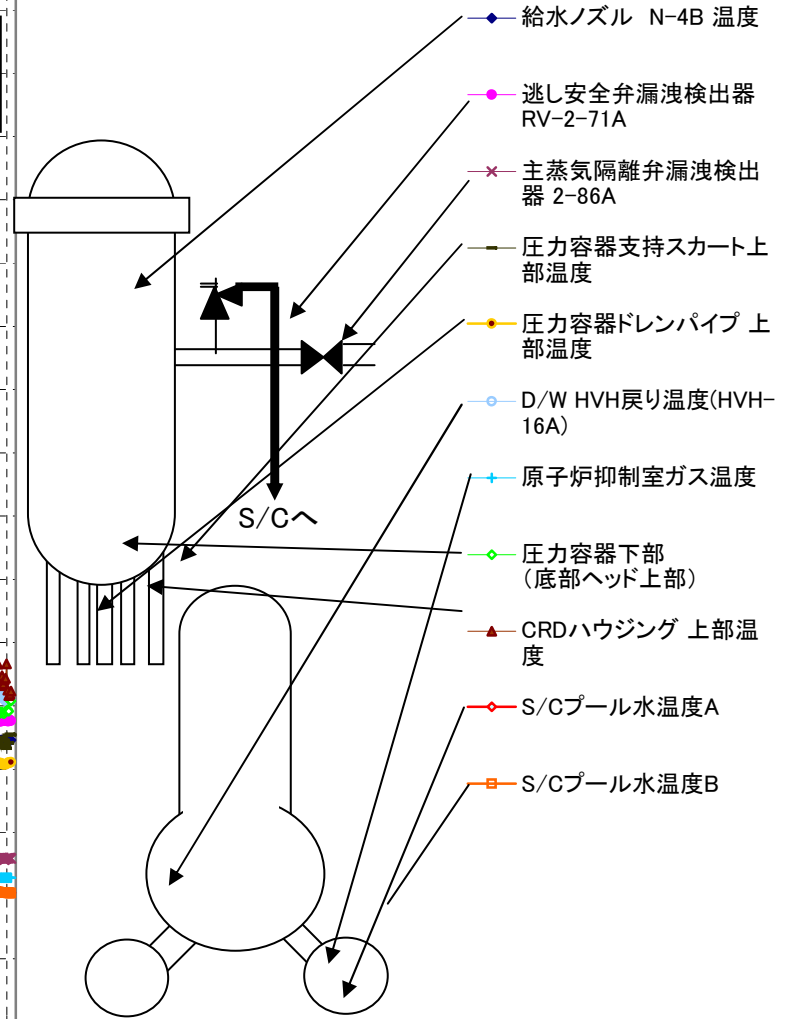


# 福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

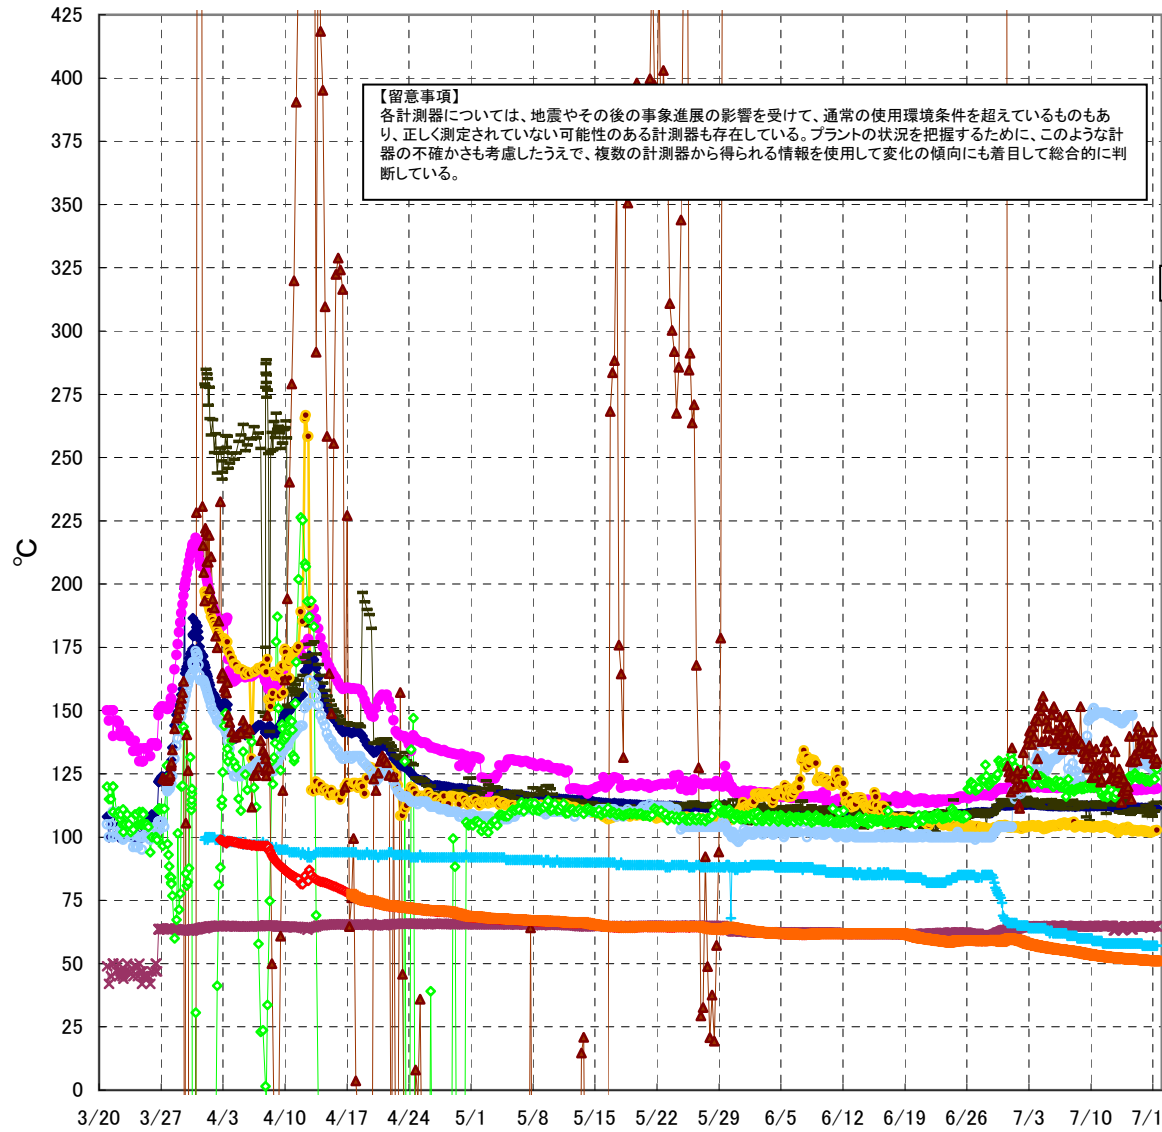

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンバ イプ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Lプール 水温度 B	備考
7/10 2:00	119.9	64.7	112.3	123.5	120.4	112.7	104.0	148.0	140.0	60.0	53.6	53.5	
7/10 5:00	119.5	64.7	112.3	133.7	120.3	112.6	103.9	150.0	141.0	59.0	53.5	53.4	
7/10 8:00	119.7	64.8	112.2	128.1	119.4	113.1	103.8	151.0	140.0	59.0	53.4	53.3	
7/10 11:00	119.5	64.9	112.3	124.2	120.1	113.8	104.1	148.0	140.0	59.0	53.3	53.2	
7/10 14:00	119.5	64.8	112.5	134.8	120.5	111.9	104.1	149.0	140.0	59.0	53.3	53.2	
7/10 17:00	119.5	64.8	112.2	126.5	122.5	113.7	104.1	149.0	140.0	59.0	53.2	53.1	
7/10 20:00	119.9	64.9	112.4	128.8	120.3	112.8	104.3	149.0	140.0	59.0	53.2	53.1	
7/10 23:00	119.8	64.9	112.4	127.4	123.0	111.8	104.1	149.0	139.0	59.0	53.1	53.0	
7/11 2:00	119.9	64.9	112.3	121.7	118.4	113.2	103.8	149.0	140.0	59.0	53.0	53.0	
7/11 5:00	119.6	64.9	112.3	122.6	117.6	111.7	103.7	149.0	142.0	59.0	53.0	52.9	
7/11 8:00	119.6	64.9	112.3	127.6	116.2	116.5	104.0	149.0	139.0	58.0	52.9	52.8	
7/11 11:00	119.9	64.7	112.4	131.4	119.1	113.2	104.1	149.0	139.0	58.0	52.8	52.8	
7/11 14:00	120.2	64.7	112.5	137.7	116.2	113.4	104.6	149.0	139.0	58.0	52.8	52.7	
7/11 17:00	120.1	64.8	112.5	135.2	116.7	109.3	104.5	149.0	142.0	58.0	52.7	52.6	
7/11 20:00	119.4	64.9	112.5	138.0	115.8	113.9	104.5	149.0	142.0	58.0	52.6	52.6	
7/11 23:00	119.7	64.9	112.4	127.4	116.1	113.9	104.0	148.0	142.0	58.0	52.6	52.5	
7/12 2:00	119.5	64.9	112.3	127.7	121.2	112.7	104.0	148.0	141.0	58.0	52.5	52.5	
7/12 5:00	119.5	64.9	112.2	123.1	118.4	113.1	103.6	148.0	141.0	58.0	52.5	52.4	
7/12 8:00	119.5	64.9	112.1	127.5	118.5	113.2	103.6	148.0	141.0	58.0	52.5	52.4	
7/12 11:00	119.3	64.9	112.0	123.0	122.8	113.1	103.3	147.0	141.0	58.0	52.4	52.3	
7/12 14:00	119.6	63.1	111.9	126.7	116.0	112.7	103.0	147.0	141.0	58.0	52.4	52.3	
7/12 17:00	119.0	63.1	112.0	133.8	115.8	112.9	103.4	147.0	140.0	58.0	52.3	52.3	
7/12 20:00	119.5	64.4	111.8	122.2	117.4	112.9	103.0	148.0	141.0	58.0	52.3	52.2	
7/12 23:00	119.5	64.8	111.8	123.4	123.4	113.1	102.7	146.0	140.0	58.0	52.3	52.2	
7/13 2:00	119.5	64.8	111.8	125.3	120.2	113.7	101.7	147.0	140.0	58.0	52.2	52.1	
7/13 5:00	118.9	64.8	111.7	126.9	121.3	109.8	102.1	146.0	140.0	58.0	52.2	52.1	
7/13 8:00	119.2	64.8	111.6	121.5	122.9	110.0	102.6	146.0	138.0	58.0	52.1	52.1	
7/13 11:00	119.3	64.3	111.7	113.8	122.5	114.6	103.0	145.0	137.0	58.0	52.1	52.0	
7/13 14:00	119.3	63.1	111.7	118.1	122.7	109.5	103.3	145.0	139.0	58.0	52.1	52.0	
7/13 17:00	119.3	63.5	111.6	122.8	123.0	109.5	103.6	146.0	139.0	58.0	52.0	51.9	
7/13 20:00	119.5	64.5	111.6	119.4	122.5	114.9	103.3	146.0	139.0	58.0	52.0	51.9	
7/13 23:00	119.4	64.6	111.6	117.1	122.5	114.0	102.8	147.0	137.0	58.0	52.0	51.9	
7/14 2:00	119.1	64.7	111.6	118.4	123.0	113.4	103.0	148.0	138.0	58.0	51.9	51.8	
7/14 5:00	119.0	64.7	111.6	119.8	123.0	110.3	104.0	148.0	138.0	58.0	51.9	51.8	
7/14 8:00	119.4	64.7	111.6	139.8	124.0	114.3	103.3	148.0	137.0	58.0	51.9	51.8	
7/14 11:00	119.3	64.6	111.5	129.9	122.3	109.0	103.1	148.0	134.0	58.0	51.8	51.7	
7/14 14:00	119.0	63.5	111.6	115.0	123.6	109.5	103.0	148.0	134.0	58.0	51.8	51.7	
7/14 17:00	118.9	63.5	111.6	129.7	123.9	110.8	102.2	148.0	134.0	58.0	51.8	51.7	
7/14 20:00	118.8	64.5	111.5	130.6	124.3	109.9	102.3	128.0	134.0	58.0	51.7	51.7	
7/14 23:00	118.7	64.7	111.6	132.6	125.3	111.2	102.8	127.0	133.0	58.0	51.7	51.6	
7/15 2:00	118.6	64.7	111.5	140.0	124.6	110.6	102.5	128.0	133.0	58.0	51.7	51.6	
7/15 5:00	118.6	64.8	111.5	130.2	123.5	110.5	102.6	130.0	132.0	58.0	51.7	51.6	
7/15 8:00	118.6	64.9	111.6	143.7	123.4	111.0	102.2	131.0	133.0	58.0	51.6	51.5	
7/15 11:00	119.2	64.7	111.5	134.1	122.8	110.6	102.5	131.0	132.0	58.0	51.6	51.5	
7/15 14:00	118.8	64.5	111.5	135.7	123.2	109.8	102.3	130.0	131.0	58.0	51.6	51.5	
7/15 17:00	118.5	64.6	111.6	138.4	123.6	110.7	102.7	130.0	130.0	58.0	51.6	51.5	
7/15 20:00	119.2	64.8	111.5	135.9	123.3	110.1	102.3	129.0	131.0	57.0	51.5	51.4	
7/15 23:00	119.1	64.8	111.3	141.4	122.8	110.9	102.6	129.0	130.0	57.0	51.5	51.4	
7/16 2:00	119.1	64.8	111.5	133.4	123.0	109.7	102.1	129.0	130.0	57.0	51.5	51.4	
7/16 5:00	118.8	64.8	111.5	134.5	122.0	112.3	102.3	129.0	130.0	57.0	51.4	51.3	
7/16 8:00	118.8	64.8	111.5	133.0	122.4	108.3	102.3	129.0	130.0	57.0	51.4	51.3	
7/16 11:00	119.0	64.8	111.5	136.9	122.6	112.5	102.1	128.0	130.0	57.0	51.4	51.3	
7/16 14:00	119.3	64.9	111.5	133.6	122.0	108.7	101.8	128.0	130.0	57.0	51.3	51.2	
7/16 17:00	119.1	64.2	111.5	135.3	122.0	111.3	101.9	128.0	126.0	57.0	51.3	51.2	
7/16 20:00	119.1	64.5	111.5	135.9	122.6	109.5	101.9	127.0	126.0	57.0	51.2	51.2	
7/16 23:00	119.1	64.7	111.6	141.6	123.0	108.2	102.0	127.0	126.0	57.0	51.2	51.1	
7/17 2:00	118.9	64.8	111.8	131.2	123.5	113.4	102.2	128.0	126.0	57.0	51.2	51.1	
7/17 5:00	118.9	64.8	111.6	129.1	122.9	110.3	102.6	127.0	126.0	57.0	51.1	51.0	
7/17 8:00	119.4	64.9	111.6	129.6	127.1	113.7	102.5	127.0	126.0	57.0	51.1	51.0	
7/17 11:00	119.1	64.6	111.5	130.8	126.9	113.5	102.7	127.0	126.0	57.0	51.1	51.0	

計器不良