


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

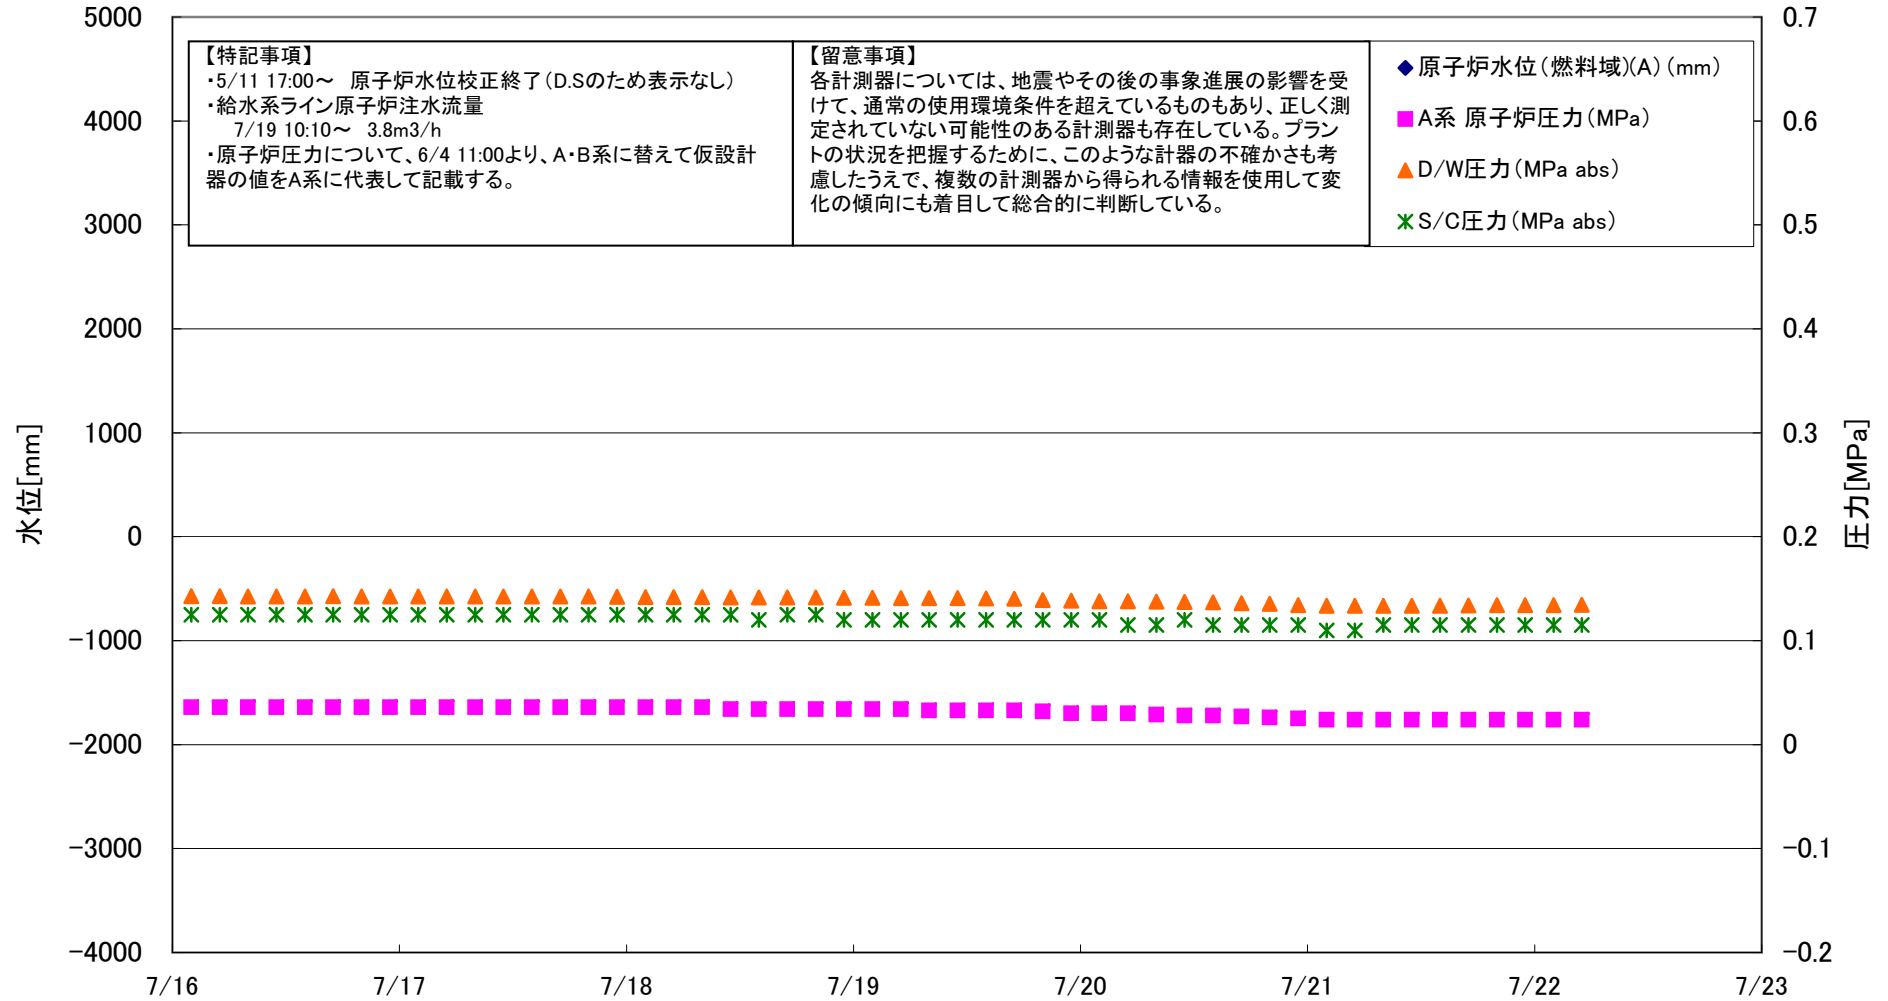

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 7/16 2:00 | | -1650 | 0.036 | - | 0.1429 | 0.125 | 0.00E+00 | 7.19E+01 | 7.28E-01 | 7.54E-01 | |
| 7/16 5:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1428 | 0.125 | 0.00E+00 | 6.40E+01 | 7.28E-01 | 7.53E-01 | |
| 7/16 8:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.45E+01 | 7.28E-01 | 7.53E-01 | |
| 7/16 11:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.63E+01 | 7.28E-01 | 7.53E-01 | |
| 7/16 14:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.82E+01 | 7.27E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/16 17:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1427 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.60E+01 | 7.28E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/16 20:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1426 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.44E+01 | 7.27E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/16 23:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.36E+01 | 7.27E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/17 2:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.29E+01 | 7.27E-01 | 7.51E-01 | |
| 7/17 5:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 5.16E+01 | 7.27E-01 | 7.51E-01 | |
| 7/17 8:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1425 | 0.125 | 0.00E+00 | 5.24E+01 | 7.27E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/17 11:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.66E+01 | 7.26E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/17 14:00 | | -1600 | 0.036 | - | 0.1424 | 0.125 | 0.00E+00 | 5.20E+01 | 7.26E-01 | 7.51E-01 | |
| 7/17 17:00 | | -1600 | 0.036 | - | 0.1425 | 0.125 | 0.00E+00 | 5.75E+01 | 7.26E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/17 20:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1425 | 0.125 | 0.00E+00 | 5.23E+01 | 7.26E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/17 23:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1422 | 0.125 | 0.00E+00 | 5.05E+01 | 7.26E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 2:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1420 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.06E+01 | 7.26E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 5:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1419 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.20E+01 | 7.25E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 8:00 | | -1700 | 0.036 | - | 0.1419 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.52E+01 | 7.25E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 11:00 | | -1650 | 0.034 | - | 0.1416 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.35E+01 | 7.25E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 14:00 | | -1650 | 0.034 | - | 0.1417 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.35E+01 | 7.25E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 17:00 | | -1650 | 0.034 | - | 0.1416 | 0.125 | 0.00E+00 | 1.75E+02 | 7.25E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 20:00 | | -1650 | 0.034 | - | 0.1416 | 0.125 | 0.00E+00 | 4.38E+01 | 7.25E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/18 23:00 | | -1650 | 0.034 | - | 0.1414 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.33E+01 | 7.24E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/19 2:00 | | -1650 | 0.034 | - | 0.1412 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.85E+01 | 7.24E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/19 5:00 | | -1700 | 0.034 | - | 0.1410 | 0.120 | 0.00E+00 | 4.59E+01 | 7.24E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/19 8:00 | | -1700 | 0.033 | - | 0.1410 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.90E+01 | 7.24E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/19 11:00 | | -1650 | 0.033 | - | 0.1410 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.55E+01 | 7.24E-01 | 7.52E-01 | |
| 7/19 14:00 | | -1650 | 0.033 | - | 0.1407 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.45E+01 | 7.24E-01 | 7.51E-01 | |
| 7/19 17:00 | | -1650 | 0.033 | - | 0.1405 | 0.120 | 0.00E+00 | 8.20E+01 | 7.23E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/19 20:00 | | -1650 | 0.032 | - | 0.1392 | 0.120 | 0.00E+00 | 2.06E+02 | 7.23E-01 | 7.51E-01 | |
| 7/19 23:00 | | -1650 | 0.030 | - | 0.1385 | 0.120 | 0.00E+00 | 5.49E+01 | 7.22E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/20 2:00 | | -1650 | 0.030 | - | 0.1380 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.52E+01 | 7.21E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/20 5:00 | | -1700 | 0.030 | - | 0.1378 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.12E+01 | 7.21E-01 | 7.49E-01 | |
| 7/20 8:00 | | -1700 | 0.029 | - | 0.1375 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.19E+01 | 7.21E-01 | 7.49E-01 | |
| 7/20 11:00 | | -1650 | 0.028 | - | 0.1373 | 0.120 | 0.00E+00 | 3.21E+01 | 7.20E-01 | 7.49E-01 | |
| 7/20 14:00 | | -1650 | 0.028 | - | 0.1369 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.70E+01 | 7.20E-01 | 7.49E-01 | |
| 7/20 17:00 | | -1700 | 0.027 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.93E+01 | 7.20E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/20 20:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1354 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.73E+01 | 7.19E-01 | 7.50E-01 | |
| 7/20 23:00 | | -1650 | 0.025 | - | 0.1343 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.24E+01 | 7.18E-01 | 7.49E-01 | |
| 7/21 2:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1335 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.19E+01 | 7.17E-01 | 7.47E-01 | |
| 7/21 5:00 | | -1650 | 0.024 | - | 0.1334 | 0.110 | 0.00E+00 | 3.18E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/21 8:00 | | -1650 | 0.024 | - | 0.1335 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.66E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/21 11:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1334 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.50E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/21 14:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1337 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.46E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/21 17:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1340 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.49E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/21 20:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1341 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.55E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/21 23:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1343 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.56E+01 | 7.16E-01 | 7.48E-01 | |
| 7/22 2:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1343 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.33E+01 | 7.16E-01 | 7.49E-01 | |
| 7/22 5:00 | | -1700 | 0.024 | - | 0.1344 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.79E+01 | 7.16E-01 | 7.49E-01 | |

DS

計器不良 計器不良