


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

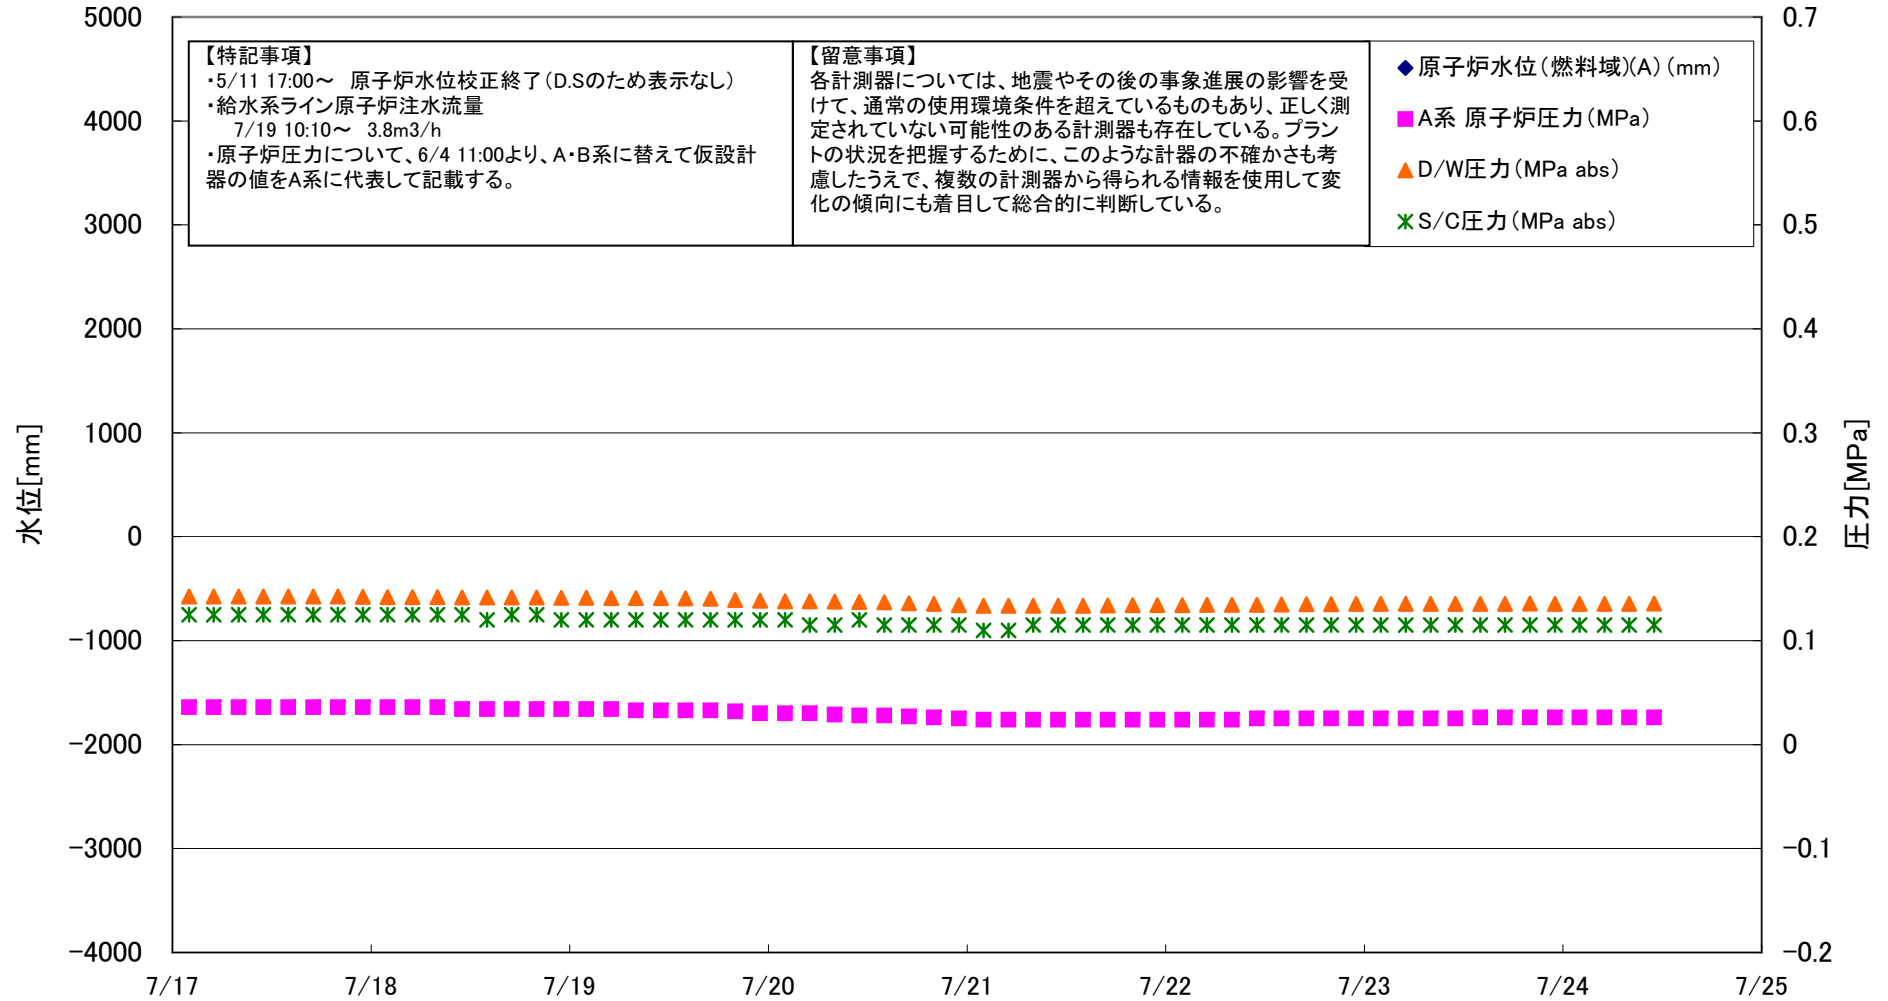

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
7/17 2:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.29E+01	7.27E-01	7.51E-01	
7/17 5:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	5.16E+01	7.27E-01	7.51E-01	
7/17 8:00		-1700	0.036	-	0.1425	0.125	0.00E+00	5.24E+01	7.27E-01	7.50E-01	
7/17 11:00		-1700	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	4.66E+01	7.26E-01	7.50E-01	
7/17 14:00		-1600	0.036	-	0.1424	0.125	0.00E+00	5.20E+01	7.26E-01	7.51E-01	
7/17 17:00		-1600	0.036	-	0.1425	0.125	0.00E+00	5.75E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/17 20:00		-1700	0.036	-	0.1425	0.125	0.00E+00	5.23E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/17 23:00		-1700	0.036	-	0.1422	0.125	0.00E+00	5.05E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/18 2:00		-1700	0.036	-	0.1420	0.125	0.00E+00	4.06E+01	7.26E-01	7.52E-01	
7/18 5:00		-1700	0.036	-	0.1419	0.125	0.00E+00	4.20E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 8:00		-1700	0.036	-	0.1419	0.125	0.00E+00	4.52E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 11:00		-1650	0.034	-	0.1416	0.125	0.00E+00	4.35E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 14:00		-1650	0.034	-	0.1417	0.120	0.00E+00	4.35E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 17:00		-1650	0.034	-	0.1416	0.125	0.00E+00	1.75E+02	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 20:00		-1650	0.034	-	0.1416	0.125	0.00E+00	4.38E+01	7.25E-01	7.52E-01	
7/18 23:00		-1650	0.034	-	0.1414	0.120	0.00E+00	3.33E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 2:00		-1650	0.034	-	0.1412	0.120	0.00E+00	3.85E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 5:00		-1700	0.034	-	0.1410	0.120	0.00E+00	4.59E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 8:00		-1700	0.033	-	0.1410	0.120	0.00E+00	3.90E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 11:00		-1650	0.033	-	0.1410	0.120	0.00E+00	3.55E+01	7.24E-01	7.52E-01	
7/19 14:00		-1650	0.033	-	0.1407	0.120	0.00E+00	3.45E+01	7.24E-01	7.51E-01	
7/19 17:00		-1650	0.033	-	0.1405	0.120	0.00E+00	8.20E+01	7.23E-01	7.50E-01	
7/19 20:00		-1650	0.032	-	0.1392	0.120	0.00E+00	2.06E+02	7.23E-01	7.51E-01	
7/19 23:00		-1650	0.030	-	0.1385	0.120	0.00E+00	5.49E+01	7.22E-01	7.50E-01	
7/20 2:00		-1650	0.030	-	0.1380	0.120	0.00E+00	3.52E+01	7.21E-01	7.50E-01	
7/20 5:00		-1700	0.030	-	0.1378	0.115	0.00E+00	3.12E+01	7.21E-01	7.49E-01	
7/20 8:00		-1700	0.029	-	0.1375	0.115	0.00E+00	3.19E+01	7.21E-01	7.49E-01	
7/20 11:00		-1650	0.028	-	0.1373	0.120	0.00E+00	3.21E+01	7.20E-01	7.49E-01	
7/20 14:00		-1650	0.028	-	0.1369	0.115	0.00E+00	3.70E+01	7.20E-01	7.49E-01	
7/20 17:00		-1700	0.027	-	0.1361	0.115	0.00E+00	3.93E+01	7.20E-01	7.50E-01	
7/20 20:00		-1700	0.026	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.73E+01	7.19E-01	7.50E-01	
7/20 23:00		-1650	0.025	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.24E+01	7.18E-01	7.49E-01	
7/21 2:00		-1700	0.024	-	0.1335	0.110	0.00E+00	3.19E+01	7.17E-01	7.47E-01	
7/21 5:00		-1650	0.024	-	0.1334	0.110	0.00E+00	3.18E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 8:00		-1650	0.024	-	0.1335	0.115	0.00E+00	3.66E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 11:00		-1700	0.024	-	0.1334	0.115	0.00E+00	3.50E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 14:00		-1700	0.024	-	0.1337	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 17:00		-1700	0.024	-	0.1340	0.115	0.00E+00	3.49E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 20:00		-1700	0.024	-	0.1341	0.115	0.00E+00	3.55E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 23:00		-1700	0.024	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.56E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/22 2:00		-1700	0.024	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.33E+01	7.16E-01	7.49E-01	
7/22 5:00		-1700	0.024	-	0.1344	0.115	0.00E+00	3.79E+01	7.16E-01	7.49E-01	
7/22 8:00		-1700	0.024	-	0.1345	0.115	0.00E+00	3.54E+01	7.16E-01	7.49E-01	
7/22 11:00		-1700	0.025	-	0.1346	0.115	0.00E+00	3.34E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/22 14:00		-1650	0.025	-	0.1348	0.115	0.00E+00	3.59E+01	7.16E-01	7.47E-01	
7/22 17:00		-1650	0.025	-	0.1351	0.115	0.00E+00	3.84E+01	7.16E-01	7.47E-01	
7/22 20:00		-1700	0.025	-	0.1352	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/22 23:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.61E+01	7.16E-01	7.47E-01	
7/23 2:00		-1700	0.025	-	0.1353	0.115	0.00E+00	4.10E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/23 5:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	4.99E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/23 8:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.75E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/23 11:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.72E+01	7.16E-01	7.45E-01	
7/23 14:00		-1700	0.026	-	0.1353	0.115	0.00E+00	1.76E+02	7.16E-01	7.43E-01	
7/23 17:00		-1700	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	4.51E+01	7.16E-01	7.43E-01	
7/23 20:00		-1700	0.026	-	0.1356	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.16E-01	7.43E-01	
7/23 23:00		-1700	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	4.04E+01	7.16E-01	7.42E-01	
7/24 2:00		-1700	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	2.17E+02	7.16E-01	7.42E-01	
7/24 5:00		-1650	0.026	-	0.1354	0.115	0.00E+00	2.14E+02	7.16E-01	7.41E-01	
7/24 8:00		-1650	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	3.25E+01	7.16E-01	7.41E-01	
7/24 11:00		-1650	0.026	-	0.1356	0.115	0.00E+00	3.38E+01	7.16E-01	7.40E-01	

DS

計器不良 計器不良