


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

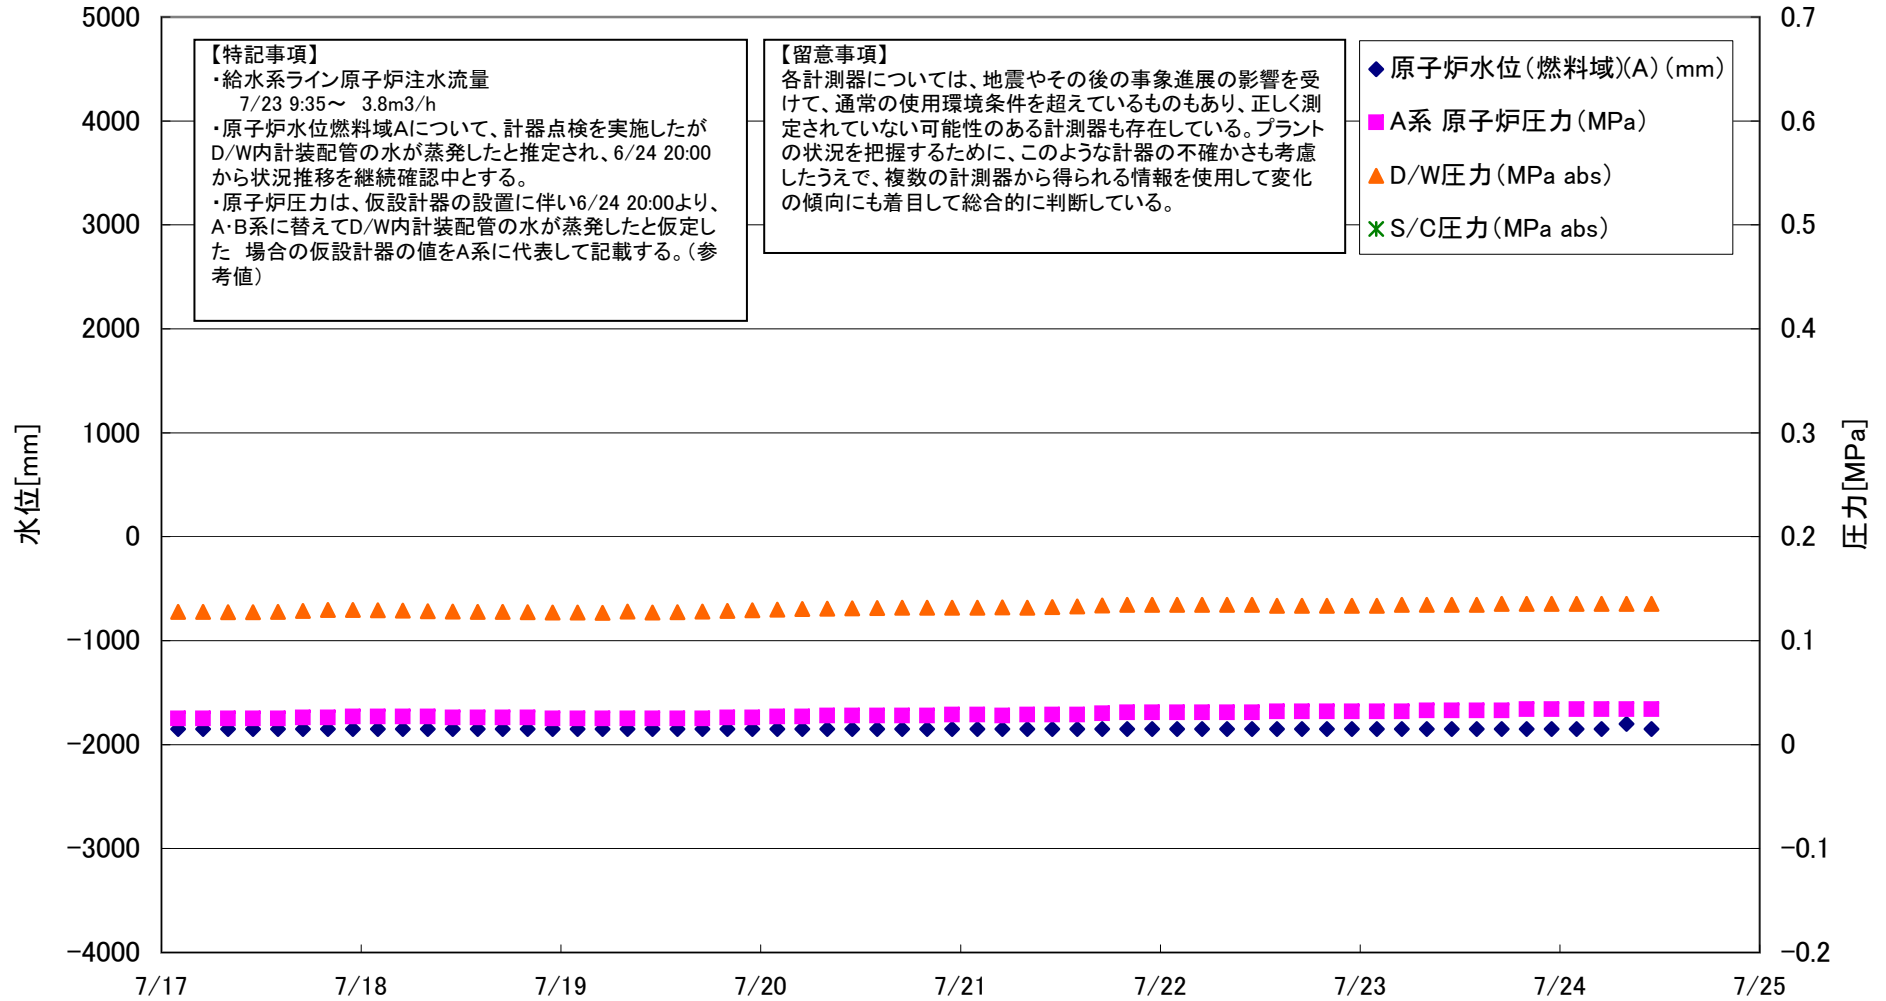

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/17 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128		1.27E+01	1.44E+01	1.71E-01	7.90E+00	0.010	
7/17 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128		1.27E+01	1.44E+01	1.70E-01	7.92E+00	0.010	
7/17 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127		1.26E+01	1.44E+01	1.70E-01	7.93E+00	0.010	
7/17 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127		1.26E+01	1.44E+01	1.70E-01	7.91E+00	0.010	
7/17 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128		1.26E+01	1.44E+01	1.69E-01	7.89E+00	0.010	
7/17 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.129		1.26E+01	1.44E+01	1.69E-01	7.91E+00	0.010	
7/17 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.130		1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	7.93E+00	0.010	
7/17 23:00	-1850	-2150	0.027	-	0.130		1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	7.96E+00	0.010	
7/18 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.129		1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	7.98E+00	0.010	
7/18 5:00	-1850	-2150	0.027	-	0.129		1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	8.02E+00	0.009	
7/18 8:00	-1850	-2150	0.027	-	0.128		1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	8.05E+00	0.009	
7/18 11:00	-1850	-2150	0.026	-	0.128		1.26E+01	1.44E+01	1.68E-01	8.09E+00	0.009	
7/18 14:00	-1850	-2150	0.026	-	0.128		1.26E+01	1.43E+01	1.68E-01	8.11E+00	0.010	
7/18 17:00	-1850	-2150	0.026	-	0.128		1.26E+01	1.43E+01	1.68E-01	8.15E+00	0.010	
7/18 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.127		1.26E+01	1.43E+01	1.68E-01	8.22E+00	0.011	
7/18 23:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127		1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.20E+00	0.011	
7/19 2:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127		1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.20E+00	0.011	
7/19 5:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127		1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.22E+00	0.010	
7/19 8:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128		1.26E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.20E+00	0.010	
7/19 11:00	-1850	-2150	0.025	-	0.127		1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.16E+00	0.010	
7/19 14:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128		1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.09E+00	0.010	
7/19 17:00	-1850	-2150	0.025	-	0.128		1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.07E+00	0.010	
7/19 20:00	-1850	-2150	0.026	-	0.129		1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	7.96E+00	0.010	
7/19 23:00	-1850	-2150	0.026	-	0.129		1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.05E+00	0.011	
7/20 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.130		1.25E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.03E+00	0.010	
7/20 5:00	-1850	-2150	0.027	-	0.130		1.24E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.05E+00	0.010	
7/20 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.131		1.24E+01	1.43E+01	1.67E-01	8.05E+00	0.011	
7/20 11:00	-1850	-2150	0.028	-	0.131		1.24E+01	1.42E+01	1.67E-01	8.06E+00	0.010	
7/20 14:00	-1850	-2150	0.028	-	0.131		1.24E+01	1.42E+01	1.67E-01	7.93E+00	0.012	
7/20 17:00	-1850	-2150	0.028	-	0.132		1.24E+01	1.42E+01	1.68E-01	7.77E+00	0.011	
7/20 20:00	-1850	-2150	0.028	-	0.132		1.24E+01	1.42E+01	1.68E-01	7.69E+00	0.009	
7/20 23:00	-1850	-2150	0.029	-	0.132		1.24E+01	1.42E+01	1.68E-01	7.60E+00	0.012	
7/21 2:00	-1850	-2150	0.029	-	0.132		1.24E+01	1.42E+01	1.67E-01	7.53E+00	0.012	
7/21 5:00	-1850	-2150	0.028	-	0.132		1.24E+01	1.42E+01	1.67E-01	7.51E+00	0.011	
7/21 8:00	-1850	-2150	0.029	-	0.132		1.23E+01	1.42E+01	1.67E-01	7.50E+00	0.012	
7/21 11:00	-1850	-2150	0.029	-	0.132		1.23E+01	1.42E+01	1.67E-01	7.53E+00	0.011	
7/21 14:00	-1850	-2150	0.029	-	0.133		1.23E+01	1.42E+01	1.66E-01	7.58E+00	0.011	
7/21 17:00	-1850	-2150	0.030	-	0.134		1.23E+01	1.42E+01	1.66E-01	7.58E+00	0.010	
7/21 20:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.66E-01	7.55E+00	0.012	
7/21 23:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.66E-01	7.52E+00	0.012	
7/22 2:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.66E-01	7.47E+00	0.010	
7/22 5:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.45E+00	0.011	
7/22 8:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.42E+00	0.011	
7/22 11:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.42E+00	0.011	
7/22 14:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.36E+00	0.011	7/22 14:00以降D/W圧力の記載計器を変更
7/22 17:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.31E+00	0.010	
7/22 20:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.33E+00	0.011	
7/22 23:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.29E+00	0.012	
7/23 2:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.25E+00	0.011	
7/23 5:00	-1850	-2150	0.032	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.26E+00	0.010	
7/23 8:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.24E+00	0.011	
7/23 11:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.17E+00	0.011	
7/23 14:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.62E-01	7.17E+00	0.011	
7/23 17:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.62E-01	7.20E+00	0.011	
7/23 20:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.62E-01	7.20E+00	0.011	
7/23 23:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.20E+00	0.011	
7/24 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.15E+00	0.011	
7/24 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.10E+00	0.011	
7/24 8:00	-1800	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.08E+00	0.011	
7/24 11:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.11E+00	0.012	

計器不良

計器不良