


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

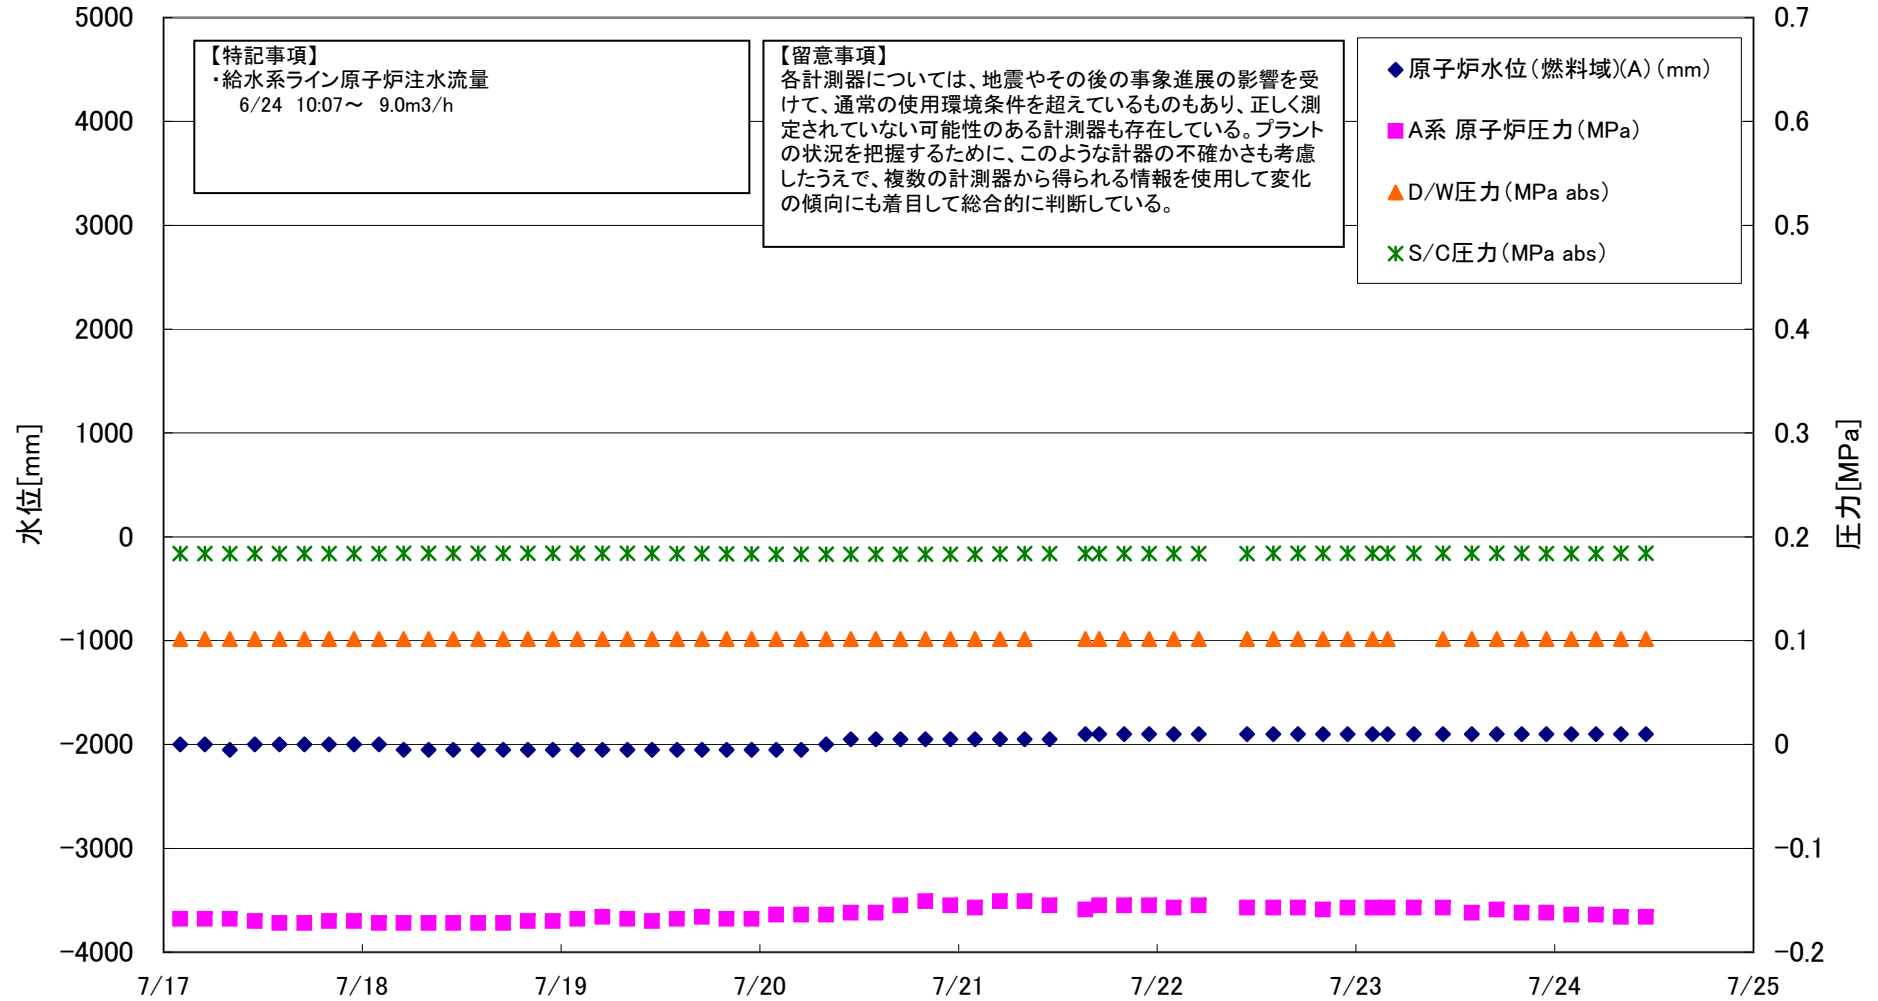

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧力 (MPa)	B系 原子炉圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/17 2:00	-2000	-2250	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.24E+00	2.73E+00	3.19E-01	2.96E-01	0.023	
7/17 5:00	-2000	-2250	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.24E+00	2.72E+00	3.19E-01	2.96E-01	0.022	
7/17 8:00	-2050	-2250	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/17 11:00	-2000	-2250	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.023	
7/17 14:00	-2000	-2250	-0.172	-0.108	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.024	
7/17 17:00	-2000	-2250	-0.172	-0.106	0.1016	0.1839	4.23E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.025	
7/17 20:00	-2000	-2250	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.22E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/17 23:00	-2000	-2300	-0.170	-0.108	0.1016	0.1839	4.22E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/18 2:00	-2000	-2300	-0.172	-0.111	0.1016	0.1839	4.22E+00	2.72E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.025	
7/18 5:00	-2050	-2300	-0.172	-0.108	0.1016	0.1841	4.22E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.025	
7/18 8:00	-2050	-2300	-0.172	-0.108	0.1016	0.1841	4.21E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.96E-01	0.022	
7/18 11:00	-2050	-2300	-0.172	-0.106	0.1016	0.1841	4.21E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.95E-01	0.023	
7/18 14:00	-2050	-2250	-0.172	-0.108	0.1016	0.1841	4.21E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.95E-01	0.023	
7/18 17:00	-2050	-2250	-0.172	-0.106	0.1016	0.1841	4.21E+00	2.71E+00	3.18E-01	2.95E-01	0.022	
7/18 20:00	-2050	-2250	-0.170	-0.106	0.1016	0.1841	4.20E+00	2.71E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.022	
7/18 23:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.1016	0.1841	4.20E+00	2.71E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.023	
7/19 2:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1841	4.20E+00	2.71E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.023	
7/19 5:00	-2050	-2300	-0.166	-0.106	0.1016	0.1841	4.20E+00	2.71E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.021	
7/19 8:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1841	4.20E+00	2.71E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.021	
7/19 11:00	-2050	-2300	-0.170	-0.106	0.1016	0.1841	4.19E+00	2.71E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.023	
7/19 14:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1839	4.19E+00	2.70E+00	3.17E-01	2.94E-01	0.023	
7/19 17:00	-2050	-2300	-0.166	-0.106	0.1016	0.1838	4.19E+00	2.70E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.023	
7/19 20:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1836	4.19E+00	2.70E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.023	
7/19 23:00	-2050	-2300	-0.168	-0.106	0.1016	0.1836	4.19E+00	2.70E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.023	
7/20 2:00	-2050	-2300	-0.164	-0.108	0.1016	0.1834	4.18E+00	2.79E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.022	
7/20 5:00	-2050	-2300	-0.164	-0.106	0.1016	0.1832	4.18E+00	2.81E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.023	
7/20 8:00	-2000	-2300	-0.164	-0.106	0.1016	0.1832	4.18E+00	2.80E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.021	
7/20 11:00	-1950	-2300	-0.162	-0.106	0.1016	0.1832	4.18E+00	2.80E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.022	
7/20 14:00	-1950	-2300	-0.162	-0.106	0.1016	0.1832	4.18E+00	2.80E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.022	
7/20 17:00	-1950	-2300	-0.155	-0.108	0.1016	0.1832	4.18E+00	2.82E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.022	
7/20 20:00	-1950	-2300	-0.151	-0.108	0.1016	0.1834	4.18E+00	2.82E+00	3.16E-01	2.94E-01	0.022	
7/20 23:00	-1950	-2300	-0.155	-0.106	0.1015	0.1834	4.18E+00	2.83E+00	3.17E-01	2.94E-01	0.022	
7/21 2:00	-1950	-2300	-0.157	-0.106	0.1016	0.1834	4.17E+00	2.88E+00	3.17E-01	2.94E-01	0.022	
7/21 5:00	-1950	-2300	-0.151	-0.104	0.1016	0.1836	4.17E+00	2.92E+00	3.17E-01	2.95E-01	0.022	
7/21 8:00	-1950	-2300	-0.151	-0.106	0.1016	0.1838	4.18E+00	2.95E+00	3.19E-01	2.98E-01	0.022	
7/21 11:00	-1950	-2350	-0.155	-0.106		0.1839					0.023	所内電源切替に伴うデータ欠測
7/21 15:20	-1900	-2300	-0.159	-0.108	0.1016	0.1839	4.02E+00	2.98E+00	3.12E-01	3.03E-01	0.022	
7/21 17:00	-1900	-2300	-0.155	-0.106	0.1016	0.1839	4.06E+00	2.98E+00	3.15E-01	3.05E-01	0.023	
7/21 20:00	-1900	-2300	-0.155	-0.106	0.1016	0.1839	4.10E+00	2.98E+00	3.19E-01	3.07E-01	0.023	
7/21 23:00	-1900	-2300	-0.155	-0.106	0.1016	0.1839	4.12E+00	2.98E+00	3.22E-01	3.10E-01	0.025	
7/22 2:00	-1900	-2300	-0.157	-0.108	0.1016	0.1839	4.13E+00	2.98E+00	3.25E-01	3.12E-01	0.026	
7/22 5:00	-1900	-2300	-0.155	-0.106	0.1016	0.1839	4.14E+00	2.99E+00	3.28E-01	3.15E-01	0.026	
7/22 8:00												3・4号機に電源を供給している母線のしや断器の過負荷停止に伴うデータ欠測
7/22 10:50	-1900	-2300	-0.157	-0.108	0.1016	0.1839	3.95E+00	2.98E+00	3.19E-01	3.20E-01	0.022	
7/22 14:00	-1900	-2350	-0.157	-0.106	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.98E+00	3.30E-01	3.23E-01	0.022	
7/22 17:00	-1900	-2300	-0.157	-0.106	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.98E+00	3.34E-01	3.26E-01	0.022	
7/22 20:00	-1900	-2300	-0.159	-0.104	0.1016	0.1841	4.09E+00	2.98E+00	3.37E-01	3.29E-01	0.022	
7/22 23:00	-1900	-2300	-0.157	-0.104	0.1016	0.1841	4.10E+00	2.98E+00	3.40E-01	3.31E-01	0.024	
7/23 2:00	-1900	-2300	-0.157	-0.104	0.1016	0.1841	4.11E+00	2.97E+00	3.42E-01	3.33E-01	0.023	
7/23 3:50	-1900	-2300	-0.157	-0.106	0.1016	0.1841	4.11E+00	2.97E+00	3.44E-01	3.35E-01	0.023	
7/23 5:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
7/23 7:00	-1900	-2300	-0.157	-0.106		0.1841					0.022	〃
7/23 8:00												〃
7/23 10:30	-1900	-2300	-0.157	-0.104	0.1016	0.1841	3.92E+00	2.96E+00	3.35E-01	3.39E-01	0.023	
7/23 14:00	-1900	-2300	-0.162	-0.104	0.1016	0.1841	4.02E+00	2.96E+00	3.44E-01	3.42E-01	0.023	
7/23 17:00	-1900	-2300	-0.159	-0.102	0.1016	0.1841	4.04E+00	2.96E+00	3.47E-01	3.44E-01	0.023	
7/23 20:00	-1900	-2300	-0.162	-0.102	0.1016	0.1841	4.06E+00	2.95E+00	3.50E-01	3.46E-01	0.023	
7/23 23:00	-1900	-2300	-0.162	-0.102	0.1016	0.1839	4.07E+00	2.95E+00	3.52E-01	3.47E-01	0.023	
7/24 2:00	-1900	-2300	-0.164	-0.102	0.1016	0.1839	4.07E+00	2.95E+00	3.54E-01	3.49E-01	0.023	
7/24 5:00	-1900	-2300	-0.164	-0.104	0.1016	0.1839	4.08E+00	2.95E+00	3.56E-01	3.50E-01	0.023	
7/24 8:00	-1900	-2300	-0.166	-0.104	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.95E+00	3.57E-01	3.51E-01	0.023	
7/24 11:00	-1900	-2300	-0.166	-0.104	0.1016	0.1841	4.08E+00	2.94E+00	3.59E-01	3.52E-01	0.023	