
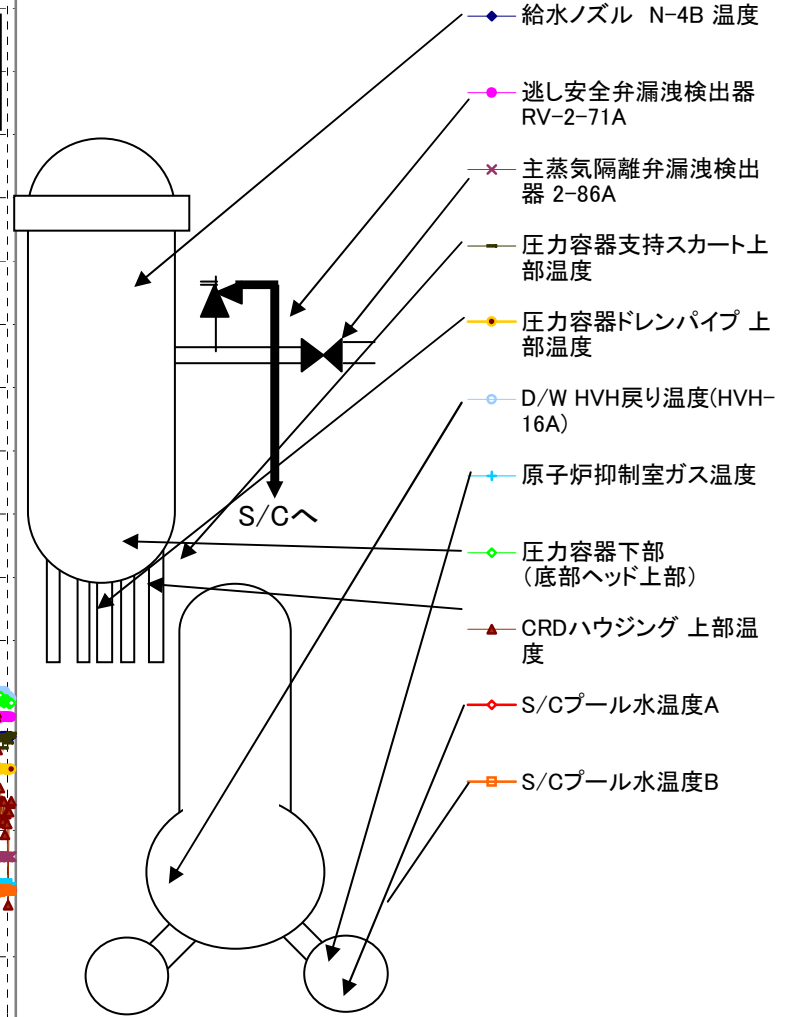


福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)

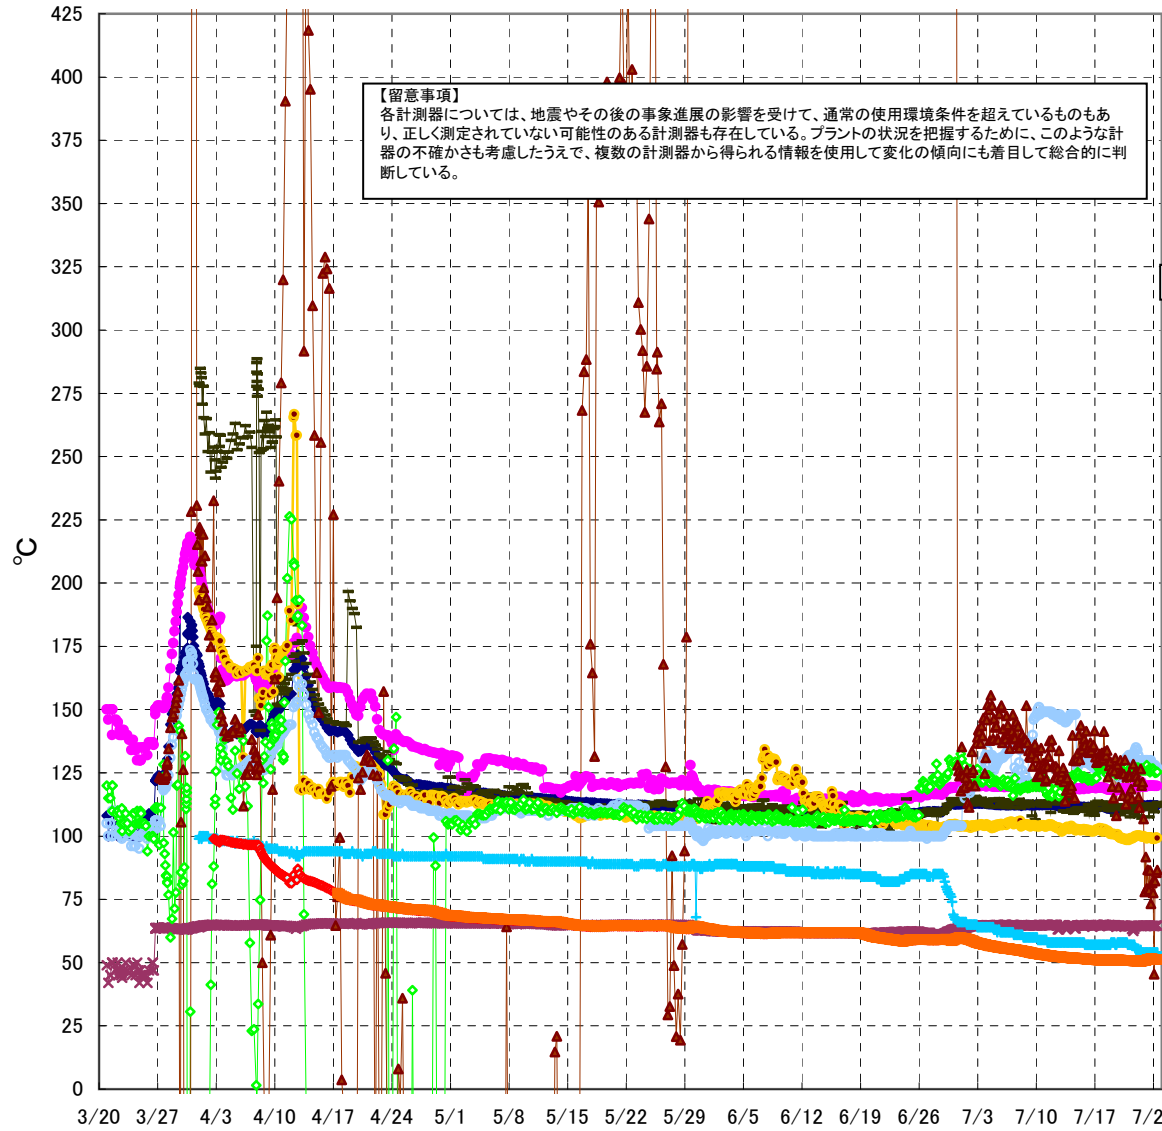

福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 (底部ヘッド上部)	圧力容器支持ス カート上部温度	圧力容器ドレンバ イブ 上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVベロー シール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cプール 水温度A	S/Cプール 水温度B	備考
7/17 2:00	118.9	64.8	111.8	131.2	123.5	113.4	102.2	128.0	126.0	57.0	51.2	51.1	
7/17 5:00	118.9	64.8	111.6	129.1	122.9	110.3	102.6	127.0	126.0	57.0	51.1	51.0	
7/17 8:00	119.4	64.9	111.6	129.6	127.1	113.7	102.5	127.0	126.0	57.0	51.1	51.0	
7/17 11:00	119.1	64.6	111.5	130.8	126.9	113.5	102.7	127.0	126.0	57.0	51.1	51.0	
7/17 14:00	119.2	64.4	111.5	132.5	126.3	112.3	103.1	126.0	127.0	57.0	51.1	51.0	
7/17 17:00	119.1	64.5	111.7	130.0	126.8	110.9	102.2	126.0	127.0	57.0	51.0	50.9	
7/17 20:00	119.3	64.8	111.7	132.8	126.8	113.2	103.0	126.0	127.0	57.0	51.0	51.0	
7/17 23:00	119.2	64.9	111.6	130.7	126.6	113.2	101.7	126.0	127.0	57.0	51.0	51.0	
7/18 2:00	119.0	65.0	111.5	141.3	126.6	112.6	102.2	126.0	128.0	57.0	51.0	51.0	
7/18 5:00	118.8	64.9	111.3	133.5	126.3	110.7	102.7	126.0	128.0	57.0	51.1	51.0	
7/18 8:00	118.8	64.9	111.1	131.9	125.6	113.4	101.9	126.0	128.0	57.0	51.1	51.0	
7/18 11:00	118.5	64.6	110.9	133.9	124.4	111.8	101.8	125.0	127.0	57.0	51.1	51.0	
7/18 14:00	118.3	64.8	111.0	123.4	126.2	110.2	102.1	125.0	127.0	57.0	51.1	51.0	
7/18 17:00	118.4	64.9	110.8	127.8	126.3	113.1	101.5	125.0	127.0	57.0	51.1	51.0	
7/18 20:00	118.3	64.8	110.7	129.4	126.5	111.2	100.8	125.0	127.0	57.0	51.1	51.0	
7/18 23:00	118.3	64.8	110.7	126.1	125.5	110.0	101.0	125.0	126.0	58.0	51.1	51.0	
7/19 2:00	118.3	64.8	110.6	119.6	125.2	112.8	100.7	125.0	126.0	58.0	51.1	51.0	
7/19 5:00	118.1	64.8	110.6	115.0	125.5	111.0	100.9	125.0	126.0	58.0	51.1	51.0	
7/19 8:00	118.0	64.8	110.5	125.6	125.5	110.9	100.7	125.0	126.0	58.0	51.1	51.0	
7/19 11:00	118.0	64.8	110.4	130.8	125.2	108.2	100.7	125.0	125.0	57.0	51.1	51.0	
7/19 14:00	118.0	64.2	110.7	108.1	124.1	111.8	100.4	125.0	125.0	57.0	51.1	51.0	
7/19 17:00	118.2	64.5	110.6	128.2	124.5	110.3	100.7	126.0	125.0	58.0	51.1	51.0	
7/19 20:00	118.3	64.5	110.7	119.3	125.8	111.5	99.8	125.0	124.0	58.0	51.1	51.0	
7/19 23:00	118.5	64.7	110.8	124.7	125.8	112.2	99.5	123.0	124.0	58.0	51.1	51.0	
7/20 2:00	118.4	64.4	110.8	130.0	126.8	108.4	99.2	124.0	124.0	58.0	51.1	51.0	
7/20 5:00	118.9	64.5	110.8	124.7	126.0	112.4	99.3	125.0	125.0	58.0	51.0	50.9	
7/20 8:00	118.8	64.6	111.0	116.0	126.5	111.4	99.0	127.0	128.0	58.0	51.0	50.9	
7/20 11:00	118.5	64.6	111.1	124.5	126.6	110.9	98.8	128.0	128.0	58.0	51.0	50.9	
7/20 14:00	118.9	64.6	111.1	130.1	125.7	109.2	99.0	128.0	125.0	58.0	51.0	50.9	
7/20 17:00	118.6	64.5	111.1	112.6	127.2	109.9	98.6	130.0	124.0	58.0	51.0	50.9	
7/20 20:00	118.7	64.5	111.1	123.3	127.3	110.3	98.4	131.0	128.0	58.0	50.9	50.8	
7/20 23:00	118.7	64.4	111.3	115.6	125.9	111.2	98.8	131.0	128.0	57.0	50.9	50.8	
7/21 2:00	118.8	64.4	111.2	124.5	126.3	110.4	98.5	132.0	124.0	57.0	50.9	50.8	
7/21 5:00	118.3	64.4	111.3	123.6	126.4	107.6	98.9	131.0	124.0	57.0	50.8	50.7	
7/21 8:00	118.8	64.5	111.5	118.5	125.0	109.8	99.2	131.0	123.0	57.0	50.8	50.7	
7/21 11:00	118.8	63.3	111.6	114.7	126.7	111.9	98.9	132.0	124.0	57.0	50.8	50.7	
7/21 14:00	119.1	62.5	111.5	128.4	126.4	112.8	99.3	132.0	124.0	57.0	50.7	50.6	
7/21 17:00	118.8	63.4	111.7	123.5	127.0	108.7	99.4	133.0	123.0	57.0	50.7	50.6	
7/21 20:00	119.5	64.3	111.8	125.1	126.0	111.4	99.9	134.0	123.0	56.0	50.6	50.6	
7/21 23:00	119.4	64.4	111.9	123.6	127.0	113.5	100.0	135.0	123.0	55.0	50.6	50.5	
7/22 2:00	119.7	64.5	112.0	121.6	127.0	113.3	100.2	134.0	122.0	55.0	50.5	50.5	
7/22 5:00	119.8	64.5	112.0	115.4	127.0	107.9	100.1	132.0	122.0	55.0	50.5	50.4	
7/22 8:00	119.3	64.5	112.0	111.2	126.0	112.5	100.2	130.0	122.0	54.0	50.6	50.4	
7/22 11:00	119.5	64.6	111.8	126.5	126.1	112.6	99.9	129.0	122.0	55.0	50.7	50.5	
7/22 14:00	121.3	64.4	112.1	120.0	126.8	107.1	99.9	130.0	122.0	54.0	50.5	50.5	
7/22 17:00	119.5	64.6	112.1	121.4	126.0	111.7	99.7	130.0	122.0	54.0	50.7	50.6	
7/22 20:00	119.5	64.6	112.2	106.8	126.0	110.7	99.9	130.0	126.0	54.0	50.7	50.7	
7/22 23:00	119.5	64.6	111.9	77.9	126.0	110.5	99.7	129.0	127.0	54.0	50.9	50.8	
7/23 2:00	119.5	64.7	112.0	91.7	126.0	111.2	99.4	130.0	126.0	54.0	50.9	50.8	
7/23 5:00	119.8	64.6	112.0	79.3	128.0	111.4	99.1	130.0	127.0	54.0	51.1	51.0	
7/23 8:00	119.8	64.5	112.2	86.7	126.0	111.7	99.2	130.0	126.0	54.0	51.2	51.2	
7/23 11:00	119.9	64.5	112.1	78.7	126.5	107.6	99.5	129.0	124.0	54.0	51.2	51.2	
7/23 14:00	119.8	64.6	112.2	86.4	125.2	111.3	99.4	129.0	123.0	54.0	51.5	51.4	
7/23 17:00	120.0	64.5	112.2	73.2	125.9	112.7	99.4	130.0	123.0	54.0	51.6	51.5	
7/23 20:00	119.9	64.5	112.2	81.5	126.6	110.9	98.9	128.0	123.0	54.0	51.5	51.5	
7/23 23:00	119.9	64.5	112.2	77.6	126.6	112.5	98.9	128.0	123.0	54.0	51.5	51.4	
7/24 2:00	119.8	64.4	111.8	45.4	125.9	109.6	98.8	127.0	121.0	54.0	51.4	51.3	
7/24 5:00	119.8	64.5	112.1	82.2	125.0	112.3	99.0	128.0	122.0	54.0	51.4	51.3	
7/24 8:00	119.8	64.6	112.1	85.5	125.1	111.8	99.4	127.0	122.0	54.0	51.3	51.2	
7/24 11:00	119.8	64.7	112.1	86.5	125.4	113.2	99.2	127.0	122.0	54.0	51.2	51.1	

計器不良