


福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

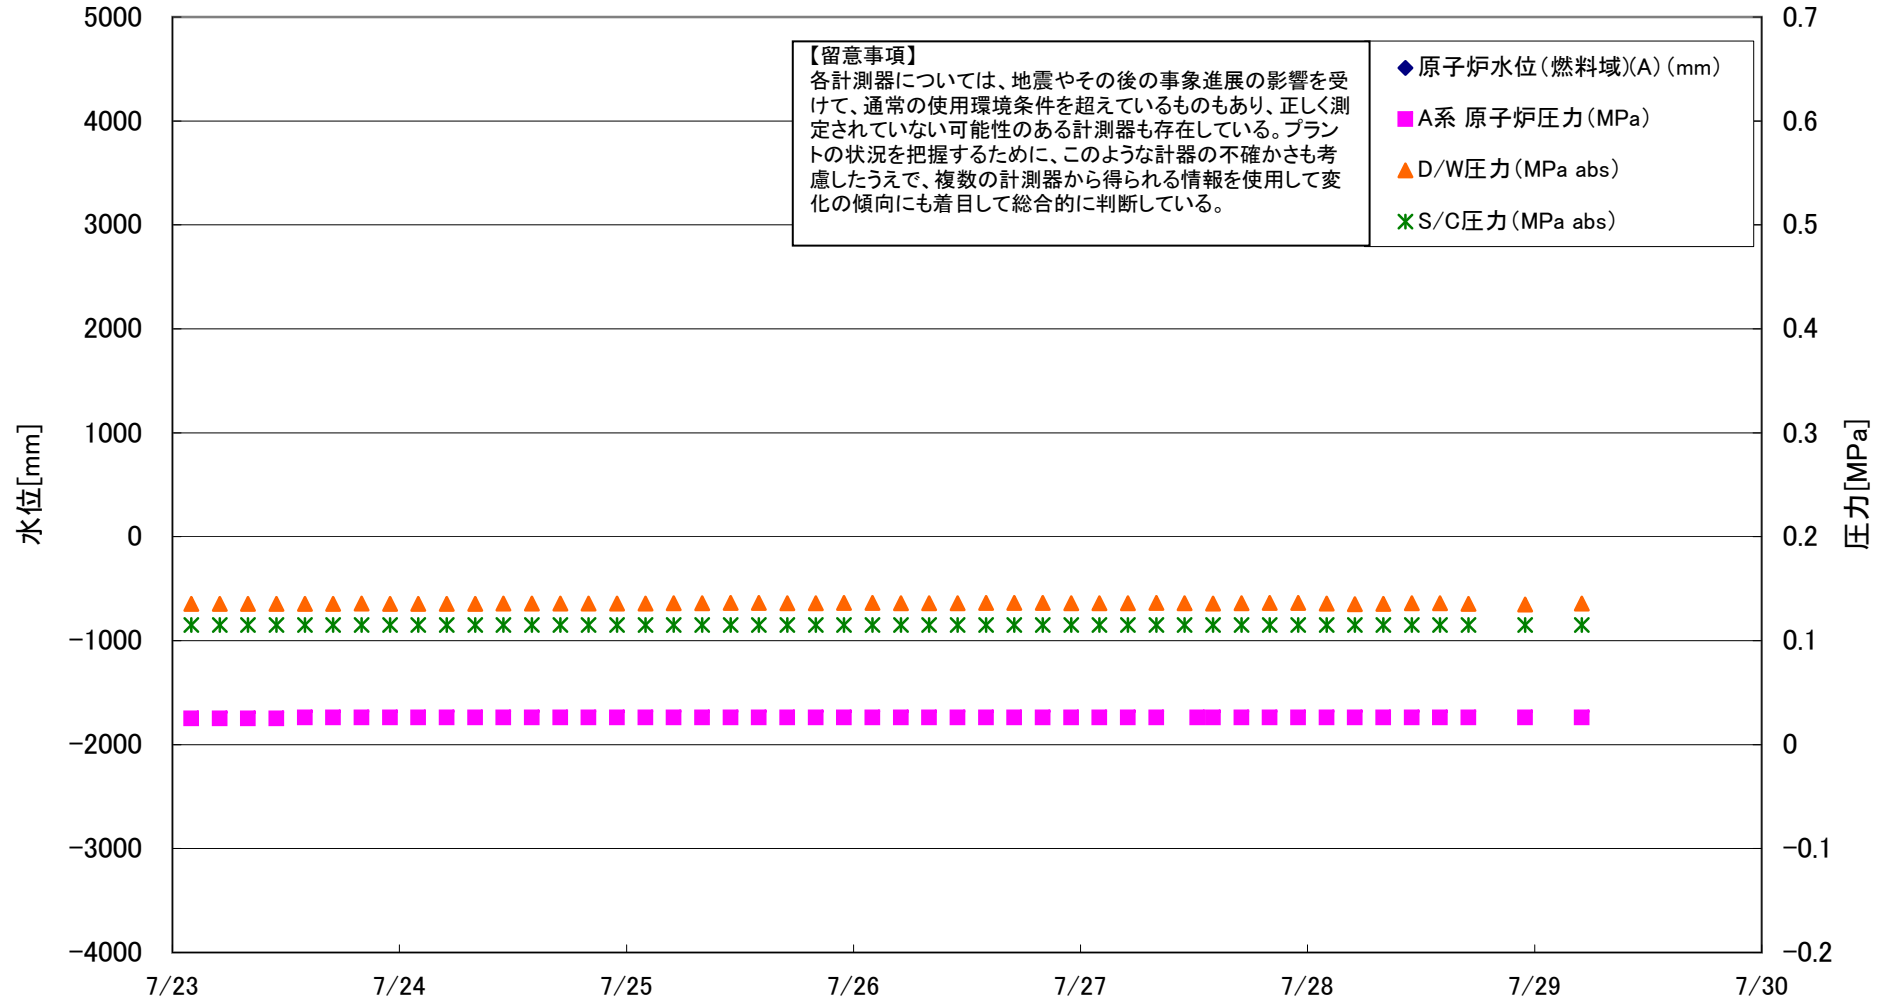

福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉圧 力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 7/23 2:00 | | -1700 | 0.025 | - | 0.1353 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.10E+01 | 7.16E-01 | 7.46E-01 | |
| 7/23 5:00 | | -1700 | 0.025 | - | 0.1354 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.99E+01 | 7.16E-01 | 7.46E-01 | |
| 7/23 8:00 | | -1700 | 0.025 | - | 0.1354 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.75E+01 | 7.16E-01 | 7.46E-01 | |
| 7/23 11:00 | | -1700 | 0.025 | - | 0.1354 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.72E+01 | 7.16E-01 | 7.45E-01 | |
| 7/23 14:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1353 | 0.115 | 0.00E+00 | 1.76E+02 | 7.16E-01 | 7.43E-01 | |
| 7/23 17:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.51E+01 | 7.16E-01 | 7.43E-01 | |
| 7/23 20:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1356 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.46E+01 | 7.16E-01 | 7.43E-01 | |
| 7/23 23:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.04E+01 | 7.16E-01 | 7.42E-01 | |
| 7/24 2:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.17E+02 | 7.16E-01 | 7.42E-01 | |
| 7/24 5:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1354 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.14E+02 | 7.16E-01 | 7.41E-01 | |
| 7/24 8:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.25E+01 | 7.16E-01 | 7.41E-01 | |
| 7/24 11:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1356 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.38E+01 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/24 14:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.09E+01 | 7.16E-01 | 7.42E-01 | |
| 7/24 17:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.84E+01 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/24 20:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.40E+01 | 7.16E-01 | 7.41E-01 | |
| 7/24 23:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.13E+01 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/25 2:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1358 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.70E+01 | 7.16E-01 | 7.41E-01 | |
| 7/25 5:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1359 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.28E+01 | 7.16E-01 | 7.42E-01 | |
| 7/25 8:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1360 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.30E+01 | 7.16E-01 | 7.42E-01 | |
| 7/25 11:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1362 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.54E+02 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/25 14:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1362 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.54E+02 | 7.16E-01 | 7.41E-01 | |
| 7/25 17:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.53E+01 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/25 20:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.32E+01 | 7.16E-01 | 7.39E-01 | |
| 7/25 23:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1364 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.72E+02 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/26 2:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1363 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.33E+01 | 7.16E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/26 5:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1360 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.29E+01 | 7.15E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/26 8:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1359 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.78E+01 | 7.15E-01 | 7.39E-01 | |
| 7/26 11:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1360 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.74E+01 | 7.15E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/26 14:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1362 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.64E+01 | 7.15E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/26 17:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1364 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.80E+01 | 7.15E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/26 20:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1363 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.48E+01 | 7.15E-01 | 7.39E-01 | |
| 7/26 23:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1360 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.96E+01 | 7.14E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/27 2:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.62E+01 | 7.14E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/27 5:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 1.26E+02 | 7.14E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/27 8:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1362 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.89E+02 | 7.14E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/27 11:00 | | -1650 | | - | 0.1360 | 0.115 | 0.00E+00 | 8.27E+01 | 7.14E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/27 12:20 | | | 0.026 | - | | | | | | | |
| 7/27 14:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 7.83E+01 | 7.14E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/27 17:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1359 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.00E+01 | 7.14E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/27 20:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1364 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.80E+01 | 7.14E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/27 23:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1362 | 0.115 | 0.00E+00 | 6.18E+01 | 7.14E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/28 2:00 | | -1700 | 0.026 | - | 0.1357 | 0.115 | 0.00E+00 | 4.66E+01 | 7.14E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/28 5:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1352 | 0.115 | 0.00E+00 | 3.99E+01 | 7.13E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/28 8:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 6.16E+01 | 7.13E-01 | 7.39E-01 | |
| 7/28 11:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1361 | 0.115 | 0.00E+00 | 1.80E+02 | 7.13E-01 | 7.39E-01 | |
| 7/28 14:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1359 | 0.115 | 0.00E+00 | 1.98E+02 | 7.13E-01 | 7.38E-01 | |
| 7/28 17:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1355 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.09E+02 | 7.13E-01 | 7.40E-01 | |
| 7/28 23:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1349 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.04E+02 | 7.12E-01 | 7.37E-01 | |
| 7/29 5:00 | | -1650 | 0.026 | - | 0.1358 | 0.115 | 0.00E+00 | 2.05E+02 | 7.12E-01 | 7.36E-01 | |

DS

計器不良 計器不良