


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

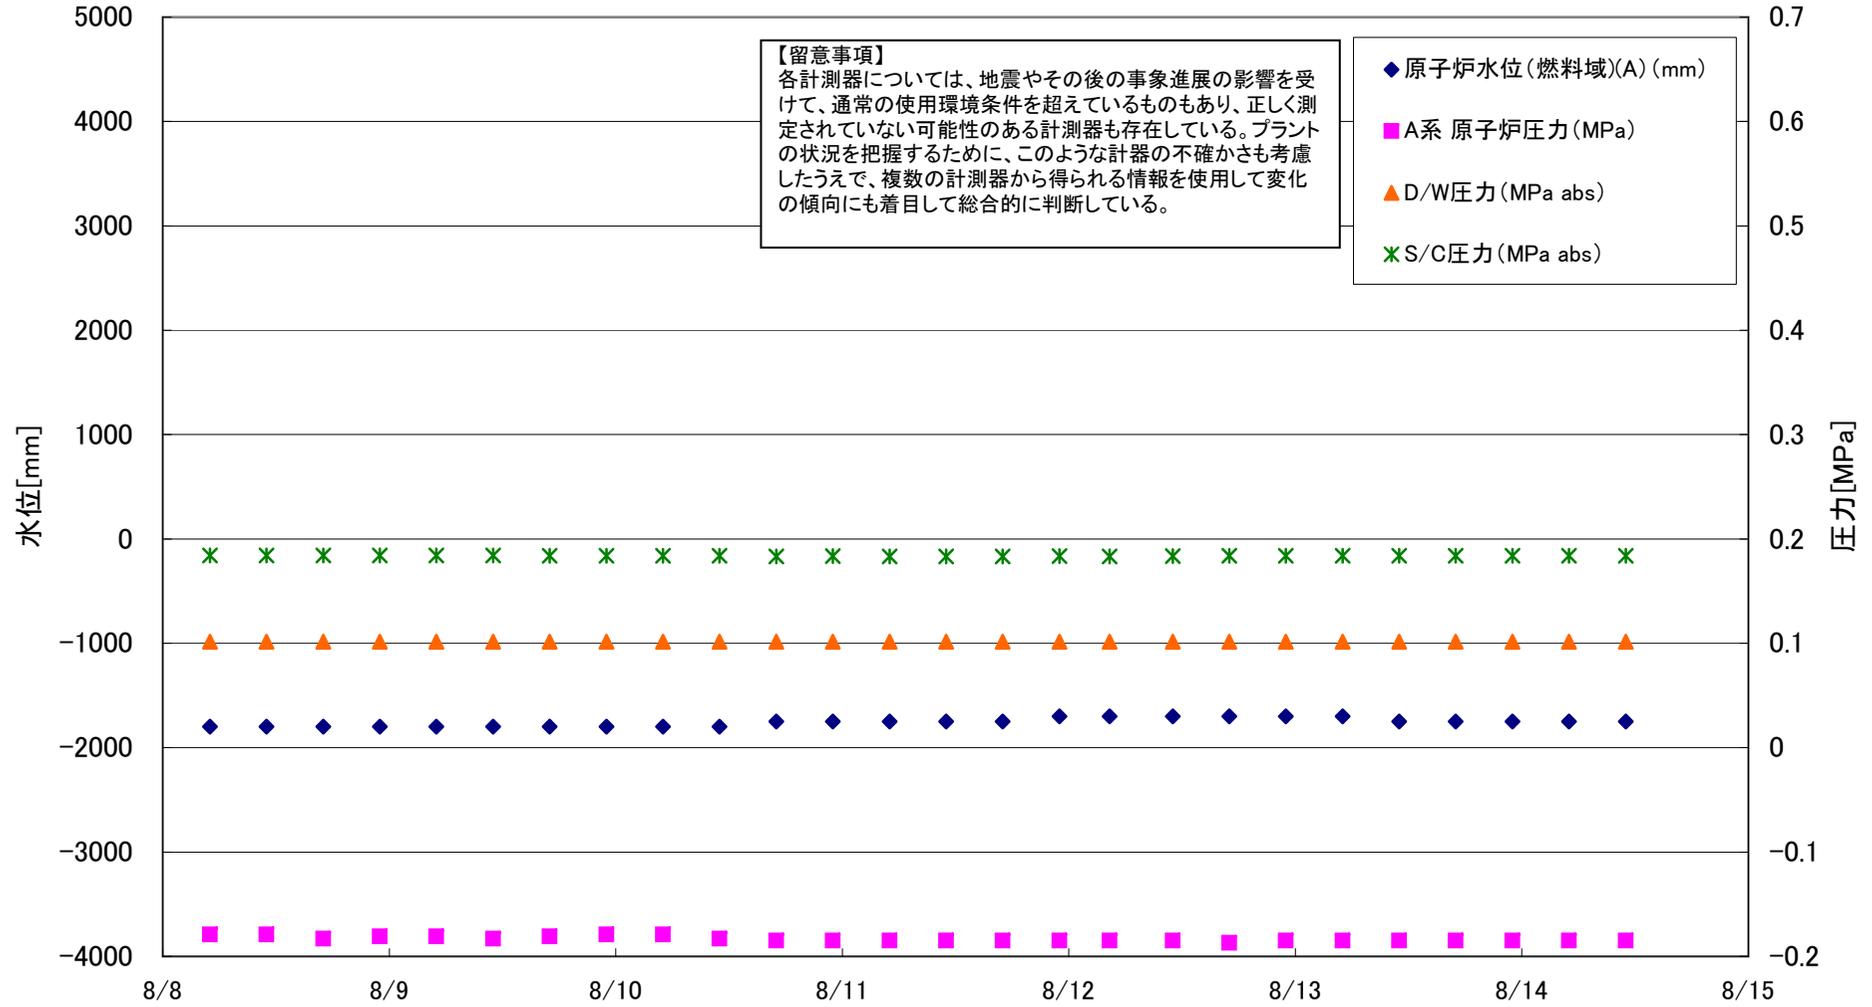

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
8/8 5:00	-1800	-2250	-0.179	-0.100	0.1015	0.1841	3.81E+00	2.79E+00	3.40E-01	3.22E-01	0.017	
8/8 11:00	-1800	-2200	-0.179	-0.100	0.1015	0.1841	3.80E+00	2.78E+00	3.40E-01	3.21E-01	0.018	
8/8 17:00	-1800	-2200	-0.183	-0.098	0.1015	0.1841	3.80E+00	2.78E+00	3.39E-01	3.21E-01	0.017	
8/8 23:00	-1800	-2200	-0.181	-0.098	0.1015	0.1841	3.80E+00	2.78E+00	3.38E-01	3.20E-01	0.017	
8/9 5:00	-1800	-2200	-0.181	-0.100	0.1015	0.1841	3.80E+00	2.78E+00	3.38E-01	3.19E-01	0.015	
8/9 11:00	-1800	-2200	-0.183	-0.100	0.1015	0.1841	3.79E+00	2.77E+00	3.37E-01	3.19E-01	0.016	
8/9 17:00	-1800	-2200	-0.181	-0.098	0.1015	0.1839	3.79E+00	2.77E+00	3.37E-01	3.18E-01	0.016	
8/9 23:00	-1800	-2200	-0.179	-0.098	0.1015	0.1839	3.79E+00	2.77E+00	3.36E-01	3.17E-01	0.015	
8/10 5:00	-1800	-2200	-0.179	-0.096	0.1015	0.1839	3.78E+00	2.77E+00	3.35E-01	3.17E-01	0.016	
8/10 11:00	-1800	-2200	-0.183	-0.100	0.1015	0.1839	3.78E+00	2.77E+00	3.35E-01	3.16E-01	0.016	
8/10 17:00	-1750	-2200	-0.185	-0.098	0.1015	0.1834	3.77E+00	2.76E+00	3.34E-01	3.15E-01	0.021	
8/10 23:00	-1750	-2200	-0.185	-0.102	0.1015	0.1836	3.77E+00	2.76E+00	3.33E-01	3.15E-01	0.020	
8/11 5:00	-1750	-2150	-0.185	-0.102	0.1015	0.1834	3.76E+00	2.75E+00	3.33E-01	3.14E-01	0.020	
8/11 11:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1834	3.76E+00	2.74E+00	3.32E-01	3.14E-01	0.020	
8/11 17:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1834	3.76E+00	2.74E+00	3.31E-01	3.13E-01	0.020	
8/11 23:00	-1700	-2200	-0.185	-0.100	0.1015	0.1836	3.75E+00	2.73E+00	3.31E-01	3.13E-01	0.020	
8/12 4:20	-1700	-2150	-0.185	-0.098	0.1015	0.1834	3.75E+00	2.73E+00	3.31E-01	3.12E-01	0.021	
8/12 11:00	-1700	-2100	-0.185	-0.102	0.1015	0.1836	3.75E+00	2.73E+00	3.30E-01	3.11E-01	0.021	
8/12 17:00	-1700	-2100	-0.187	-0.102	0.1015	0.1838	3.74E+00	2.72E+00	3.30E-01	3.11E-01	0.021	
8/12 23:00	-1700	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1838	3.74E+00	2.72E+00	3.29E-01	3.11E-01	0.025	
8/13 5:00	-1700	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1838	3.74E+00	2.72E+00	3.29E-01	3.10E-01	0.023	
8/13 11:00	-1750	-2200	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.73E+00	2.71E+00	3.29E-01	3.10E-01	0.024	
8/13 17:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1839	3.73E+00	2.71E+00	3.28E-01	3.09E-01	0.021	
8/13 23:00	-1750	-2150	-0.185	-0.100	0.1015	0.1839	3.73E+00	2.71E+00	3.28E-01	3.09E-01	0.021	
8/14 5:00	-1750	-2150	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.71E+00	3.27E-01	3.08E-01	0.023	
8/14 11:00	-1750	-2150	-0.185	-0.102	0.1015	0.1839	3.72E+00	2.71E+00	3.27E-01	3.08E-01	0.021	