


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

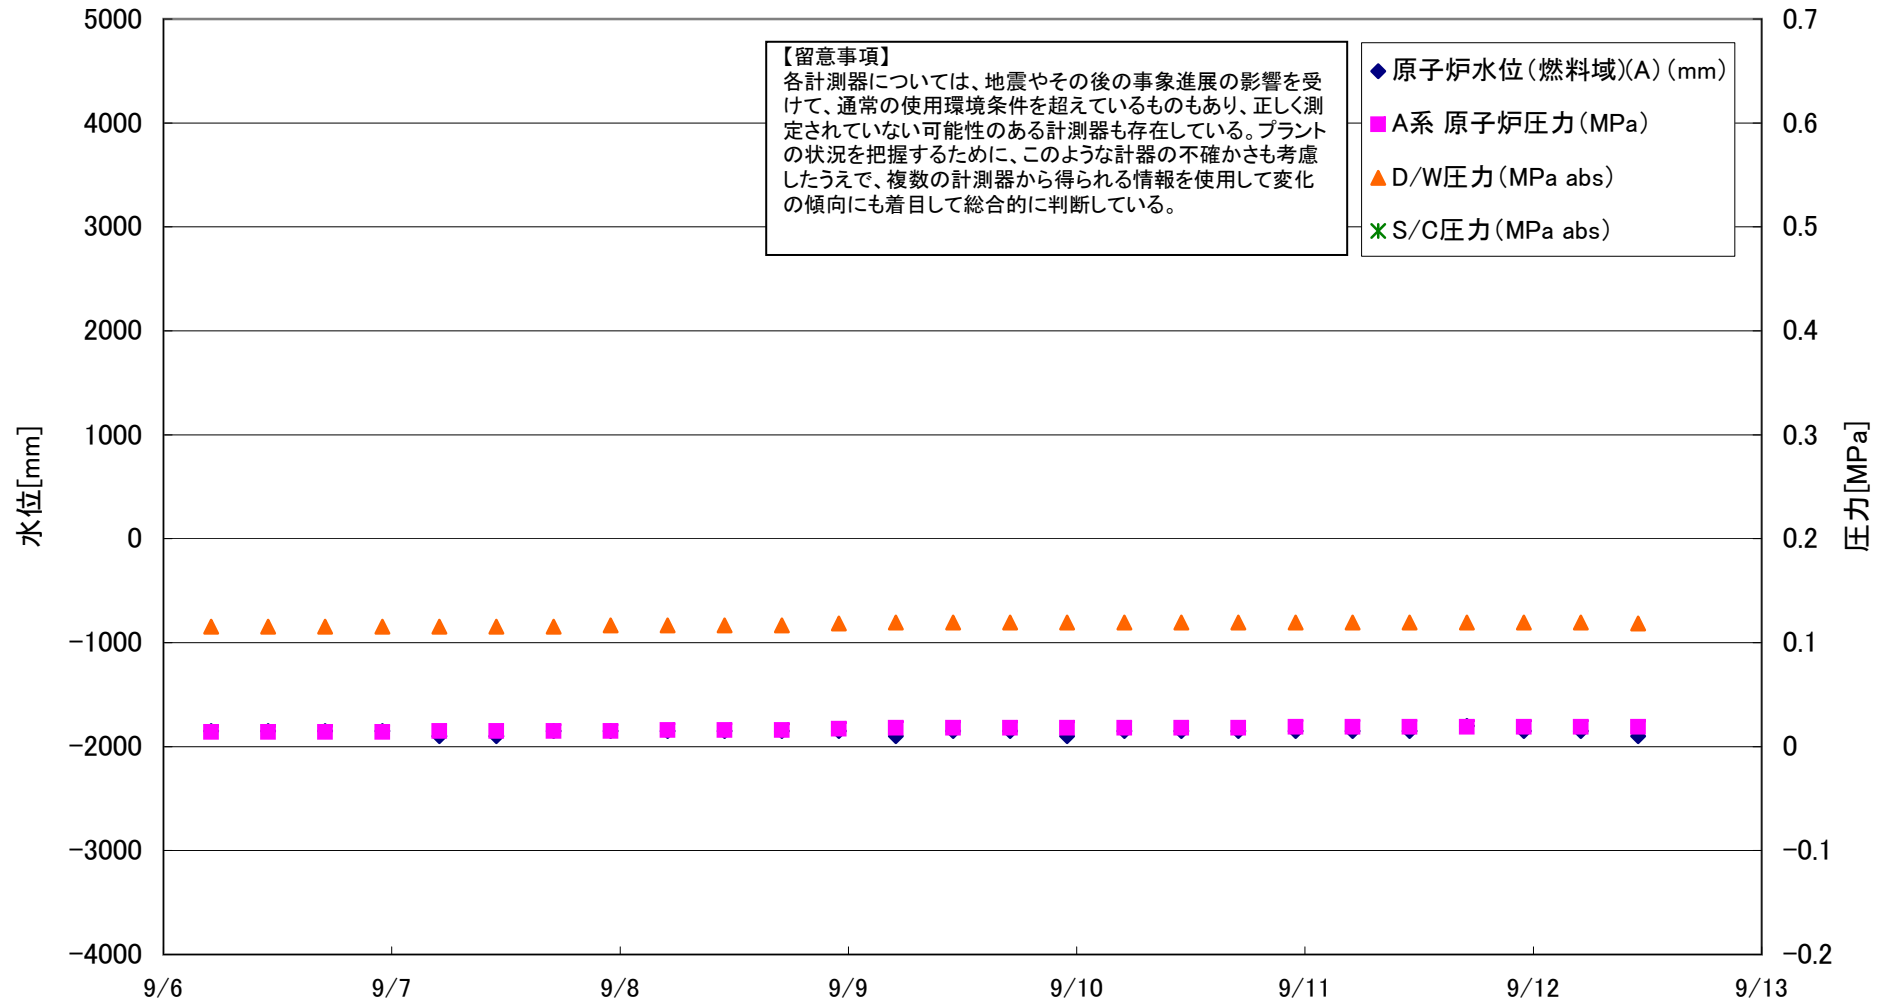

福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子 炉圧力 (MPa) | B系 原子 炉圧力 (MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W (A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 9/6 5:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.116 | - | 1.03E+01 | 5.42E+00 | 1.13E-01 | 5.37E+00 | 0.009 | |
| 9/6 11:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.116 | - | 1.03E+01 | 5.41E+00 | 1.13E-01 | 5.35E+00 | 0.009 | |
| 9/6 17:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.116 | - | 1.03E+01 | 5.40E+00 | 1.14E-01 | 5.35E+00 | 0.010 | |
| 9/6 23:00 | -1850 | -2200 | 0.014 | - | 0.116 | - | 1.03E+01 | 5.39E+00 | 1.13E-01 | 5.34E+00 | 0.009 | |
| 9/7 5:00 | -1900 | -2200 | 0.015 | - | 0.116 | - | 1.03E+01 | 5.39E+00 | 1.13E-01 | 5.40E+00 | 0.009 | |
| 9/7 11:00 | -1900 | -2200 | 0.015 | - | 0.116 | - | 1.03E+01 | 5.38E+00 | 1.13E-01 | 5.42E+00 | 0.010 | |
| 9/7 17:00 | -1850 | -2200 | 0.015 | - | 0.116 | - | 1.02E+01 | 5.37E+00 | 1.13E-01 | 5.37E+00 | 0.009 | |
| 9/7 23:00 | -1850 | -2200 | 0.015 | - | 0.117 | - | 1.02E+01 | 5.37E+00 | 1.13E-01 | 5.38E+00 | 0.009 | |
| 9/8 5:00 | -1850 | -2200 | 0.016 | - | 0.117 | - | 1.02E+01 | 5.36E+00 | 1.13E-01 | 5.32E+00 | 0.010 | |
| 9/8 11:00 | -1850 | -2200 | 0.016 | - | 0.117 | - | 1.02E+01 | 5.35E+00 | 1.13E-01 | 5.34E+00 | 0.010 | |
| 9/8 17:00 | -1850 | -2200 | 0.016 | - | 0.117 | - | 1.02E+01 | 5.34E+00 | 1.13E-01 | 5.35E+00 | 0.010 | |
| 9/8 23:00 | -1850 | -2200 | 0.017 | - | 0.119 | - | 1.02E+01 | 5.34E+00 | 1.13E-01 | 5.35E+00 | 0.010 | |
| 9/9 5:00 | -1900 | -2200 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.02E+01 | 5.33E+00 | 1.13E-01 | 5.36E+00 | 0.010 | |
| 9/9 11:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.02E+01 | 5.33E+00 | 1.13E-01 | 5.37E+00 | 0.010 | |
| 9/9 17:00 | -1850 | -2150 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.31E+00 | 1.13E-01 | 5.40E+00 | 0.010 | |
| 9/9 23:00 | -1900 | -2200 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.30E+00 | 1.13E-01 | 5.42E+00 | 0.010 | |
| 9/10 5:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.29E+00 | 1.13E-01 | 5.41E+00 | 0.010 | |
| 9/10 11:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.27E+00 | 1.13E-01 | 5.43E+00 | 0.010 | |
| 9/10 17:00 | -1850 | -2200 | 0.018 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.25E+00 | 1.13E-01 | 5.44E+00 | 0.010 | |
| 9/10 23:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.23E+00 | 1.13E-01 | 5.45E+00 | 0.010 | |
| 9/11 5:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.19E+00 | 1.13E-01 | 5.47E+00 | 0.010 | |
| 9/11 11:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.18E+00 | 1.13E-01 | 5.47E+00 | 0.011 | |
| 9/11 17:00 | -1800 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | - | 1.01E+01 | 5.15E+00 | 1.13E-01 | 5.44E+00 | 0.011 | |
| 9/11 23:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | - | 1.00E+01 | 5.13E+00 | 1.12E-01 | 5.41E+00 | 0.010 | |
| 9/12 5:00 | -1850 | -2200 | 0.019 | - | 0.120 | - | 1.00E+01 | 5.10E+00 | 1.12E-01 | 5.43E+00 | 0.010 | |
| 9/12 11:00 | -1900 | -2200 | 0.019 | - | 0.119 | - | 1.00E+01 | 5.07E+00 | 1.13E-01 | 5.47E+00 | 0.008 | |

計器不良

計器不良

計器不良