


# 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

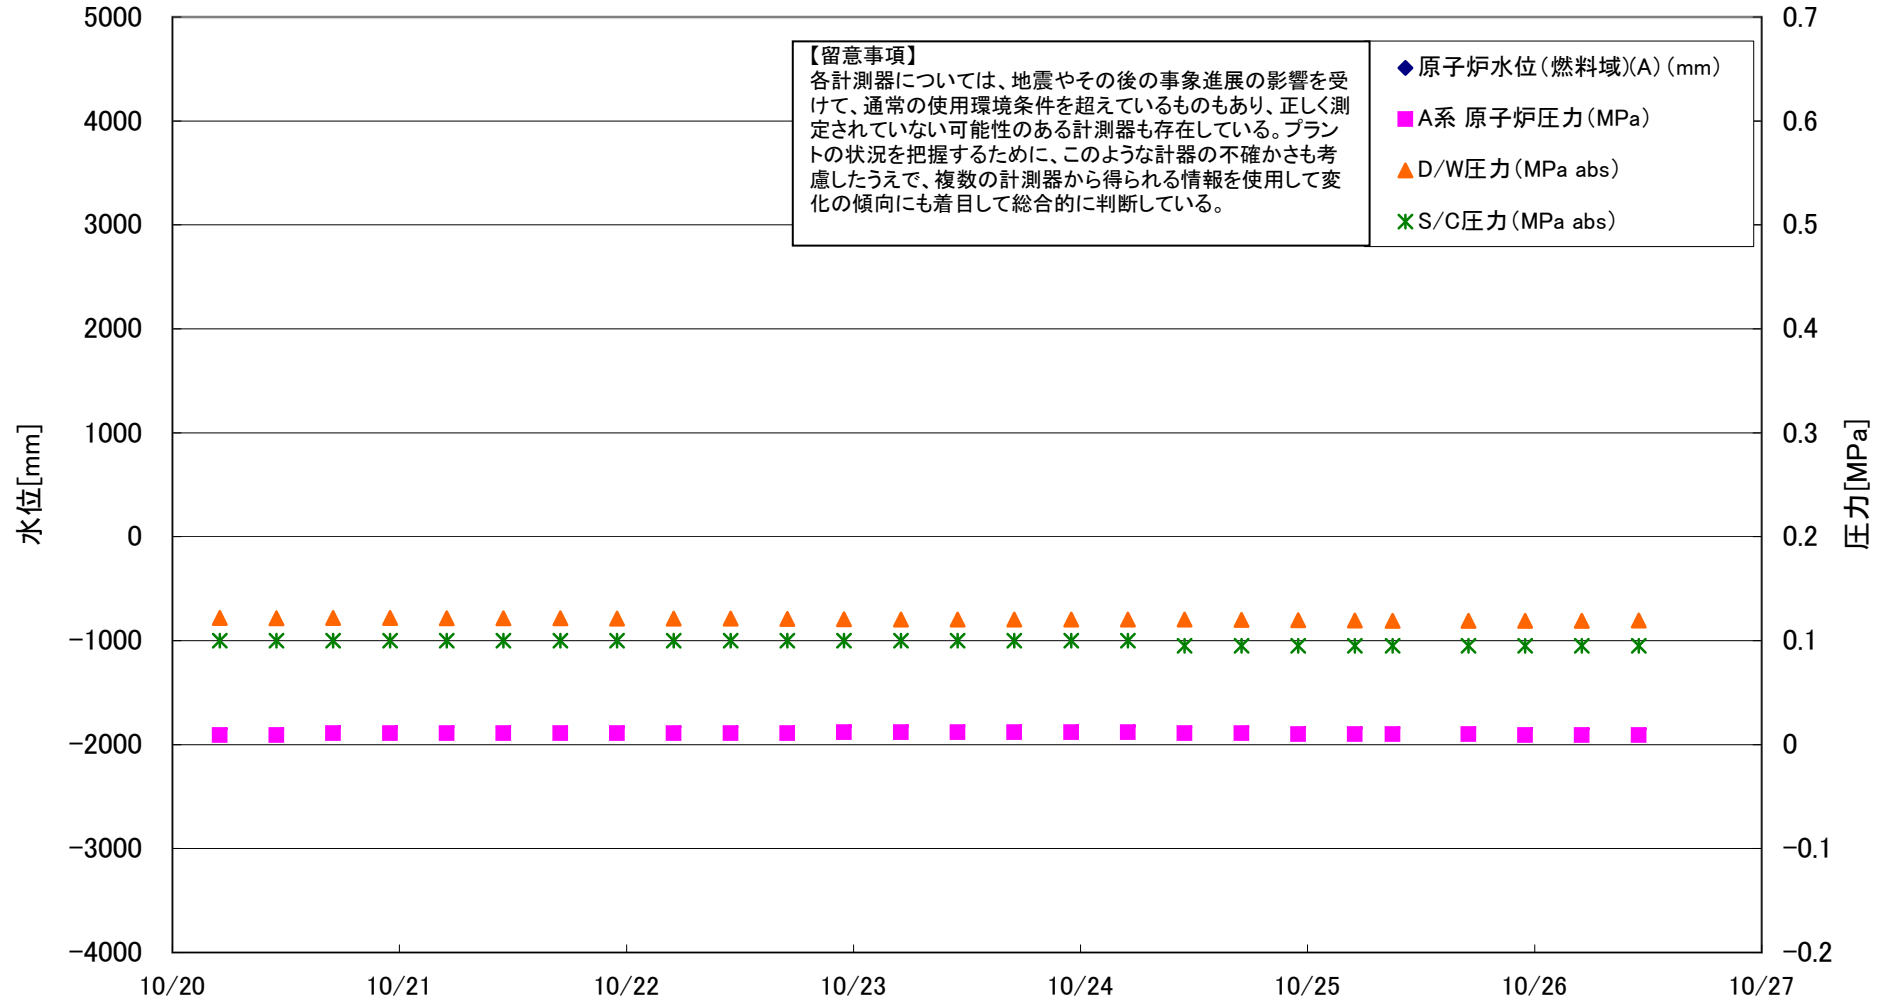

## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時          | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm) | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm) | A系 原子炉<br>圧力 (MPa) | B系 原子炉<br>圧力 (MPa) | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 10/20 5:00  |                           | -1750                     | 0.009              | -                  | 0.1218             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.70E+01                 | 6.67E-01                 | 6.74E-01                 |    |
| 10/20 11:00 |                           | -1750                     | 0.009              | -                  | 0.1217             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.90E+01                 | 6.67E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/20 17:00 |                           | -1750                     | 0.011              | -                  | 0.1218             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.59E+02                 | 6.68E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/20 23:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1218             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.17E+02                 | 6.69E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/21 5:00  |                           | -1750                     | 0.011              | -                  | 0.1216             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.47E+01                 | 6.67E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/21 11:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1215             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.05E+02                 | 6.66E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/21 17:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1215             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.14E+02                 | 6.66E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/21 23:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1214             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.25E+01                 | 6.67E-01                 | 6.78E-01                 |    |
| 10/22 5:00  |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1212             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.41E+01                 | 6.65E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/22 11:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1212             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.76E+01                 | 6.64E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/22 17:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1209             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.67E+02                 | 6.64E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/22 23:00 |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1206             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.93E+01                 | 6.64E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/23 5:00  |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1204             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.85E+01                 | 6.66E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/23 11:00 |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1203             | 0.100              | 0.00E+00                 | 4.03E+01                 | 6.65E-01                 | 6.76E-01                 |    |
| 10/23 17:00 |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1202             | 0.100              | 0.00E+00                 | 3.93E+01                 | 6.66E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/23 23:00 |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1203             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.85E+01                 | 6.63E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/24 5:00  |                           | -1700                     | 0.012              | -                  | 0.1204             | 0.100              | 0.00E+00                 | 2.36E+01                 | 6.64E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/24 11:00 |                           | -1750                     | 0.011              | -                  | 0.1204             | 0.095              | 0.00E+00                 | 2.37E+01                 | 6.65E-01                 | 6.74E-01                 |    |
| 10/24 17:00 |                           | -1700                     | 0.011              | -                  | 0.1200             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.04E+01                 | 6.64E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/24 23:00 |                           | -1750                     | 0.010              | -                  | 0.1197             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.17E+01                 | 6.63E-01                 | 6.77E-01                 |    |
| 10/25 5:00  |                           | -1750                     | 0.010              | -                  | 0.1193             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.38E+01                 | 6.62E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/25 9:00  |                           | -1750                     | 0.010              | -                  | 0.1191             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.35E+01                 | 6.63E-01                 | 6.75E-01                 |    |
| 10/25 17:00 |                           | -1700                     | 0.010              | -                  | 0.1190             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.05E+01                 | 6.05E-01                 | 6.11E-01                 |    |
| 10/25 23:00 |                           | -1700                     | 0.009              | -                  | 0.1192             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.07E+01                 | 6.32E-01                 | 6.36E-01                 |    |
| 10/26 5:00  |                           | -1750                     | 0.009              | -                  | 0.1192             | 0.095              | 0.00E+00                 | 3.06E+01                 | 6.41E-01                 | 6.48E-01                 |    |
| 10/26 11:00 |                           | -1750                     | 0.009              | -                  | 0.1195             | 0.095              | 0.00E+00                 | 2.98E+01                 | 6.47E-01                 | 6.53E-01                 |    |

DS

計器不良 計器不良