


福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

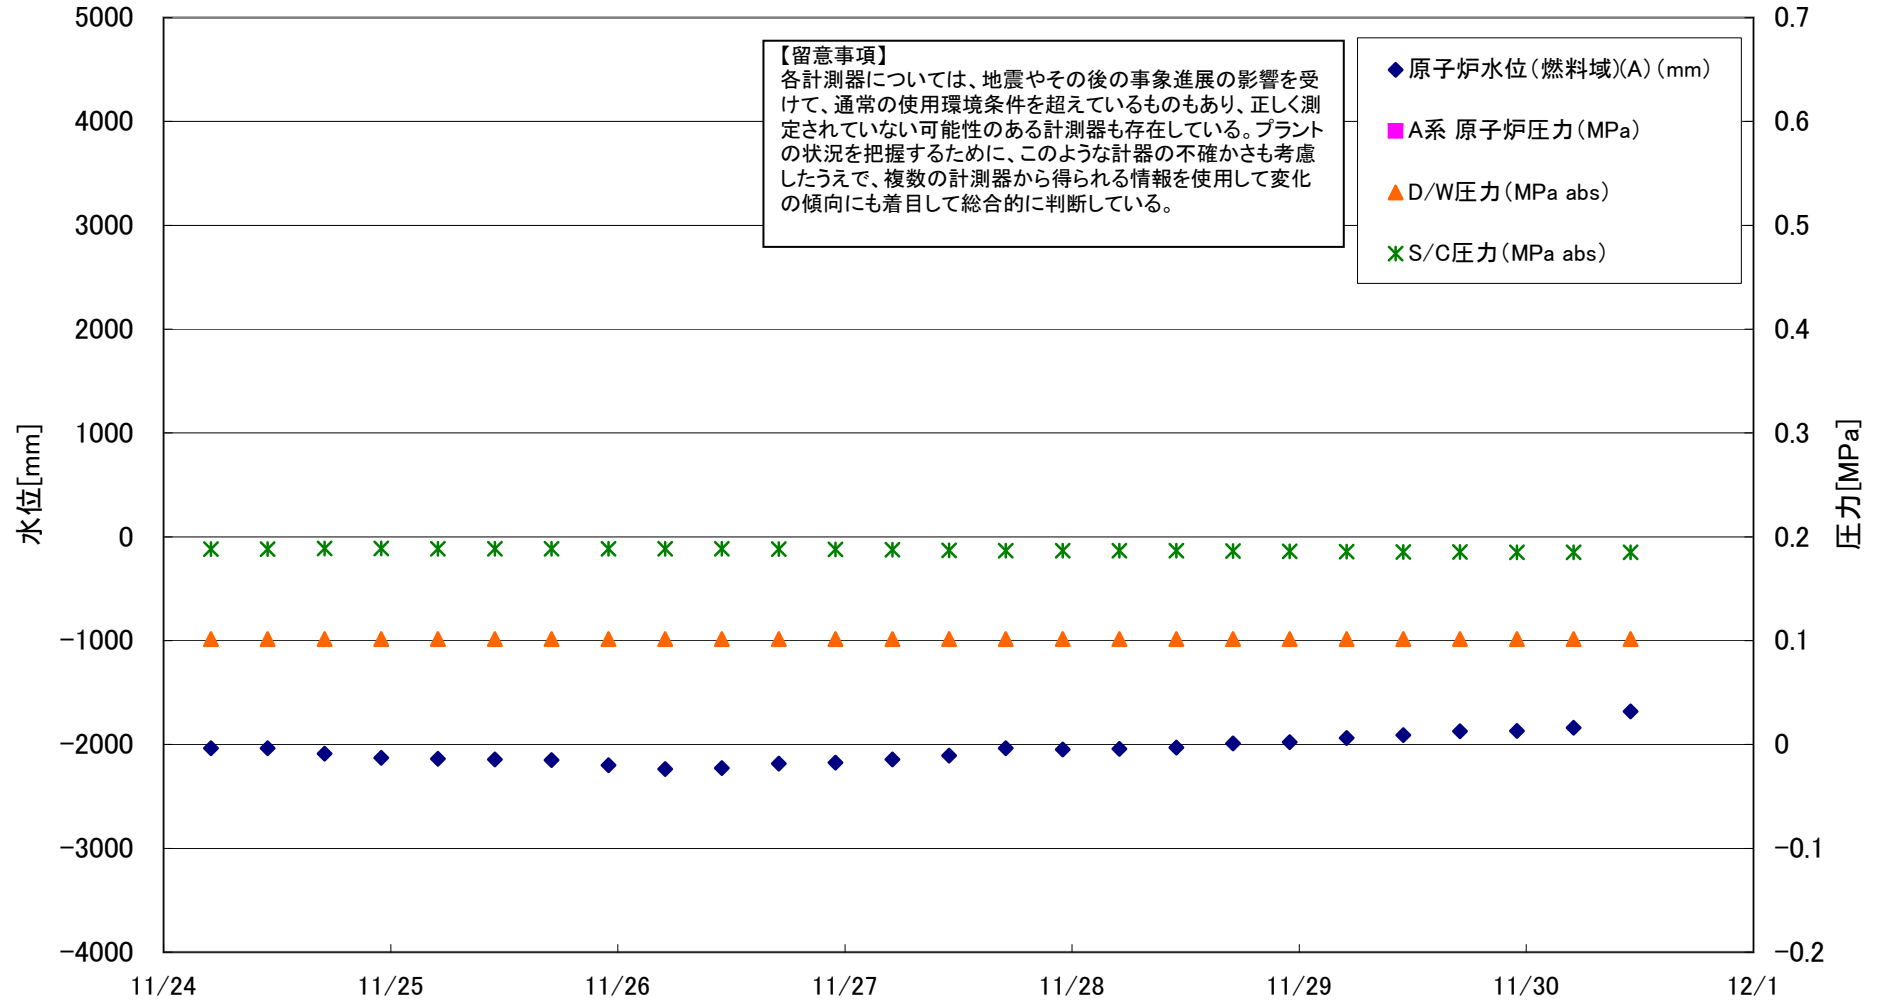

福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 原子炉水位 (燃料域)(A) (mm) | 原子炉水位 (燃料域)(B) (mm) | A系 原子炉 圧力(MPa) | B系 原子炉 圧力(MPa) | D/W圧力 (MPa abs) | S/C圧力 (MPa abs) | CAMS D/W(A) (Sv/h) | CAMS D/W(B) (Sv/h) | CAMS S/C(A) (Sv/h) | CAMS S/C(B) (Sv/h) | 中央制御 室線量 (mSv/h) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| 11/24 5:00 | -2036 | -2141 | | | 0.1015 | 0.1882 | 3.21E+00 | 2.15E+00 | 2.63E-01 | 2.46E-01 | 0.025 | |
| 11/24 11:00 | -2036 | -2140 | | | 0.1015 | 0.1883 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.023 | |
| 11/24 17:00 | -2088 | -2164 | | | 0.1016 | 0.1887 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.47E-01 | 0.030 | |
| 11/24 23:00 | -2129 | -2193 | | | 0.1016 | 0.1887 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.029 | |
| 11/25 5:00 | -2137 | -2205 | | | 0.1016 | 0.1886 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.031 | |
| 11/25 11:00 | -2144 | -2200 | | | 0.1016 | 0.1885 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.028 | |
| 11/25 17:00 | -2150 | -2218 | | | 0.1016 | 0.1885 | 3.20E+00 | 2.14E+00 | 2.60E-01 | 2.46E-01 | 0.025 | |
| 11/25 23:00 | -2200 | -2240 | | | 0.1016 | 0.1885 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.027 | |
| 11/26 5:00 | -2237 | -2247 | | | 0.1016 | 0.1884 | 3.19E+00 | 2.14E+00 | 2.61E-01 | 2.47E-01 | 0.025 | |
| 11/26 11:00 | -2227 | -2221 | | | 0.1016 | 0.1884 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.024 | |
| 11/26 17:00 | -2183 | -2198 | | | 0.1016 | 0.1882 | 3.19E+00 | 2.14E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.026 | |
| 11/26 23:00 | -2175 | -2208 | | | 0.1016 | 0.1878 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.60E-01 | 2.46E-01 | 0.028 | |
| 11/27 5:00 | -2145 | -2196 | | | 0.1016 | 0.1875 | 3.20E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.029 | |
| 11/27 11:00 | -2107 | -2165 | | | 0.1016 | 0.1871 | 3.19E+00 | 2.14E+00 | 2.61E-01 | 2.46E-01 | 0.029 | |
| 11/27 17:00 | -2037 | -2144 | | | 0.1016 | 0.1867 | 3.19E+00 | 2.15E+00 | 2.61E-01 | 2.48E-01 | 0.030 | |
| 11/27 23:00 | -2049 | -2156 | | | 0.1016 | 0.1867 | 3.18E+00 | 2.14E+00 | 2.61E-01 | 2.48E-01 | 0.027 | |
| 11/28 5:00 | -2043 | -2154 | | | 0.1016 | 0.1865 | 3.18E+00 | 2.14E+00 | 2.61E-01 | 2.49E-01 | 0.024 | |
| 11/28 11:00 | -2030 | -2141 | | | 0.1016 | 0.1865 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.60E-01 | 2.48E-01 | 0.030 | |
| 11/28 17:00 | -1990 | -2136 | | | 0.1016 | 0.1862 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.49E-01 | 0.027 | |
| 11/28 23:00 | -1978 | -2146 | | | 0.1016 | 0.1861 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.48E-01 | 0.030 | |
| 11/29 5:00 | -1938 | -2136 | | | 0.1015 | 0.1857 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.48E-01 | 0.027 | |
| 11/29 11:00 | -1910 | -2128 | | | 0.1015 | 0.1855 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.49E-01 | 0.029 | |
| 11/29 17:00 | -1874 | -2116 | | | 0.1016 | 0.1853 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.48E-01 | 0.026 | |
| 11/29 23:00 | -1869 | -2122 | | | 0.1016 | 0.1852 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.48E-01 | 0.031 | |
| 11/30 5:00 | -1840 | -2111 | | | 0.1016 | 0.1851 | 3.18E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.48E-01 | 0.028 | |
| 11/30 11:00 | -1681 | -2105 | | | 0.1015 | 0.1851 | 3.17E+00 | 2.13E+00 | 2.63E-01 | 2.48E-01 | 0.028 | |

DS

DS