


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

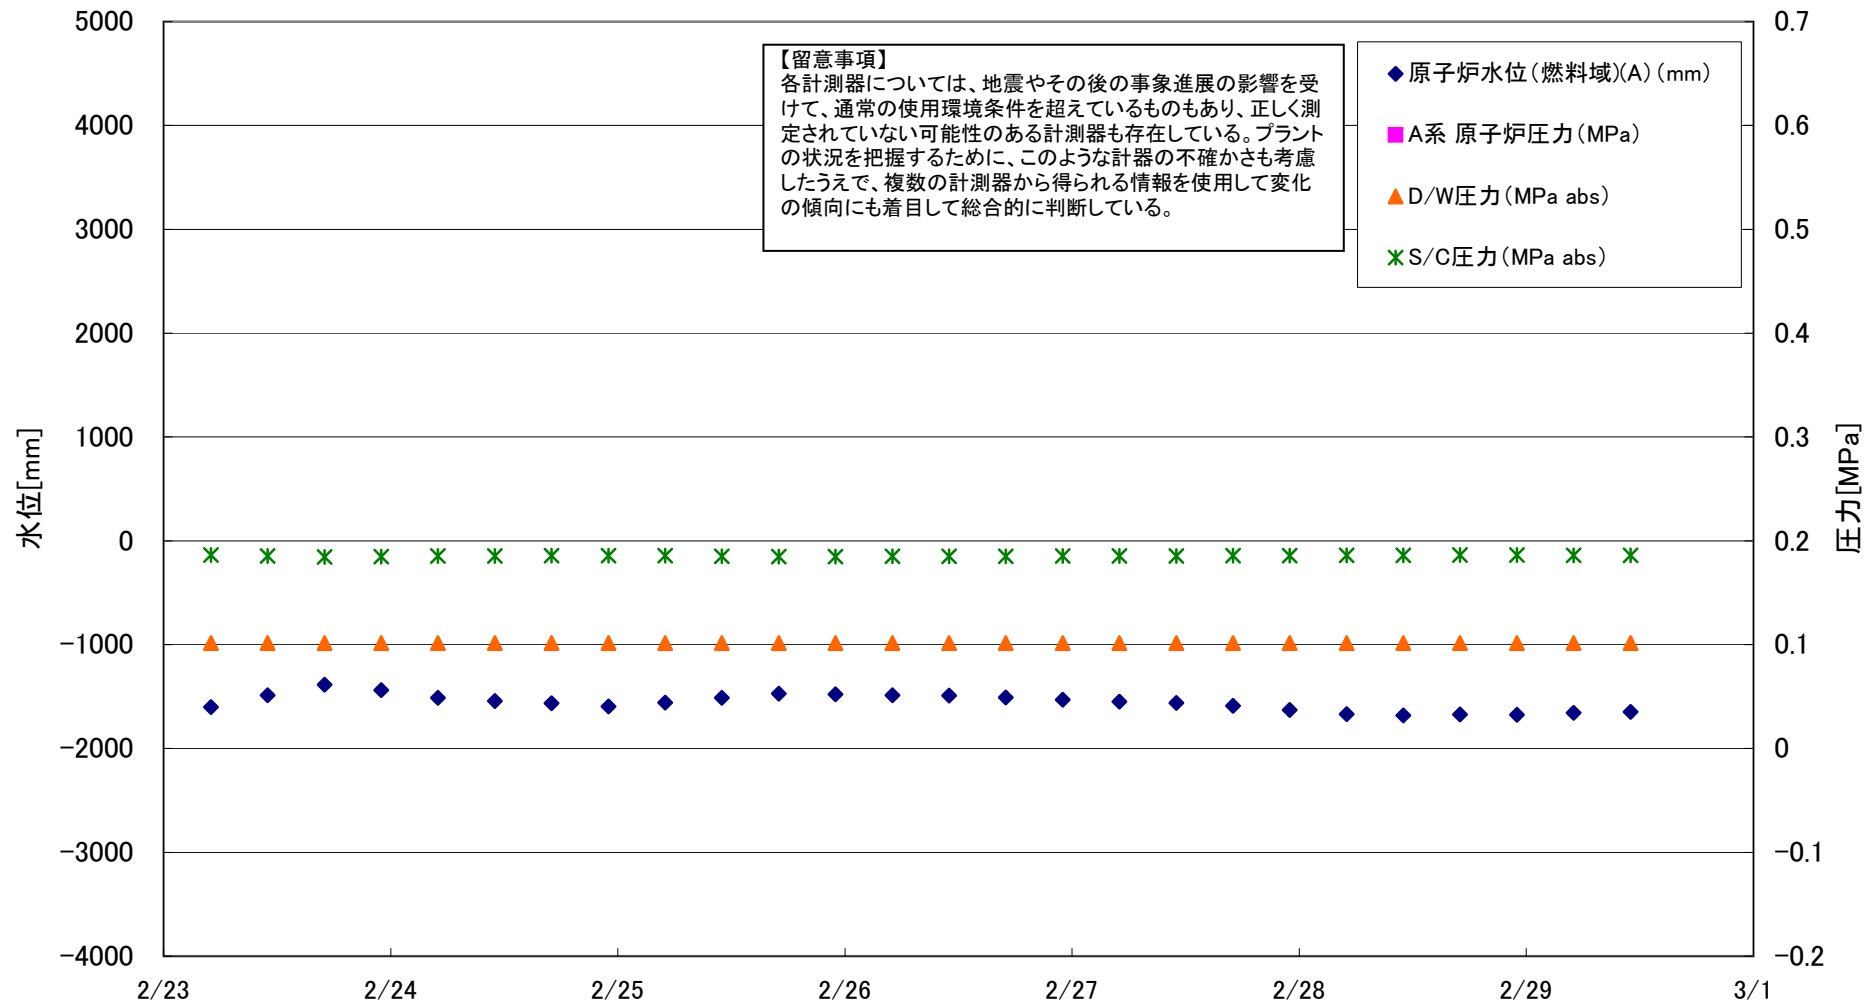

## 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時         | 原子炉水位<br>(燃料域)(A)<br>(mm)<br>※3 | 原子炉水位<br>(燃料域)(B)<br>(mm)<br>※3 | A系 原子炉<br>圧力 (MPa)<br>※3 | B系 原子炉<br>圧力 (MPa)<br>※3 | D/W圧力<br>(MPa abs) | S/C圧力<br>(MPa abs) | CAMS<br>D/W(A)<br>(Sv/h)<br>※3 | CAMS<br>D/W(B)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(A)<br>(Sv/h) | CAMS<br>S/C(B)<br>(Sv/h) | 中央制御<br>室線量<br>(mSv/h) | 備考<br>※1: 計器不良<br>※3: 状況推移を継続確認中 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 2/23 5:00  | -1602                           | -2128                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1862             | 2.90E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.027                  |                                  |
| 2/23 11:00 | -1486                           | -2098                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1853             | 2.90E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.025                  |                                  |
| 2/23 17:00 | -1385                           | -2023                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1846             | 2.90E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.025                  |                                  |
| 2/23 23:00 | -1437                           | -2076                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1849             | 2.90E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.028                  |                                  |
| 2/24 5:00  | -1513                           | -2107                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1854             | 2.90E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.021                  |                                  |
| 2/24 11:00 | -1544                           | -2115                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1855             | 2.90E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.027                  |                                  |
| 2/24 17:00 | -1563                           | -2118                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1857             | 2.89E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.029                  |                                  |
| 2/24 23:00 | -1594                           | -2132                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1858             | 2.88E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.027                  |                                  |
| 2/25 5:00  | -1558                           | -2129                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1856             | 2.89E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.025                  |                                  |
| 2/25 11:00 | -1511                           | -2115                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1852             | 2.89E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.020                  |                                  |
| 2/25 17:00 | -1472                           | -2107                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1849             | 2.88E+00                       | 1.85E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.026                  |                                  |
| 2/25 23:00 | -1479                           | -2115                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1849             | 2.89E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.026                  |                                  |
| 2/26 5:00  | -1487                           | -2120                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1851             | 2.88E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.025                  |                                  |
| 2/26 11:00 | -1489                           | -2115                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1851             | 2.88E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.026                  |                                  |
| 2/26 17:00 | -1509                           | -2128                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1852             | 2.89E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.024                  |                                  |
| 2/26 23:00 | -1531                           | -2131                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1853             | 2.89E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.028                  |                                  |
| 2/27 5:00  | -1548                           | -2151                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1853             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.021                  |                                  |
| 2/27 11:00 | -1562                           | -2136                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1854             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.030                  |                                  |
| 2/27 17:00 | -1589                           | -2141                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1856             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.024                  |                                  |
| 2/27 23:00 | -1630                           | -2169                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1857             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.027                  |                                  |
| 2/28 5:00  | -1670                           |                                 |                          |                          | 0.1016             | 0.1859             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.023                  | 原子炉水位(燃料域)(B) OS                 |
| 2/28 11:00 | -1680                           | 4248                            |                          |                          | 0.1016             | 0.1861             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.029                  |                                  |
| 2/28 17:00 | -1673                           | -2169                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1862             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.027                  |                                  |
| 2/28 23:00 | -1676                           | -2197                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1862             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.024                  |                                  |
| 2/29 5:00  | -1656                           | -2190                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1861             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.023                  |                                  |
| 2/29 11:00 | -1647                           | -2183                           |                          |                          | 0.1016             | 0.1859             | 2.87E+00                       | 1.84E+00                 | 2.30E-01                 | 2.20E-01                 | 0.029                  |                                  |

DS

DS