福島第一原子力発電所1号機　温度に関するパラメータ

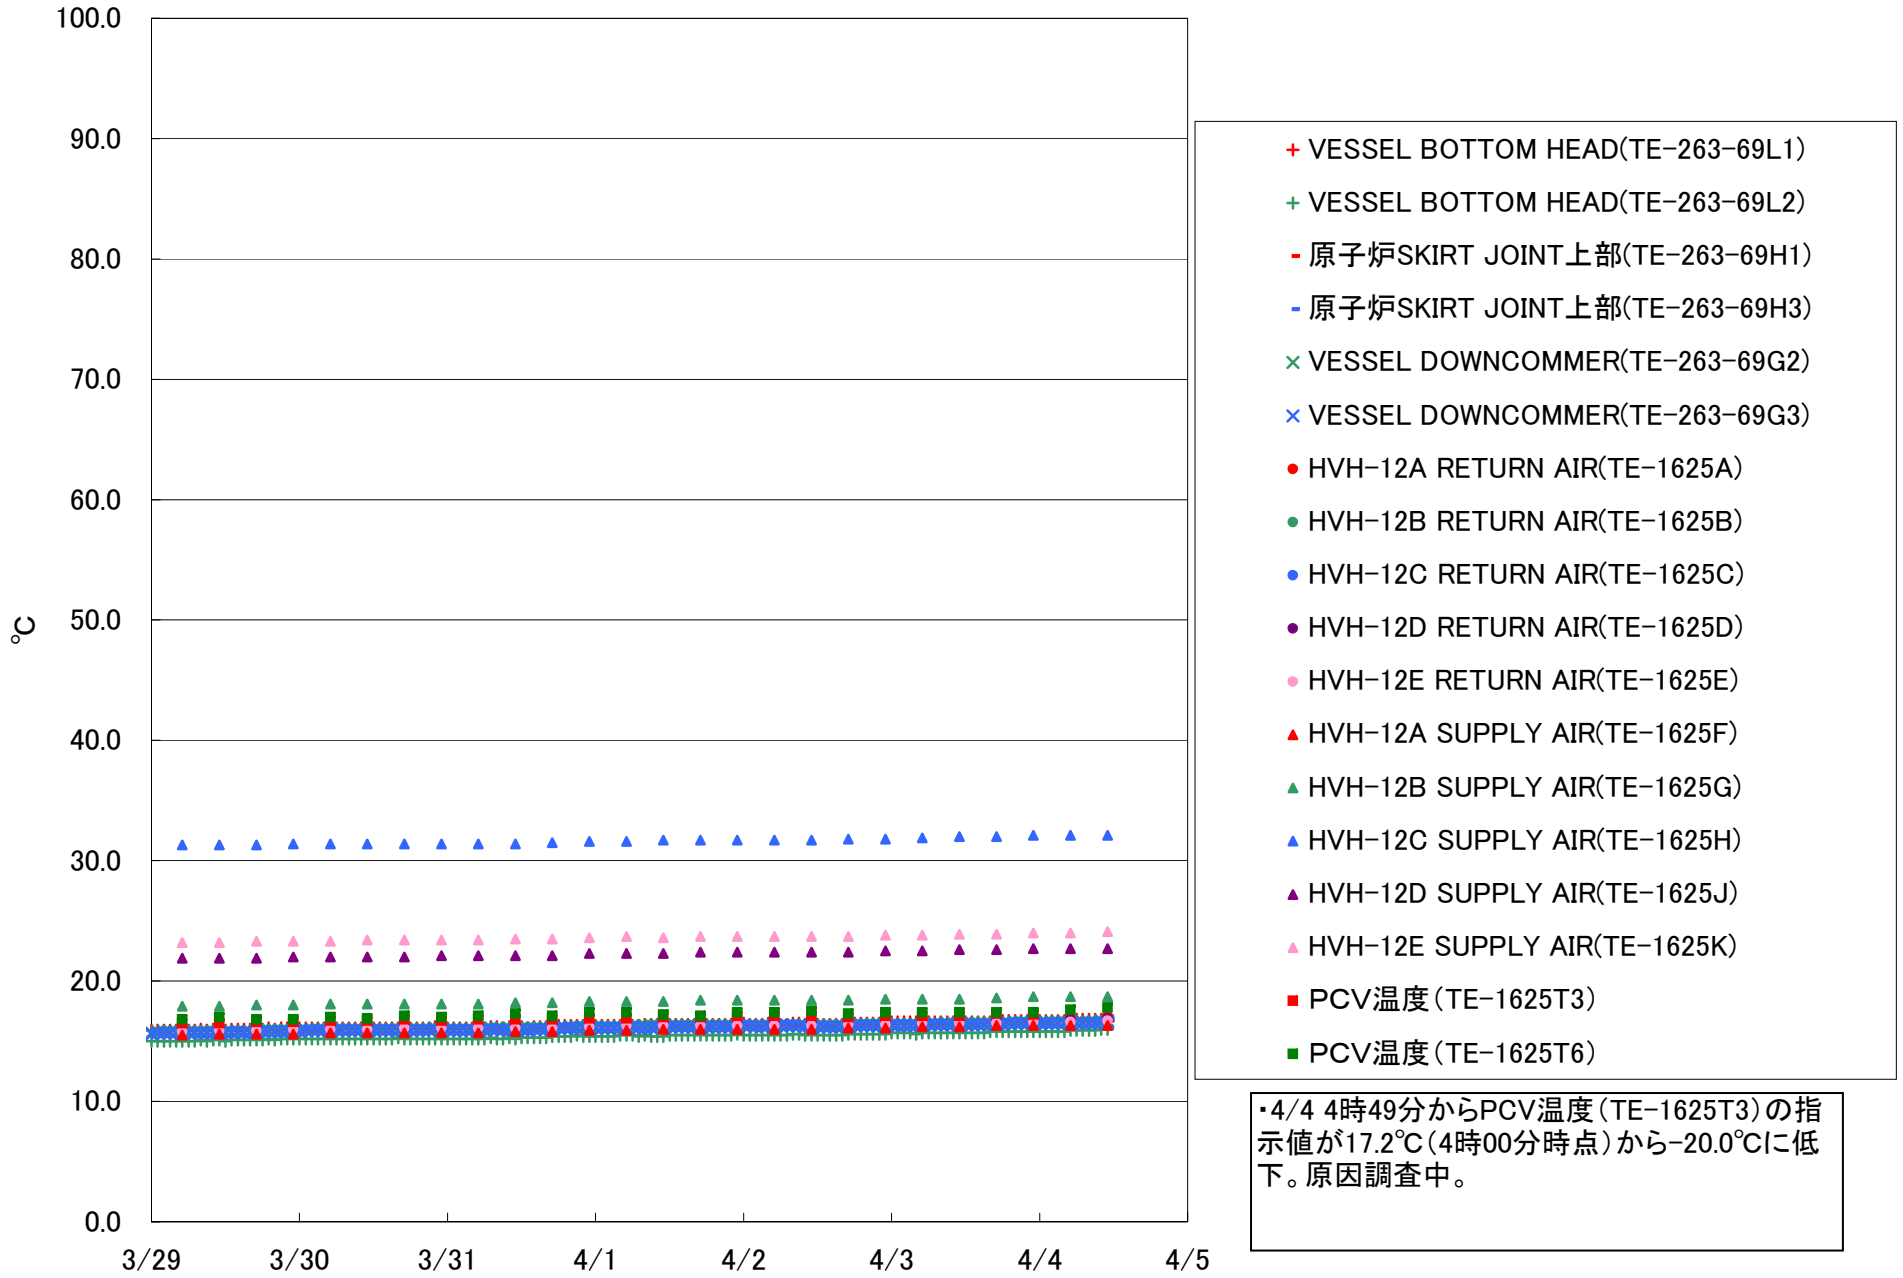

・4/4 4時49分からPCV温度(TE-1625T3)の指示値が17.2℃(4時00分時点)から-20.0℃に低下。原因調査中。