

< 参 考 資 料 >
2 0 1 7 年 3 月 1 9 日


福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月17日	3月17日	3月17日	3月17日
採取時刻	6:45	6:55	6:50	7:00
Cs-134(約2年)	600	190	120	8
Cs-137(約30年)	4,100	1,200	920	58
全β	5,700	3,000	2,400	170
H-3(約12年)	620	570	160	240

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

※悪天候により採取中止。

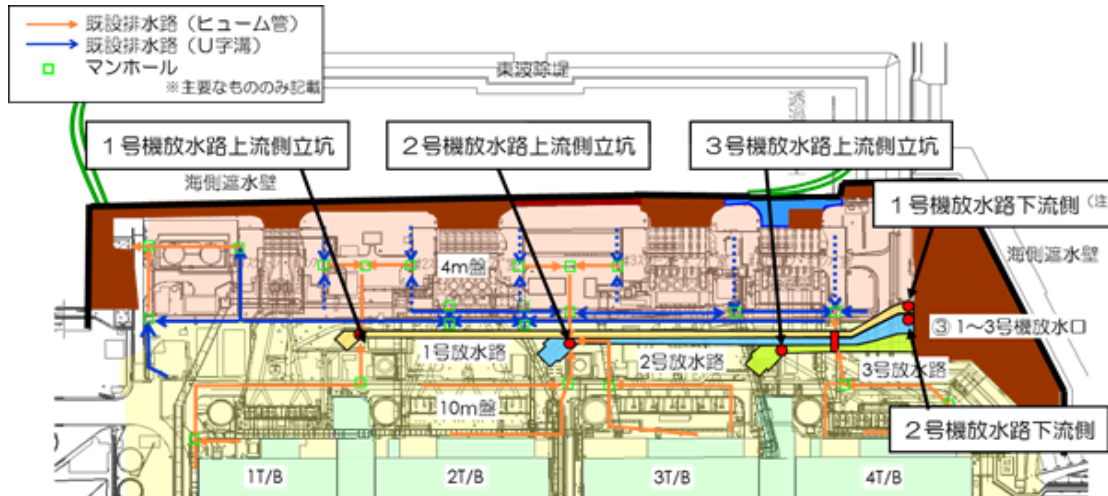

注:ゼオライト土のう設置(2月)以降、放水口から下流側立坑へのアクセス不可のため、放水口上部より採水