


福島第一原子力発電所構内排水路のサンプリングデータについて

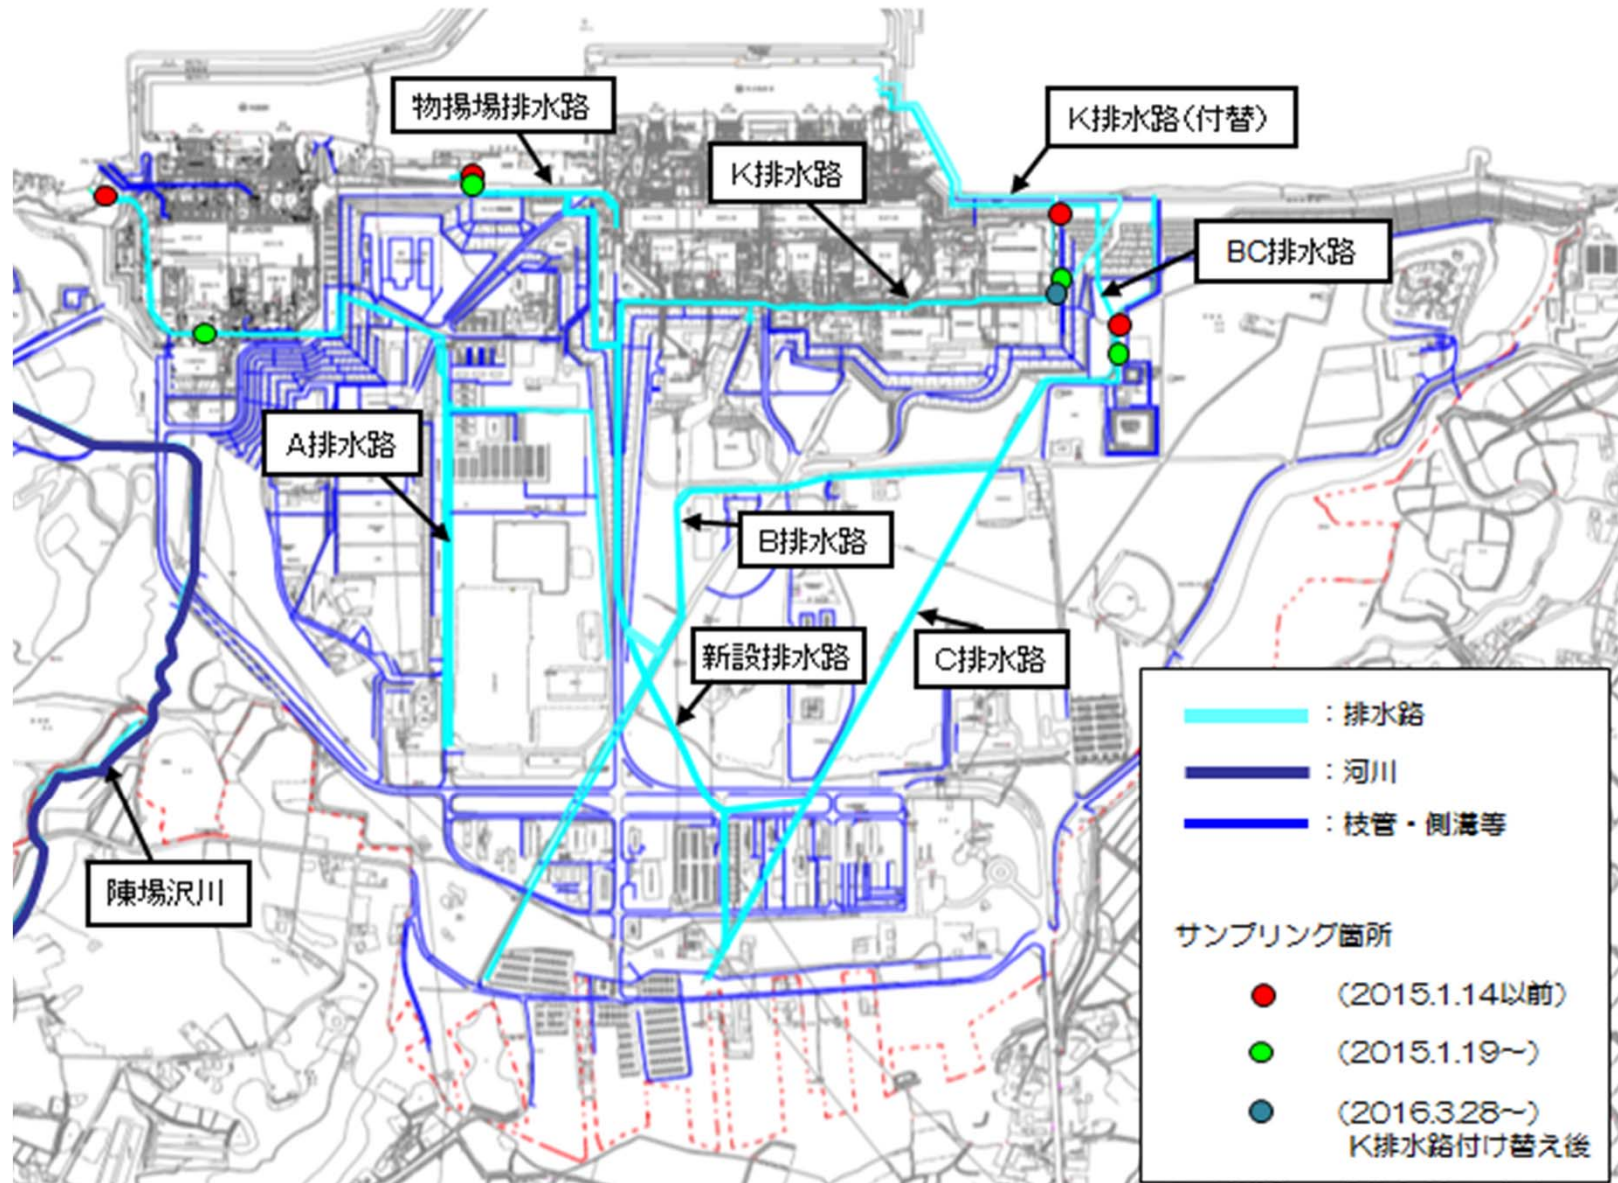

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路排水口						物揚場排水口					
	5月5日	5月6日	5月7日				5月5日	5月6日	5月7日			
採取日	5月5日	5月6日	5月7日				5月5日	5月6日	5月7日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				7:10	7:00	6:25			
降雨量 (mm/日)	0	0	0				0	0	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	1.5	1.4	0.78				ND(0.40)	ND(0.80)	ND(0.72)			
Cs-137 (約30年)	6.5	7.2	5.5				0.89	ND(0.88)	ND(0.81)			
全	15	9.5	9.8				ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.3)			
H-3 (約12年)	-	-	-				-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口						C排水路 35m盤					
	5月5日	5月6日	5月7日				5月5日	5月6日	5月7日			
採取日	5月5日	5月6日	5月7日				5月5日	5月6日	5月7日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00				6:35	7:10	7:10			
降雨量 (mm/日)	0	0	0				0	0	0			
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中			
Cs-134 (約2年)	ND(0.89)	ND(0.75)	0.61				ND(0.49)	ND(0.55)	ND(0.68)			
Cs-137 (約30年)	5.0	4.4	3.5				ND(0.70)	ND(0.88)	ND(0.91)			
全	7.4	7.7	6.7				ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.7)			
H-3 (約12年)	-	-	-				-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は5月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

< 前回公表までの最高値 >

単位: Bq/L

	A排水路排水口	物揚場排水口	K排水路排水口	C排水路 35m盤
Cs-134(約2年)	46 [14/6/12]	56 [14/6/12]	280 [14/5/21]	22 [14/6/12]
Cs-137(約30年)	130 [14/6/12]	160 [14/6/12]	910 [15/9/9]	57 [14/6/12]
全	200 [14/6/12]	190 [14/6/12]	1500 [14/8/26] [15/9/9]	5400 [15/2/22]
H-3(約12年)	29 [14/5/7]	35 [14/5/7]	820 [14/6/18]	2500 [15/6/18]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。