



福島第一原子力発電所各タンクエリア 堰内溜まり水の全ベータ放射能分析結果（簡易測定）について

訂正版

< 参考資料 >
平成25年9月16日
東京電力株式会社

※「Cエリア（東）」の値につきまして、「2 Bq/L」と記載しておりましたが、正しくは「24 Bq/L」です。
お詫びして訂正いたします。（平成25年9月17日）

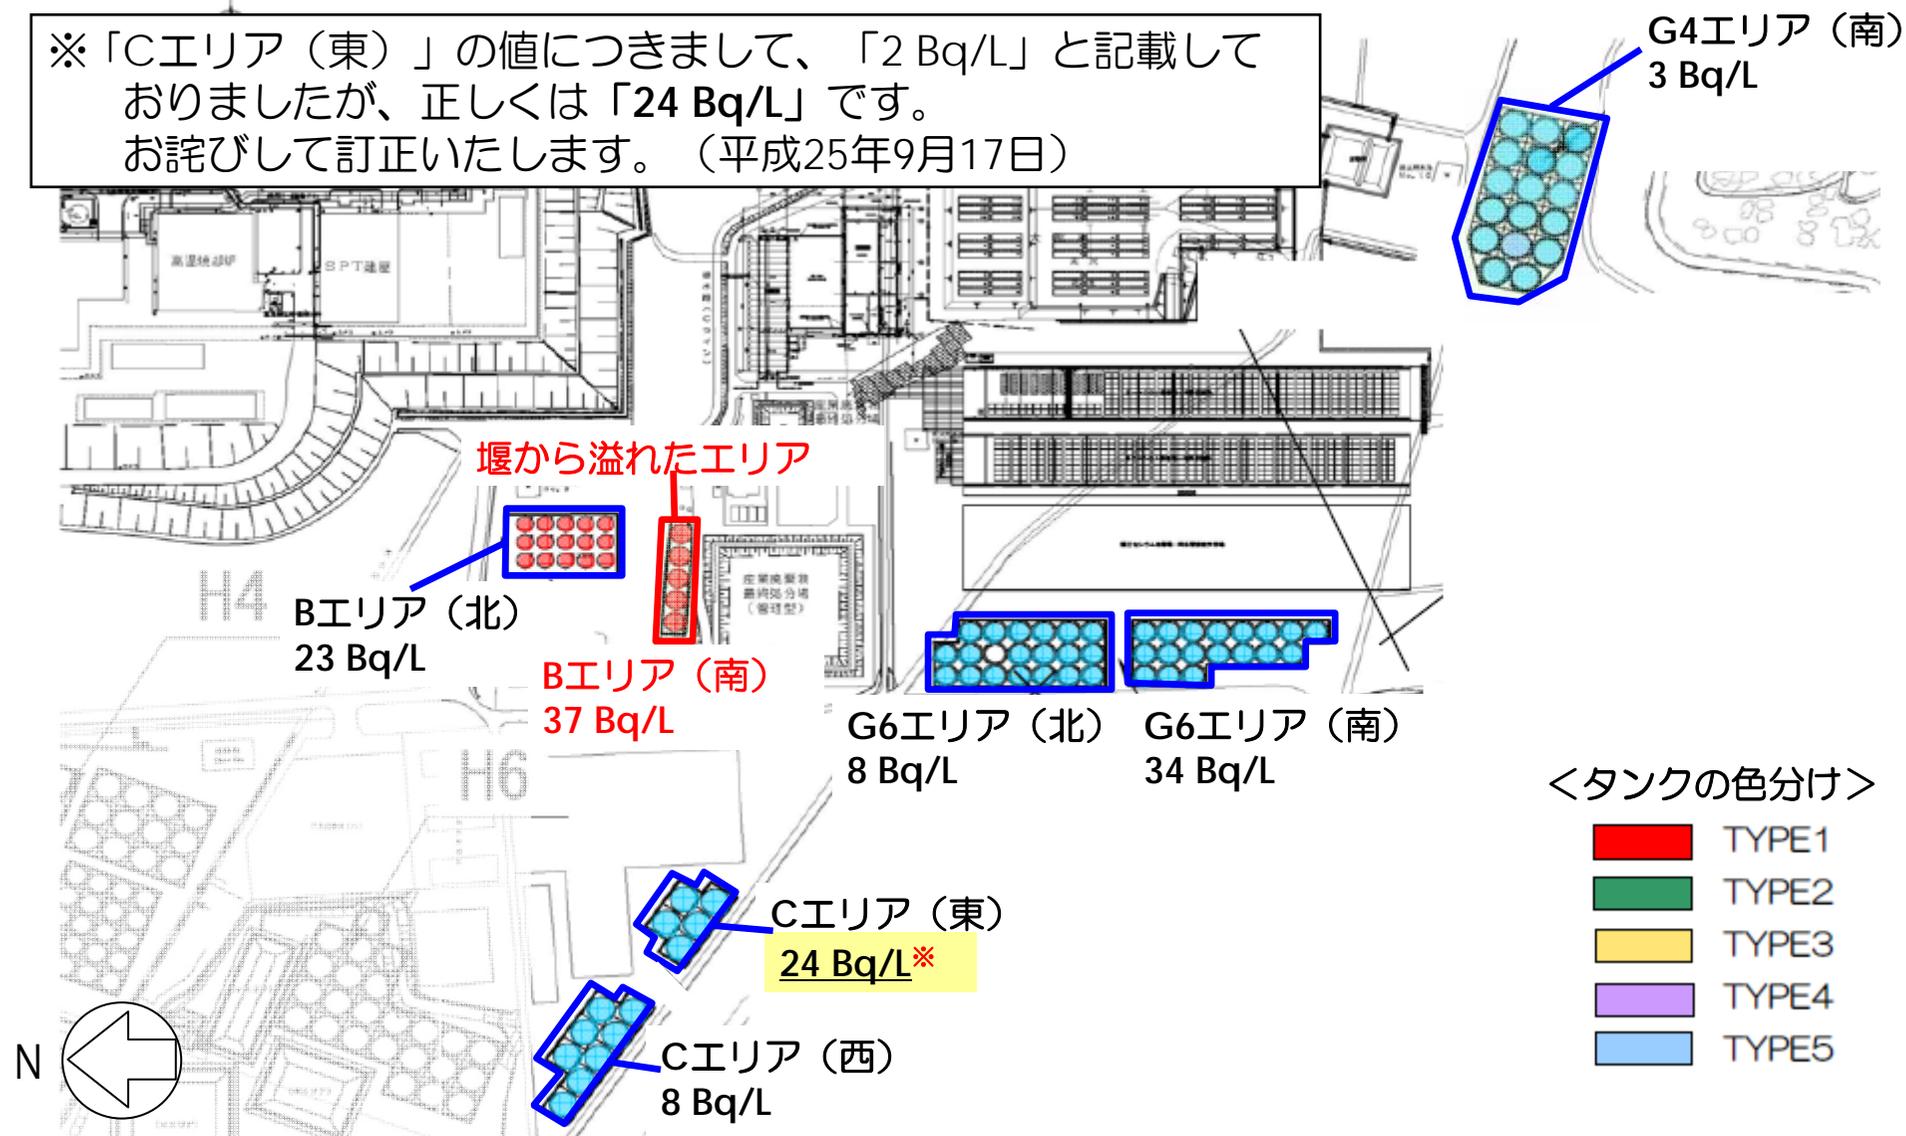

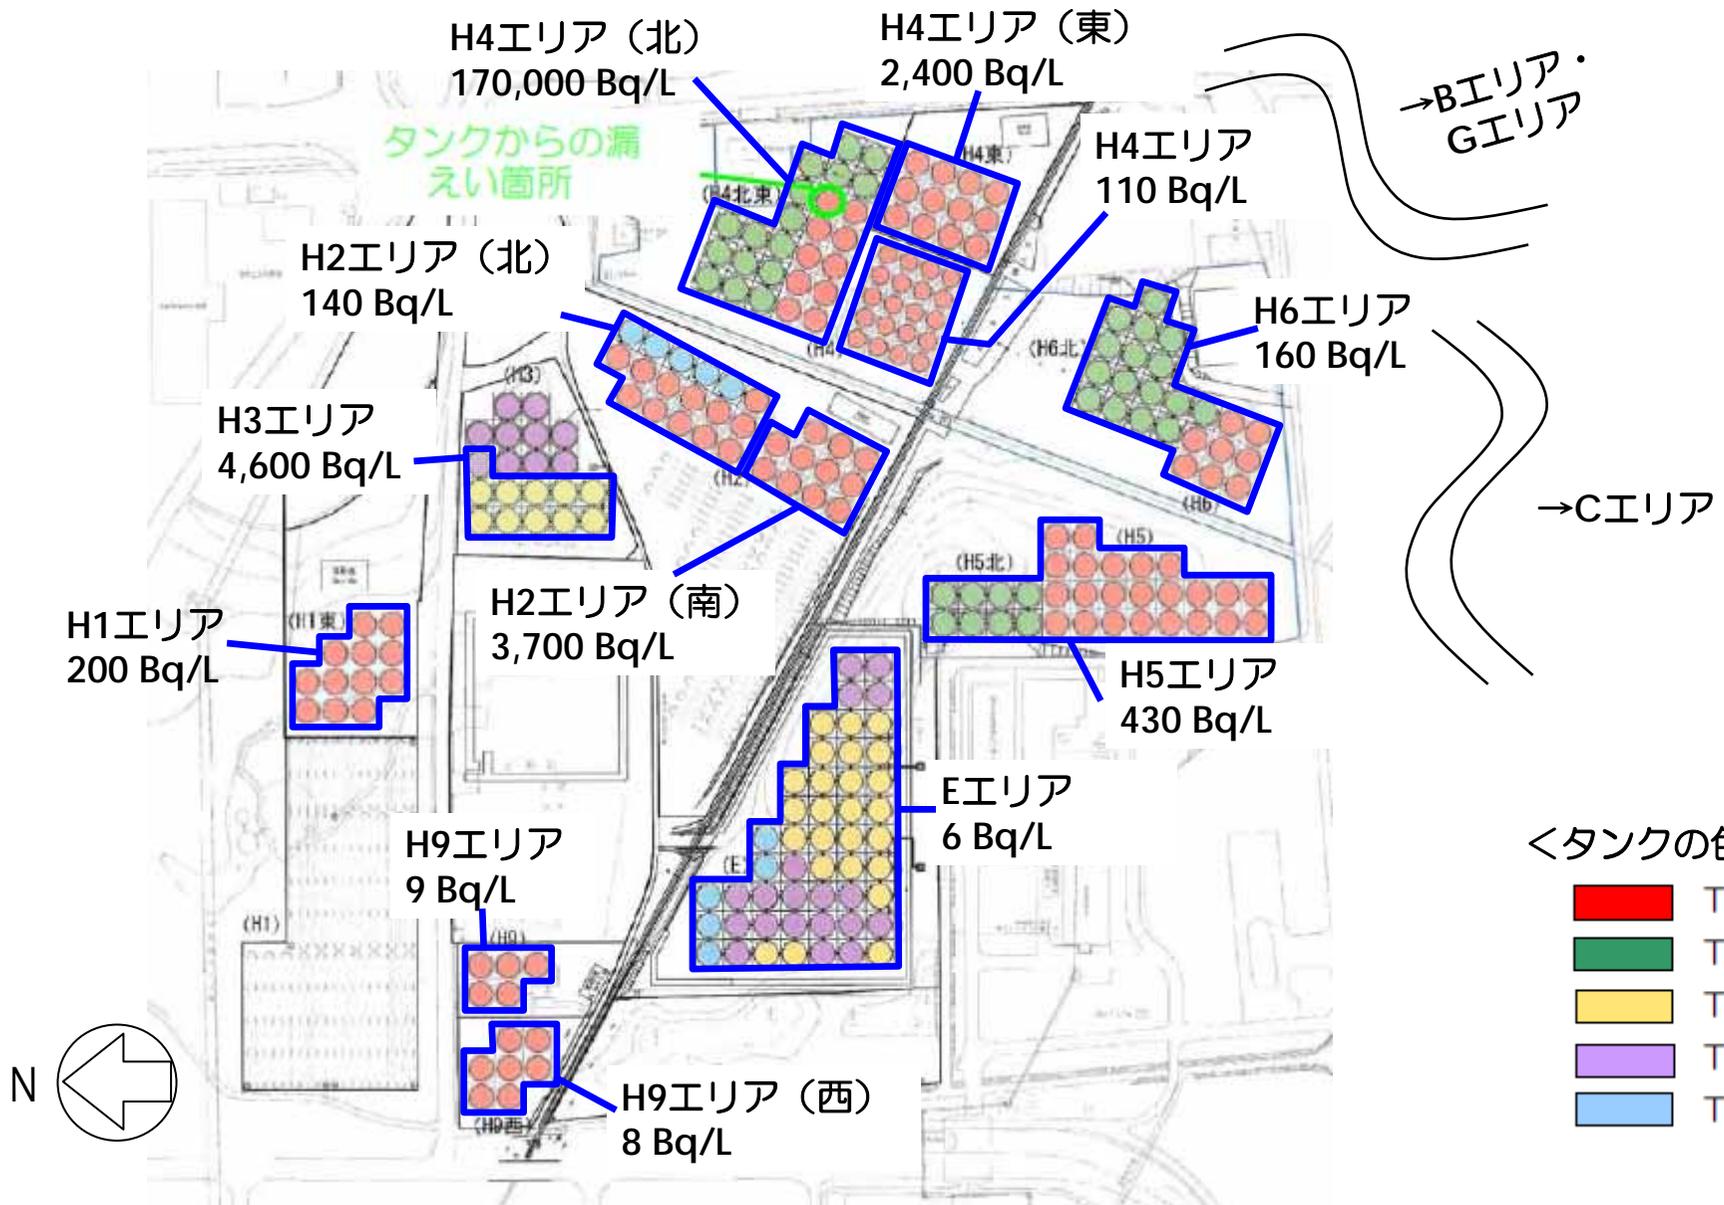

<タンクの色分け>

- TYPE1
- TYPE2
- TYPE3
- TYPE4
- TYPE5