


# 福島第一原子力発電所 3号機海水配管トレンチ内の 充填完了について

< 参考資料 >  
2015年8月27日  
東京電力株式会社

- 2015年7月30日に、トレンチ内滞留水の移送完了。
- 立坑Aおよび立坑Cは、地表面まで充填完了。
- 立坑Dは、立坑本体の充填完了。上部は建屋と繋がっており、今後、建屋滞留水の水位低下に合わせて充填する方針。
- 本日（8月27日）、立坑Bの充填が完了。

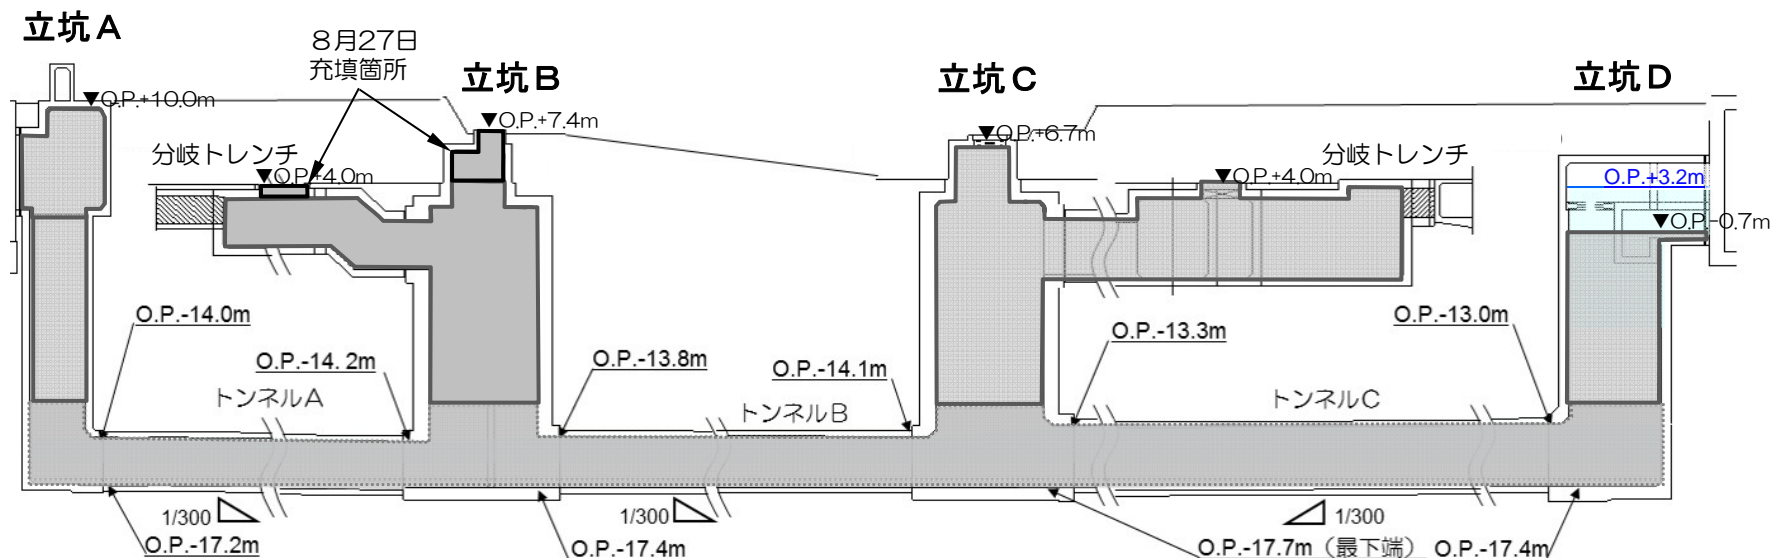

3号機海水配管トレンチ概略断面展開図

■：閉塞済

## 3号機海水配管トレンチ立坑充填作業の様子

<8月27日 立坑B充填作業の様子>



撮影：東京電力株式会社  
撮影日：2015年8月27日