


福島第一原子力発電所 5号機 原子炉水温度、使用済燃料プール温度推移

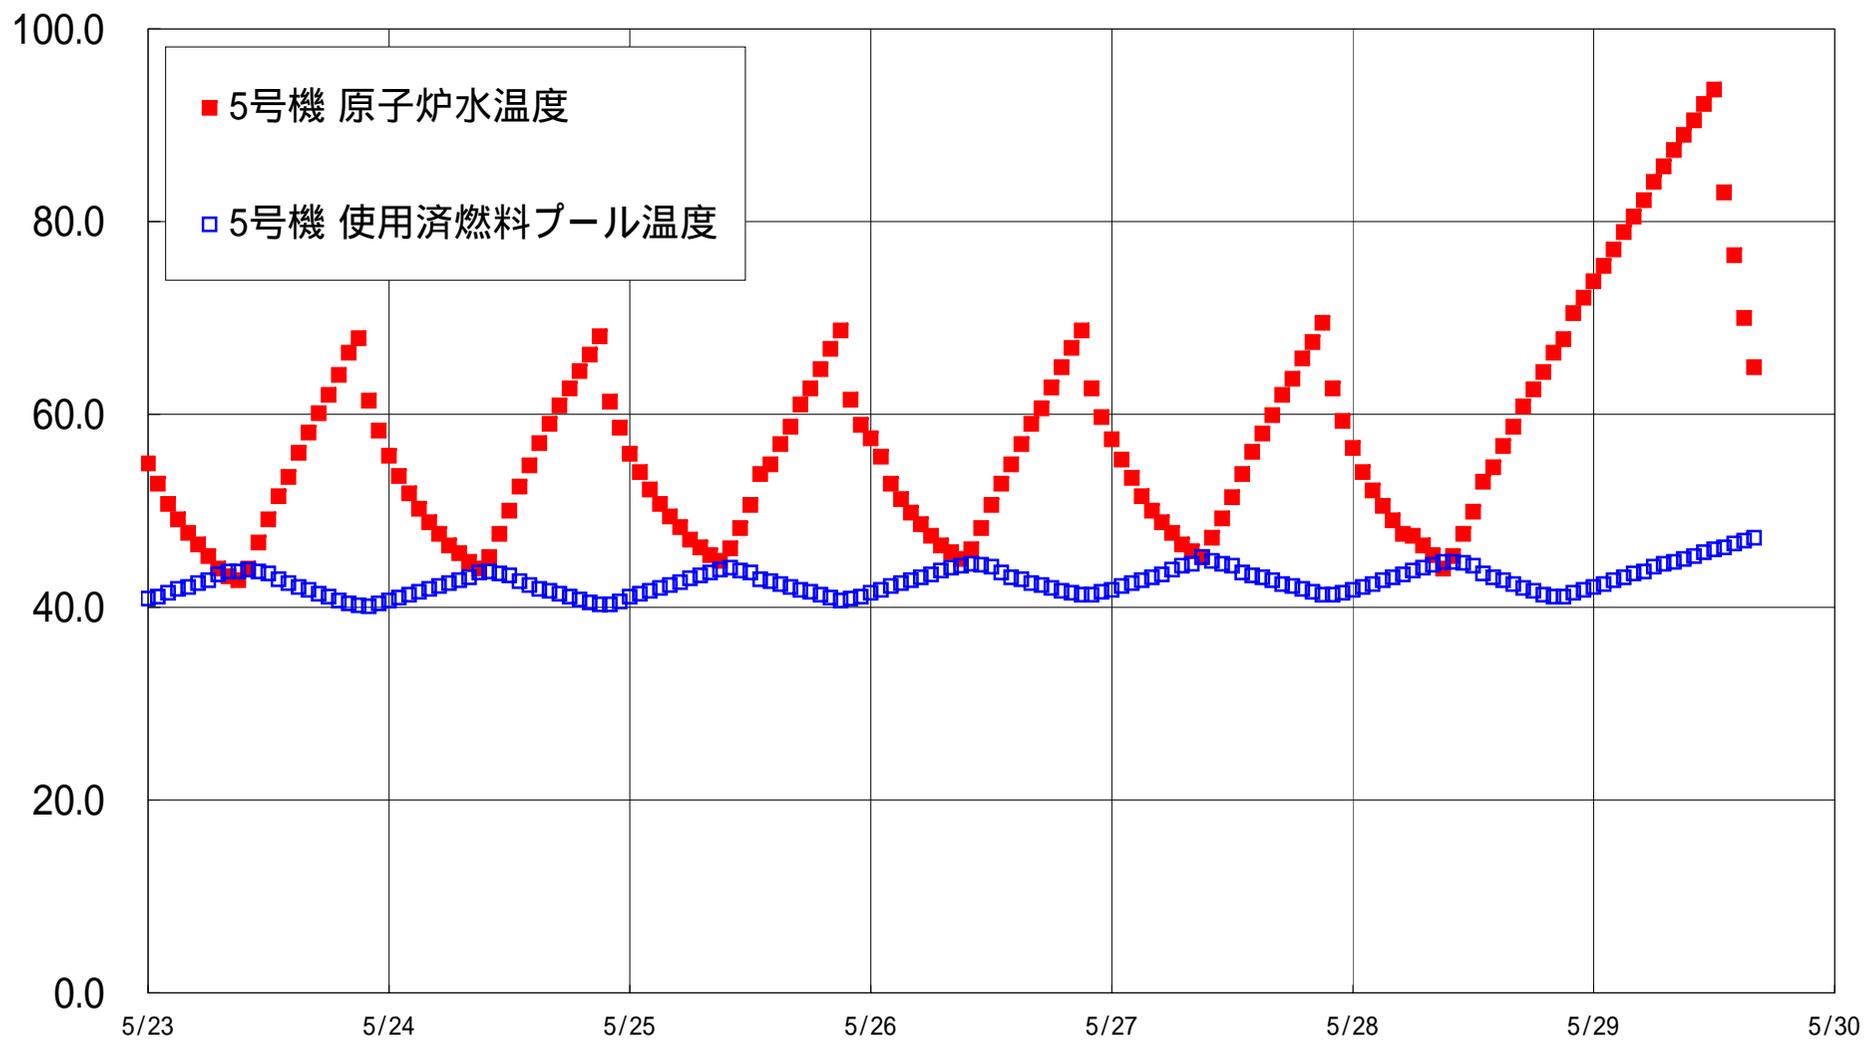


福島第一原子力発電所 5号機 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

日時	5号機 原子炉水温度	5号機 使用済燃料プール温度
5/27 0:00	57.4	41.8
5/27 1:00	55.3	42.2
5/27 2:00	53.4	42.5
5/27 3:00	51.5	42.8
5/27 4:00	50.0	43.1
5/27 5:00	48.8	43.4
5/27 6:00	47.7	43.9
5/27 7:00	46.5	44.3
5/27 8:00	45.8	44.5
5/27 9:00	45.2	45.2
5/27 10:00	47.2	44.8
5/27 11:00	49.2	44.5
5/27 12:00	51.4	44.3
5/27 13:00	53.8	43.6
5/27 14:00	56.1	43.3
5/27 15:00	58.0	43.1
5/27 16:00	59.9	42.8
5/27 17:00	62.0	42.4
5/27 18:00	63.7	42.2
5/27 19:00	65.8	41.9
5/27 20:00	67.5	41.6
5/27 21:00	69.5	41.3
5/27 22:00	62.7	41.3
5/27 23:00	59.3	41.5
5/28 0:00	56.5	41.8
5/28 1:00	54.0	42.1
5/28 2:00	52.1	42.4
5/28 3:00	50.5	42.8
5/28 4:00	49.0	43.1
5/28 5:00	47.6	43.4
5/28 6:00	47.4	43.8
5/28 7:00	46.4	44.1
5/28 8:00	45.4	44.4
5/28 9:00	44.0	44.7
5/28 10:00	45.3	44.7
5/28 11:00	47.6	44.6
5/28 12:00	49.9	44.3
5/28 13:00	53.0	43.5
5/28 14:00	54.5	43.1
5/28 15:00	56.7	42.8
5/28 16:00	58.7	42.4
5/28 17:00	60.8	42.0
5/28 18:00	62.6	41.7
5/28 19:00	64.4	41.3
5/28 20:00	66.4	41.1
5/28 21:00	67.8	41.1
5/28 22:00	70.5	41.5
5/28 23:00	72.1	41.8
5/29 0:00	73.8	42.1
5/29 1:00	75.4	42.4
5/29 2:00	77.1	42.8
5/29 3:00	78.9	43.1
5/29 4:00	80.5	43.5
5/29 5:00	82.2	43.7
5/29 6:00	84.1	44.2
5/29 7:00	85.7	44.5
5/29 8:00	87.4	44.7
5/29 9:00	89.0	45.0
5/29 10:00	90.5	45.3
5/29 11:00	92.2	45.7
5/29 12:00	93.7	46.0
5/29 13:00	83.0	46.2
5/29 14:00	76.5	46.6
5/29 15:00	70.0	46.9
5/29 16:00	64.9	47.2

5号機仮設RHRSPンプレイアウト図

平成23年5月29日
東京電力株式会社

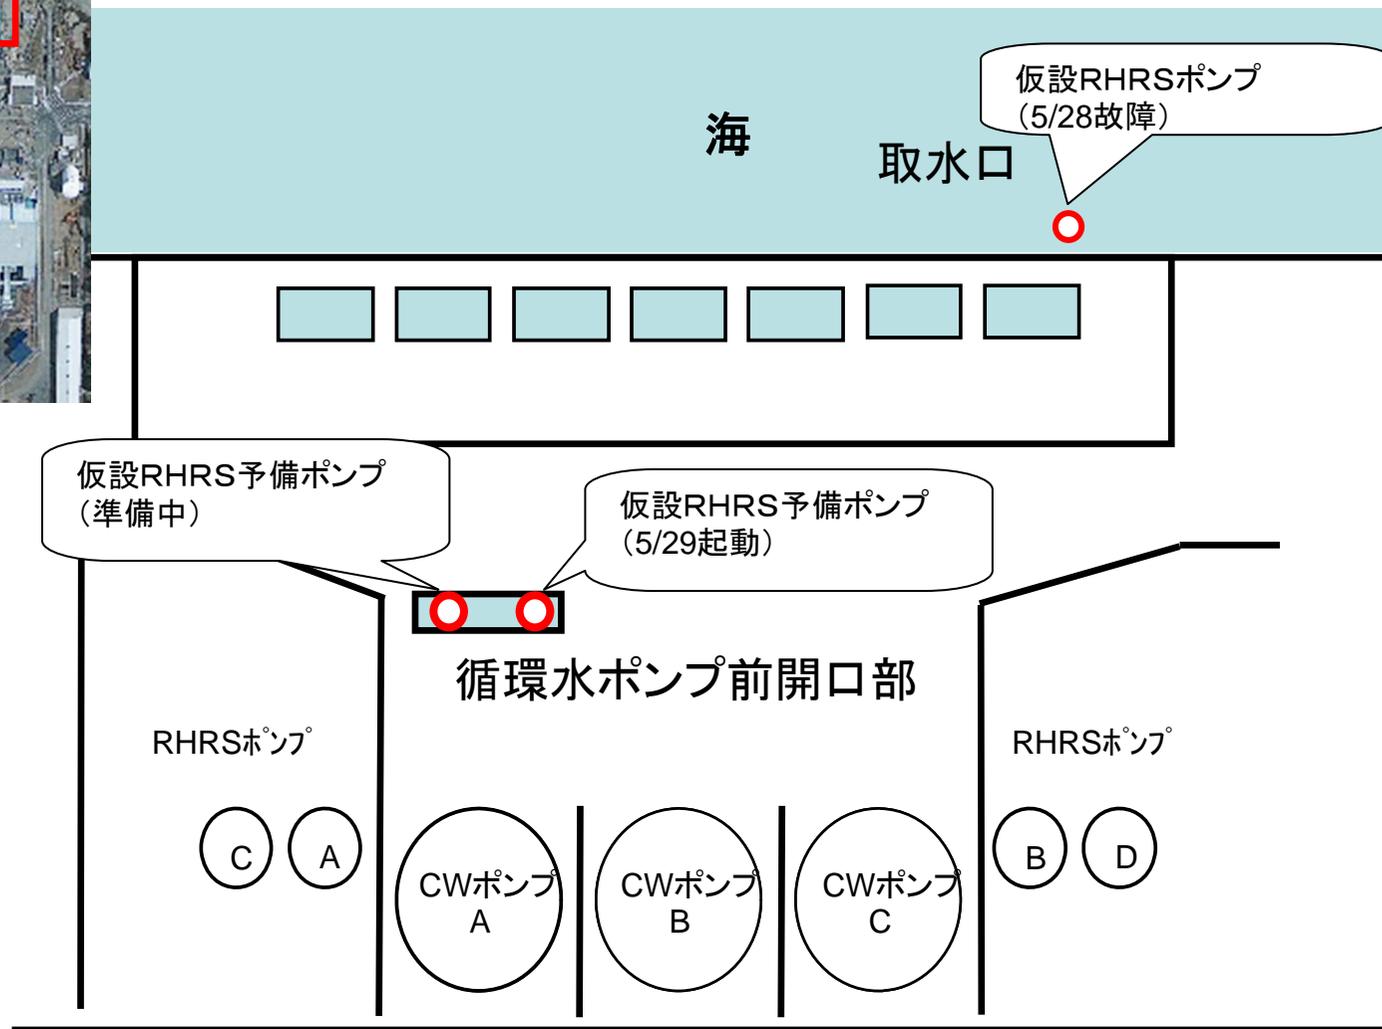

RHRSPンプ: 残留熱除去海水ポンプ
CWポンプ: 循環水ポンプ