


平成23年 8月 5日
東京電力株式会社



撮影場所：1・2号機主排気筒 スタックドレン配管（東側から撮影）
撮影日時：平成23年 8月 4日 15時30分頃
撮 影：東京電力株式会社

平成23年 8月 5日
東京電力株式会社

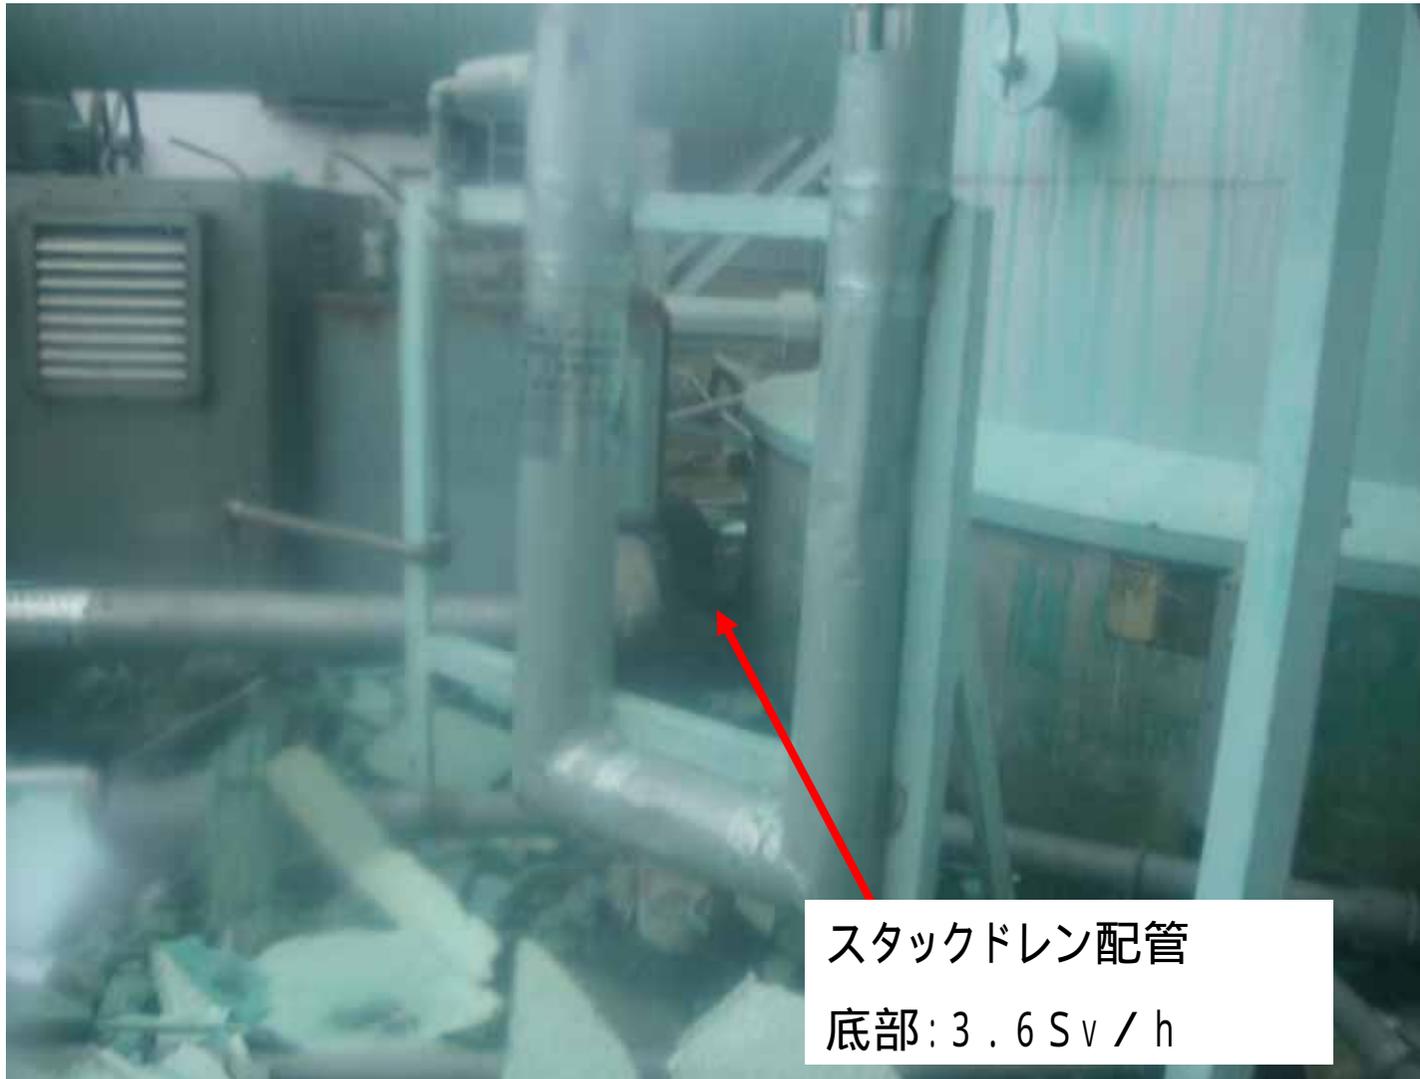

スタックドレン配管

底部: 3.6 Sv/h

撮影場所: 1・2号機主排気筒 スタックドレン配管 (西側から撮影)

撮影日時: 平成23年 8月 4日 15時30分頃

撮 影: 東京電力株式会社