


SPT(B)-淡水化装置（逆浸透膜式）間の 移送ラインの漏えい拡大防止対策について

平成24年4月9日
東京電力株式会社



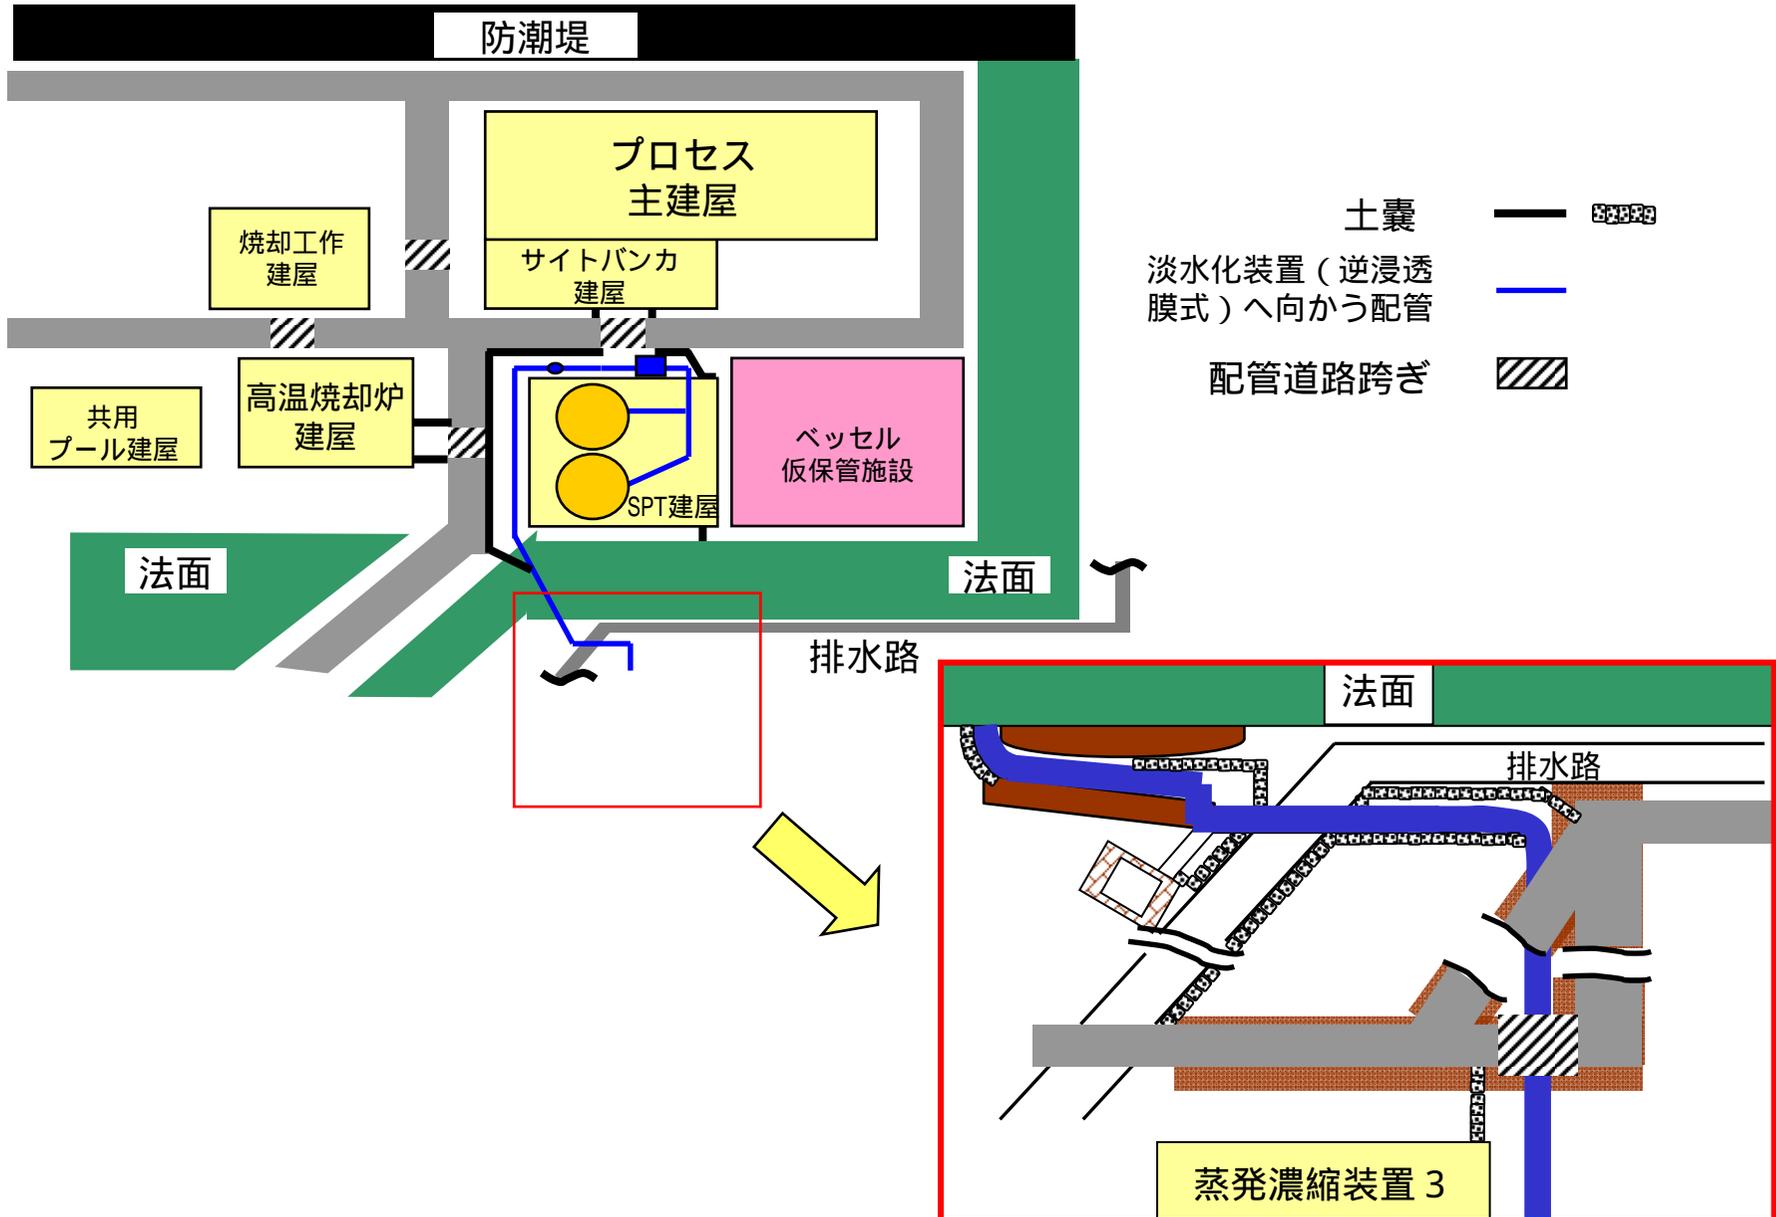

< 道路跨ぎ部への土嚢の設置例 >



< 斜面への土嚢の設置例 >



< 排水路付近への土嚢の設置例 >

撮影日：平成24年4月8日
撮影者：東京電力株式会社