



福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールの ガレキ撤去へ向けた内部調査について

<参考資料>
平成24年4月13日
東京電力株式会社

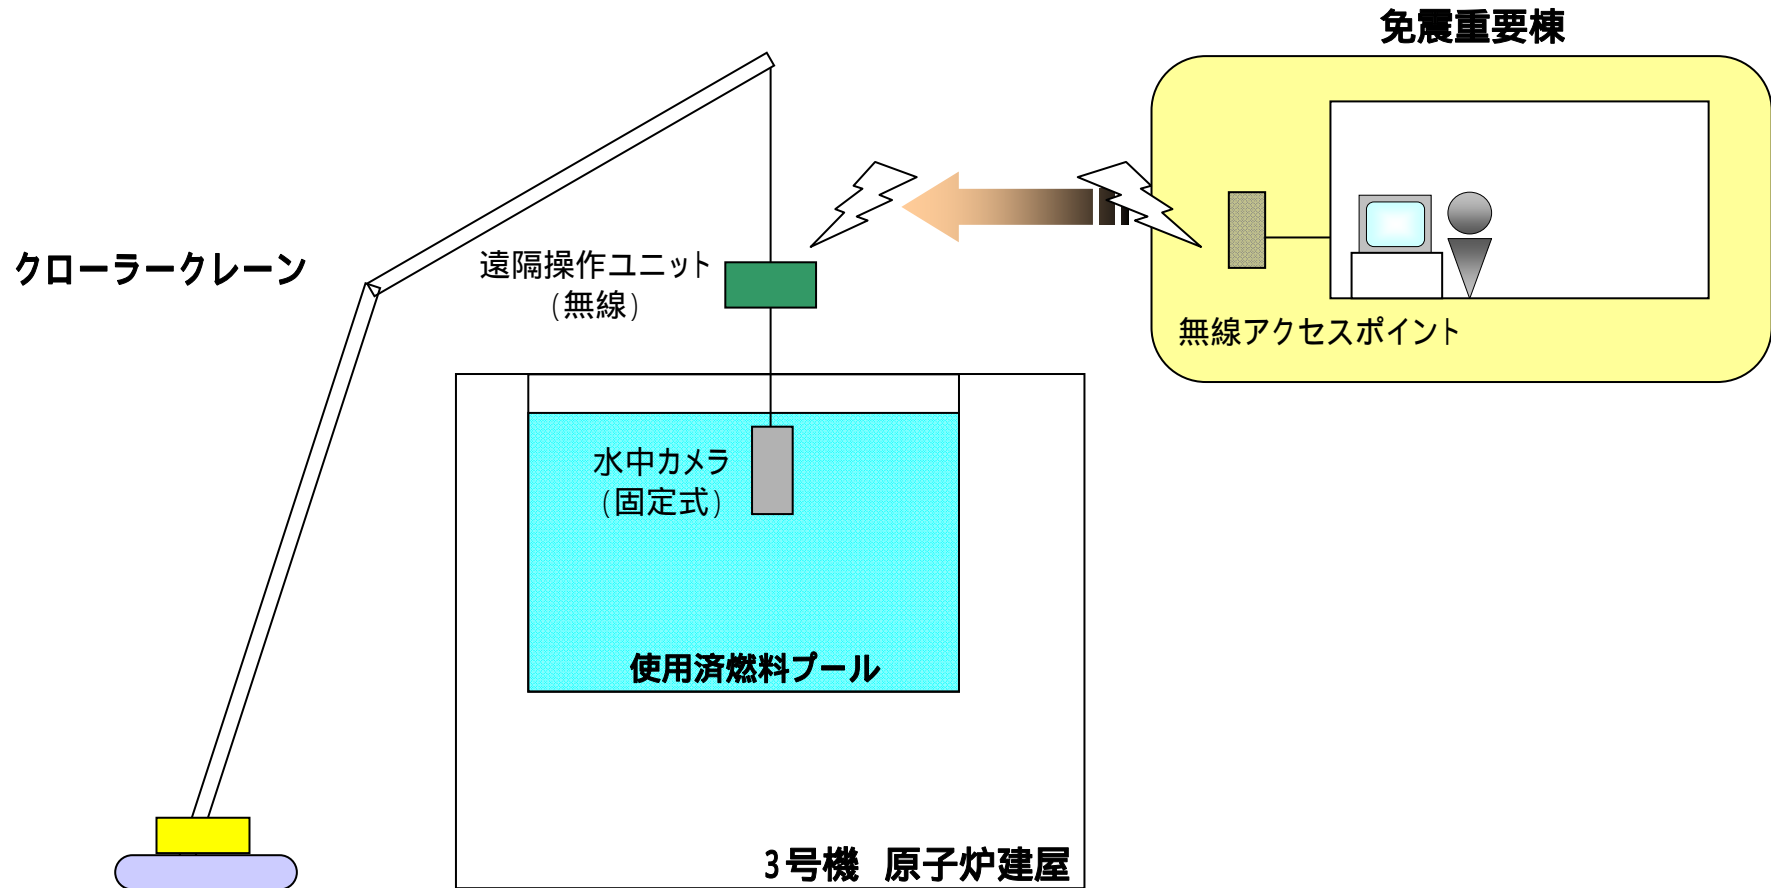


- ・ クローラークレーンを用いて、固定式の水中カメラをプール上部から吊して、免震重要棟からの遠隔操作により、使用済燃料プール内を確認。

福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールの ガレキ撤去へ向けた内部調査について

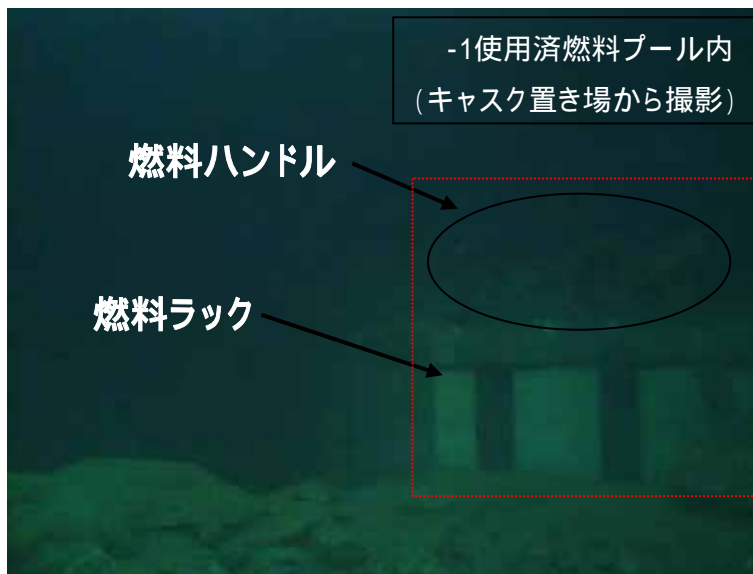

拡大

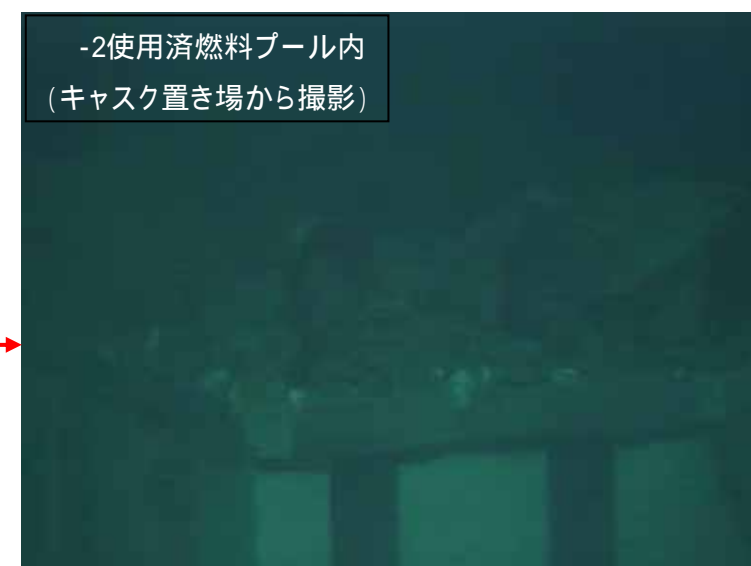

撮影日:平成24年 4月13日
提 供:東京電力株式会社