


# 福島第一原子力発電所における警報付き個人線量計 ( A P D ) 未装着に係る再発防止対策について

< 参考資料 >  
平成24年8月10日  
東京電力株式会社

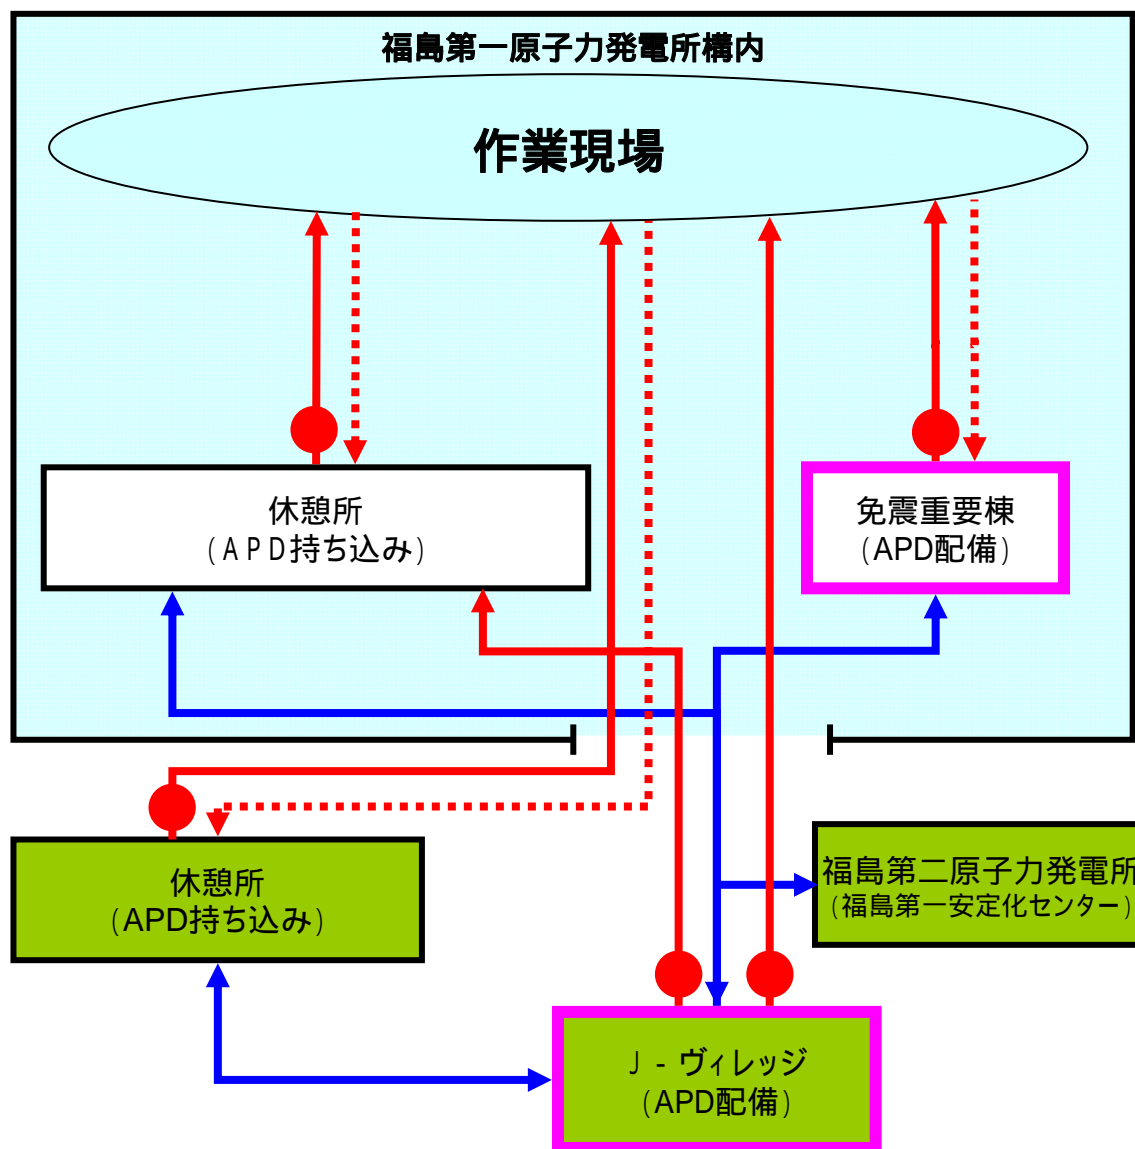

## ・ A P D 携帯確認者の配置

防護服を着用している人に対し、 のポイントにおいて、 A P D 携帯確認者が A P D を目視または触手により確認 (免震棟は実施済。それ以外の箇所は 8 月 10 日夕方から実施)

## ・ A P D 携帯者の識別

(作業員への周知次第、運用開始)

- ← 作業現場に向かう人は**防護服**を着用 ( A P D 携帯 )
- ← ..... 作業終了後、免震重要棟または休憩所入室時に汚染の有無を確認 ( 8 月 10 日から開始 )
- ↔ 免震重要棟または休憩所へ行く場合、**一般作業服**または**移動用作業服**を着用
- 福島第一から帰る場合、防護服から一般作業服または移動用作業服に着替え、 J - ヴィレッジに移動 ( 8 月 10 日から開始 )