


「TEPCO 統合報告書 2025」正誤表

「TEPCO 統合報告書 2025」の掲載データの一部に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。(該当箇所のみ記載)

なお、当社ホームページ上で現在公開中のデータは、本正誤表に記載の修正を反映しております。


■P.34 GHG Emissions Status

図中の数値について、正しい内容は以下ハイライト部分のとおりです。

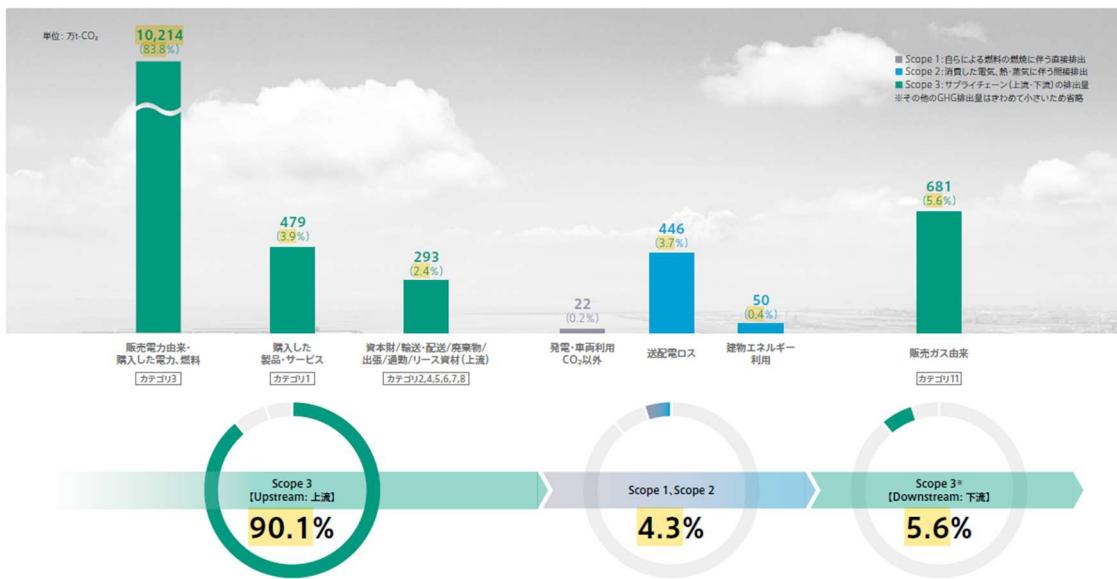

■P.36 GHG Emissions and 2030 Reduction Targets

図中の数値について、正しい内容は以下ハイライト部分のとおりです。

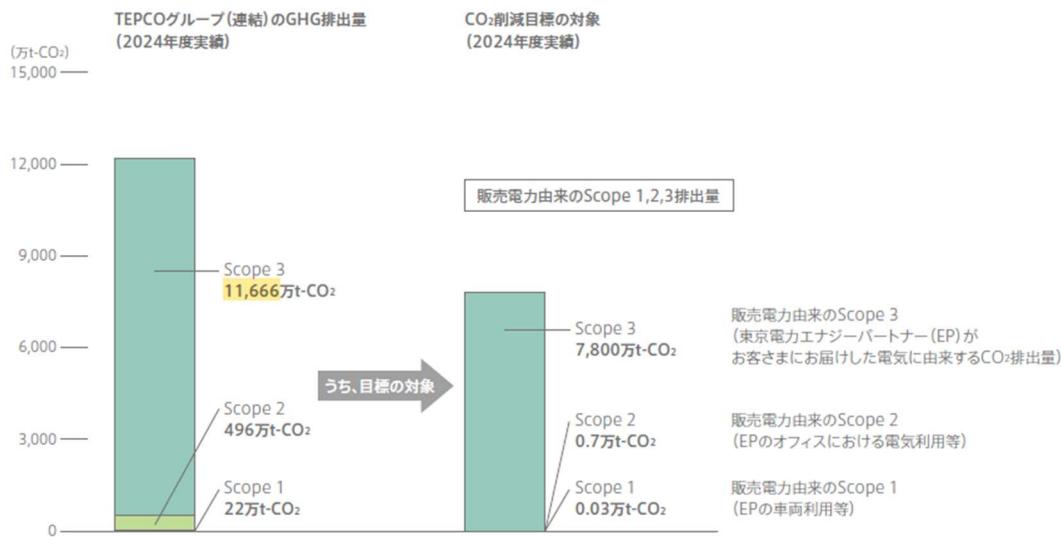

■Data Section | ESG Data

単位はすべて「千 t-CO₂eq.」

ページ		正誤箇所	対象年度	誤	正
P.104	東京電力グループ 5社	温室効果ガス 間接排出 (Scope2 排出量)	2024 年度	4,939	<u>4,941</u>
		Scope2 排出量 合計 (マーケット基準)		4,931	<u>4,934</u>
		Scope2 排出量 合計 (ロケーション基準)		4,459	<u>4,462</u>
		送配電ロスにより算出される排出量			
		Scope1,2 以外のその他間接排出 (Scope3)		101,991	<u>115,084</u>
		Scope3 排出量 合計		88,178	<u>101,271</u>
		カテゴリー 3 Scope1, 2 に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動			
		Scope1 および 2		5,139	<u>5,142</u>
		マーケット基準		5,132	<u>5,134</u>
P.105	東京電力グループ (連結)	Scope1 および 3	2024 年度	107,131	<u>120,226</u>
		マーケット基準		107,123	<u>120,219</u>
		ロケーション基準			
		温室効果ガス 間接排出 (Scope2 排出量)		4,958	<u>4,960</u>
		Scope2 排出量 合計 (マーケット基準)		4,950	<u>4,953</u>
		Scope2 排出量 合計 (ロケーション基準)		4,459	<u>4,462</u>
		送配電ロスにより算出される排出量			
		Scope1 および 2	2024 年度	5,179	<u>5,181</u>
		マーケット基準		5,172	<u>5,174</u>
		ロケーション基準			
		Scope1,2 以外のその他間接排出 (Scope3)		102,816	<u>116,663</u>
		Scope3 排出量 合計		88,292	<u>102,138</u>
		カテゴリー 3 Scope1, 2 に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動			

以上