



原子炉建屋5階平面図

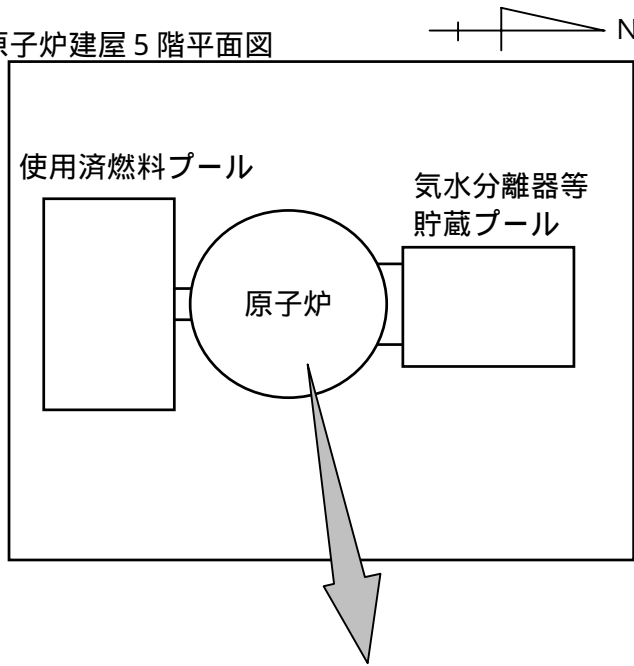

+ : 漏えいの疑いがある燃料集合体の範囲を特定後、全挿入した制御棒
 ■ : 漏えいが確認された燃料集合体

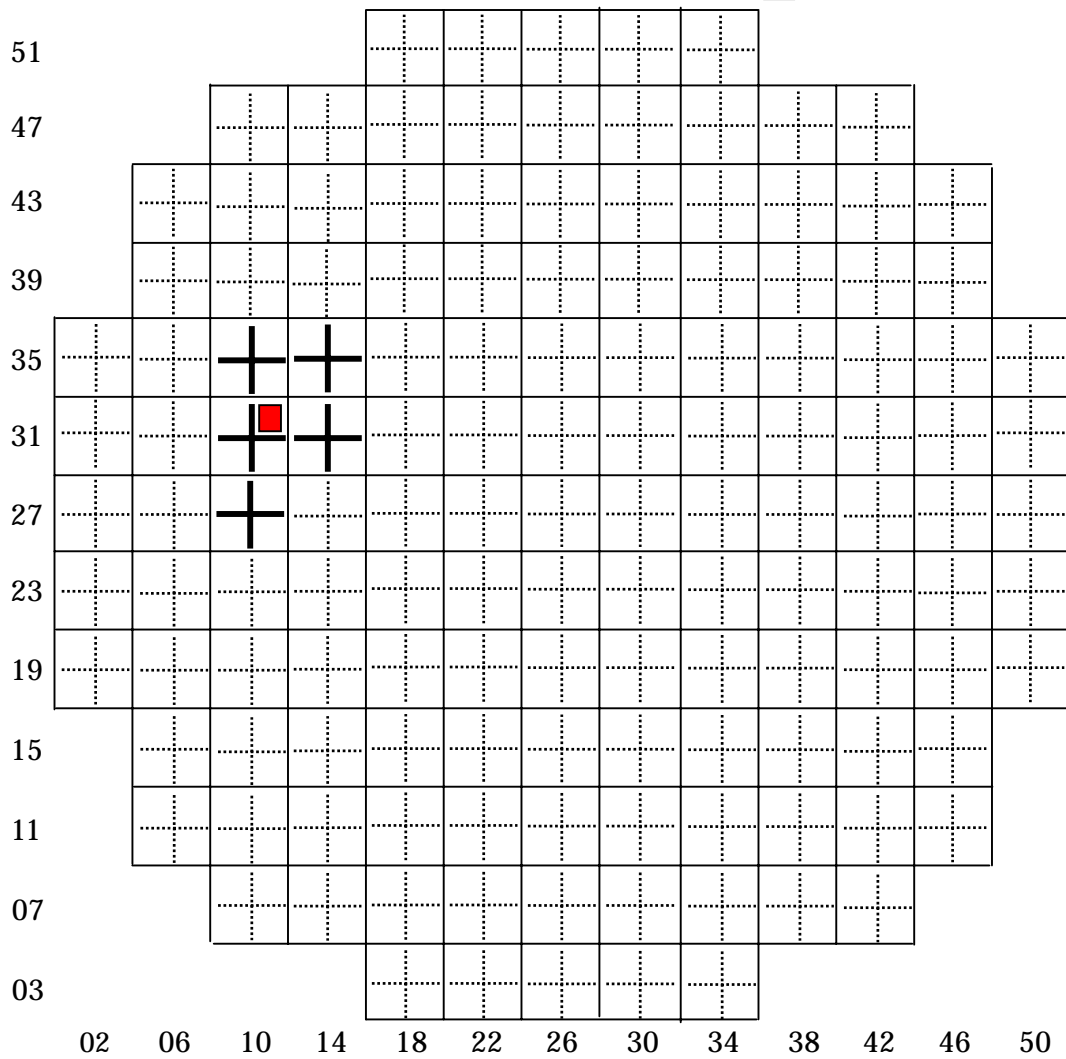

4号機漏えい燃料集合体の装荷位置