
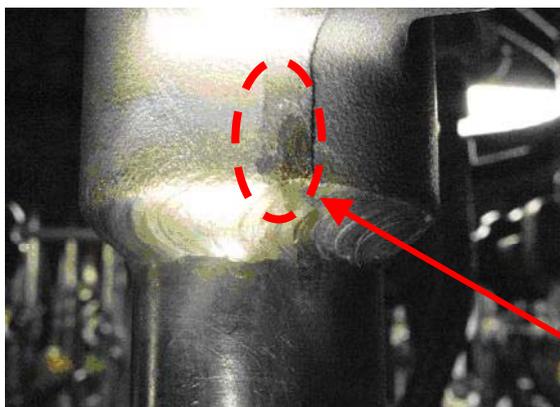


福島第一 1号機の制御棒駆動水圧系（概略図）

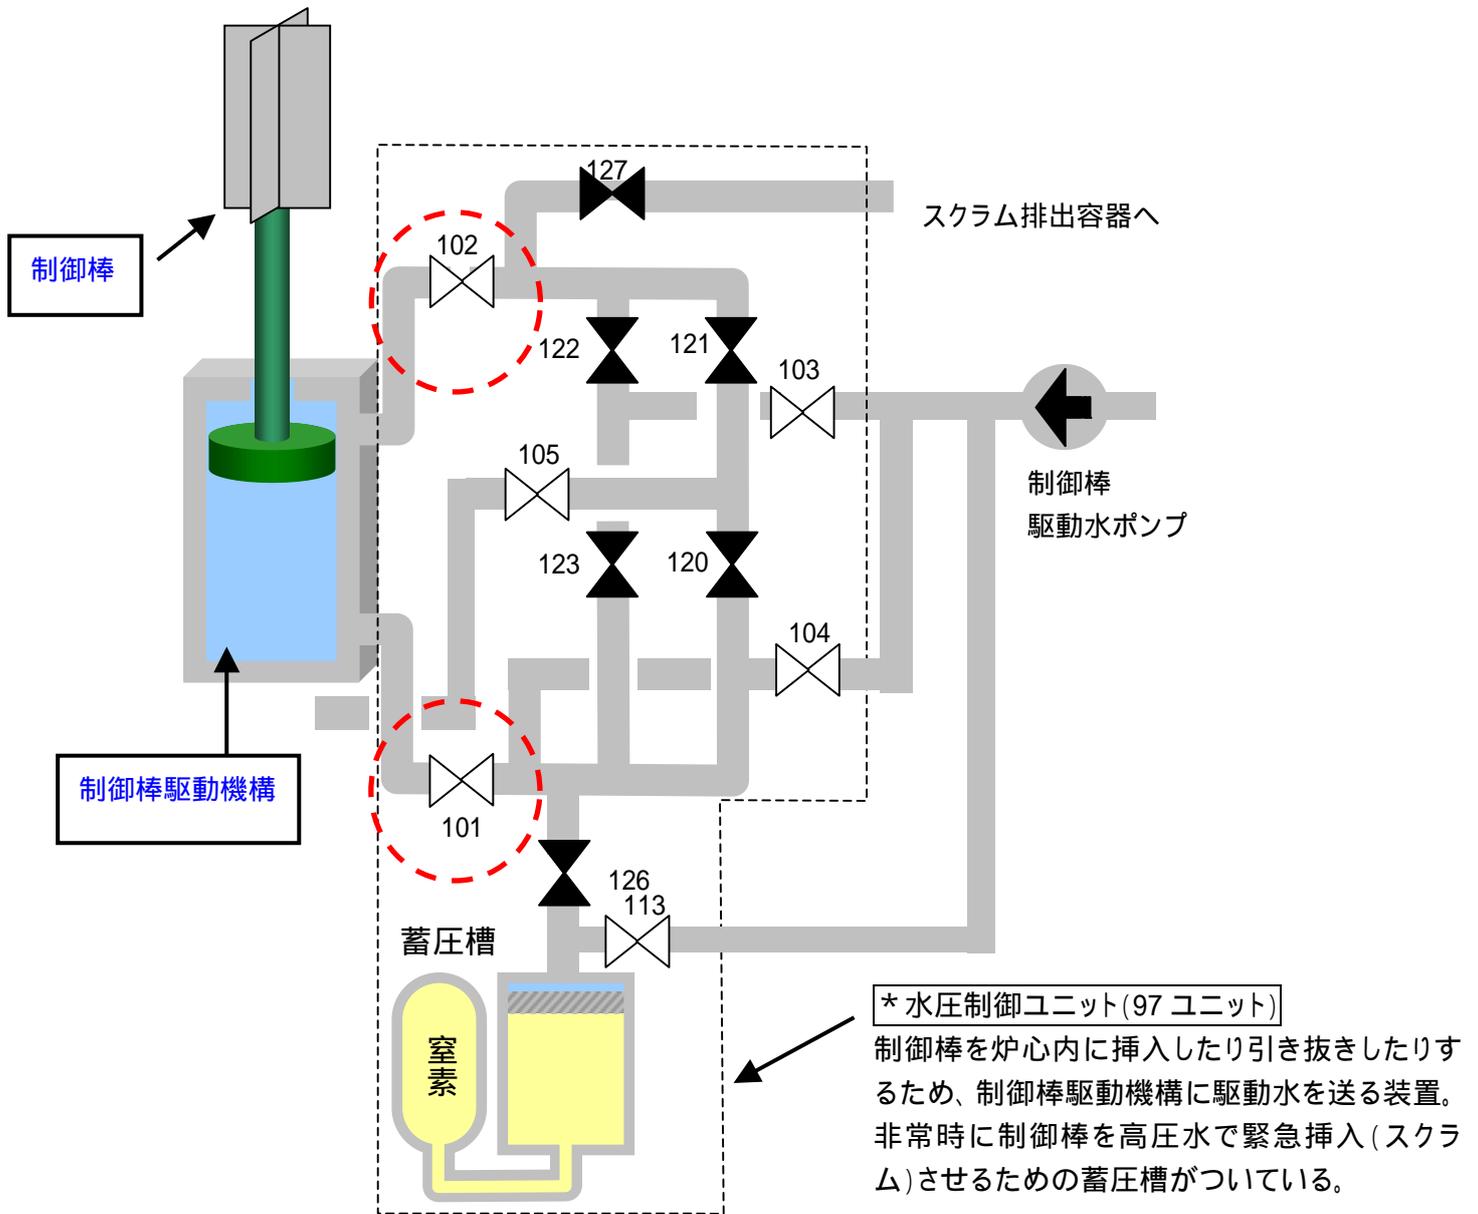

1号機は、水圧制御ユニットが 97 あり、にじみが発見された弁(101 弁) 2台は取り替え済み。101 弁の残りの 95 台と、同様の弁(102 弁)の 97 台、計 192 台が今後の取り替え対象。

にじみ箇所