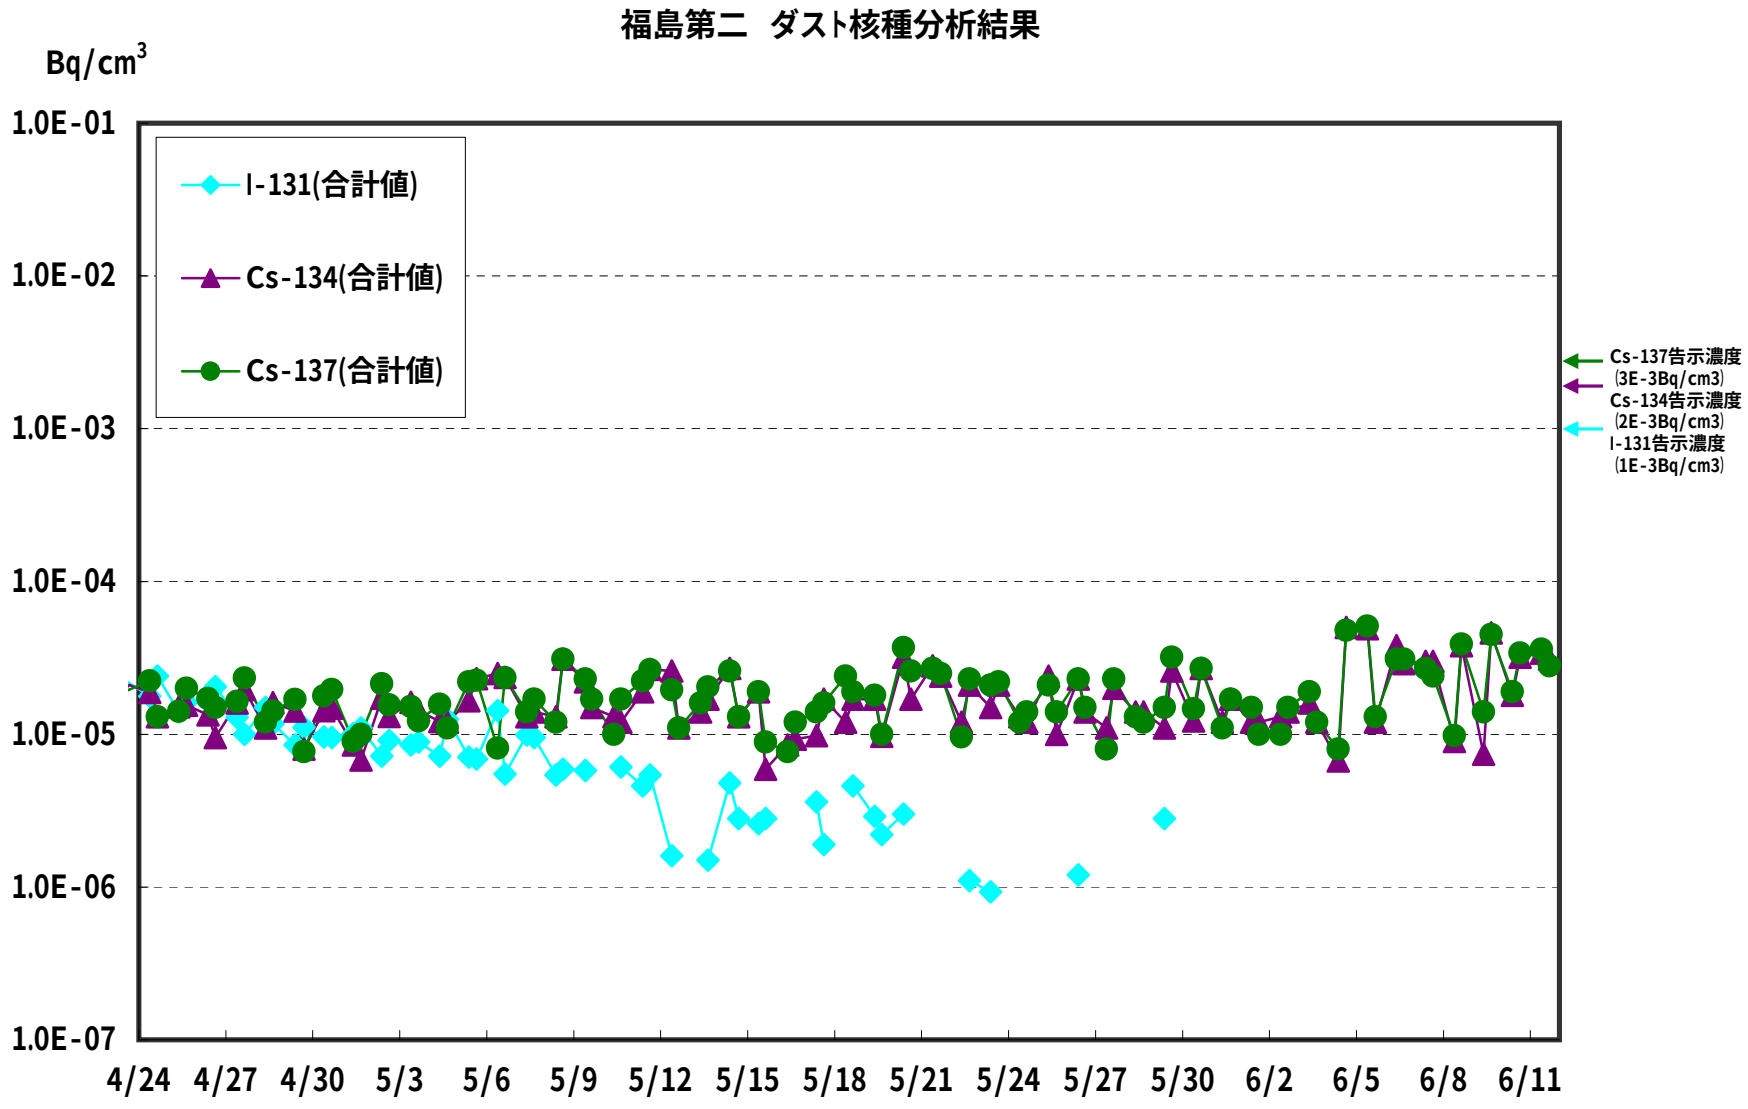
福島第二　ダスト核種分析結果
Bq/cm3
1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E-04
1.0E-05
1.0E-06
1.0E-07
I-131(合計値)
Cs-134(合計値)
Cs-137(合計値)
Cs-137告示濃度
(3E-3Bq/cm3)
Cs-134告示濃度
(2E-3Bq/cm3)
I-131告示濃度
(1E-3Bq/cm3)
4/24
4/27
4/30
5/3
5/6
5/9
5/12
5/15
5/18
5/21
5/24
5/27
5/30
6/2
6/5
6/8
6/11