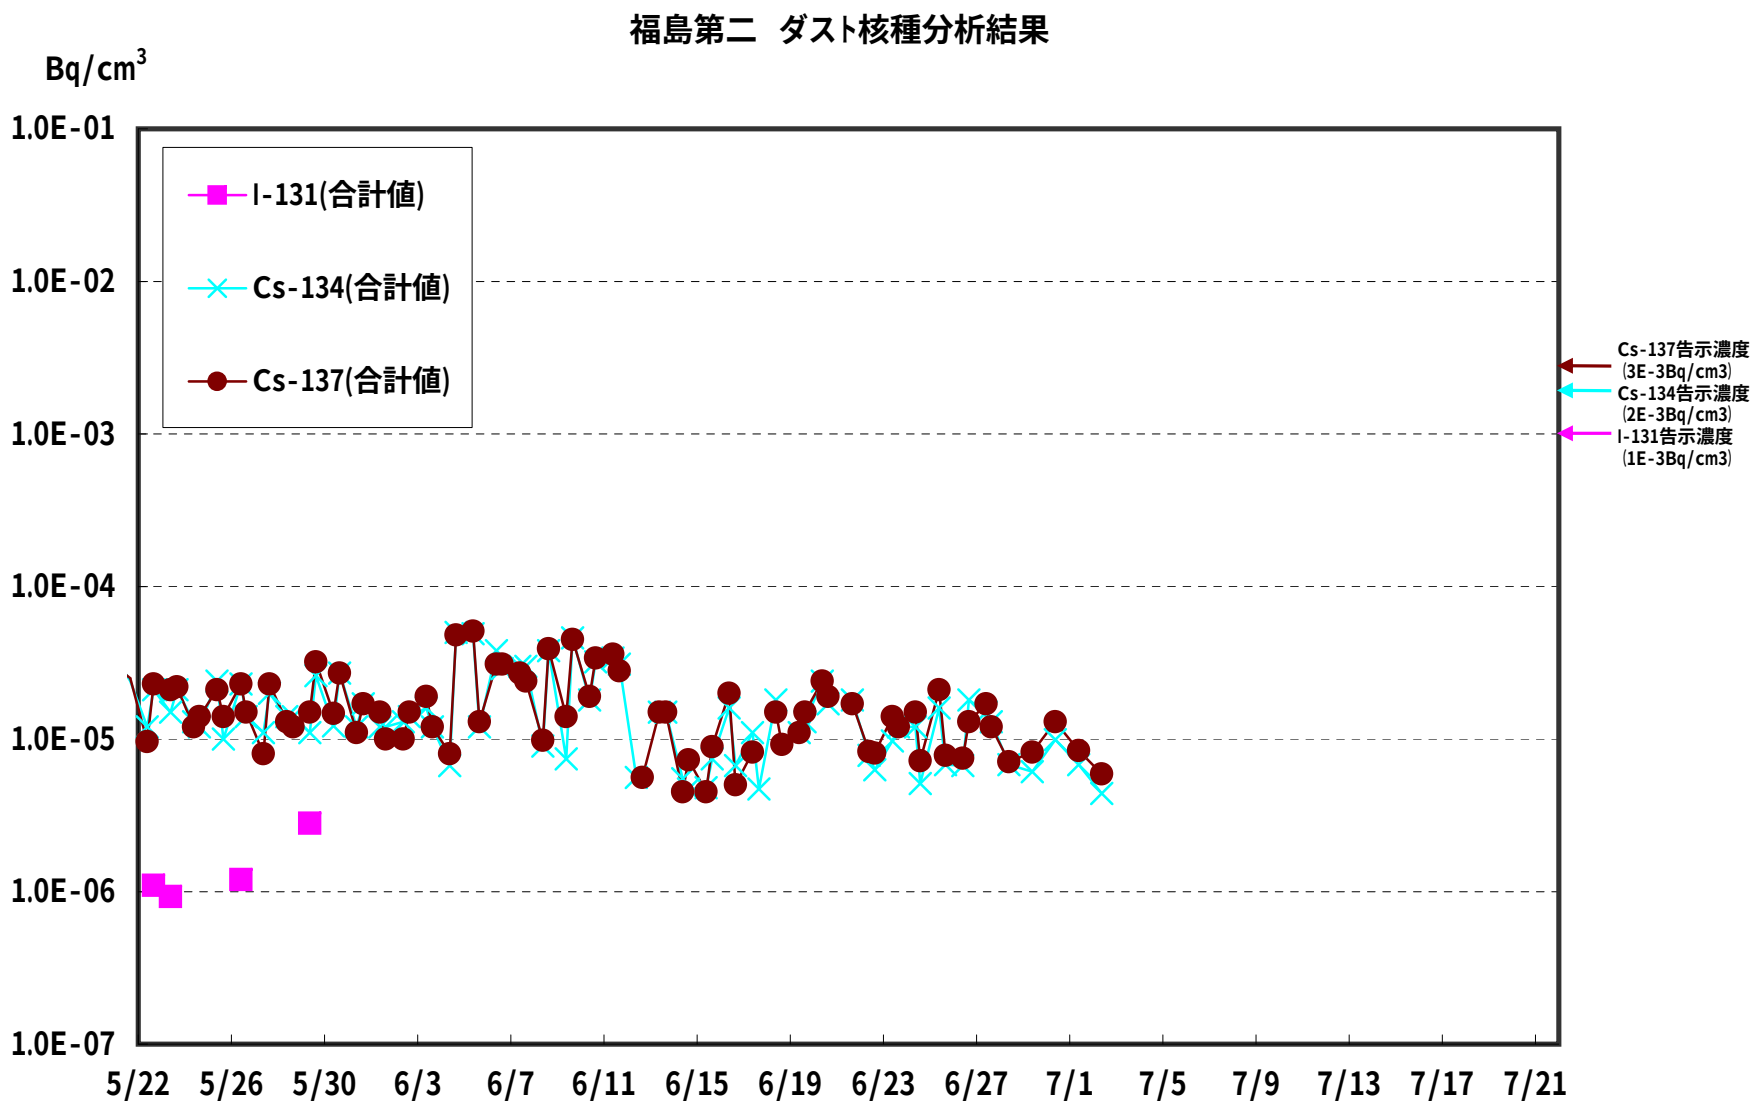
福島第二　ダスト核種分析結果
Bq/cm3
1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1.0E-04
1.0E-05
1.0E-06
1.0E-07
I-131(合計値)
Cs-134(合計値)
Cs-137(合計値)
Cs-137告示濃度
(3E-3Bq/cm3)
Cs-134告示濃度
(2E-3Bq/cm3)
I-131告示濃度
(1E-3Bq/cm3)
5/22
5/26
5/30
6/3
6/7
6/11
6/15
6/19
6/23
6/27
7/1
7/5
7/9
7/13
7/17
7/21