

福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の  
原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について  
(平成24年6月提出)

平成24年6月1日  
東京電力株式会社

当社は、平成24年2月24日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機の原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について（指示）」の指示文書\*を受領した。

これを受けた平成24年3月1日付けの報告書の中で、以降の温度計信頼性評価報告に関しては、報告月の15日までのデータをもとに評価を実施し、原則翌月1日に報告するとした。

本報告書は、指示文書及びそれに対する報告書に基づき温度計の信頼性評価について報告するものである。

\* 指示文書

東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機の原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について（指示）

(平成24・02・24 原院第4号)

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、貴社から、平成24年2月13日付け「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告の徴収について」に基づき、平成24年2月15日付け原管発官23第639号をもって、福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応について、報告を受けました。

当該報告で示された「今後のスケジュール」では、平成26年度以降に原子炉内温度監視の代替手段に係る工事に着手するとされていますが、当該報告受領後も、第2号機において、平成24年2月20日から24日までの間にかけて、温度計の1つの指示値が大きく上昇していることが確認されています。

今後も温度計の故障が発生すると、原子炉内温度の監視に支障が生じることから、当院では、原子炉内温度監視の代替手段について、可及的速やかに実施可能なものを検討し、実施する必要があると考えます。

このため、当院は、貴社に対し、下記の対応を求めます。

記

1. 第2号機について、現在使用している温度計以外に原子炉内の温度

を監視するための代替手段に関し、現時点で実現可能性があると考えられる手段ごとに、実現する上での課題を明らかにした上で具体的な作業工程を示した実施計画を策定し、平成24年3月1日までに当院に対し、報告すること。

2. 第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度並び原子炉格納容器内温度を監視するために現在使用している個々の温度計の指示値の信頼性を評価し、当院から指示があるまでの間、1か月に1度、当院に対し報告すること。

#### 1. 温度計の信頼性評価について

信頼性評価対象の温度計について、温度計信頼性評価フローに基づき信頼性評価を行った。温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類について添付資料1に、詳細な評価対象および評価結果を添付資料2に、温度計の配置図を添付資料3に、温度トレンドを添付資料4に、信頼性評価結果を表1-1に示す。

※温度トレンド1次評価は4月16日～5月15日の温度データを使用して評価した。

2号機のPCV温度計であるTE-16-114A、TE-16-114D、TE-16-114F#1およびTE-16-114H#1においては、5月28日に特異な挙動を示したため、温度計信頼性評価フローに基づき信頼性評価を実施中。

なお、1号機のRPV温度計であるTE-263-66B1、TE-263-67A1の+側端子において、誤接続（双方が入れ替わって接続されていた）が確認され、5月16日まで正しい値が測定できていなかった。そのため、それら2台の温度計については、5月16日～5月22日の温度データを使用して温度トレンドを評価した。直流抵抗については、測定を実施し、定検平均値比が1.10以下であることを確認した。1号機のRPV温度計TE-263-66B1、TE-263-67A1の誤接続の状況、直流抵抗測定結果を添付資料5に示す。誤接続については、類似箇所の確認を実施中。

表1－1. 温度計信頼性評価結果

(平成24年6月1日現在)

号機	監視対象	設置台数	評価対象・評価結果				評価対象外	備考
			全数	監視に使用可	参考に使用	故障		
1	RPV	42	26	26 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	16
	PCV	22	22	22 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0
2	RPV	41	36	18 (±0)	6 (±0)	12 (±0)	0 (±0)	5
	PCV	36	36	21 (-3)	5 (±0)	7 (±0)	3 (+3)	0 TE-16-114A:監視に使用可→評価中 TE-16-114D:監視に使用可→評価中 TE-16-114H#1:監視に使用可→評価中 ※
3	RPV	42	42	41 (±0)	1 (±0)	0 (±0)	0 (±0)	0
	PCV	36	35	33 (±0)	1 (±0)	1 (±0)	0 (±0)	1

単位は(台)、()内は前回報告からの増減


※TE-16-114F#1においては、温度トレンド二次評価を実施中であるが、前回報告評価結果が「参考に使用」であることから、二次評価結果にかかわらず評価結果は「参考に使用」となる

## 2. 添付資料

- 1) 温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類
- 2) 1～3号機 RPV／PCV 温度計信頼性評価対象および評価結果
- 3) 1～3号機 RPV／PCV 温度計配置図
- 4) 1～3号機 RPV／PCV 温度トレンド
- 5) 1号機 RPV 温度計 TE-263-66B1、TE-263-67A1 誤接続について

以上

## 温度計信頼性評価フローおよび温度計の状態分類

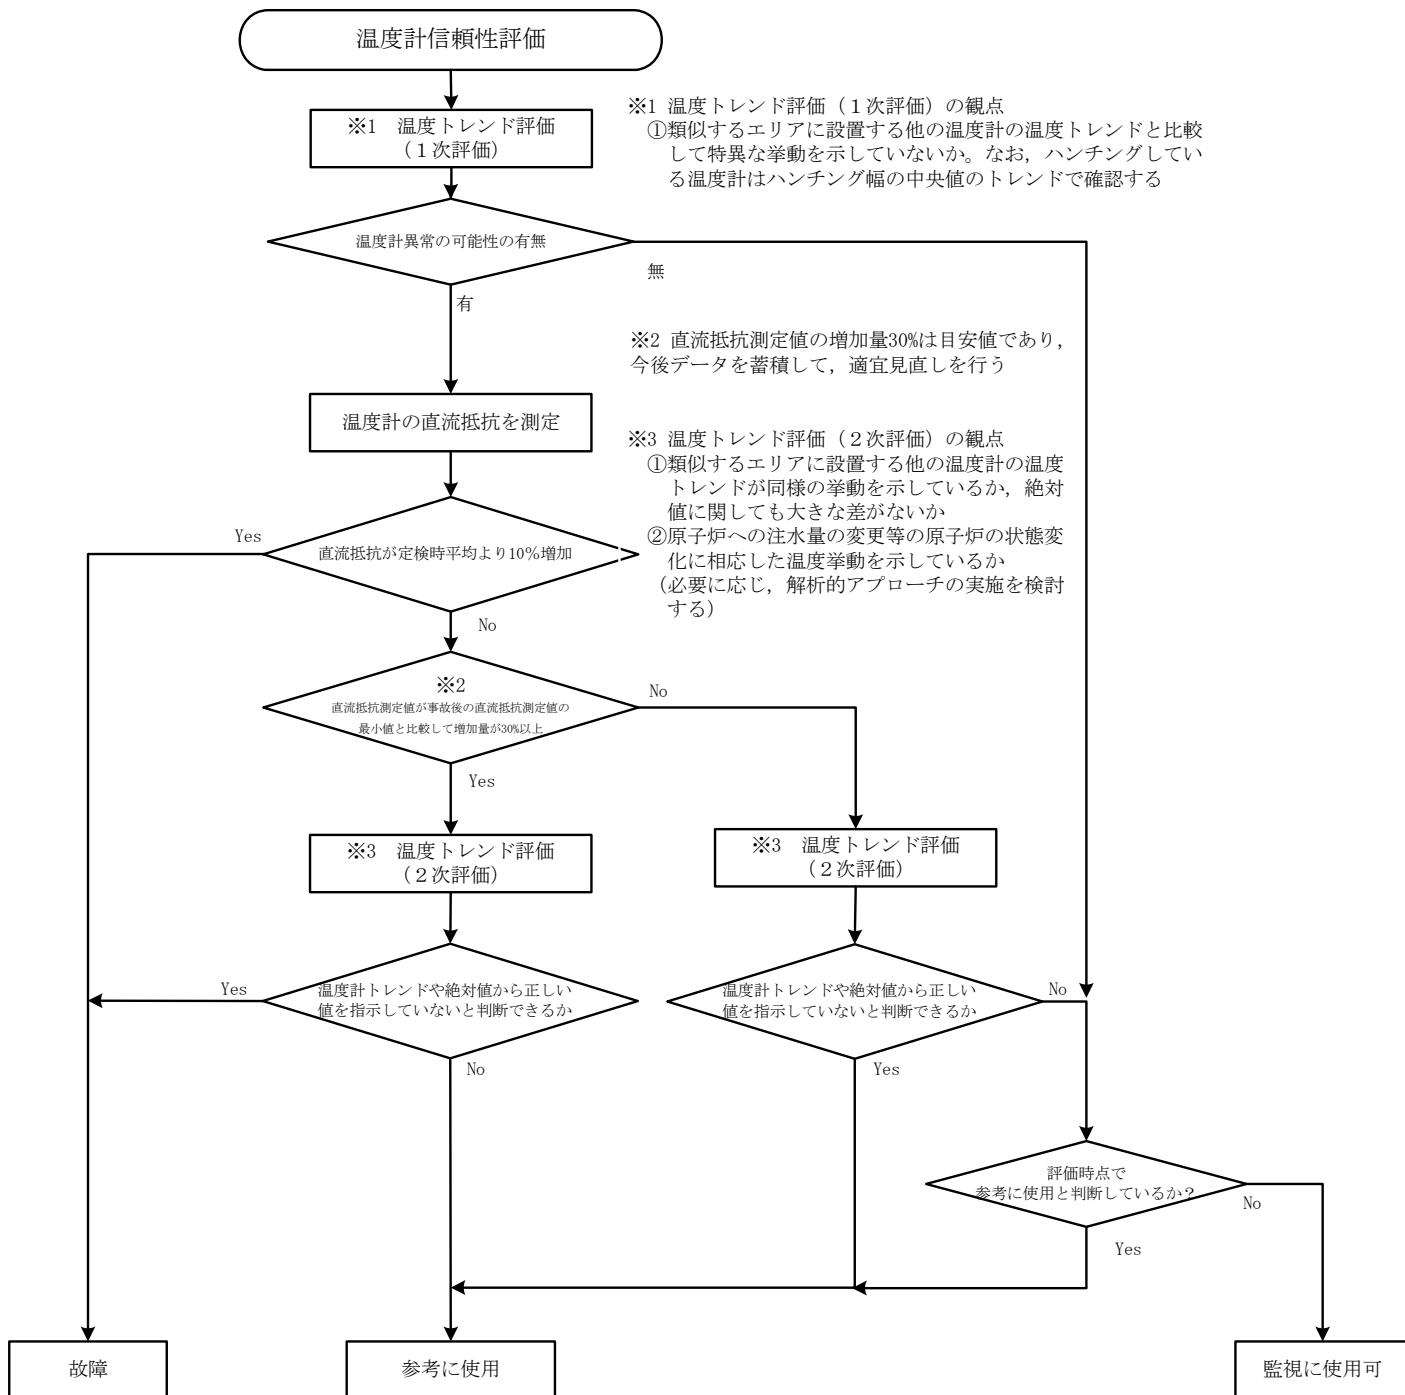

状態分類	評価方法
故障 ((1)または(2)が成立した時)	(1)直流抵抗が定検時平均より10%増加 (2)「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が30%（※）以上」かつ「温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できるもの」
参考に使用 ((1)または(2)が成立した時)	(1)「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が30%（※）以上かつ温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できないもの」 (2)「事故後における直流抵抗測定値の最小値と比較して増加量が30%（※）未満かつ温度トレンドから正しい値を示していないと工学的に判断できるもの」
監視に使用可 (絶縁低下または正常)	上記以外

※30%（直流抵抗測定値／事故後の直流抵抗最小値）は目安値であり、データを蓄積し、適宜見直しをかける。

## 1号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
1	TE-263-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
2	TE-263-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
3	TE-263-66B1	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	監視に使用可	○※4	○(0.67)	-	-	監視に使用可	-	-
4	TE-263-66B2	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
5	TE-263-67A1	VESSEL STUD	RPV	監視に使用可	○※4	○(0.65)	-	-	監視に使用可	-	-
6	TE-263-67A2	VESSEL STUD	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
7	TE-263-69A1	原子炉フランジ	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
8	TE-263-69A2	原子炉フランジ	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
9	TE-263-69A3	原子炉フランジ	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
10	TE-263-69B1	原子炉蒸気	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
11	TE-263-69B2	原子炉蒸気	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
12	TE-263-69B3	原子炉蒸気	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
13	TE-263-69D1	N-4BノズルEND	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
14	TE-263-69D2	N-4BノズルEND INBOARD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
15	TE-263-69E1	N-4CノズルEND	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
16	TE-263-69E2	N-4CノズルEND INBOARD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
17	TE-263-69C1	VESSEL BELOW WATER LEVEL	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
18	TE-263-69C2	VESSEL BELOW WATER LEVEL	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
19	TE-263-69C3	VESSEL BELOW WATER LEVEL	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
20	TE-263-69F1	VESSEL CORE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
21	TE-263-69F2	VESSEL CORE	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
22	TE-263-69F3	VESSEL CORE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
23	TE-263-69G1	VESSEL DOWNCOMER	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
24	TE-263-69G2	VESSEL DOWNCOMER	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
25	TE-263-69G3	VESSEL DOWNCOMER	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
26	TE-263-69H1	原子炉SKIRT JOINT上部	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
27	TE-263-69H2	原子炉SKIRT JOINT上部	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
28	TE-263-69H3	原子炉SKIRT JOINT上部	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
29	TE-263-69K1	VESSEL SKIRT NEAR JOINT	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
30	TE-263-69K2	VESSEL SKIRT NEAR JOINT	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
31	TE-263-69K3	VESSEL SKIRT NEAR JOINT	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
32	TE-263-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
33	TE-263-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
34	TE-263-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
35	TE-263-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
36	TE-263-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
37	TE-263-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
38	TE-263-69N1	CRDハウジング上端	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
39	TE-263-69N2	CRDハウジング上端	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
40	TE-263-69N3	CRDハウジング上端	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
41	TE-263-69P#1	N-12 VESSEL BOTTOM	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
42	TE-263-69P#2	N-12 VESSEL BOTTOM	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:誤接続が確認され、5/16まで正しい値が測定できていなかったため、5/16～5/22の期間で温度トレンド評価を実施

**1号機 RPV／PCV温度計信頼性評価対象および評価結果**

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
43	TE-261-13A	安全弁-4A	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
44	TE-261-13B	安全弁-4B	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
45	TE-261-13C	安全弁-4C	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
46	TE-261-14A	RV-203-3A(フローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
47	TE-261-14B	RV-203-3B(フローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
48	TE-261-14C	RV-203-3C(フローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
49	TE-261-14D	RV-203-3D(フローダウンバルブ)	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
50	TE-1625L	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
51	TE-1625M	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
52	TE-1625N	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
53	TE-1625P	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
54	TE-1625R	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
55	TE-1625F	HVH-12A SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
56	TE-1625G	HVH-12B SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
57	TE-1625H	HVH-12C SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
58	TE-1625J	HVH-12D SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
59	TE-1625K	HVH-12E SUPPLY AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
60	TE-1625A	HVH-12A RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
61	TE-1625B	HVH-12B RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
62	TE-1625C	HVH-12C RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
63	TE-1625D	HVH-12D RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
64	TE-1625E	HVH-12E RETURN AIR	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

**2号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果**

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告評価結果	温度トレンド一次評価	直流抵抗		温度トレンド二次評価 ※3	評価結果	冷温停止状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
1	TE-2-3-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
2	TE-2-3-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
3	TE-2-3-66B1	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
4	TE-2-3-66B2	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
5	TE-2-3-67A1	VESSEL STUD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
6	TE-2-3-67A2	VESSEL STUD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
7	TE-2-3-69A1	VESSEL FLANGE	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
8	TE-2-3-69A2	VESSEL FLANGE	RPV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-
9	TE-2-3-69A3	VESSEL FLANGE	RPV	参考に使用	次評価対象	○(0.93)	○(1.20)	×	参考に使用	-	-
10	TE-2-3-69B1	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
11	TE-2-3-69B2	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
12	TE-2-3-69B3	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
13	TE-2-3-69D1	FEEDWATER NOZZLE N4B END	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
14	TE-2-3-69D2	FEEDWATER NOZZLE N4B INBOARD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
15	TE-2-3-69E1	FEEDWATER NOZZLE N4D END	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
16	TE-2-3-69E2	FEEDWATER NOZZLE N4D INBOARD	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
17	TE-2-3-69J1	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
18	TE-2-3-69J2	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE	RPV	参考に使用	次評価対象	○(0.98)	×(1.38)	○	参考に使用	-	-
19	TE-2-3-69J3	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
20	TE-2-3-69H1	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
21	TE-2-3-69H2	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD	RPV	参考に使用	次評価対象	○(0.65)	○(1.29)	○	参考に使用	参考温度計	-
22	TE-2-3-69H3	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
23	TE-2-3-69F1	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	RPV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	参考温度計	-
24	TE-2-3-69F2	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
25	TE-2-3-69F3	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
26	TE-2-3-69K1	SUPPORT SKIRT TOP	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
27	TE-2-3-69K2	SUPPORT SKIRT TOP	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
28	TE-2-3-69K3	SUPPORT SKIRT TOP	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
29	TE-2-3-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
30	TE-2-3-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
31	TE-2-3-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
32	TE-2-3-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
33	TE-2-3-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
34	TE-2-3-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
35	TE-2-3-69N1	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
36	TE-2-3-69N2	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
37	TE-2-3-69N3	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
38	TE-2-3-69P1	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
39	TE-2-3-69P2	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
40	TE-2-3-69P3	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING	RPV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
41	TE-2-106	VESSEL BOTTOM DRAIN	RPV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

**2号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果**

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告 評価結果	温度トレンド 一次評価	直流抵抗		温度トレンド 二次評価 ※3	評価結果	冷温停止 状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗 最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
42	TE-2-112A	SAFETY VALVES RV 2-70A	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
43	TE-2-112B	SAFETY VALVES RV 2-70B	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
44	TE-2-112C	SAFETY VALVES RV 2-70C	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
45	TE-2-113A	Blowdown Valves A	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
46	TE-2-113B	Blowdown Valves B	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
47	TE-2-113C	Blowdown Valves C	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
48	TE-2-113D	Blowdown Valves D	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
49	TE-2-113E	Blowdown Valves E	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
50	TE-2-113F	Blowdown Valves F	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
51	TE-2-113G	Blowdown Valves G	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
52	TE-2-113H	Blowdown Valves H	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
53	TE-16-114A	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	次評価対象※4	○(0.98)	○(1.00)	評価中	評価中	監視温度計	-
54	TE-16-114B	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
55	TE-16-114C	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
56	TE-16-114D	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	次評価対象※4	○(0.97)	○(1.01)	評価中	評価中	監視温度計	-
57	TE-16-114E	RETURN AIR DRYWELL COOLER	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
58	TE-16-114F#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16A	PCV	参考に使用	次評価対象※4	○(1.00)	○(1.01)	評価中	参考に使用※5	参考温度計	-
59	TE-16-114F#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16A	PCV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-
60	TE-16-114G#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
61	TE-16-114G#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16B	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
62	TE-16-114H#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C	PCV	監視に使用可	次評価対象※4	○(0.96)	○(1.00)	評価中	評価中	監視温度計	-
63	TE-16-114H#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16C	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
64	TE-16-114J#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
65	TE-16-114J#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16D	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
66	TE-16-114K#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E	PCV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	参考温度計	-
67	TE-16-114K#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH 2-16E	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
68	TE-16-114L#1	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-
69	TE-16-114L#2	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-
70	TE-16-114M#1	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
71	TE-16-114M#2	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
72	TE-16-114N#1	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
73	TE-16-114N#2	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
74	TE-16-114P#1	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
75	TE-16-114P#2	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
76	TE-16-114R#1	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
77	TE-16-114R#2	RPV BELLows SEAL AREA	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

※4:5/28に特異な挙動を示したため、温度計信頼性評価フローに基づき信頼性評価を実施中

※5:温度トレンド二次評価を実施中であるが、前回報告評価結果が「参考に使用」であることから、二次評価結果にかかわらず評価結果は「参考に使用」となる

赤字下線は前回報告から状態が変更となった箇所

### 3号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告評価結果	温度トレンド一次評価	直流抵抗		温度トレンド二次評価 ※3	評価結果	冷温停止状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
1	TE-2-3-66A1	RPV上蓋フランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
2	TE-2-3-66A2	RPV上蓋フランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
3	TE-2-3-66B1	RPV上蓋フランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
4	TE-2-3-66B2	RPV上蓋フランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
5	TE-2-3-67A1	RPVスタットボルト温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
6	TE-2-3-67A2	RPVスタットボルト温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
7	TE-2-3-69A1	RPVフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
8	TE-2-3-69A2	RPVフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
9	TE-2-3-69A3	RPVフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
10	TE-2-3-69B1	RPVフランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
11	TE-2-3-69B2	RPVフランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
12	TE-2-3-69B3	RPVフランジ周辺温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
13	TE-2-3-69D1	RPV給水ノズルN4B温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
14	TE-2-3-69D2	RPV給水ノズルN4B温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
15	TE-2-3-69E1	RPV給水ノズルN4D温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
16	TE-2-3-69E2	RPV給水ノズルN4D温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
17	TE-2-3-69J1	RPV給水ノズル下部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
18	TE-2-3-69J2	RPV給水ノズル下部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
19	TE-2-3-69J3	RPV給水ノズル下部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
20	TE-2-3-69H1	RPV底部ヘッド上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
21	TE-2-3-69H2	RPV底部ヘッド上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
22	TE-2-3-69H3	RPV底部ヘッド上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
23	TE-2-3-69F1	スカートジャンクション上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
24	TE-2-3-69F2	スカートジャンクション上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
25	TE-2-3-69F3	スカートジャンクション上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
26	TE-2-3-69K1	RPVスカート上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
27	TE-2-3-69K2	RPVスカート上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
28	TE-2-3-69K3	RPVスカート上部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
29	TE-2-3-69L1	RPV下部ヘッド温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	監視温度計
30	TE-2-3-69L2	RPV下部ヘッド温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	参考温度計	監視温度計
31	TE-2-3-69L3	RPV下部ヘッド温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	参考温度計	監視温度計
32	TE-2-3-69M1	RPV支持スカートフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
33	TE-2-3-69M2	RPV支持スカートフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
34	TE-2-3-69M3	RPV支持スカートフランジ温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
35	TE-2-3-69N1	CRDハウジング頂部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
36	TE-2-3-69N2	CRDハウジング頂部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
37	TE-2-3-69N3	CRDハウジング頂部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
38	TE-2-3-69P1	CRDハウジング底部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
39	TE-2-3-69P2	CRDハウジング底部温度	RPV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-
40	TE-2-3-69P3	CRDハウジング底部温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
41	TE-2-106#1	RPVドレン温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
42	TE-2-106#2	RPVドレン温度	RPV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-

灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

**3号機 RPV/PCV温度計信頼性評価対象および評価結果**

No.	Tag No.	サービス名称	取付位置	前回報告評価結果	温度トレンド一次評価	直流抵抗		温度トレンド二次評価 ※3	評価結果	冷温停止状態監視 (138条)	未臨界監視 (143条)
						定検平均値比※1 ○:1.10以下 ×:1.10より大	事故後直流抵抗最小値比※2 ○:1.30未満 ×:1.30以上				
43	TE-2-112A	安全弁漏洩検出	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
44	TE-2-112B	安全弁漏洩検出	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
45	TE-2-112C	安全弁漏洩検出	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
46	TE-2-113A	逃し安全弁 A出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
47	TE-2-113B	逃し安全弁 B出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
48	TE-2-113C	逃し安全弁 C出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
49	TE-2-113D	逃し安全弁 D出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
50	TE-2-113E	逃し安全弁 E出口温度	PCV	監視に使用可	次評価対象	○(0.74)	○(1.02)	○	監視に使用可	-	-
51	TE-2-113F	逃し安全弁 F出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
52	TE-2-113G	逃し安全弁 G出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
53	TE-2-113H	逃し安全弁 H出口温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
54	TE-16-114L#1	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
55	TE-16-114L#2	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
56	TE-16-114M#1	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
57	TE-16-114M#2	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
58	TE-16-114N#1	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
59	TE-16-114N#2	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
60	TE-16-114P#1	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
61	TE-16-114P#2	原子炉ペローシール部温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
62	TE-16-114R#1	原子炉ペローシール部温度	PCV	参考に使用	○	-	-	-	参考に使用	-	-
63	TE-16-114R#2	原子炉ペローシール部温度	PCV	評価対象外	-	-	-	-	評価対象外	-	-
64	TE-16-114F#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
65	TE-16-114F#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
66	TE-16-114G#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
67	TE-16-114G#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
68	TE-16-114H#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
69	TE-16-114H#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
70	TE-16-114J#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	故障	-	-	-	-	故障	-	-
71	TE-16-114J#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
72	TE-16-114K#1	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
73	TE-16-114K#2	格納容器空調機供給空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	-	-
74	TE-16-114A	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
75	TE-16-114B	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
76	TE-16-114C	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
77	TE-16-114D	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-
78	TE-16-114E	格納容器空調機戻り空気温度	PCV	監視に使用可	○	-	-	-	監視に使用可	監視温度計	-


灰塗りは評価対象外

※1:(事故後測定値)／(定検平均値)

※2:(直流抵抗測定値)／(事故後における直流抵抗最小値)

※3:○:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できない ×:温度トレンドから正しい値を示していないと判断できる

## R P V / P C V 温度計配置図

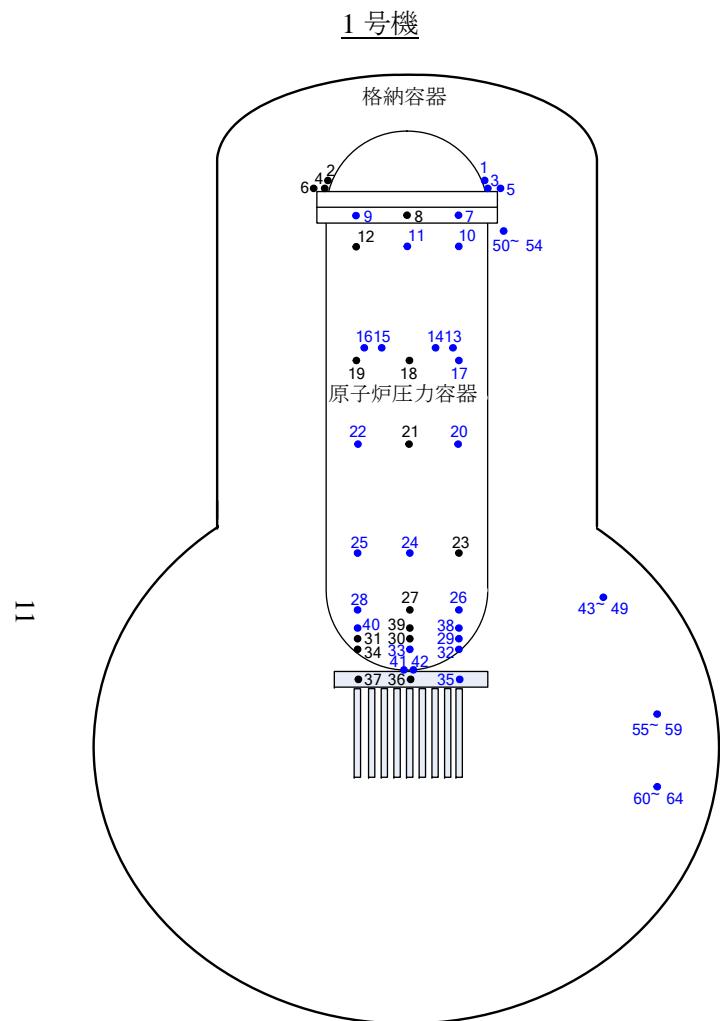

黒字 : 評価対象外 (中操までケーブルがきていないまたは定検時 (事故前) に故障確認)

青字 : 評価対象 (監視に使用可)


緑字 : 評価対象 (参考に使用)

赤字 : 評価対象 (故障 (事故後))

No.	Tag. No.	サービス名称
1	TE-263-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
2	TE-263-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
3	TE-263-66B1	VESSEL HEAD FLANGE <sup>*1</sup>
4	TE-263-66B2	VESSEL HEAD FLANGE
5	TE-263-67A1	VESSEL STUD <sup>*1</sup>
6	TE-263-67A2	VESSEL STUD
7	TE-263-69A1	原子炉フランジ
8	TE-263-69A2	原子炉フランジ
9	TE-263-69A3	原子炉フランジ
10	TE-263-69B1	原子炉蒸気
11	TE-263-69B2	原子炉蒸気
12	TE-263-69B3	原子炉蒸気
13	TE-263-69D1	N-4B ノズル END
14	TE-263-69D2	N-4B ノズル END INBOARD
15	TE-263-69E1	N-4C ノズル END
16	TE-263-69E2	N-4C ノズル END INBOARD
17	TE-263-69C1	VESSEL BELOW WATER LEVEL
18	TE-263-69C2	VESSEL BELOW WATER LEVEL
19	TE-263-69C3	VESSEL BELOW WATER LEVEL
20	TE-263-69F1	VESSEL CORE
21	TE-263-69F2	VESSEL CORE
22	TE-263-69F3	VESSEL CORE
23	TE-263-69G1	VESSEL DOWNCOMER
24	TE-263-69G2	VESSEL DOWNCOMER
25	TE-263-69G3	VESSEL DOWNCOMER
26	TE-263-69H1	原子炉 SKIRT JOINT 上部
27	TE-263-69H2	原子炉 SKIRT JOINT 上部
28	TE-263-69H3	原子炉 SKIRT JOINT 上部
29	TE-263-69K1	VESSEL SKIRT NEAR JOINT
30	TE-263-69K2	VESSEL SKIRT NEAR JOINT
31	TE-263-69K3	VESSEL SKIRT NEAR JOINT
32	TE-263-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD
33	TE-263-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD
34	TE-263-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD
35	TE-263-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE
36	TE-263-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE
37	TE-263-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG. FLANGE
38	TE-263-69N1	CRDハウジング上端
39	TE-263-69N2	CRDハウジング上端
40	TE-263-69N3	CRDハウジング上端
41	TE-263-69P#1	N-12 VESSEL BOTTOM
42	TE-263-69P#2	N-12 VESSEL BOTTOM

No.	Tag. No.	サービス名称
43	TE-261-13A	安全弁-4A
44	TE-261-13B	安全弁-4B
45	TE-261-13C	安全弁-4C
46	TE-261-14A	RV-203-3A(プローダウンバルブ)
47	TE-261-14B	RV-203-3B(プローダウンバルブ)
48	TE-261-14C	RV-203-3C(プローダウンバルブ)
49	TE-261-14D	RV-203-3D(プローダウンバルブ)
50	TE-1625L	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
51	TE-1625M	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
52	TE-1625N	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLOWS SEAL AREA
53	TE-1625P	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA
54	TE-1625R	EQ AROUND CIRCUM RPV BELLows SEAL AREA
55	TE-1625F	HVH-12A SUPPLY AIR
56	TE-1625G	HVH-12B SUPPLY AIR
57	TE-1625H	HVH-12C SUPPLY AIR
58	TE-1625J	HVH-12D SUPPLY AIR
59	TE-1625K	HVH-12E SUPPLY AIR
60	TE-1625A	HVH-12A RETURN AIR
61	TE-1625B	HVH-12B RETURN AIR
62	TE-1625C	HVH-12C RETURN AIR
63	TE-1625D	HVH-12D RETURN AIR
64	TE-1625E	HVH-12E RETURN AIR

\*1: 錆接続が確認され、5/16まで正しい値が測定できていなかったため、5/16～5/22の期間で温度トレンド評価を実施。

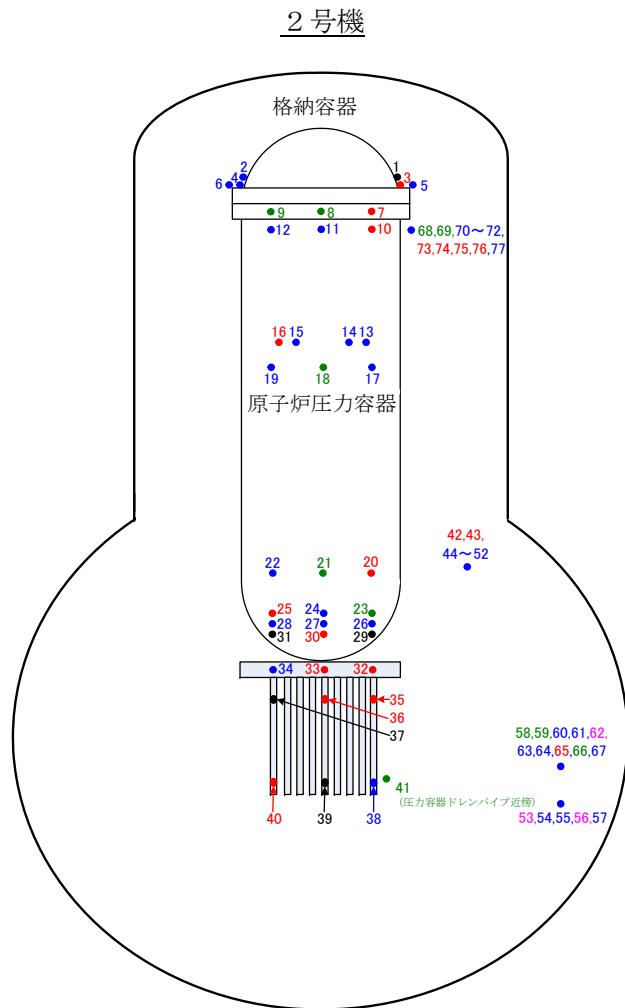

黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）

青字：評価対象（監視に使用可）

緑字：評価対象（参考に使用）

赤字：評価対象（故障（事故後））


桃字：評価中

No.	Tag. No.	サービス名称
1	TE-2-3-66A1	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
2	TE-2-3-66A2	VESSEL HEAD ADJAC. TO FLANGE
3	TE-2-3-66B1	VESSEL HEAD FLANGE
4	TE-2-3-66B2	VESSEL HEAD FLANGE
5	TE-2-3-67A1	VESSEL STUD
6	TE-2-3-67A2	VESSEL STUD
7	TE-2-3-69A1	VESSEL FLANGE
8	TE-2-3-69A2	VESSEL FLANGE
9	TE-2-3-69A3	VESSEL FLANGE
10	TE-2-3-69B1	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE
11	TE-2-3-69B2	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE
12	TE-2-3-69B3	VESSEL WALL ADJ TO FLANGE
13	TE-2-3-69D1	FEEDWATER NOZZLE N4B END
14	TE-2-3-69D2	FEEDWATER NOZZLE N4B INBOARD
15	TE-2-3-69E1	FEEDWATER NOZZLE N4D END
16	TE-2-3-69E2	FEEDWATER NOZZLE N4D INBOARD
17	TE-2-3-69J1	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE
18	TE-2-3-69J2	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE
19	TE-2-3-69J3	VESSEL WALL BELOW FW NOZZLE
20	TE-2-3-69H1	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD
21	TE-2-3-69H2	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD
22	TE-2-3-69H3	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD
23	TE-2-3-69F1	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT
24	TE-2-3-69F2	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT
25	TE-2-3-69F3	VESSEL BOTTOM ABOVE SKIRT JOT
26	TE-2-3-69K1	SUPPORT SKIRT TOP
27	TE-2-3-69K2	SUPPORT SKIRT TOP
28	TE-2-3-69K3	SUPPORT SKIRT TOP
29	TE-2-3-69L1	VESSEL BOTTOM HEAD
30	TE-2-3-69L2	VESSEL BOTTOM HEAD
31	TE-2-3-69L3	VESSEL BOTTOM HEAD
32	TE-2-3-69M1	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE
33	TE-2-3-69M2	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE
34	TE-2-3-69M3	SUPPORT SKIRT AT MTG.FLANGE
35	TE-2-3-69N1	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING
36	TE-2-3-69N2	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING
37	TE-2-3-69N3	TOP CONTROL ROD DRIVE HOUSING
38	TE-2-3-69P1	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING
39	TE-2-3-69P2	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING
40	TE-2-3-69P3	BOTTOM CONTROL ROD DRIVE HOUSING
41	TE-2-106	VESSEL BOTTOM DRAIN

No.	Tag. No.	サービス名称
42	TE-2-112A	SAFETY VALVES RV 2-70A
43	TE-2-112B	SAFETY VALVES RV 2-70B
44	TE-2-112C	SAFETY VALVES RV 2-70C
45	TE-2-113A	Blowdown Valves A
46	TE-2-113B	Blowdown Valves B
47	TE-2-113C	Blowdown Valves C
48	TE-2-113D	Blowdown Valves D
49	TE-2-113E	Blowdown Valves E
50	TE-2-113F	Blowdown Valves F
51	TE-2-113G	Blowdown Valves G
52	TE-2-113H	Blowdown Valves H
53	TE-16-114A	RETURN AIR DRYWELL COOLER <sup>*1</sup>
54	TE-16-114B	RETURN AIR DRYWELL COOLER
55	TE-16-114C	RETURN AIR DRYWELL COOLER
56	TE-16-114D	RETURN AIR DRYWELL COOLER <sup>*1</sup>
57	TE-16-114E	RETURN AIR DRYWELL COOLER
58	TE-16-114F#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16A <sup>*1</sup> <sup>*2</sup>
59	TE-16-114F#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16A
60	TE-16-114G#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B
61	TE-16-114G#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B
62	TE-16-114H#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C <sup>*1</sup>
63	TE-16-114H#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16C
64	TE-16-114J#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D
65	TE-16-114J#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16D
66	TE-16-114K#1	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E
67	TE-16-114K#2	SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16E
68	TE-16-114L#1	RPV BELLOWSE SEAL AREA
69	TE-16-114L#2	RPV BELLOWSE SEAL AREA
70	TE-16-114M#1	RPV BELLOWSE SEAL AREA
71	TE-16-114M#2	RPV BELLOWSE SEAL AREA
72	TE-16-114N#1	RPV BELLOWSE SEAL AREA
73	TE-16-114N#2	RPV BELLOWSE SEAL AREA
74	TE-16-114P#1	RPV BELLOWSE SEAL AREA
75	TE-16-114P#2	RPV BELLOWSE SEAL AREA
76	TE-16-114R#1	RPV BELLOWSE SEAL AREA
77	TE-16-114R#2	RPV BELLOWSE SEAL AREA

※1 : 5/28 に特異な挙動を示したため、温度計信頼性評価フローに基づき信頼性評価を実施中。

※2 : 温度トレンド二次評価を実施中であるが、前回報告評価結果が「参考に使用」であることから、二次評価結果にかかわらず評価結果は「参考に使用」となる。

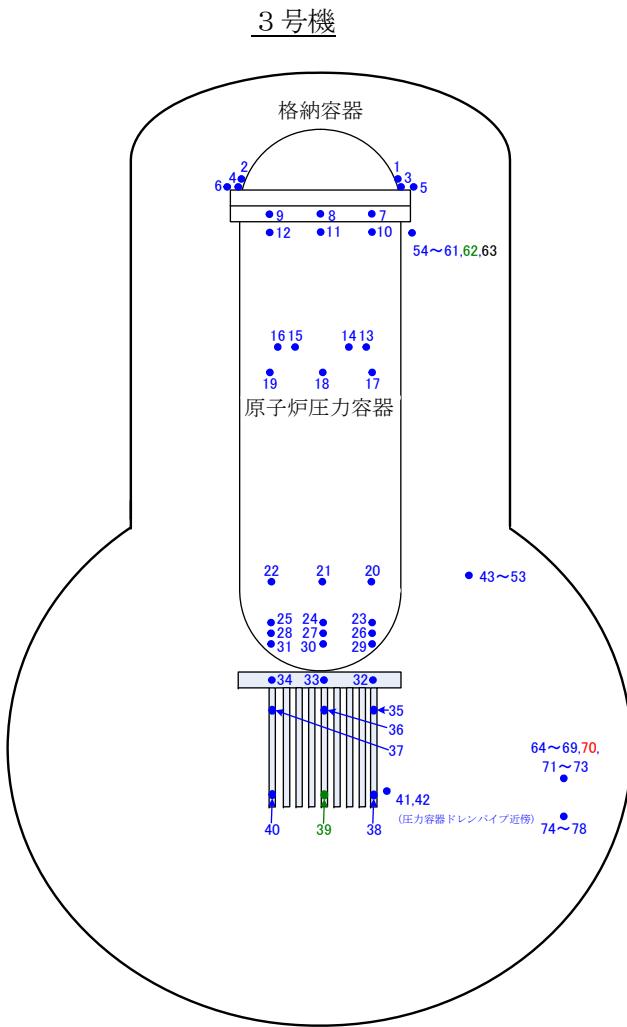

黒字：評価対象外（中操までケーブルがきていないまたは定検時（事故前）に故障確認）  
 青字：評価対象（監視に使用可）  
 緑字：評価対象（参考に使用）  
 赤字：評価対象（故障（事故後））


No.	Tag. No.	サービス名称
1	TE-2-3-66A1	RPV 上蓋フランジ周辺温度
2	TE-2-3-66A2	RPV 上蓋フランジ周辺温度
3	TE-2-3-66B1	RPV 上蓋フランジ温度
4	TE-2-3-66B2	RPV 上蓋フランジ温度
5	TE-2-3-67A1	RPV スタックボルト温度
6	TE-2-3-67A2	RPV スタックボルト温度
7	TE-2-3-69A1	RPV フランジ温度
8	TE-2-3-69A2	RPV フランジ温度
9	TE-2-3-69A3	RPV フランジ温度
10	TE-2-3-69B1	RPV フランジ周辺温度
11	TE-2-3-69B2	RPV フランジ周辺温度
12	TE-2-3-69B3	RPV フランジ周辺温度
13	TE-2-3-69D1	RPV 給水ノズル N4B 温度
14	TE-2-3-69D2	RPV 給水ノズル N4B 温度
15	TE-2-3-69E1	RPV 給水ノズル N4D 温度
16	TE-2-3-69E2	RPV 給水ノズル N4D 温度
17	TE-2-3-69J1	RPV 給水ノズル下部温度
18	TE-2-3-69J2	RPV 給水ノズル下部温度
19	TE-2-3-69J3	RPV 給水ノズル下部温度
20	TE-2-3-69H1	RPV 底部ヘッド上部温度
21	TE-2-3-69H2	RPV 底部ヘッド上部温度
22	TE-2-3-69H3	RPV 底部ヘッド上部温度
23	TE-2-3-69F1	スカートジャンクション上部温度
24	TE-2-3-69F2	スカートジャンクション上部温度
25	TE-2-3-69F3	スカートジャンクション上部温度
26	TE-2-3-69K1	RPV スカート上部温度
27	TE-2-3-69K2	RPV スカート上部温度
28	TE-2-3-69K3	RPV スカート上部温度
29	TE-2-3-69L1	RPV 下部ヘッド温度
30	TE-2-3-69L2	RPV 下部ヘッド温度
31	TE-2-3-69L3	RPV 下部ヘッド温度
32	TE-2-3-69M1	RPV 支持スカートフランジ温度
33	TE-2-3-69M2	RPV 支持スカートフランジ温度
34	TE-2-3-69M3	RPV 支持スカートフランジ温度
35	TE-2-3-69N1	CRD ハウジング頂部温度
36	TE-2-3-69N2	CRD ハウジング頂部温度
37	TE-2-3-69N3	CRD ハウジング頂部温度
38	TE-2-3-69P1	CRD ハウジング底部温度
39	TE-2-3-69P2	CRD ハウジング底部温度
40	TE-2-3-69P3	CRD ハウジング底部温度
41	TE-2-106#1	RPV ドレン温度
42	TE-2-106#2	RPV ドレン温度

No.	Tag. No.	サービス名称
43	TE-2-112A	安全弁漏洩検出
44	TE-2-112B	安全弁漏洩検出
45	TE-2-112C	安全弁漏洩検出
46	TE-2-113A	逃し安全弁 A 出口温度
47	TE-2-113B	逃し安全弁 B 出口温度
48	TE-2-113C	逃し安全弁 C 出口温度
49	TE-2-113D	逃し安全弁 D 出口温度
50	TE-2-113E	逃し安全弁 E 出口温度
51	TE-2-113F	逃し安全弁 F 出口温度
52	TE-2-113G	逃し安全弁 G 出口温度
53	TE-2-113H	逃し安全弁 H 出口温度
54	TE-16-114L#1	原子炉ベローシール部温度
55	TE-16-114L#2	原子炉ベローシール部温度
56	TE-16-114M#1	原子炉ベローシール部温度
57	TE-16-114M#2	原子炉ベローシール部温度
58	TE-16-114N#1	原子炉ベローシール部温度
59	TE-16-114N#2	原子炉ベローシール部温度
60	TE-16-114P#1	原子炉ベローシール部温度
61	TE-16-114P#2	原子炉ベローシール部温度
62	TE-16-114R#1	原子炉ベローシール部温度
63	TE-16-114R#2	原子炉ベローシール部温度
64	TE-16-114F#1	格納容器空調機供給空気温度
65	TE-16-114F#2	格納容器空調機供給空気温度
66	TE-16-114G#1	格納容器空調機供給空気温度
67	TE-16-114G#2	格納容器空調機供給空気温度
68	TE-16-114H#1	格納容器空調機供給空気温度
69	TE-16-114H#2	格納容器空調機供給空気温度
70	TE-16-114#1	格納容器空調機供給空気温度
71	TE-16-114#2	格納容器空調機供給空気温度
72	TE-16-114K#1	格納容器空調機供給空気温度
73	TE-16-114K#2	格納容器空調機供給空気温度
74	TE-16-114A	格納容器空調機戻り空気温度
75	TE-16-114B	格納容器空調機戻り空気温度
76	TE-16-114C	格納容器空調機戻り空気温度
77	TE-16-114D	格納容器空調機戻り空気温度
78	TE-16-114E	格納容器空調機戻り空気温度


# 1号機 RPV/PCV温度トレンド

添付資料4


## 1号機 保安規定関連温度計(RPV)

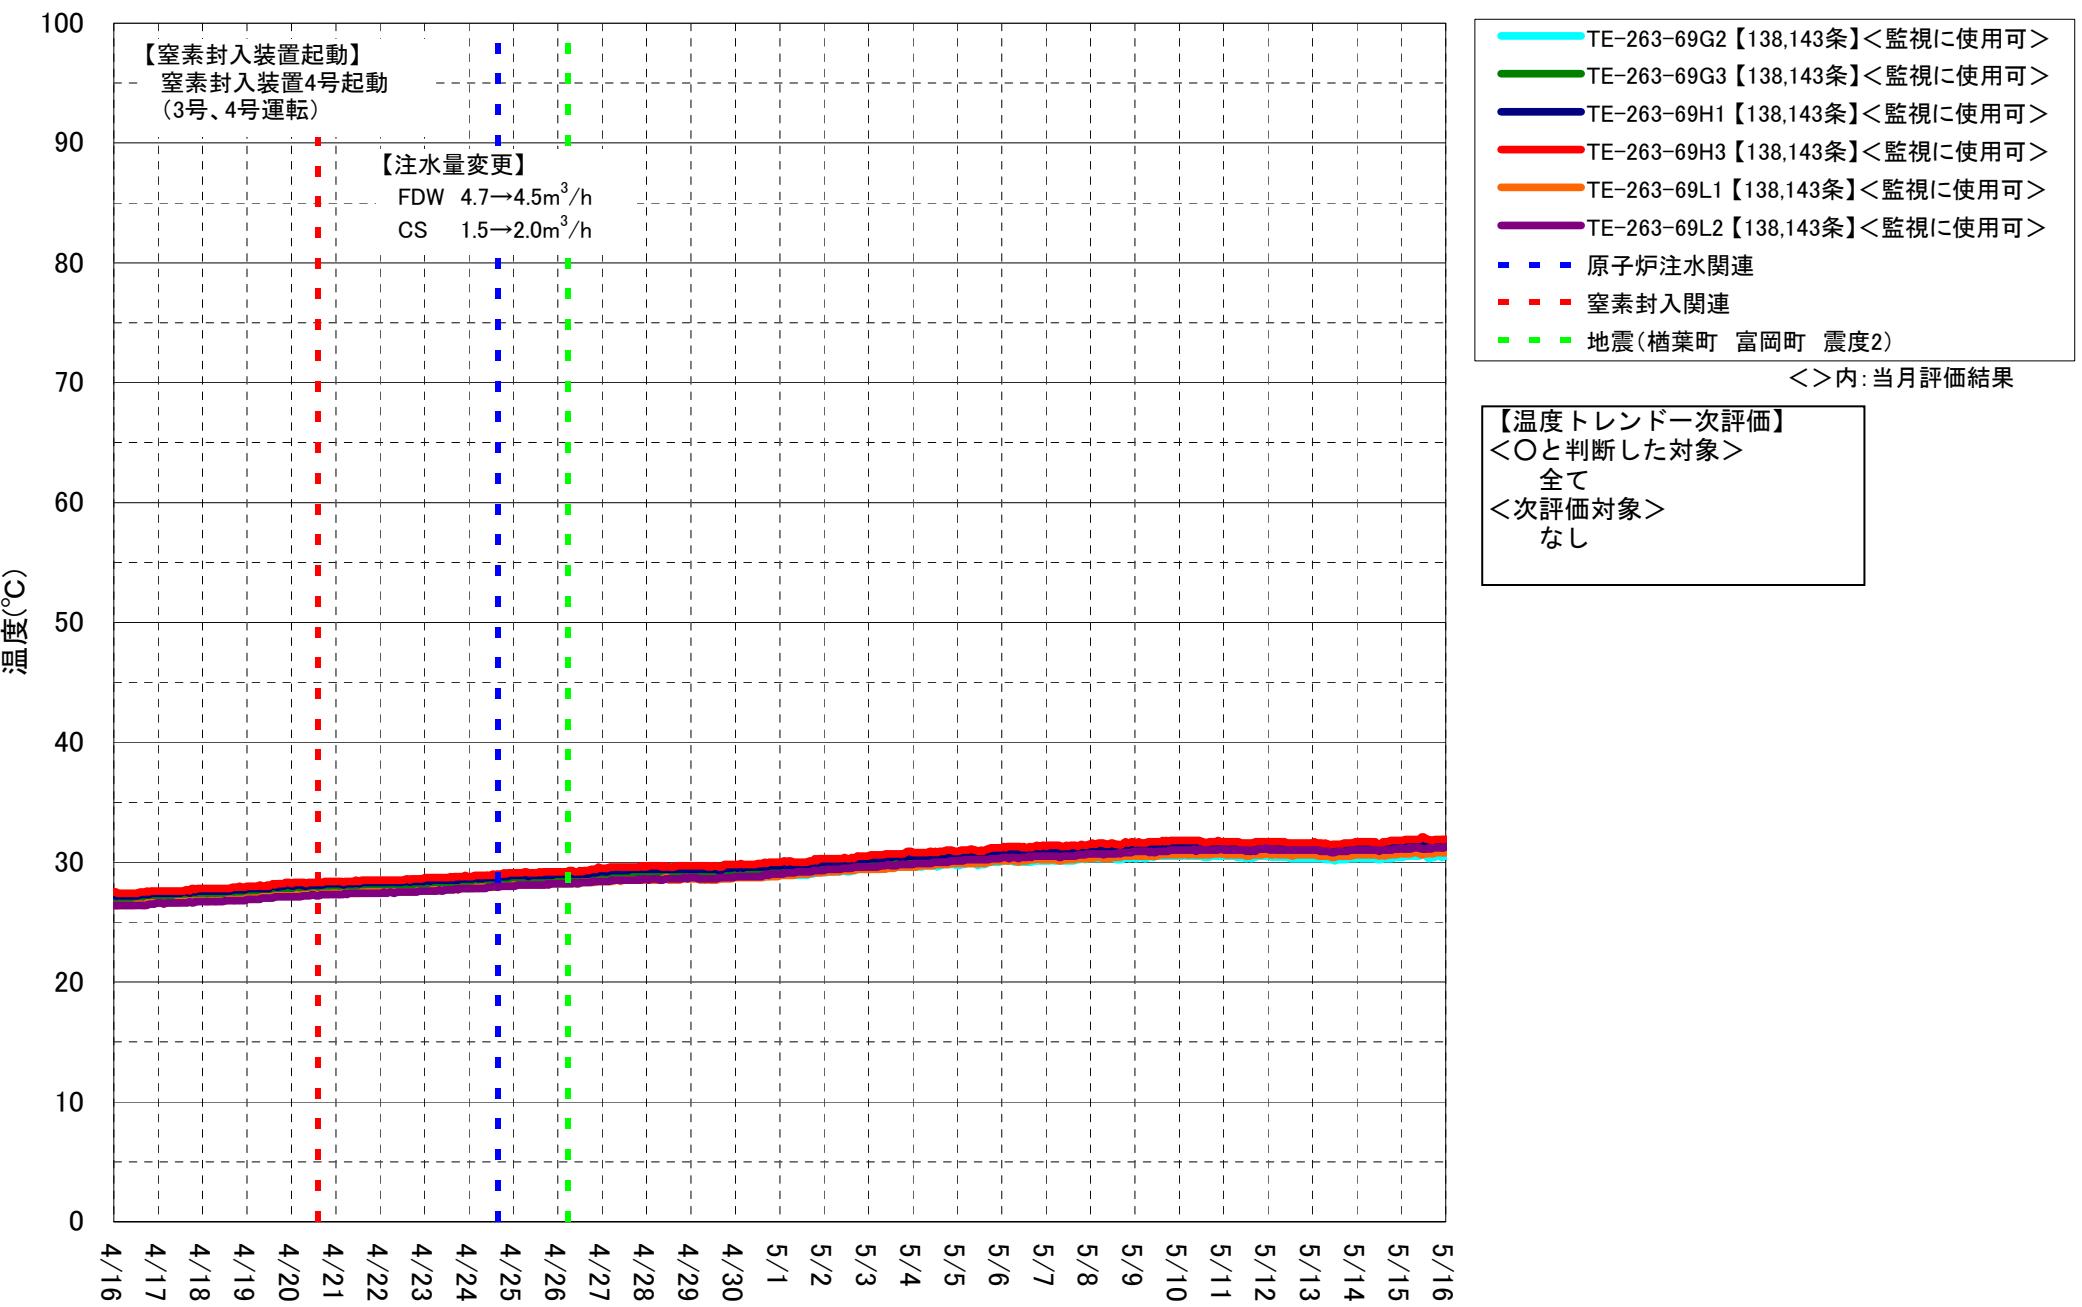


## 1号機 保安規定関連温度計(PCV)

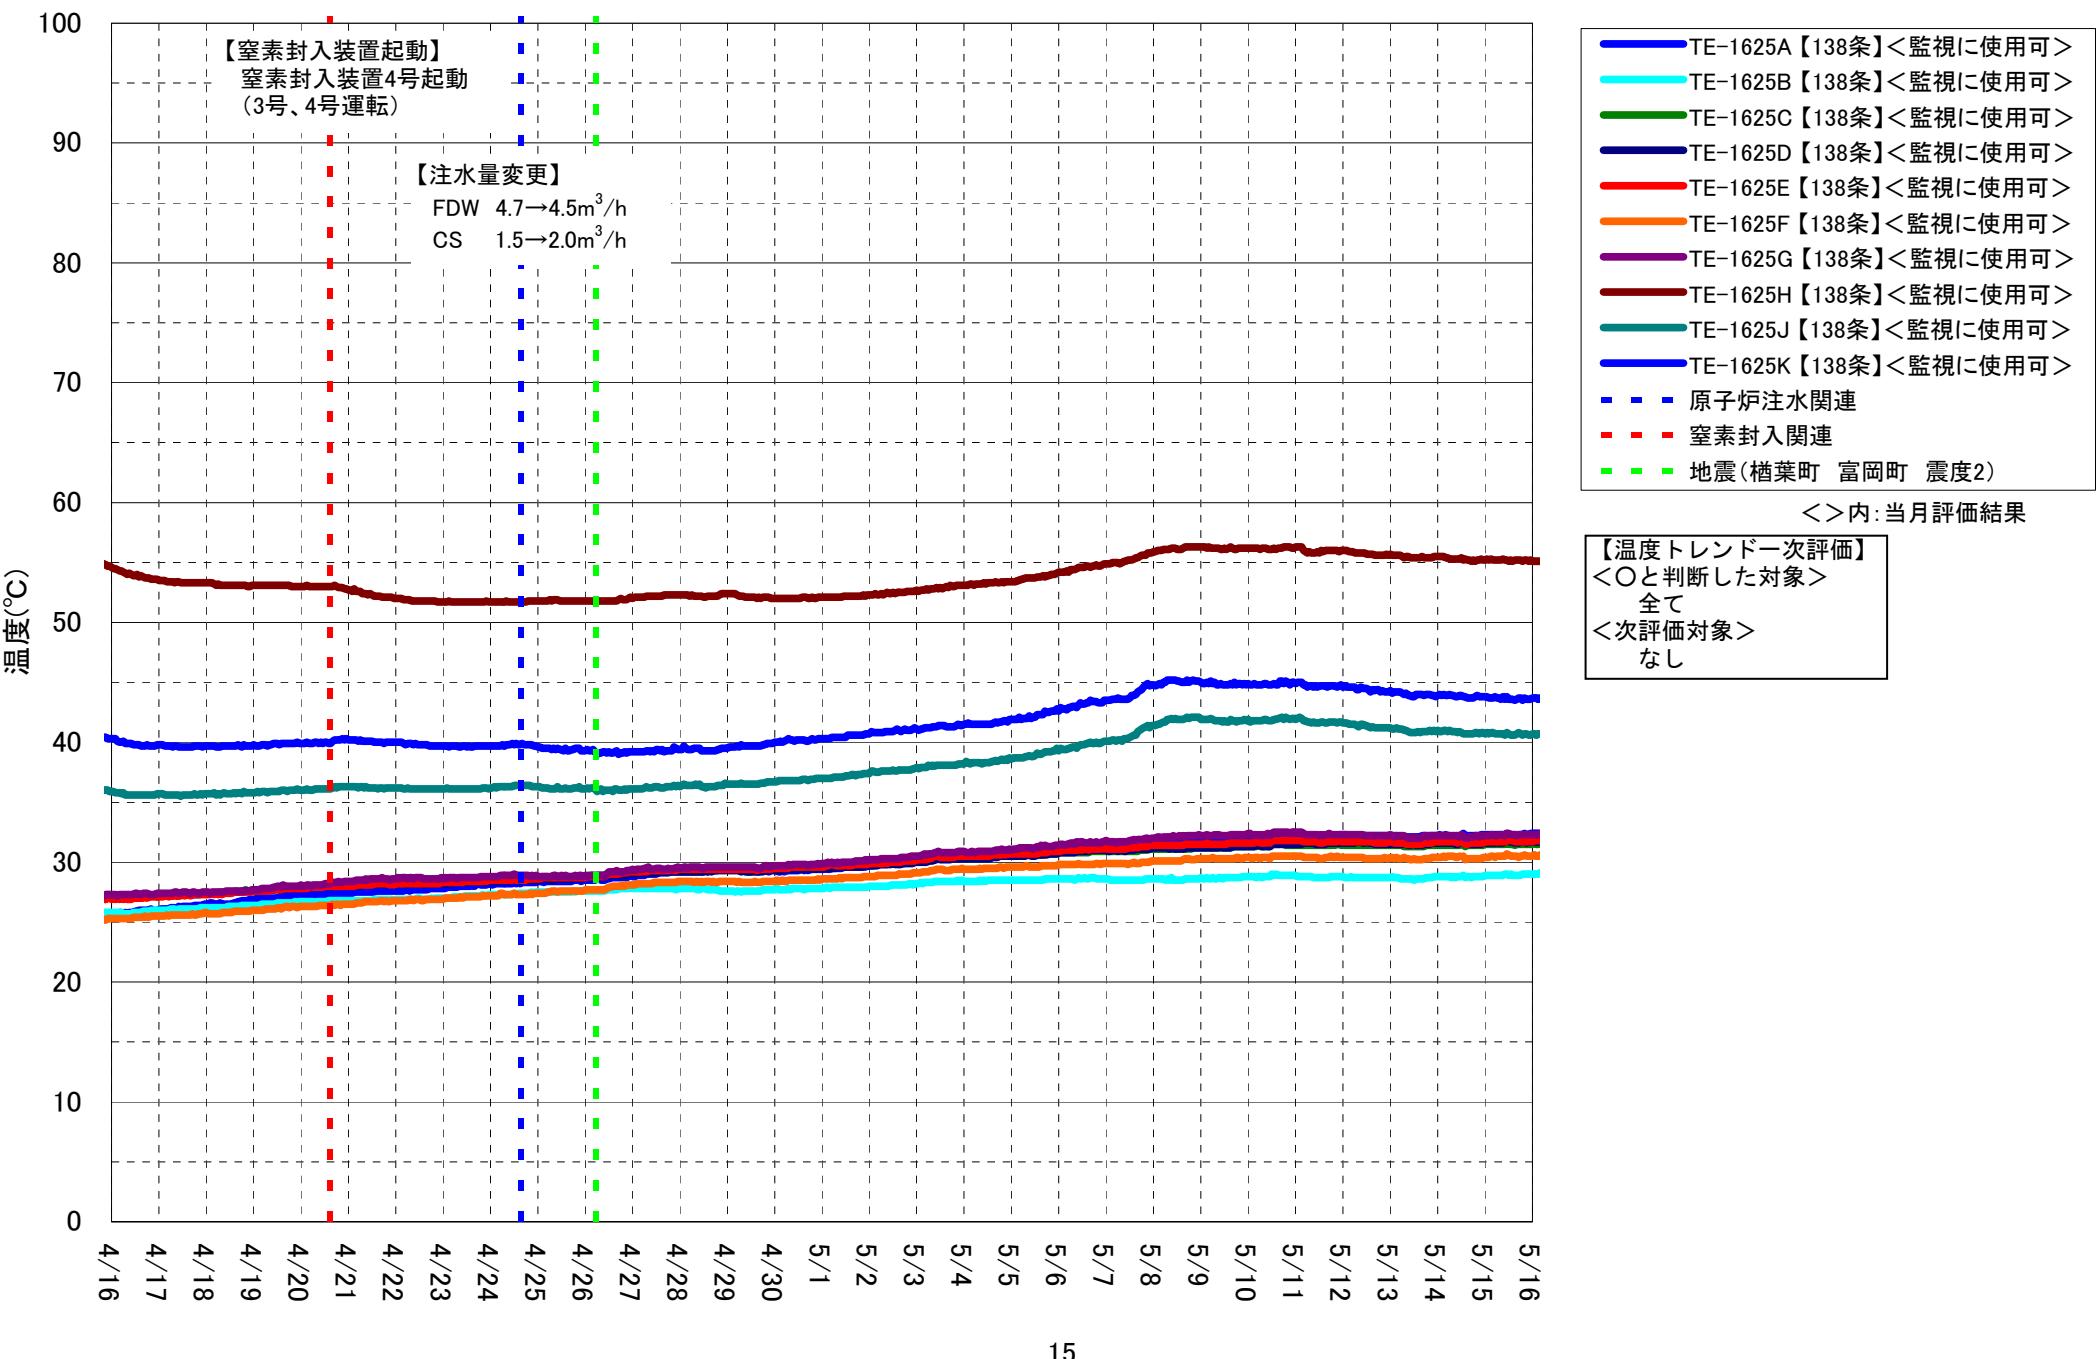

## 1号機 RPV周辺温度計(上部)①

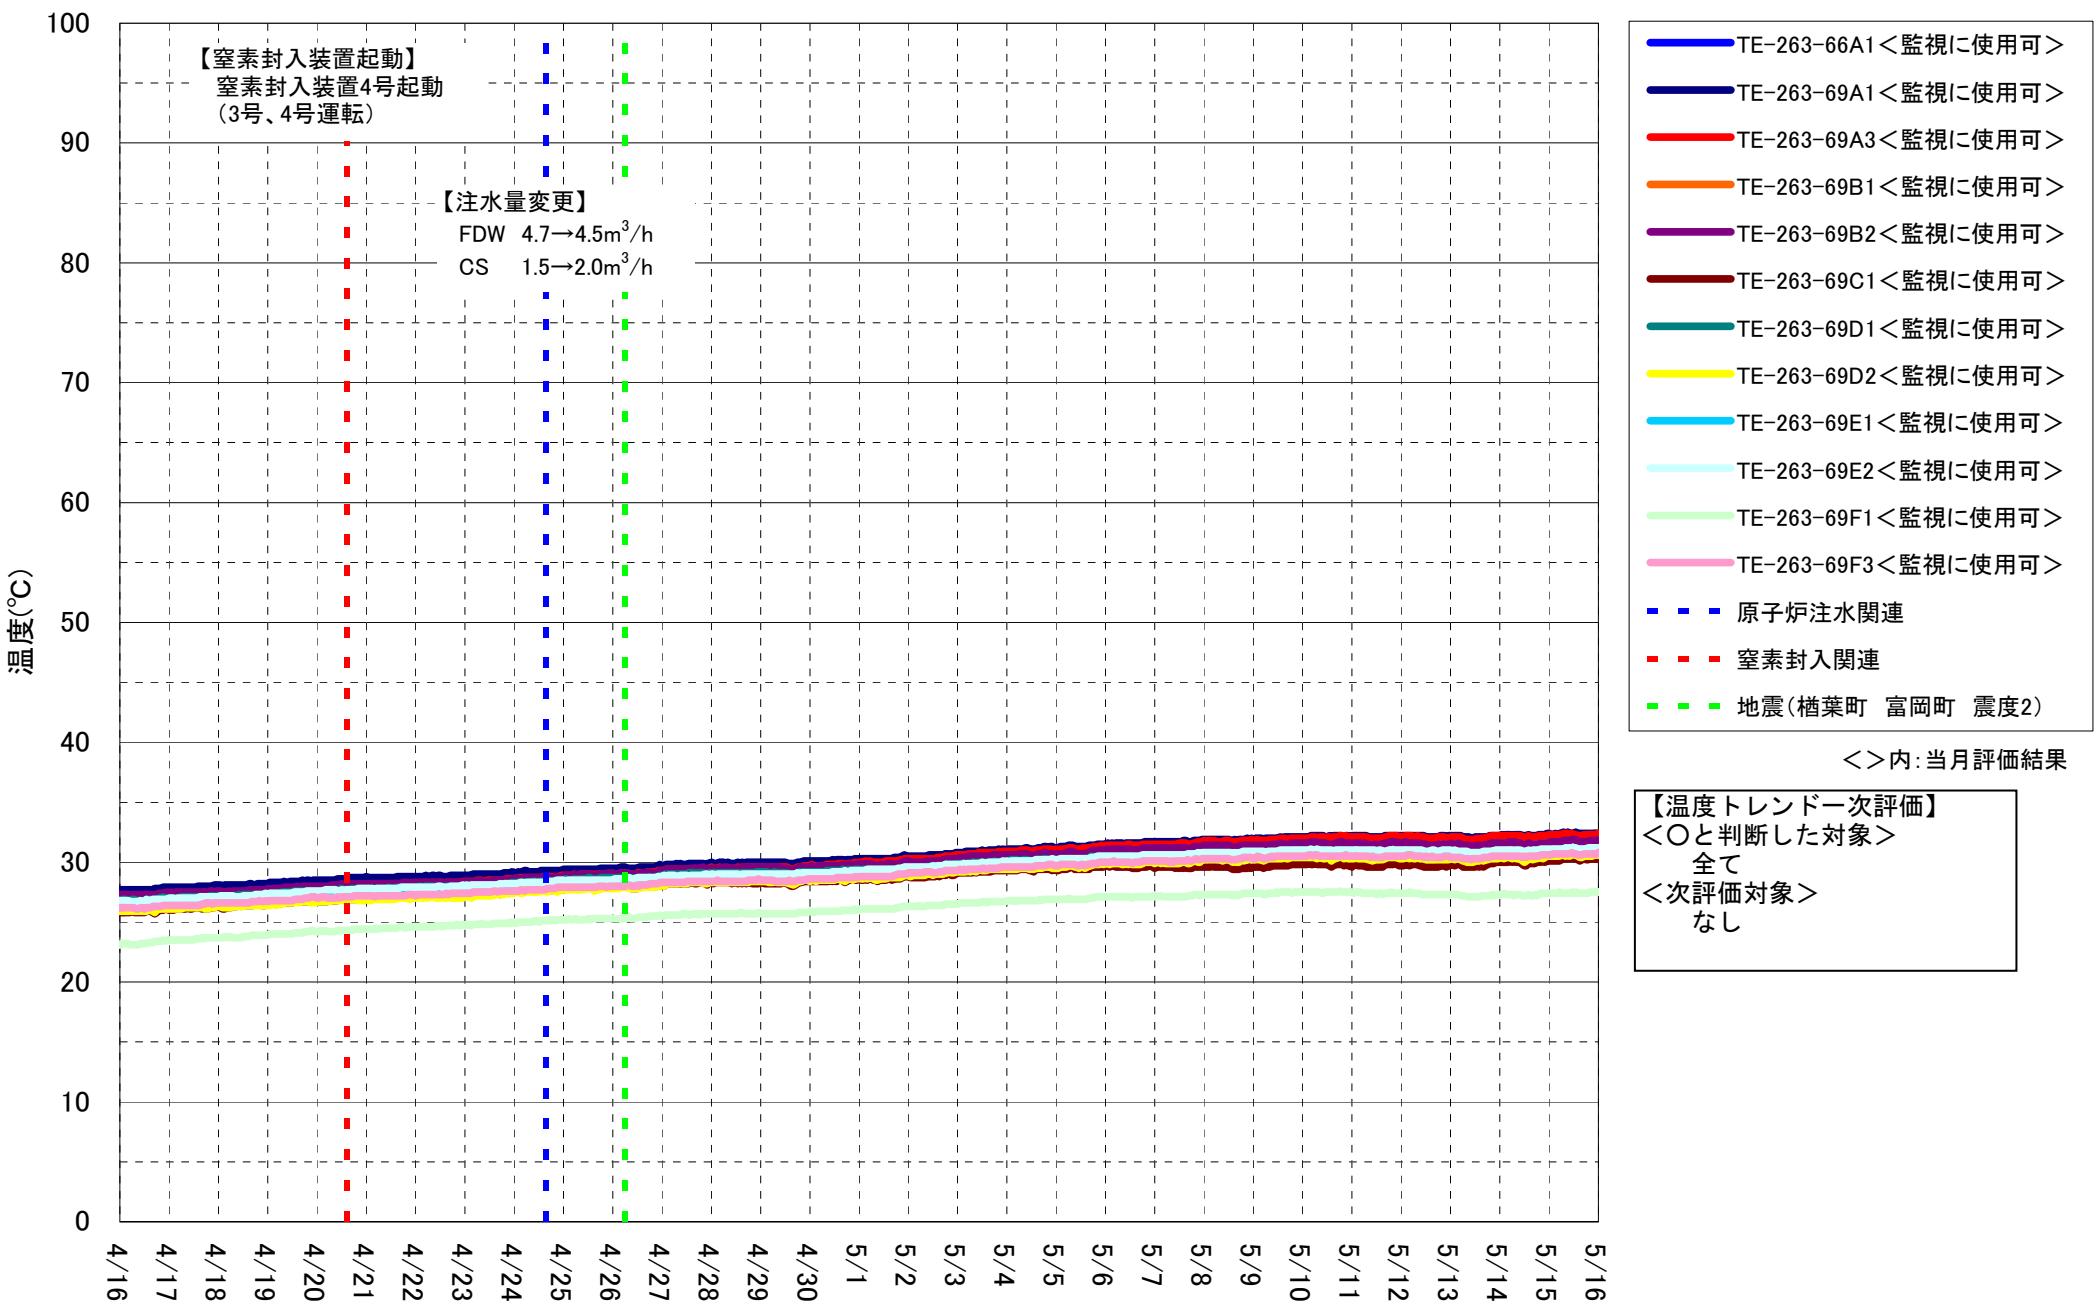


## 1号機 RPV周辺温度計(上部)②

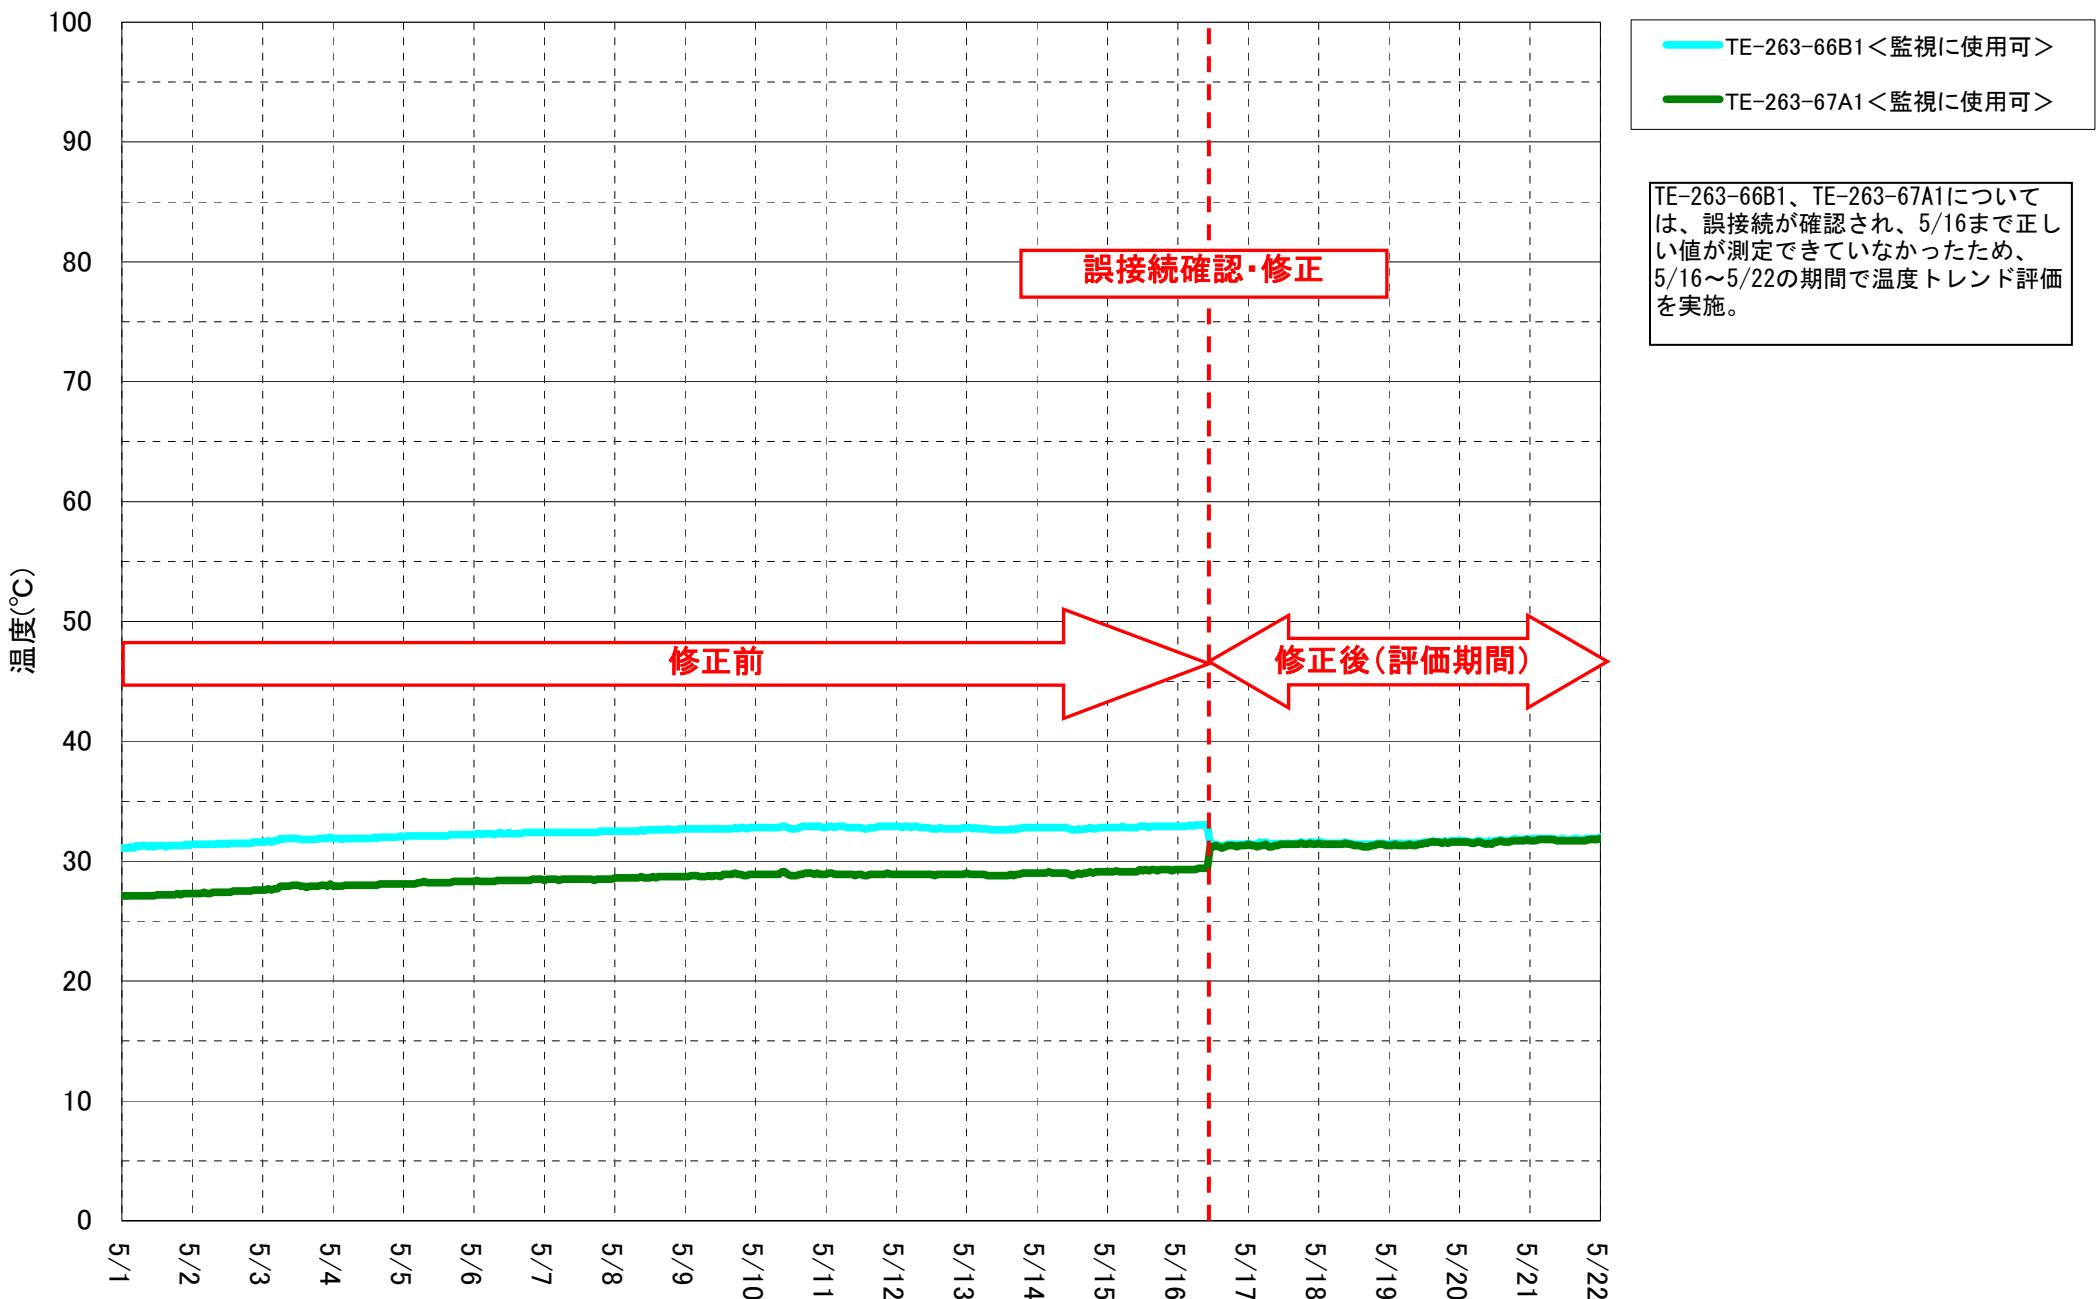


TE-263-66B1、TE-263-67A1については、誤接続が確認され、5/16まで正しい値が測定できていなかったため、5/16～5/22の期間で温度トレンド評価を実施。

## 1号機 RPV周辺温度計(下部)

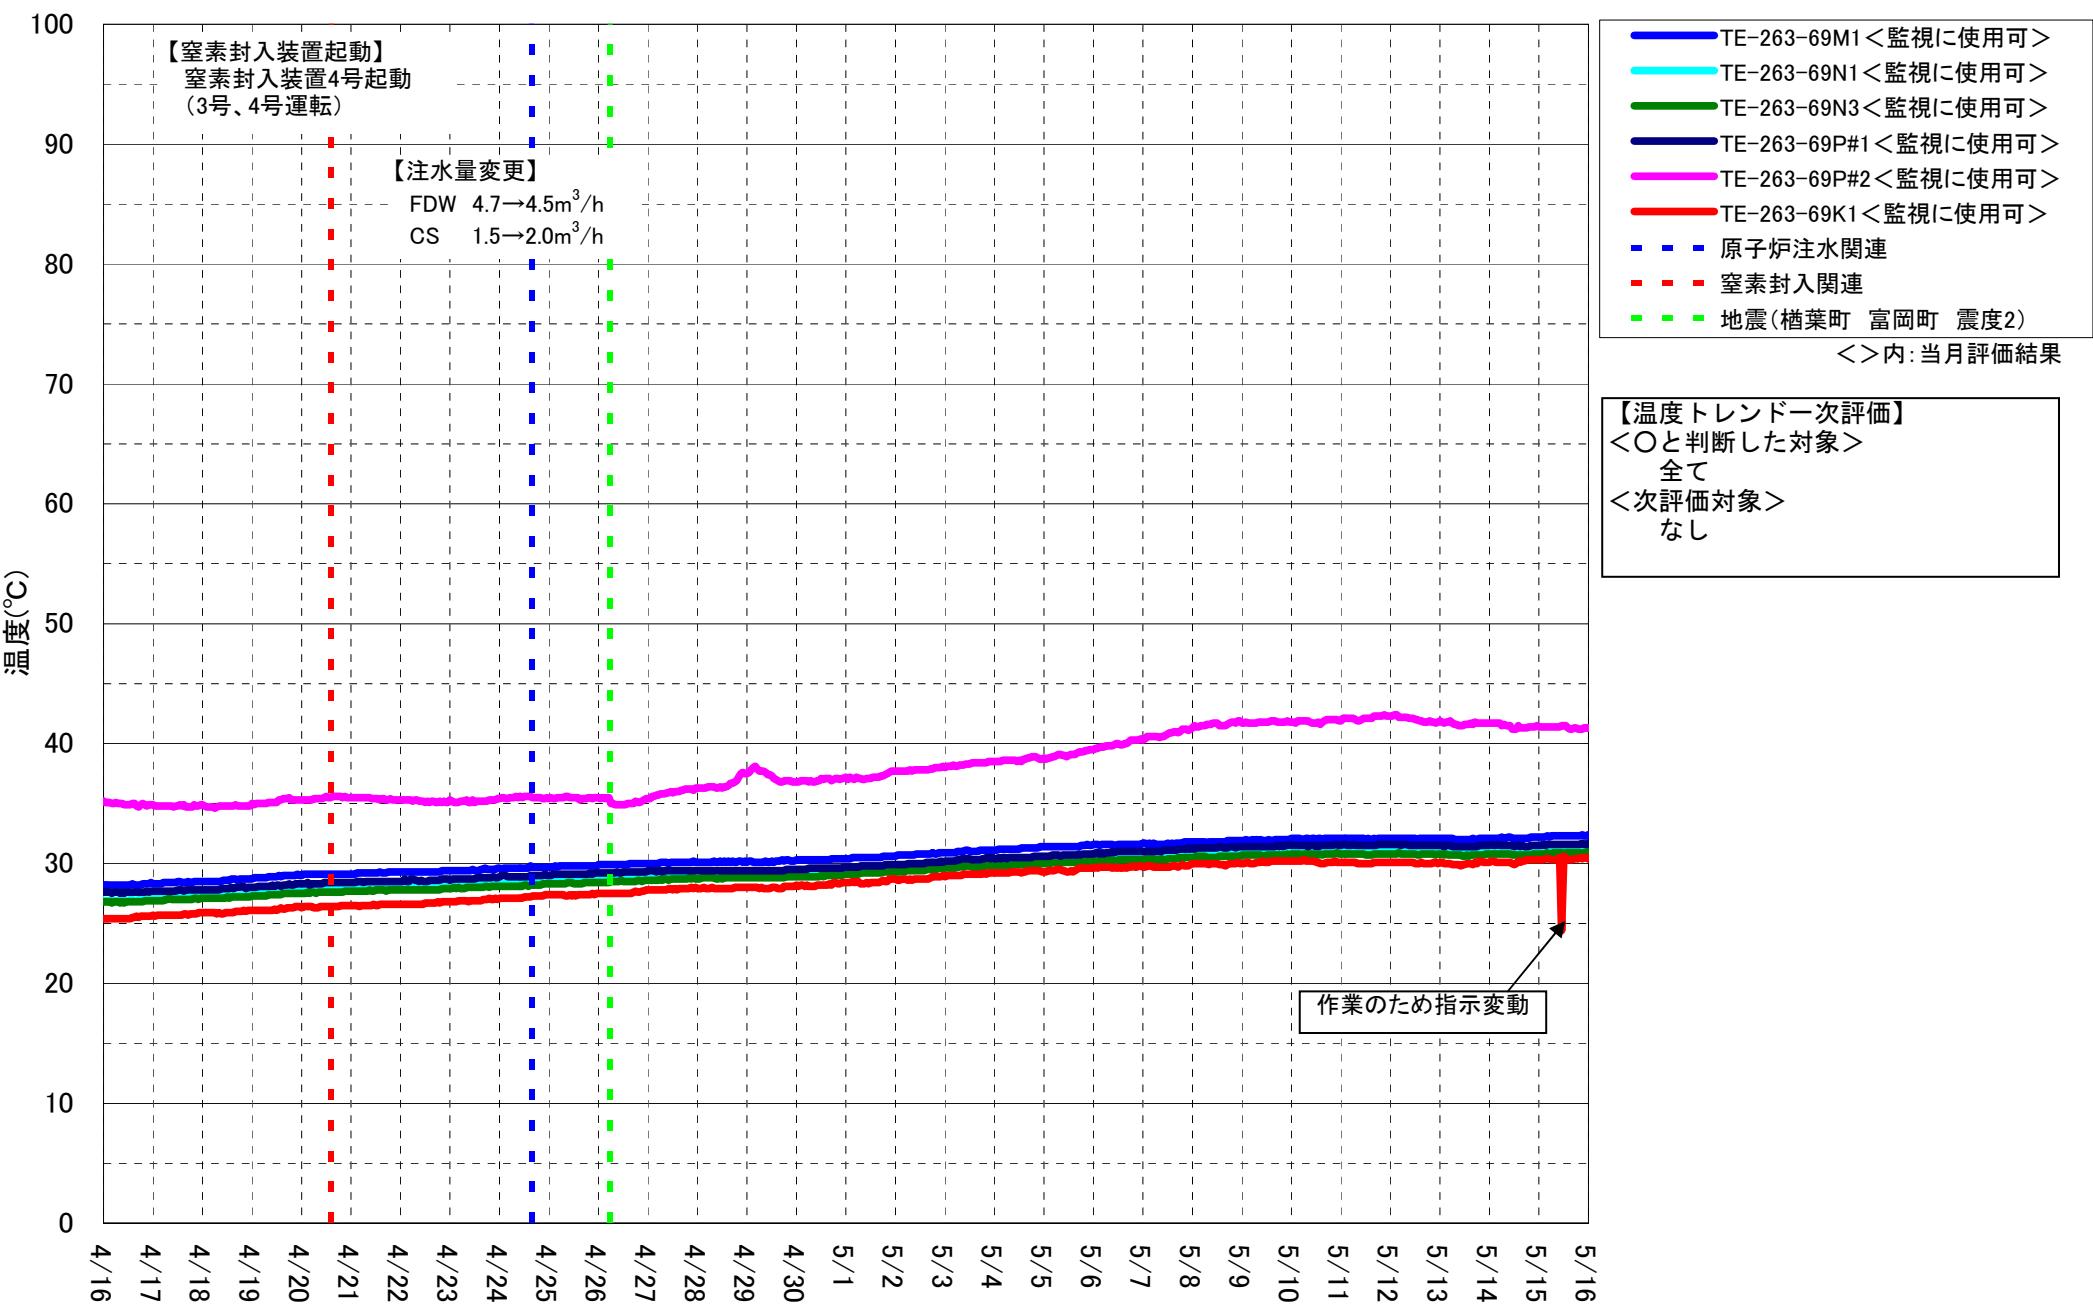


## 1号機 PCV内温度計

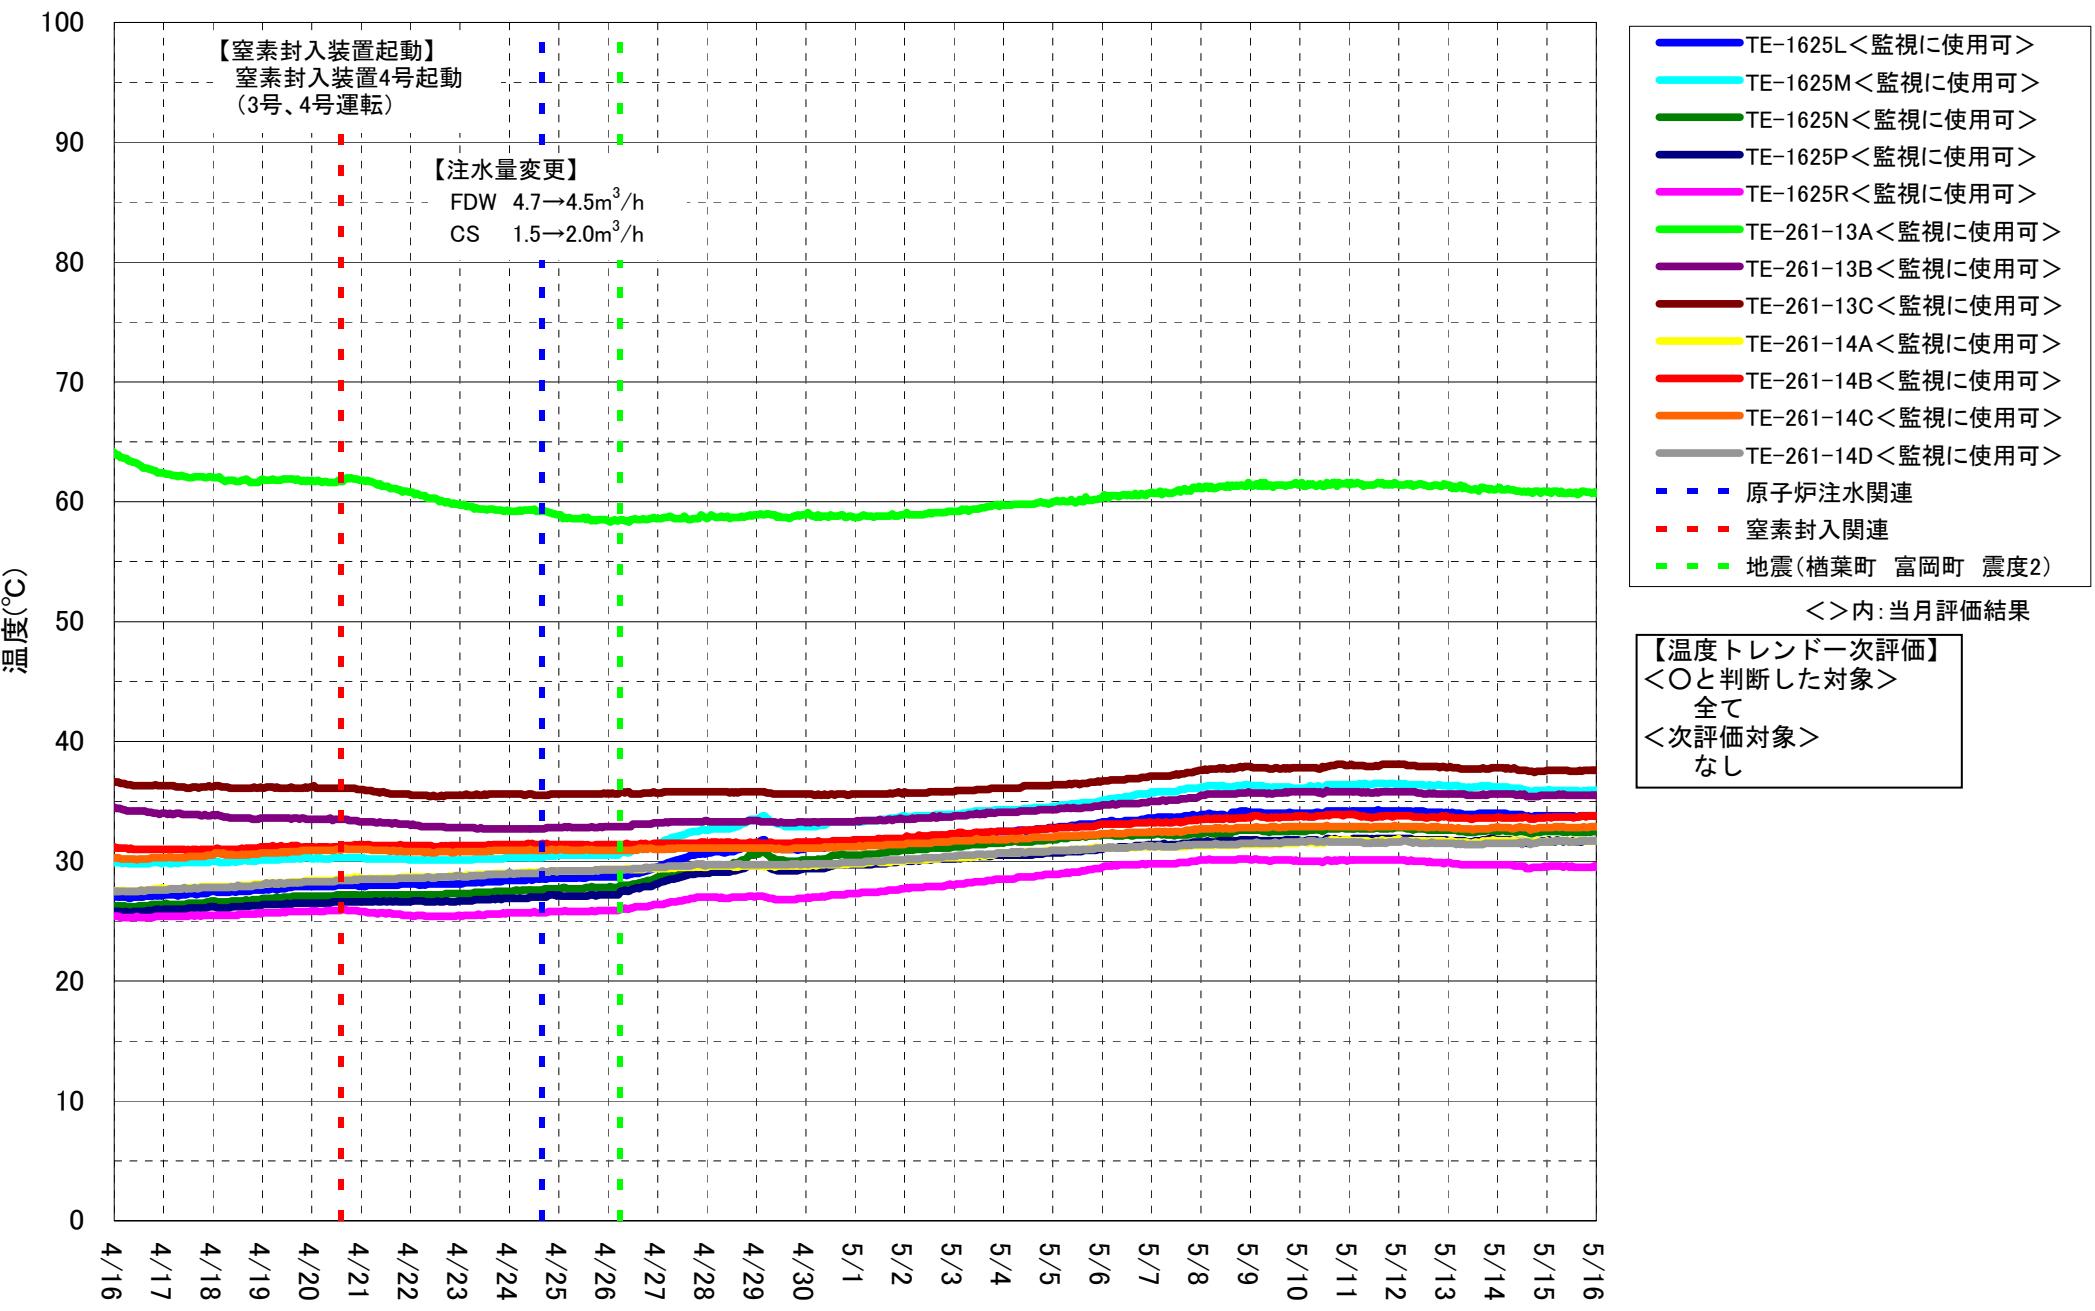


## 2号機 RPV/PCV温度トレンド


### 2号機 保安規定関連温度計(RPV)

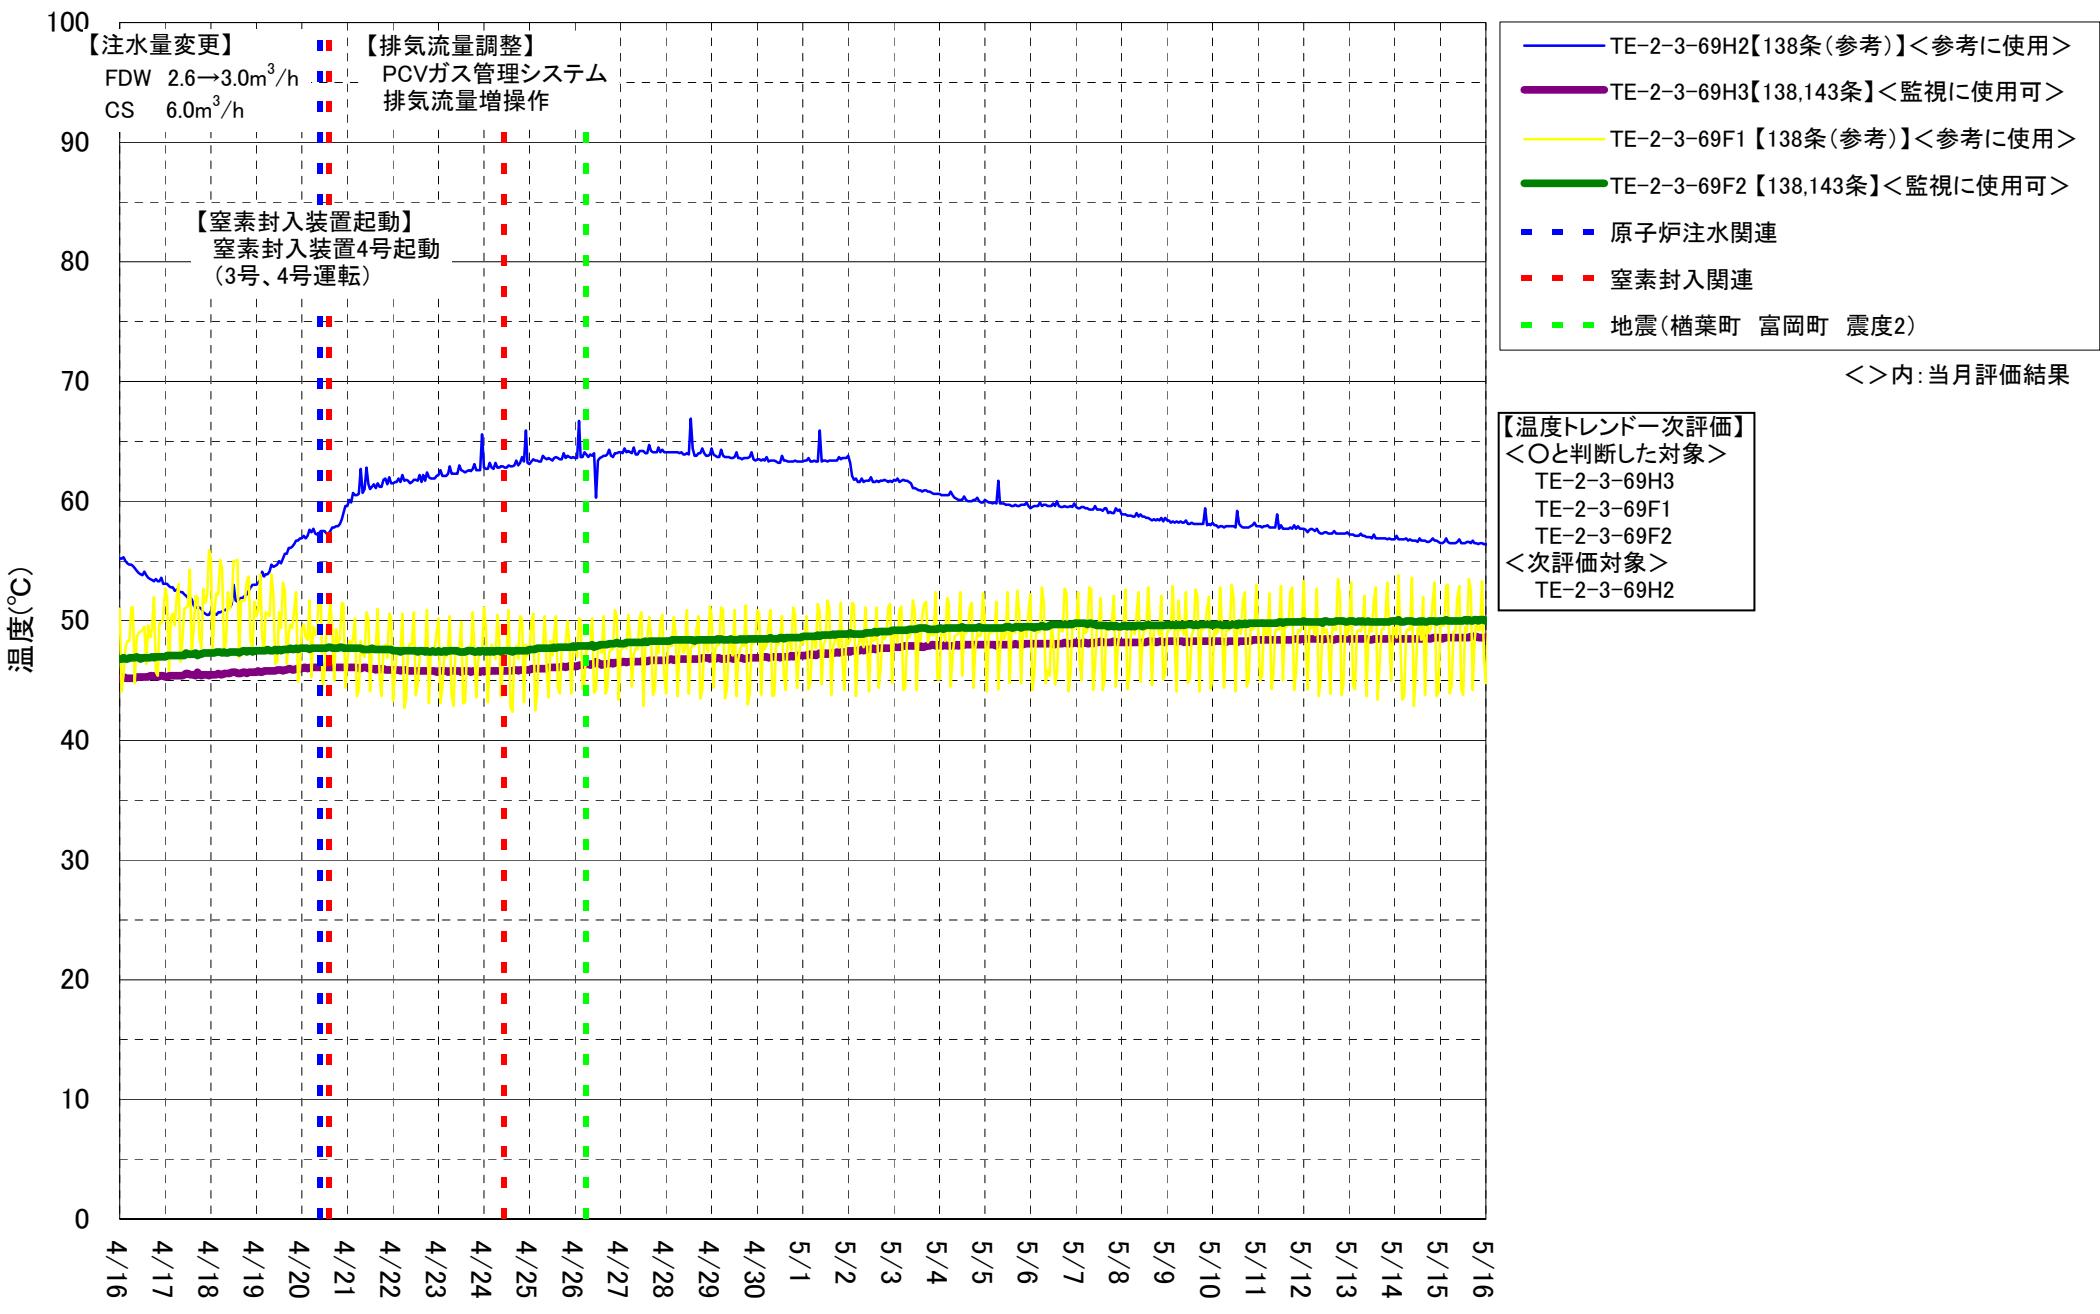


## 2号機 保安規定関連温度計(PCV)①

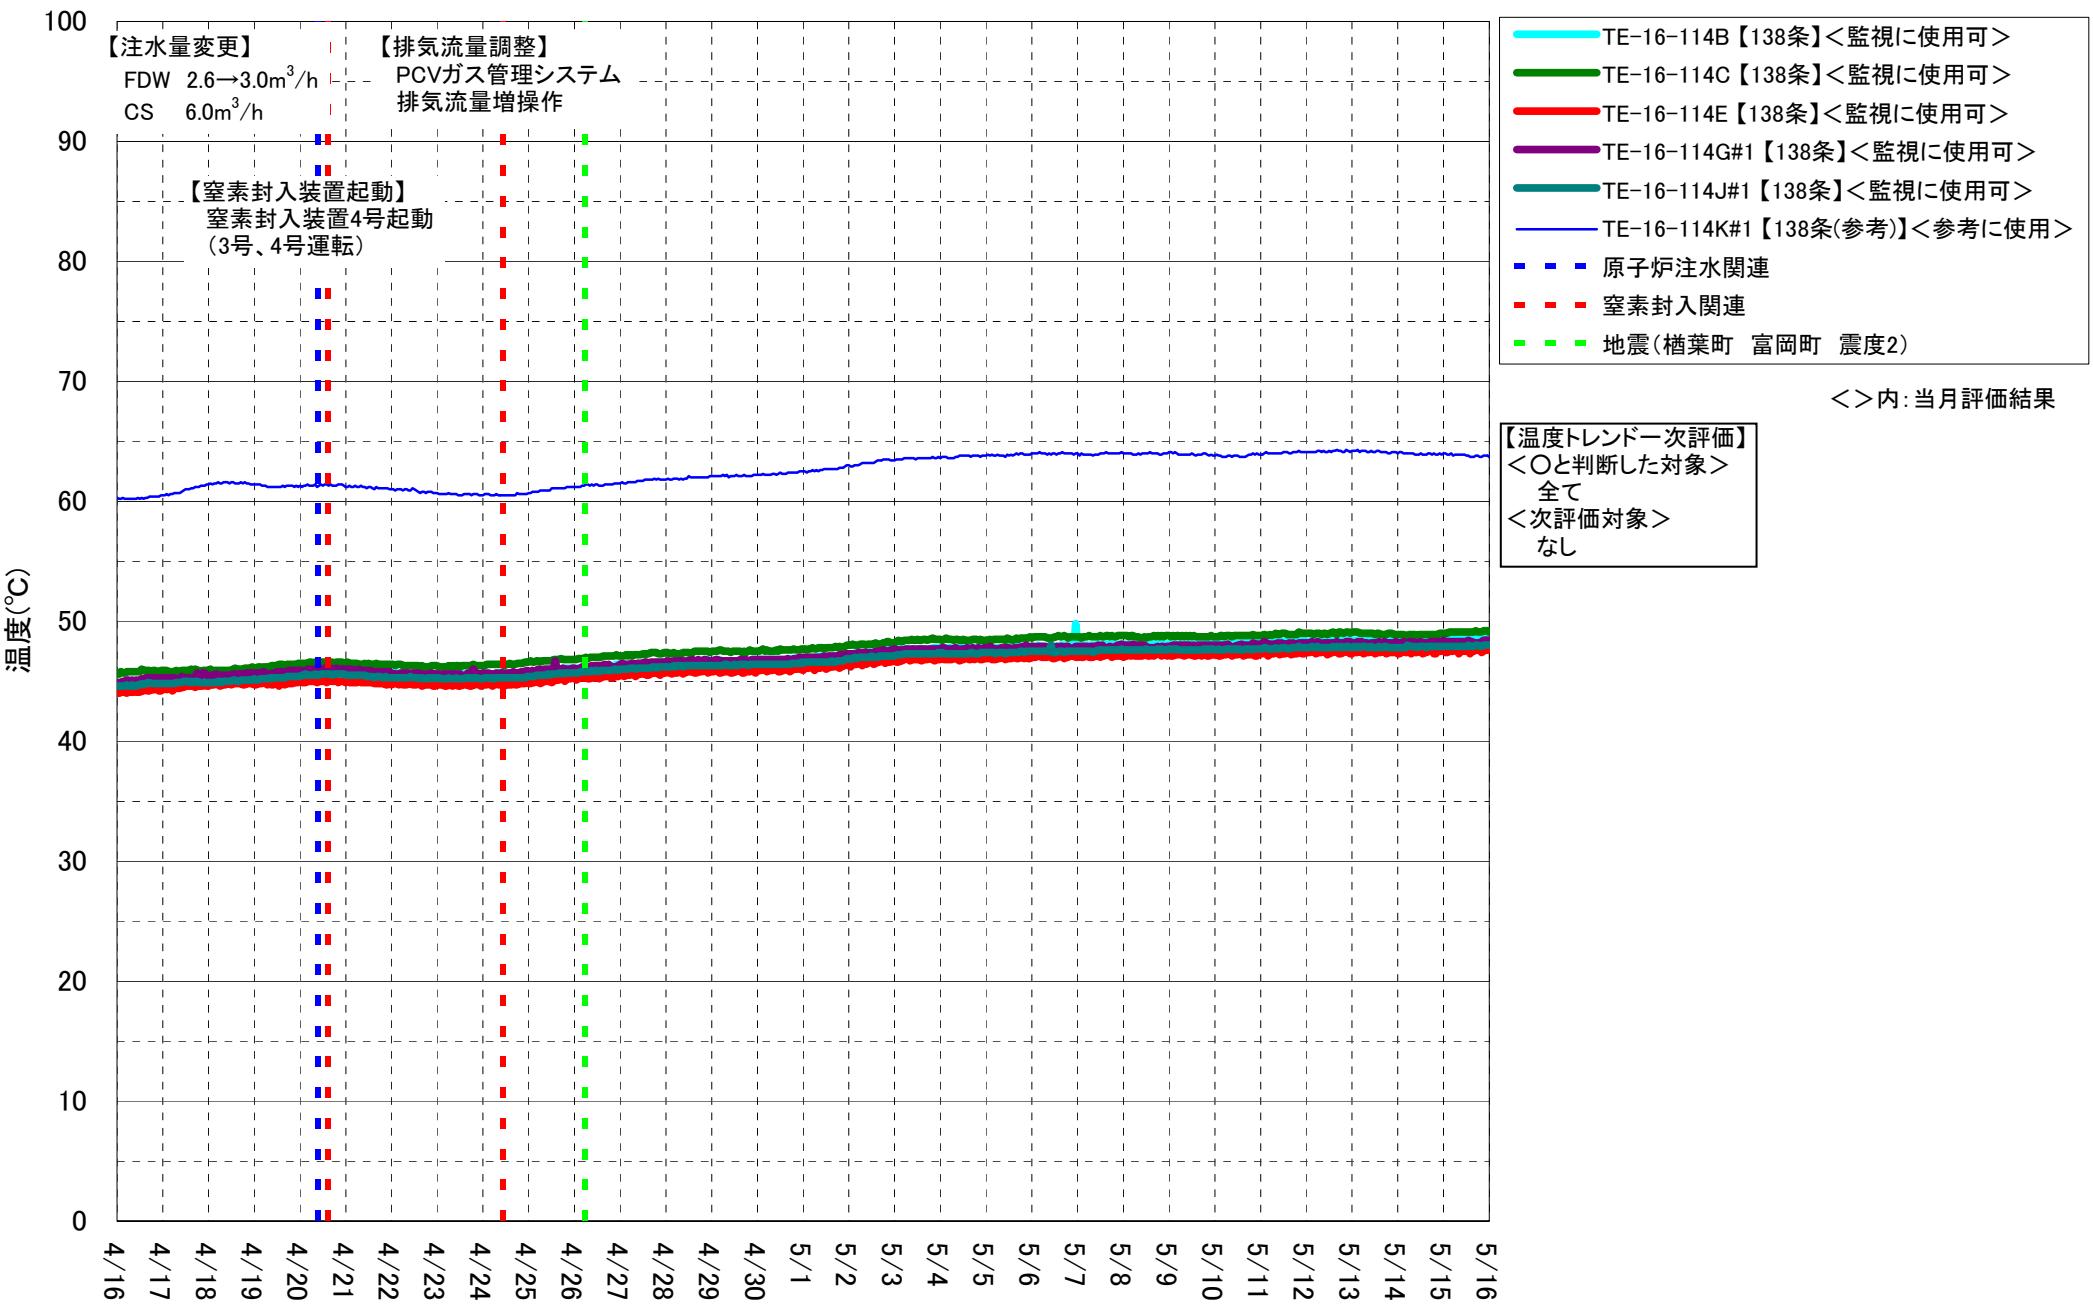


## 2号機 保安規定関連温度計(PCV)②

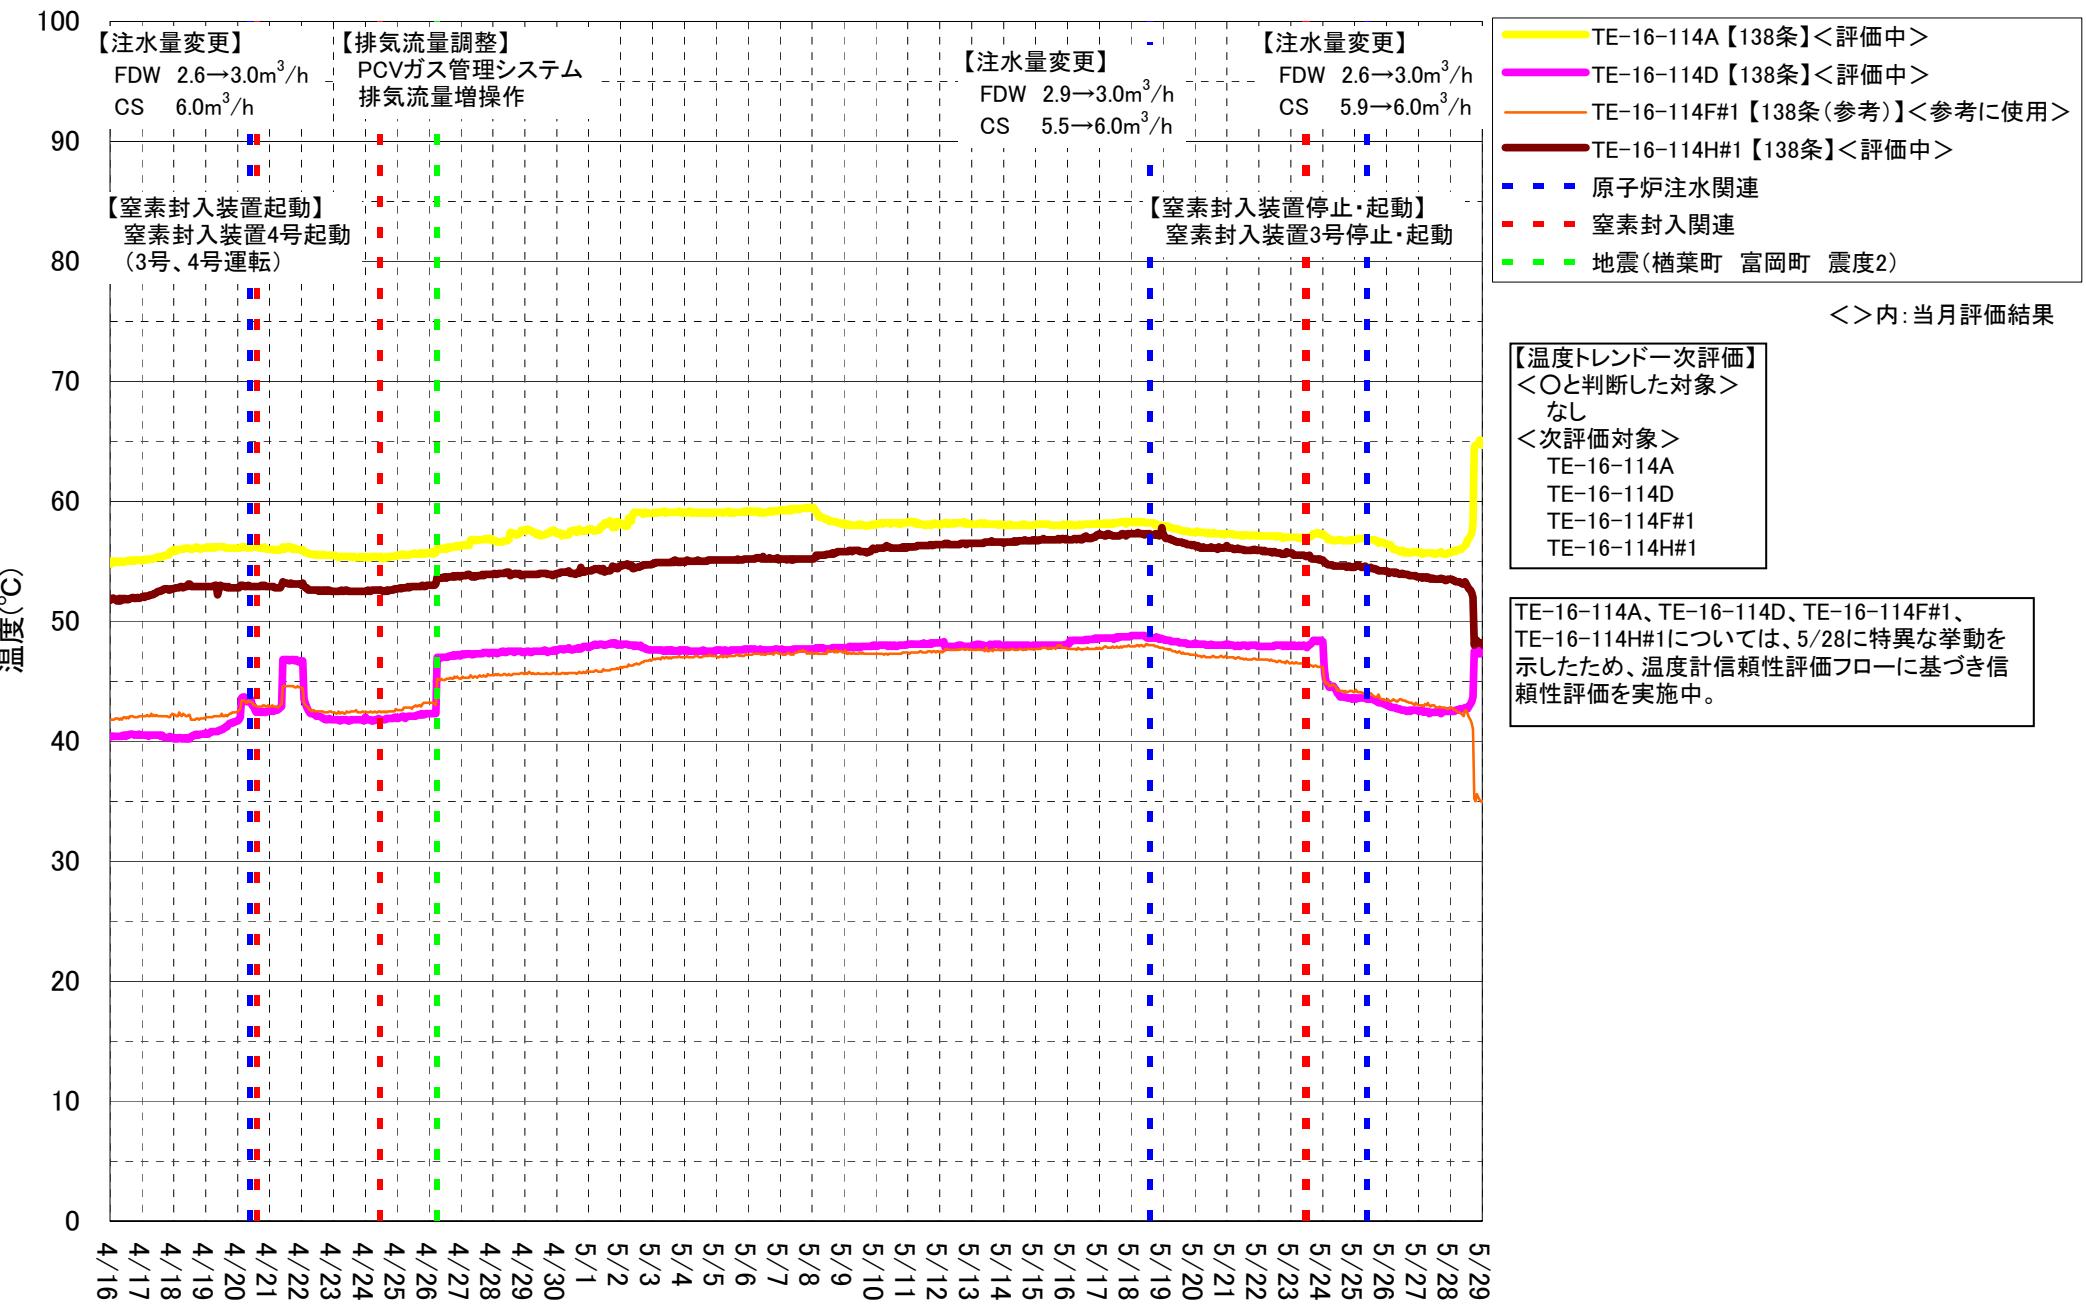


## 2号機 RPV周辺温度計(上部)①

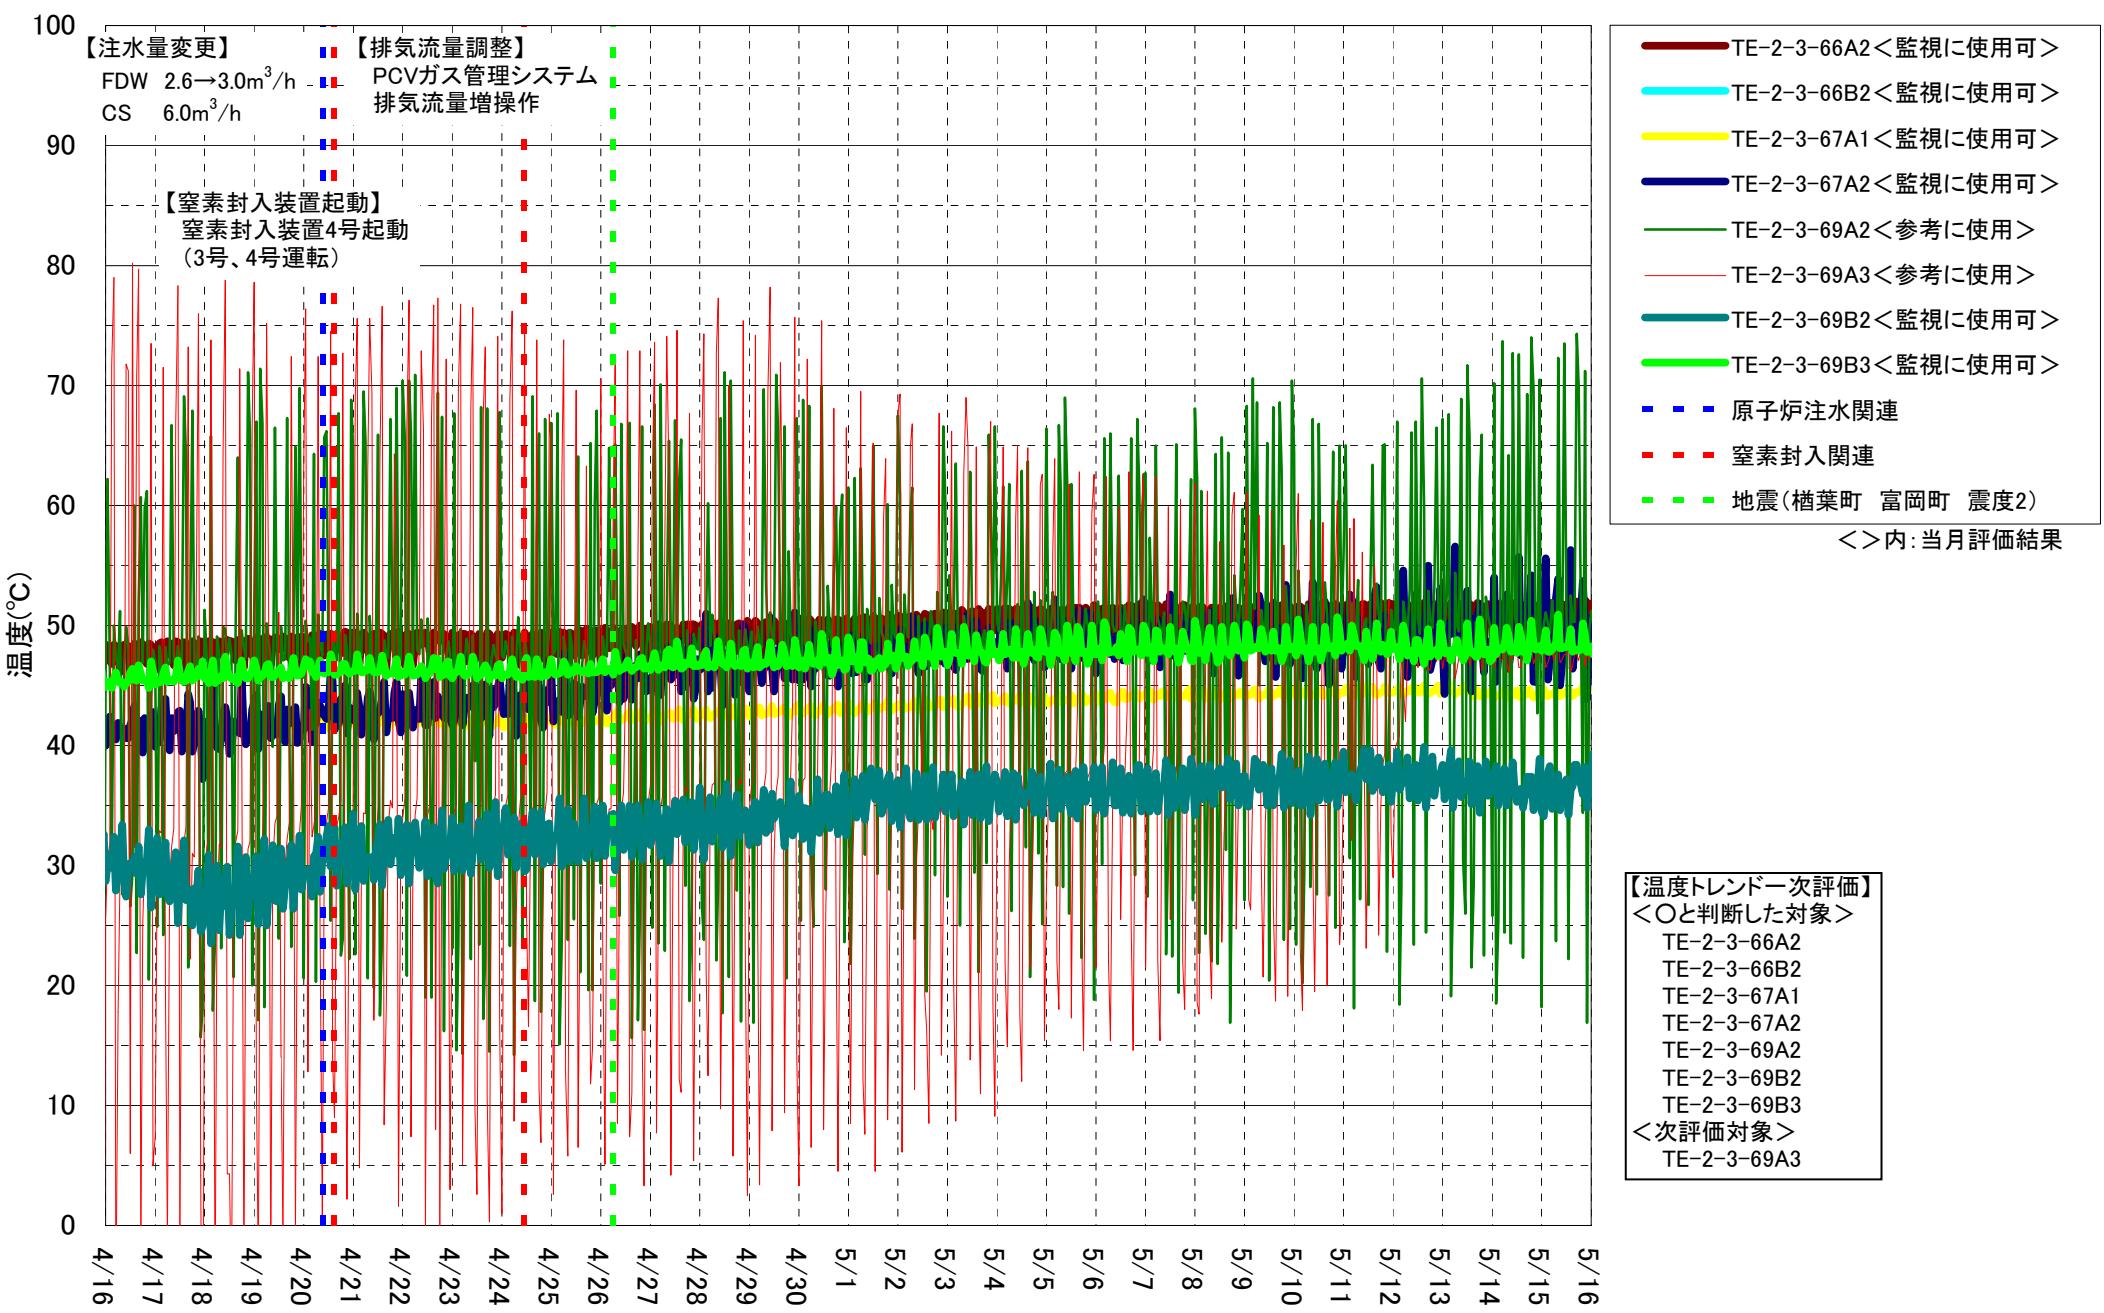


## 2号機 RPV周辺温度計(上部)②

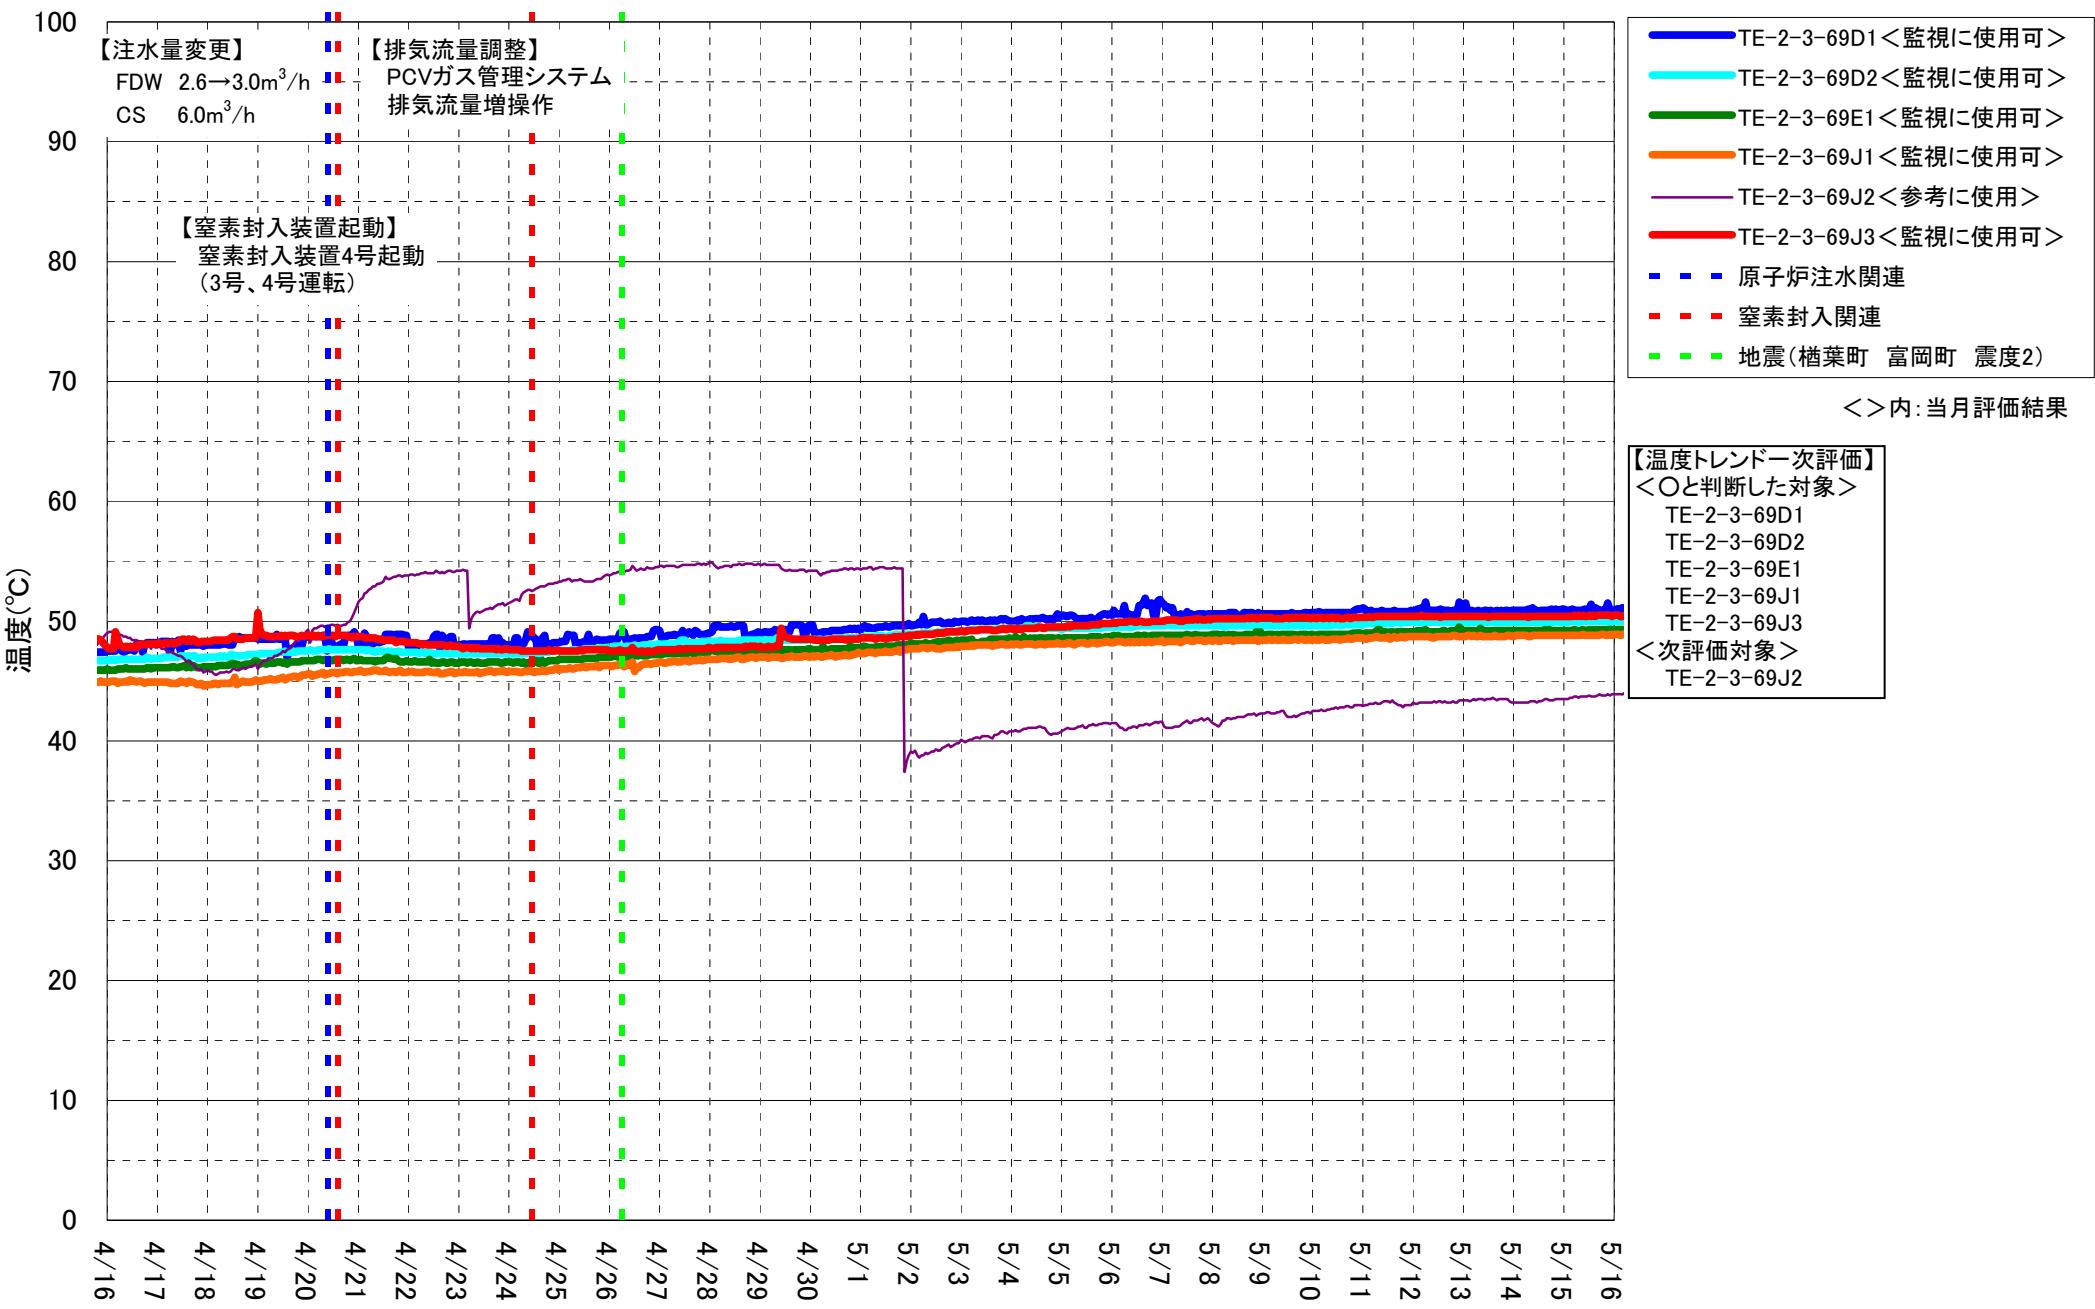


## 2号機 RPV周辺温度計(下部)

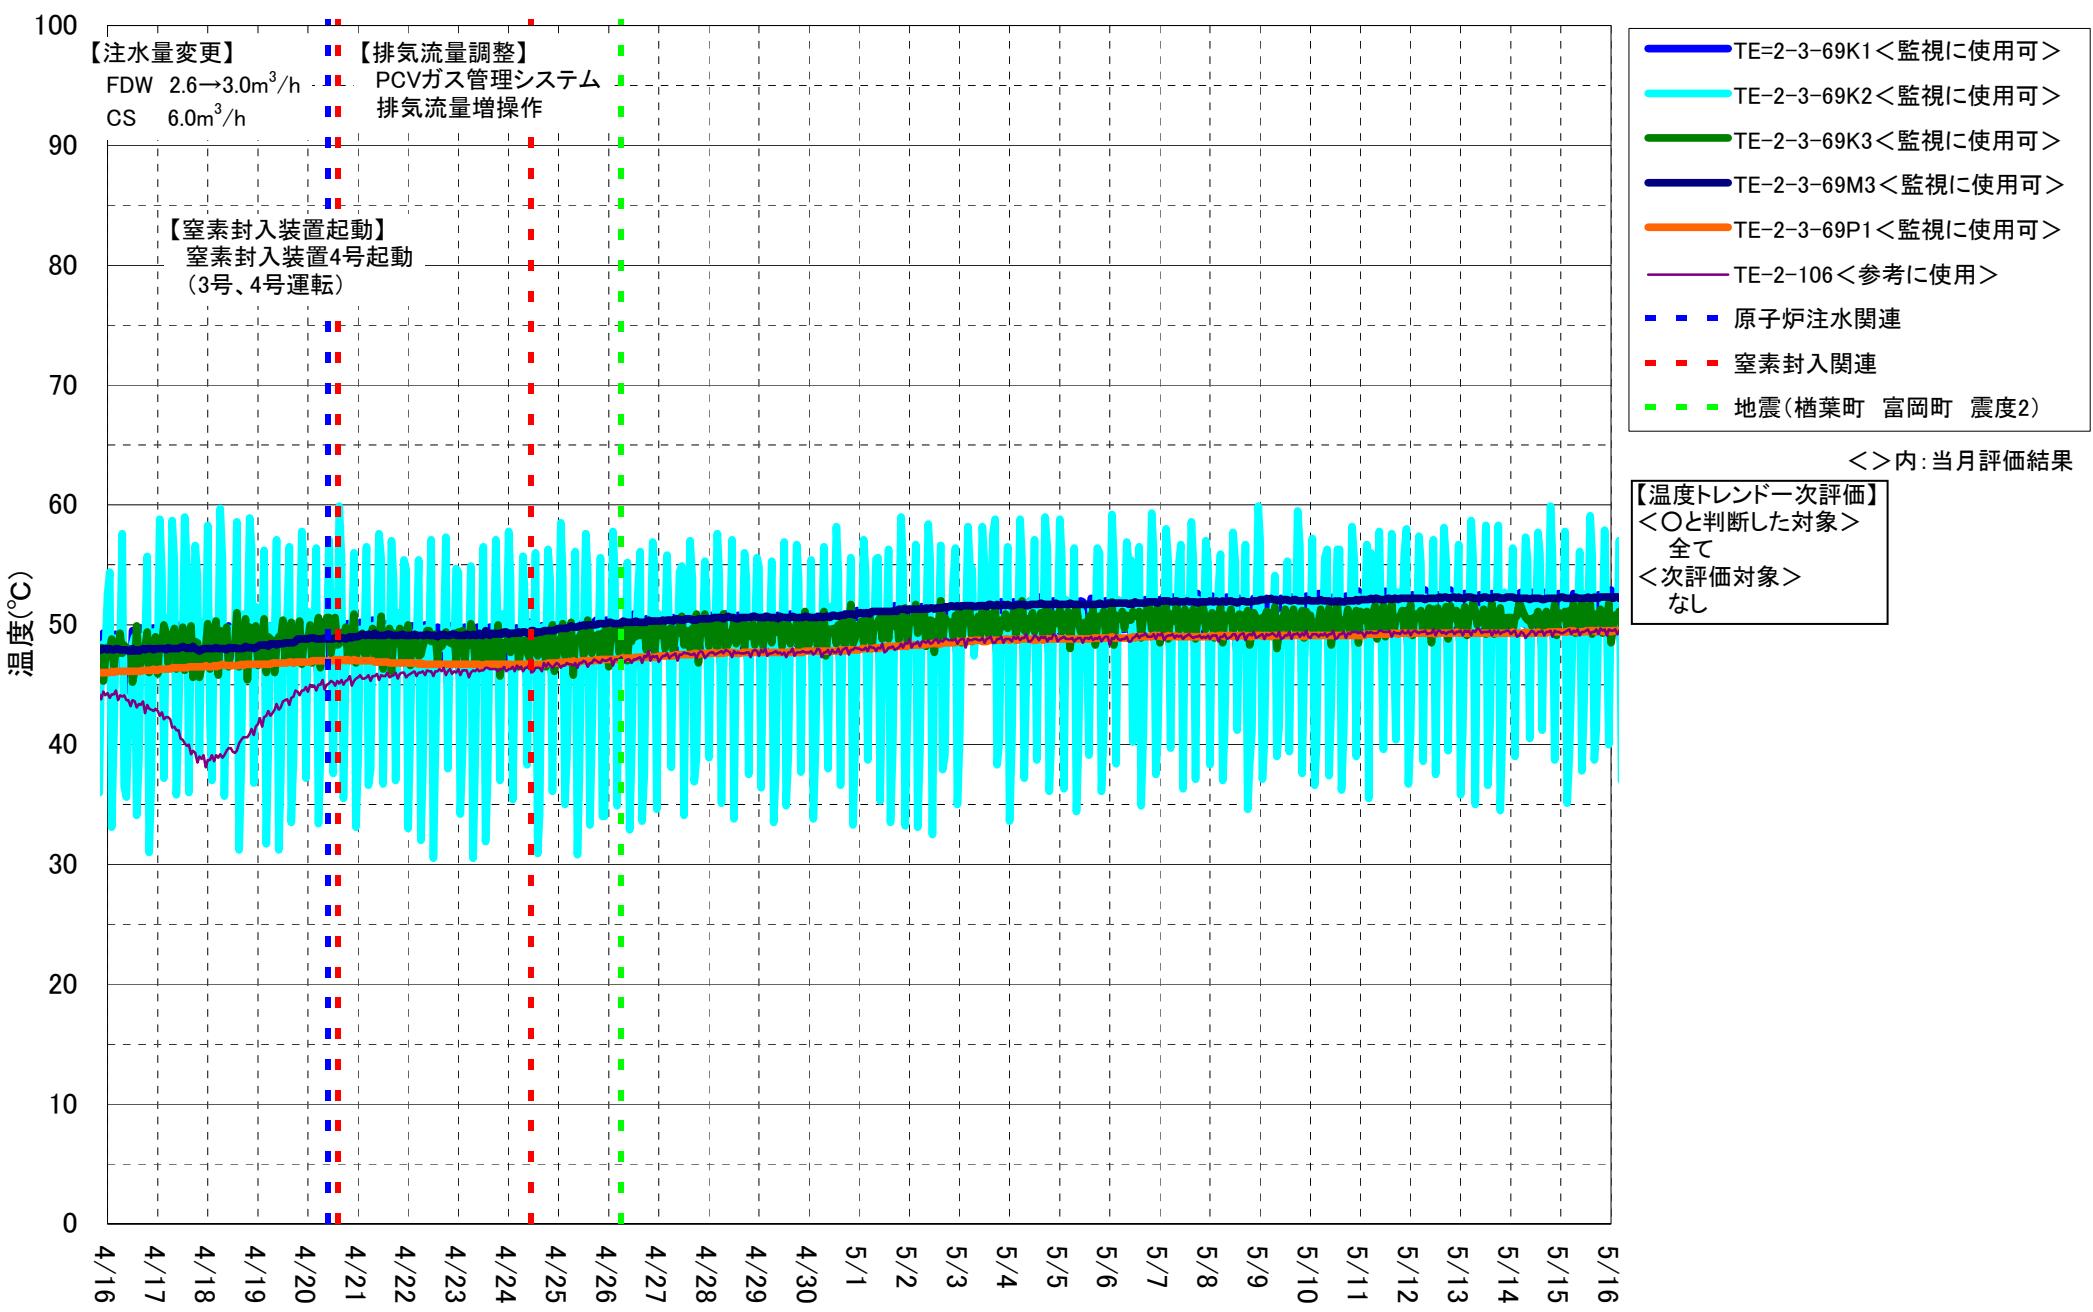

## 2号機 PCV内温度計①

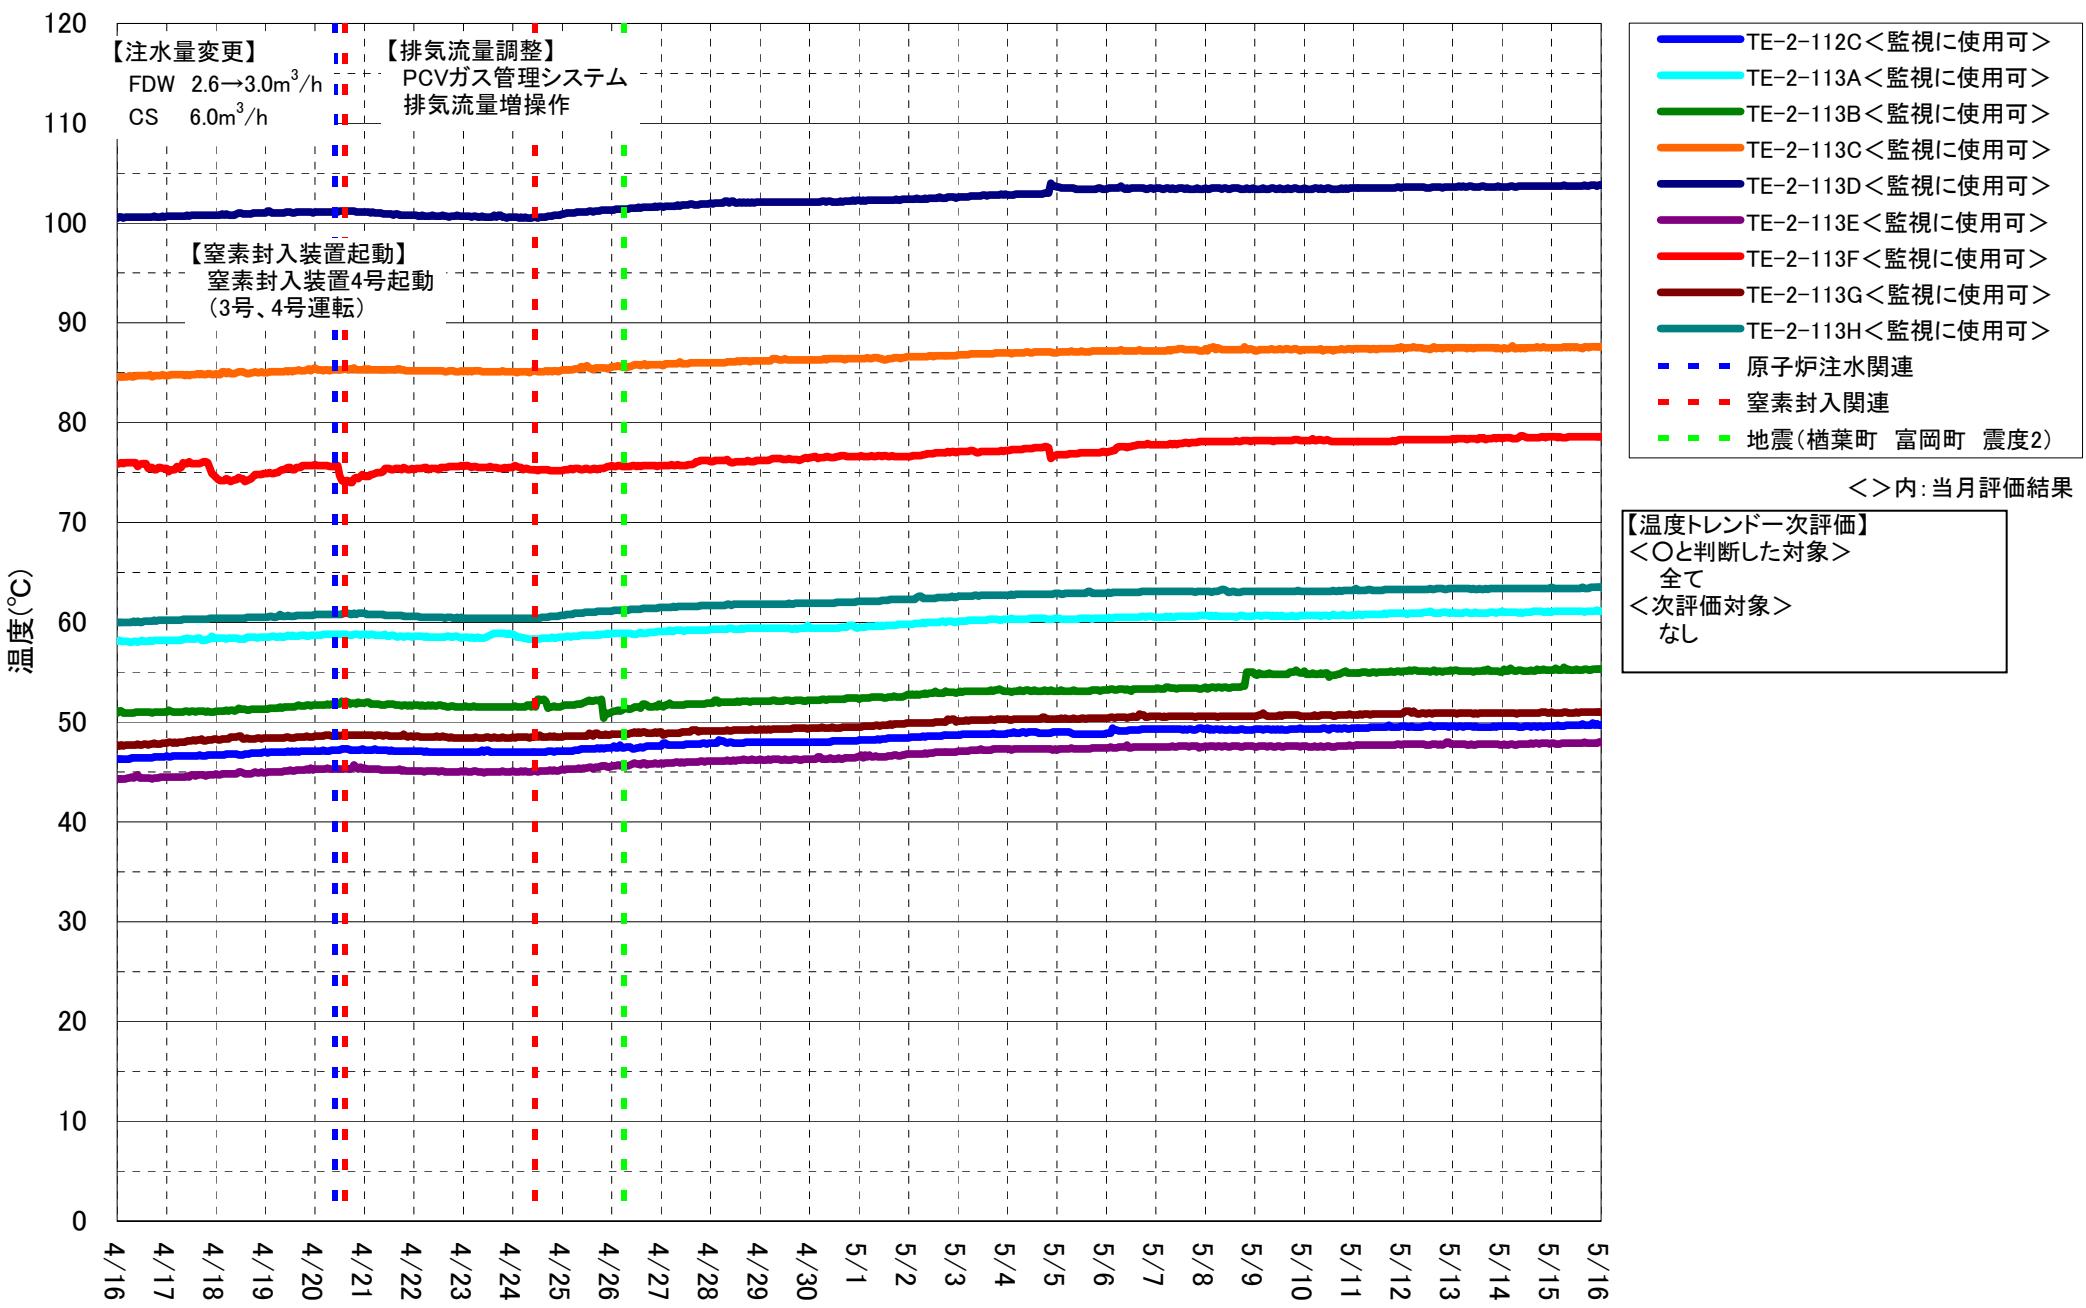


## 2号機 PCV内温度計②

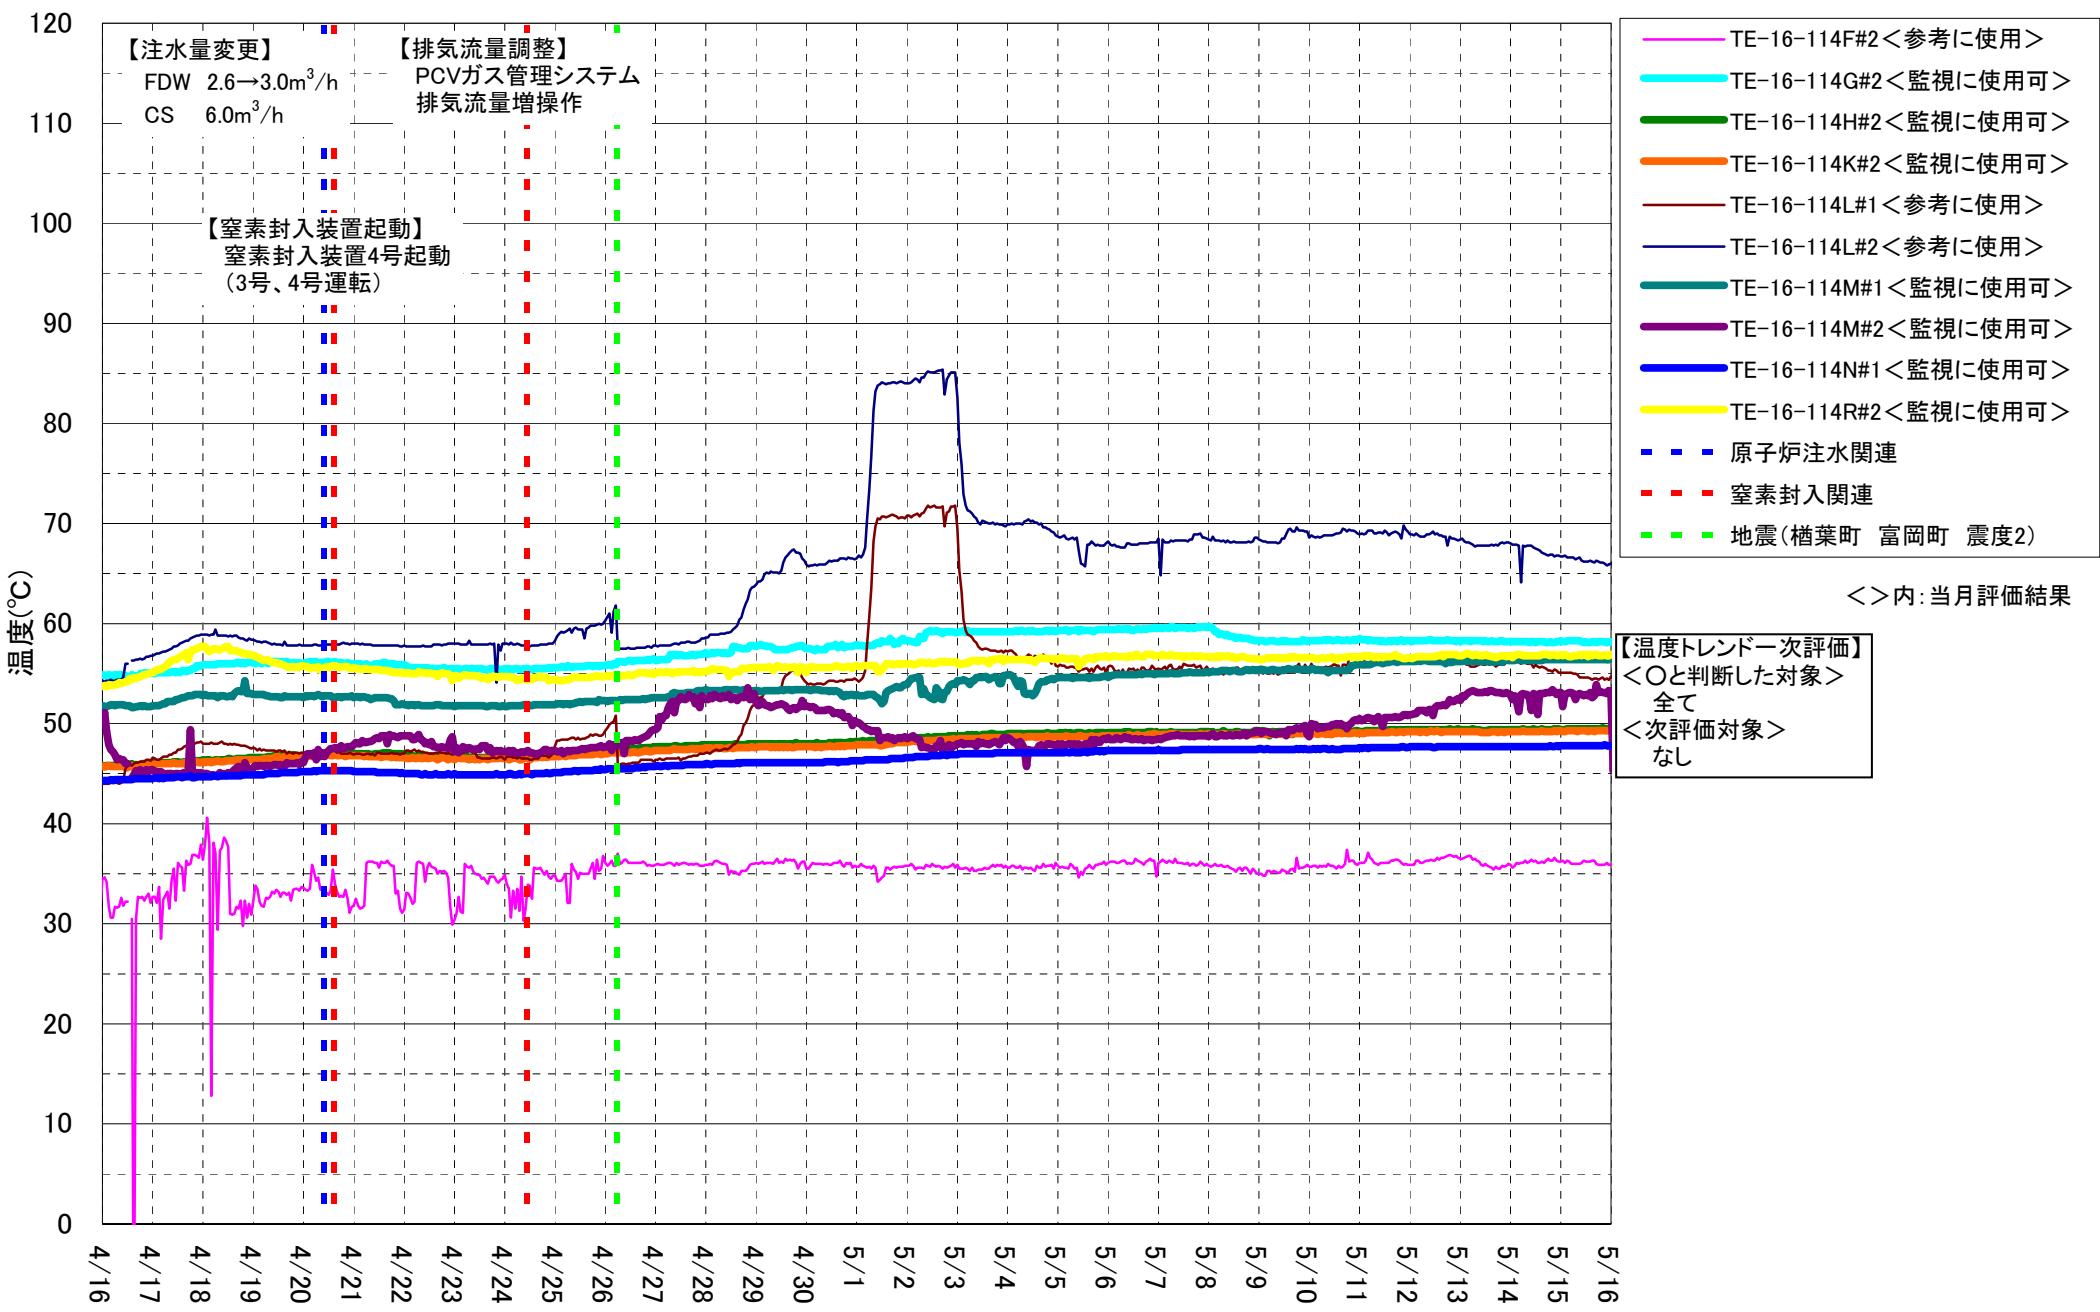


# 3号機 RPV/PCV温度トレンド


## 3号機 保安規定関連温度計(RPV)

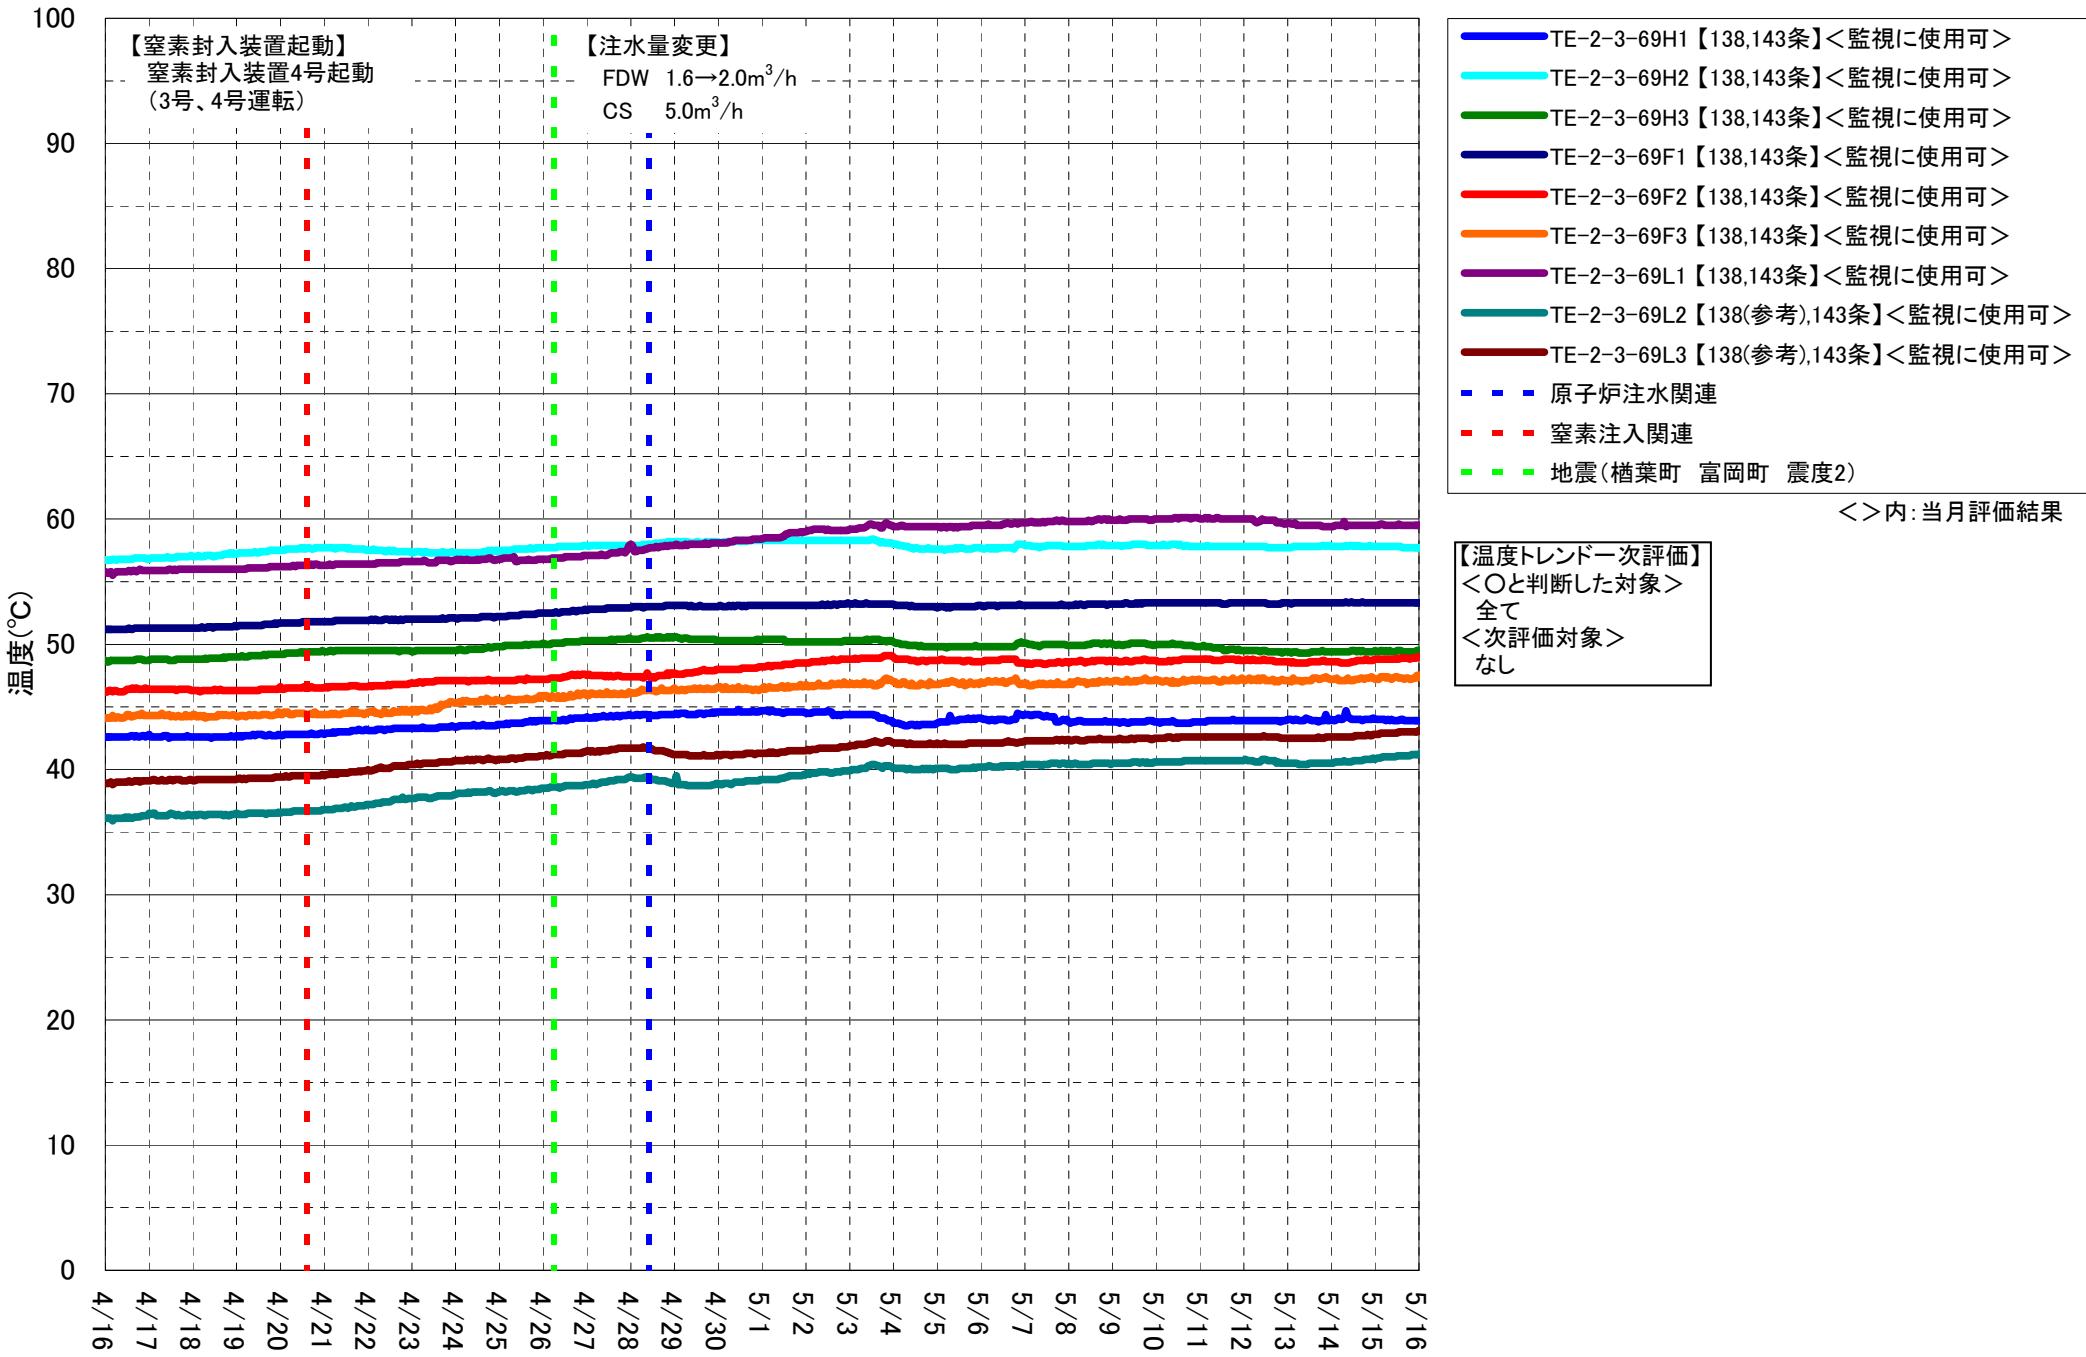


### 3号機 保安規定関連温度計(PCV)

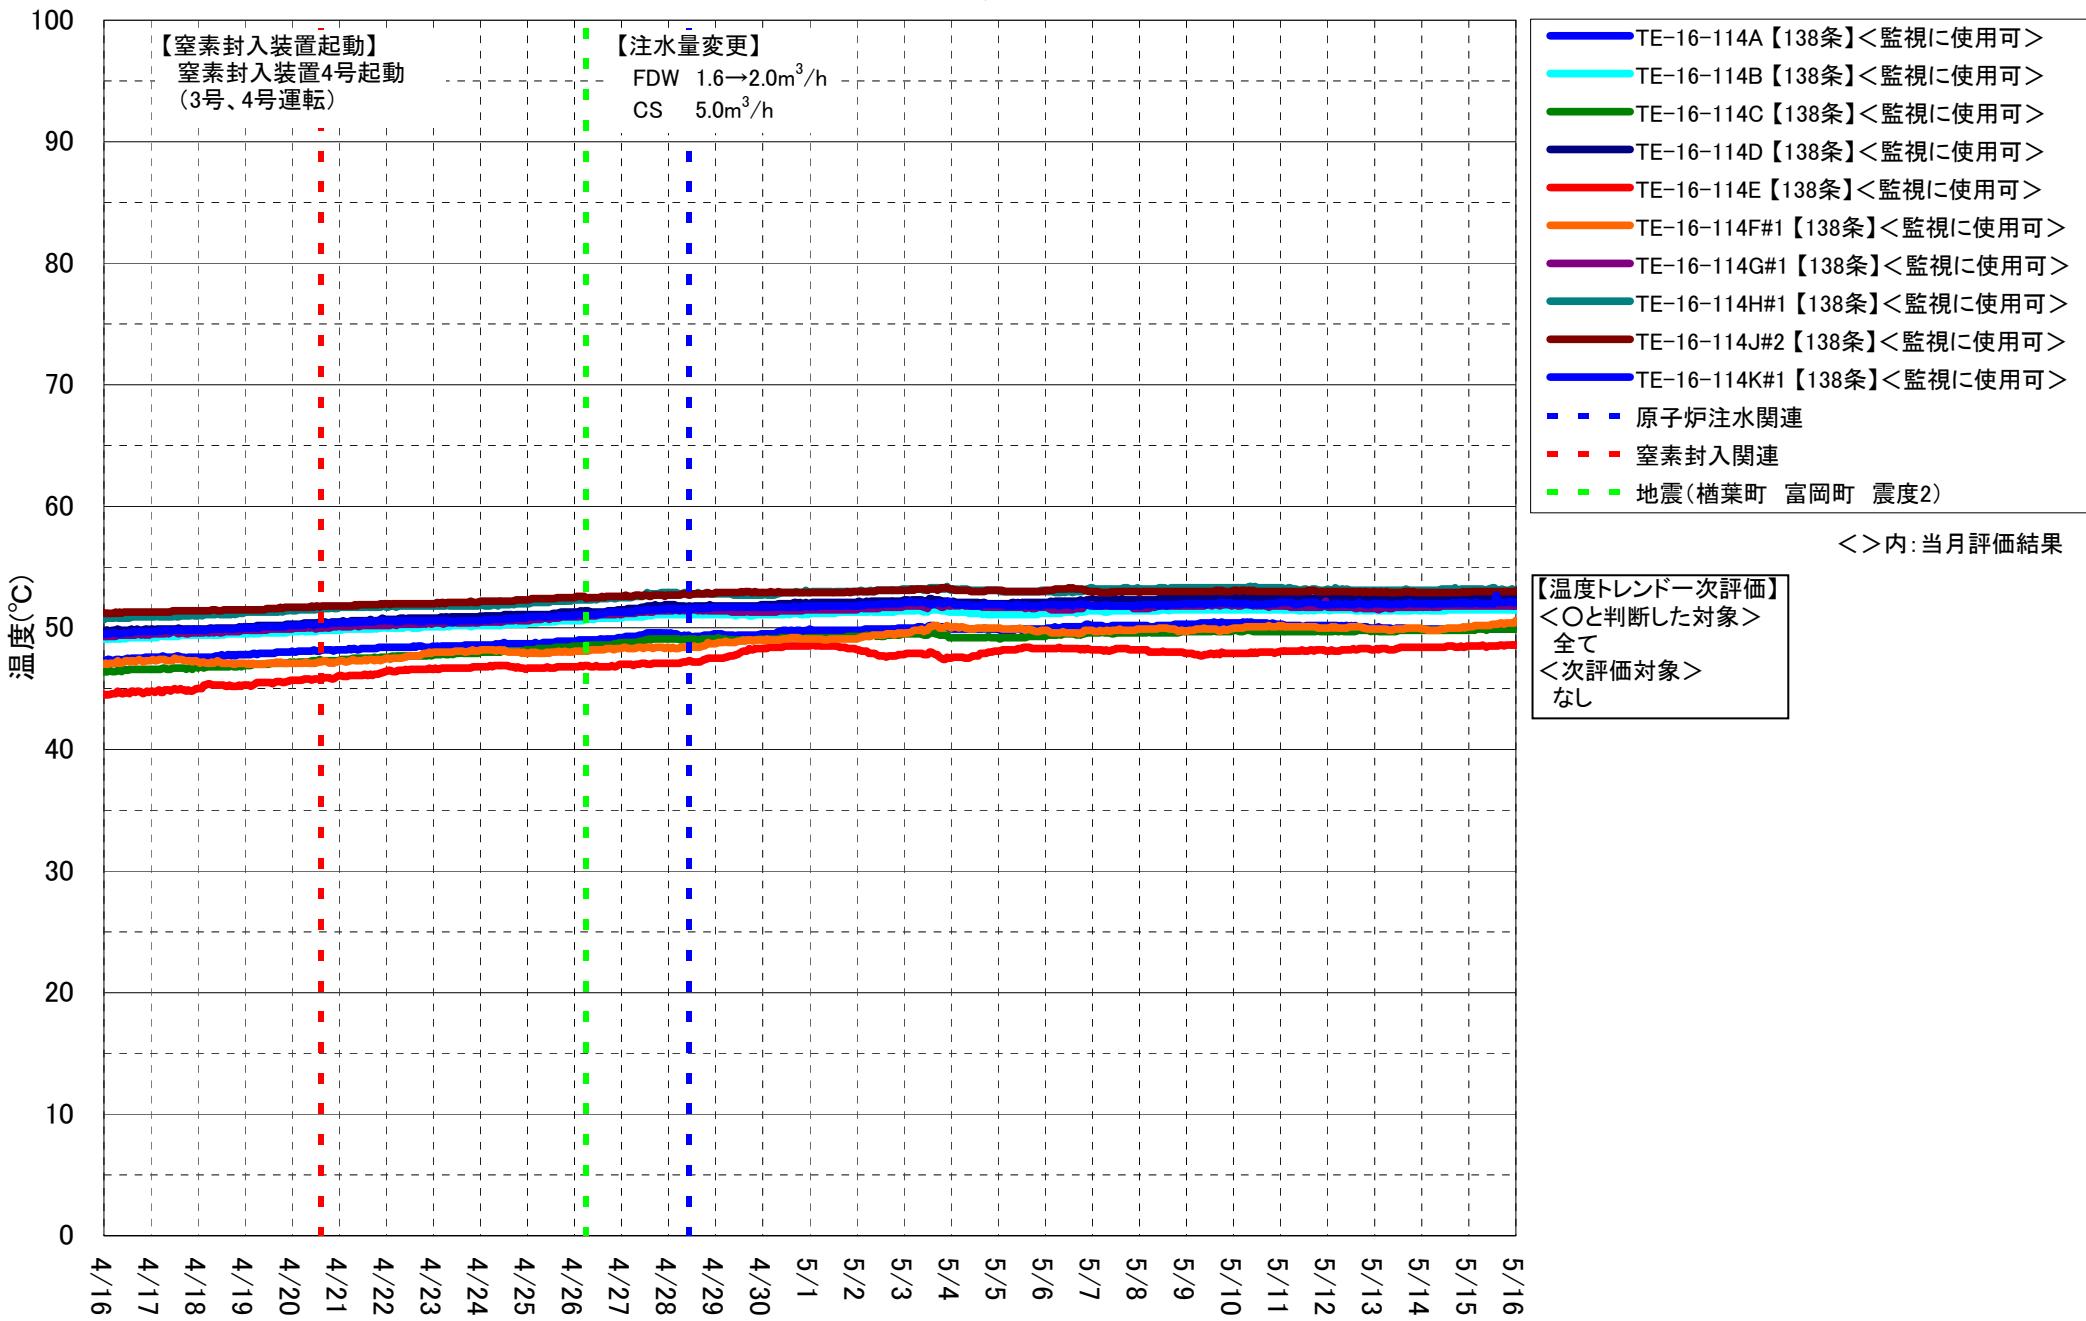


### 3号機 RPV周辺温度計(上部)

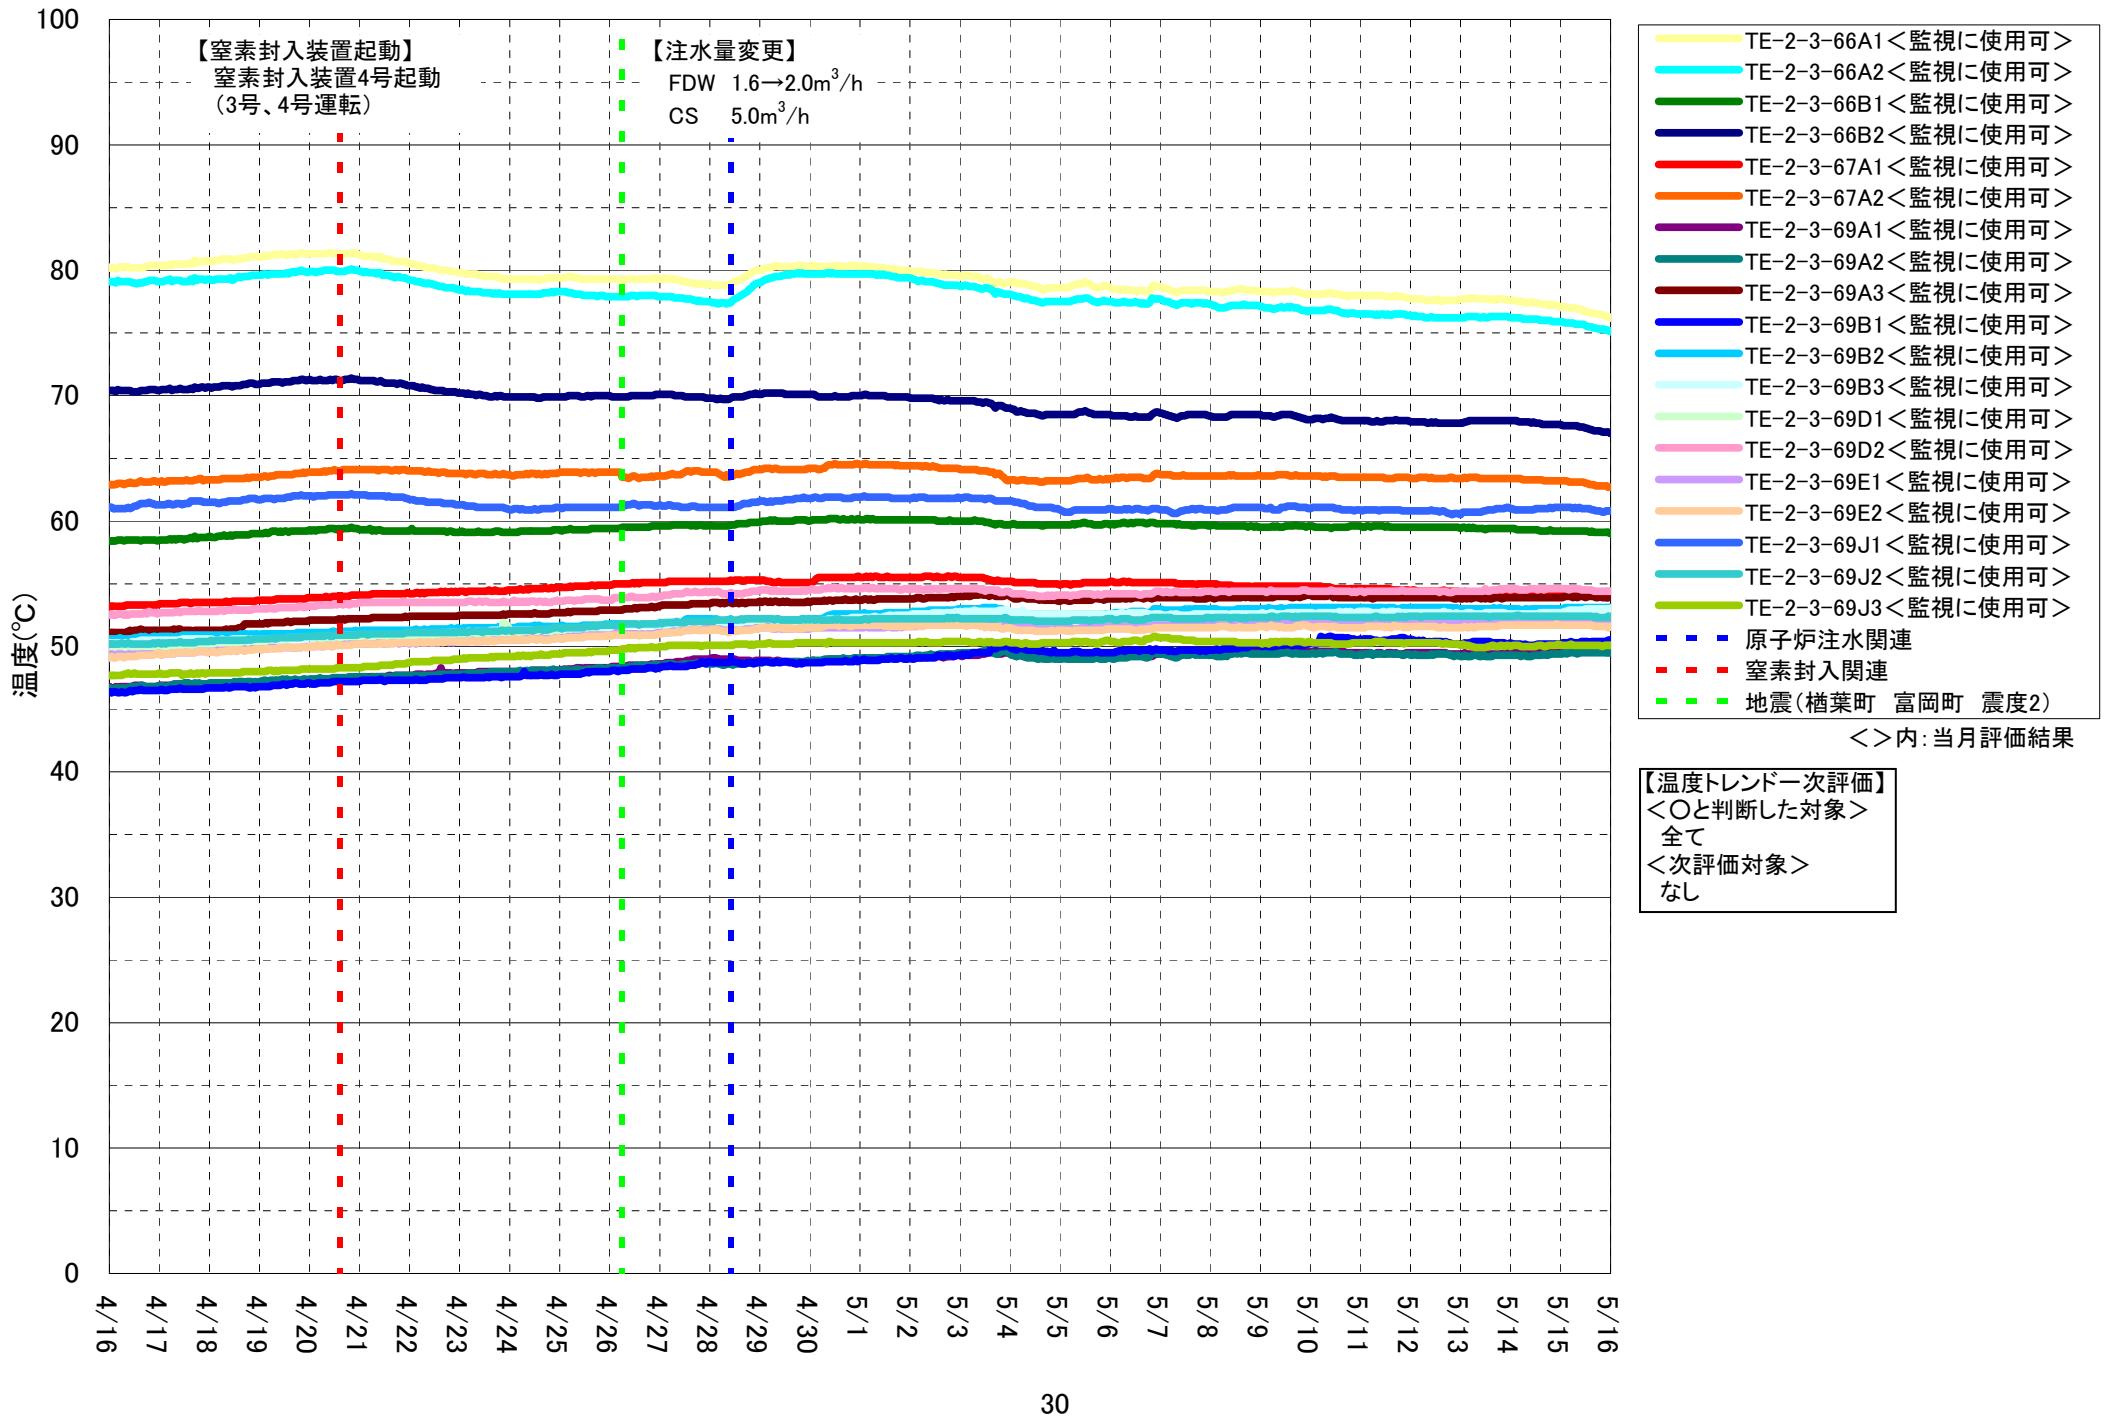

### 3号機 RPV周辺温度計(下部)

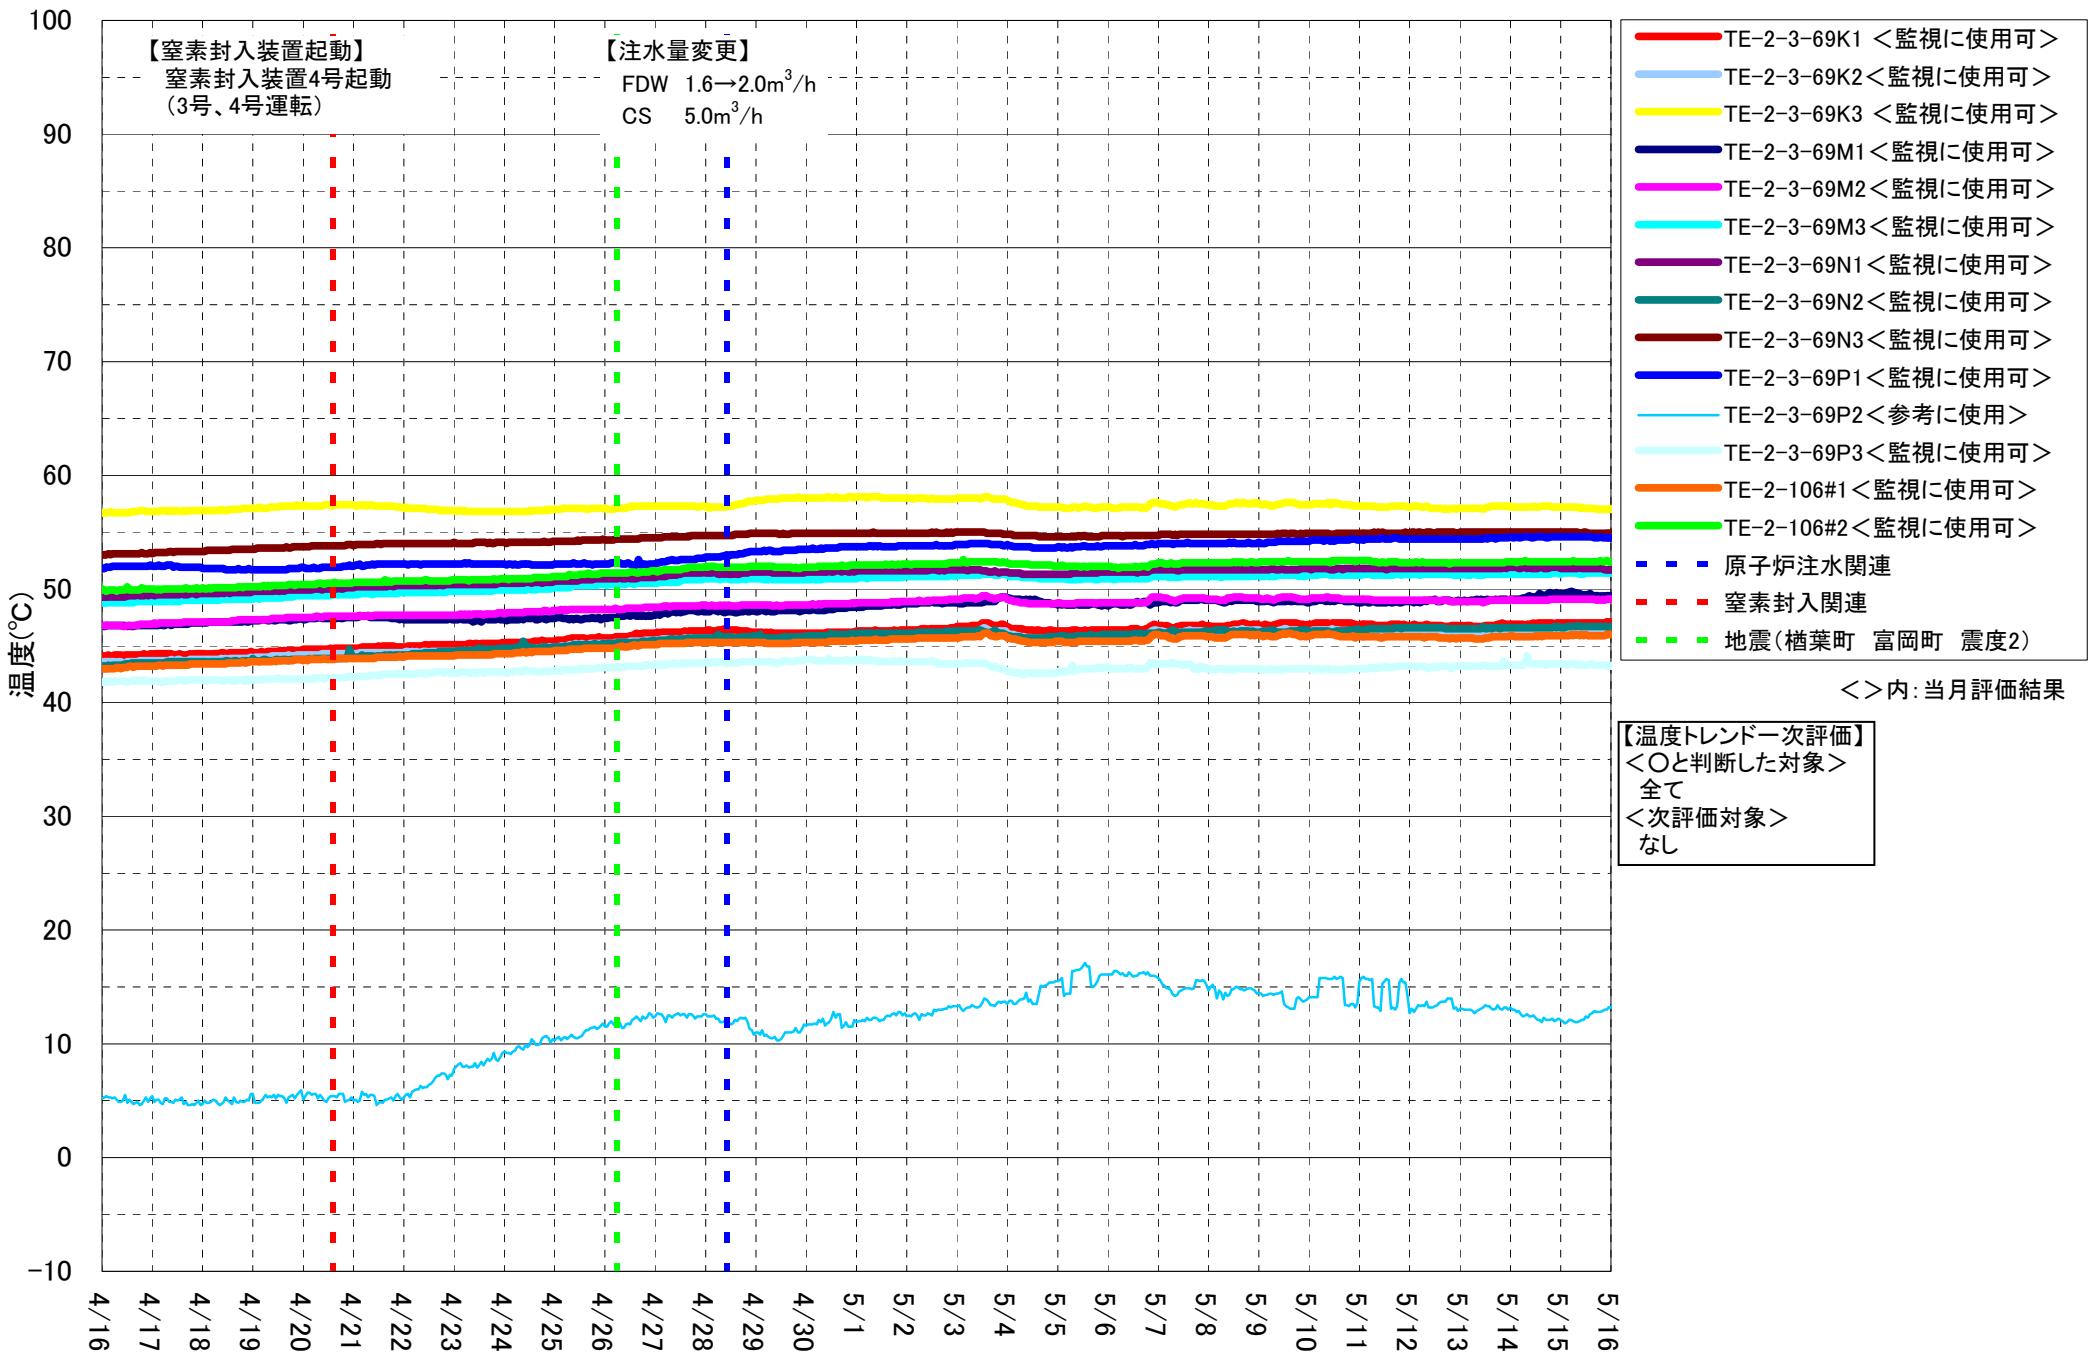

### 3号機 PCV内温度計

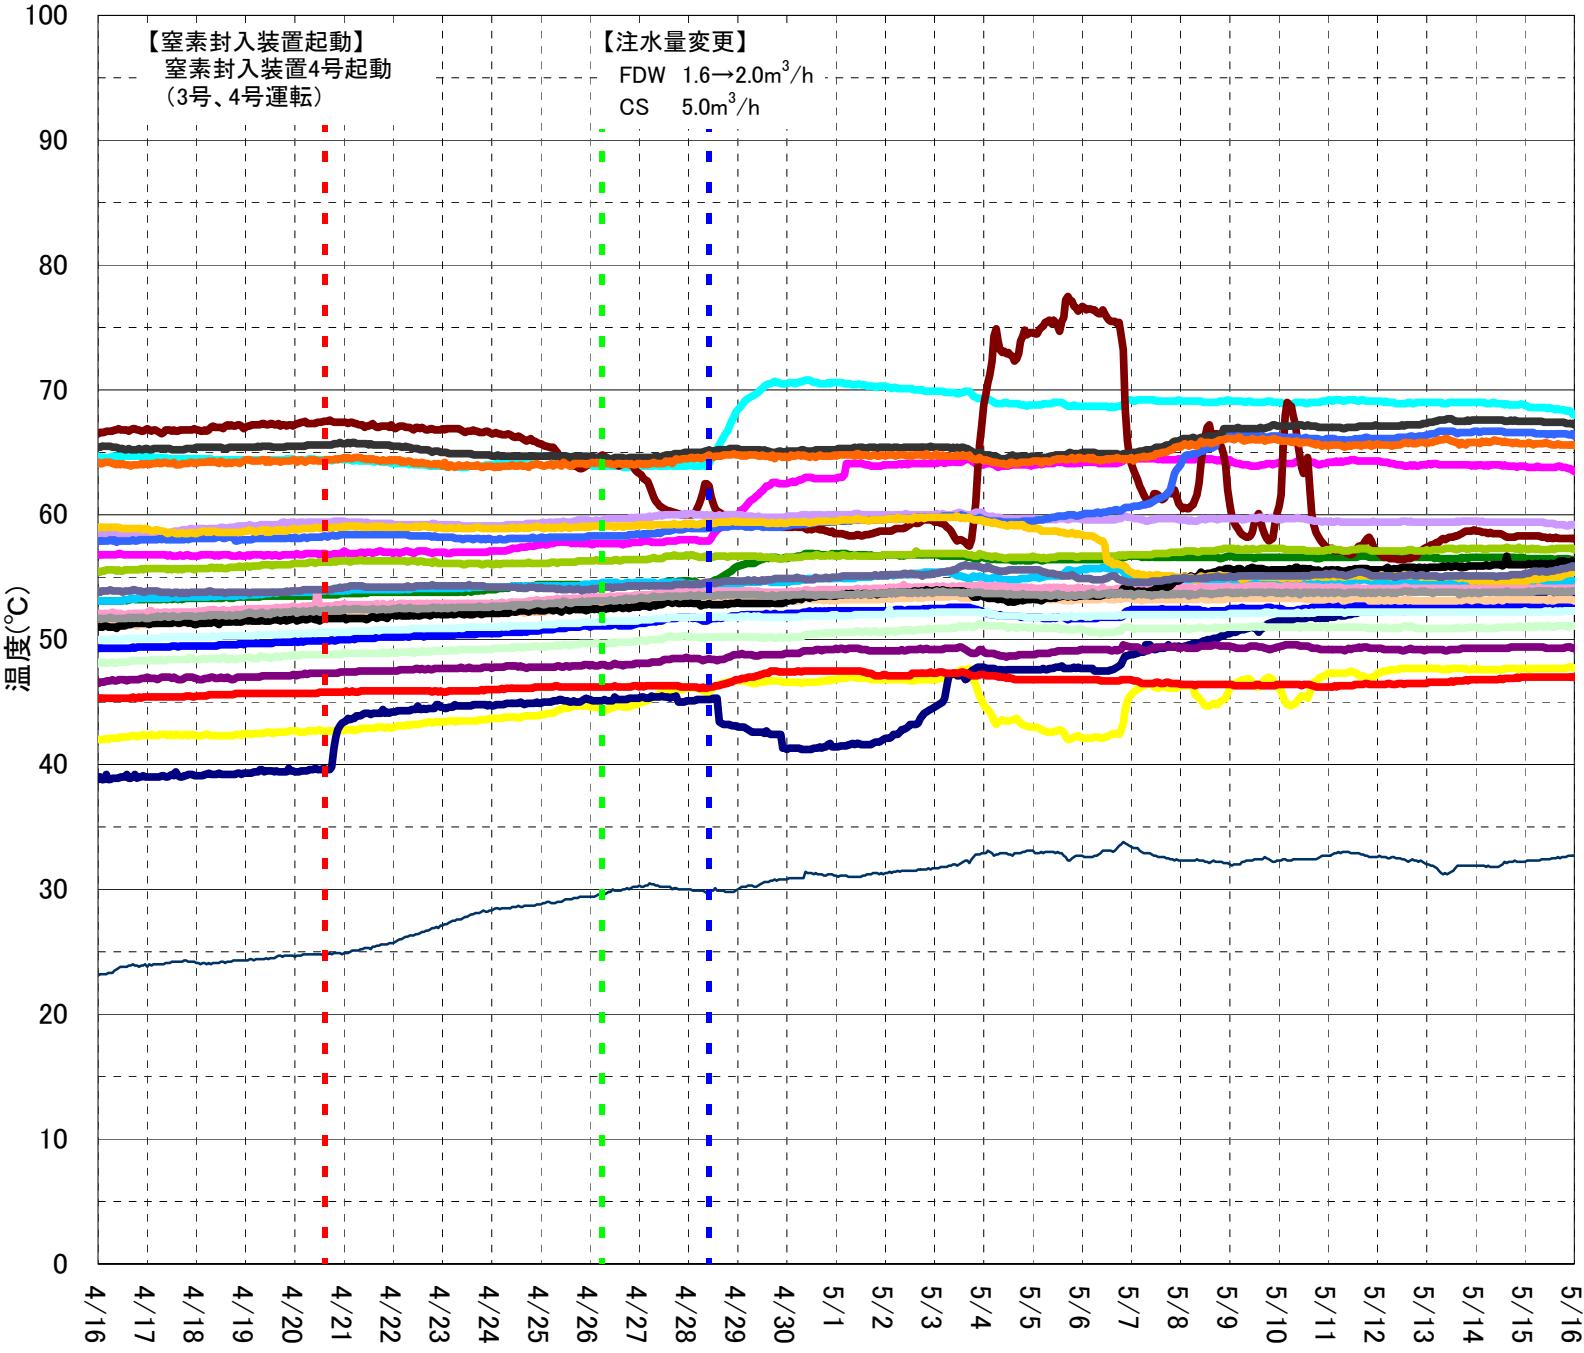

- TE-2-112A <監視に使用可>
- TE-2-112B <監視に使用可>
- TE-2-112C <監視に使用可>
- TE-2-113A <監視に使用可>
- TE-2-113B <監視に使用可>
- TE-2-113C <監視に使用可>
- TE-2-113D <監視に使用可>
- TE-2-113E <監視に使用可>
- TE-2-113F <監視に使用可>
- TE-2-113G <監視に使用可>
- TE-2-113H <監視に使用可>
- TE-16-114F#2 <監視に使用可>
- TE-16-114G#2 <監視に使用可>
- TE-16-114H#2 <監視に使用可>
- TE-16-114K#2 <監視に使用可>
- TE-16-114L#1 <監視に使用可>
- TE-16-114L#2 <監視に使用可>
- TE-16-114M#1 <監視に使用可>
- TE-16-114M#2 <監視に使用可>
- TE-16-114N#1 <監視に使用可>
- TE-16-114N#2 <監視に使用可>
- TE-16-114P#1 <監視に使用可>
- TE-16-114P#2 <監視に使用可>
- TE-16-114R#1 <参考に使用>
- 原子炉注水関連
- 窒素封入関連
- 地震(楢葉町 富岡町 震度2)

<>内:当月評価結果

【温度トレンド一次評価】	
<○と判断した対象>	
TE-2-112A	TE-2-112B
TE-2-112C	TE-2-113A
TE-2-113B	TE-2-113C
TE-2-113D	TE-2-113F
TE-2-113G	TE-2-113H
TE-16-114F#2	TE-16-114G#2
TE-16-114H#2	TE-16-114K#2
TE-16-114L#1	TE-16-114L#2
TE-16-114M#1	TE-16-114M#2
TE-16-114N#1	TE-16-114N#2
TE-16-114P#1	TE-16-114P#2
TE-16-114R#1	
<次評価対象>	
TE-2-113E	

## 1号機RPV温度計TE-263-66B1、TE-263-67A1誤接続について

1号機のRPV温度計であるTE-263-66B1、TE-263-67A1の+側端子において、誤接続（双方が入れ替わって接続されていた）が確認された（H24.5.16確認）。なお、接続状態については、同日、正しい接続状態に修正した。また、原因を究明し、必要な対策を講じている。

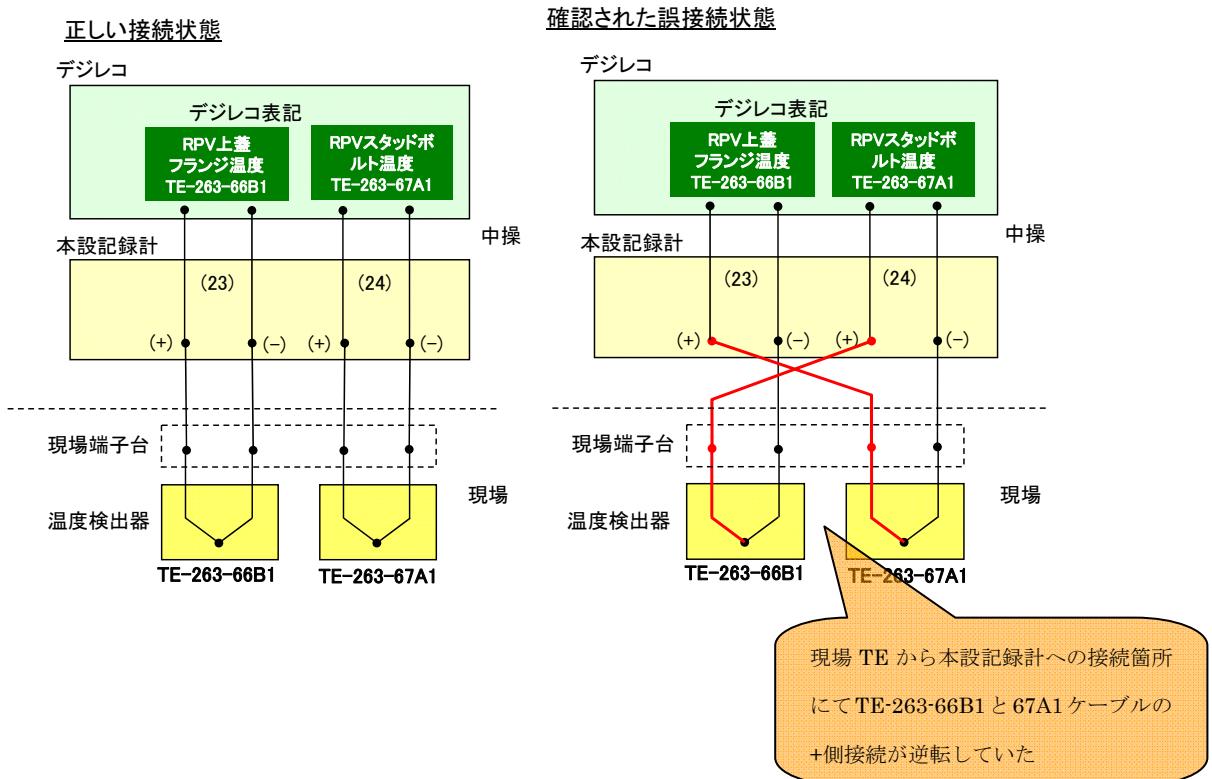


図1 TE-263-66B1 と TE-263-67A1 の接続状態

### 1. 温度トレンドについて

TE-263-66B1、TE-263-67A1の2台の温度計については、誤接続により今回の評価期間（4月16日～5月15日）において正しい温度データが採取できていなかった。そのため、それら2台の温度計については、5月16日～5月22日の温度データを使用して温度トレンドを評価した。

### 2. 直流抵抗測定値について

当該2台の温度計については、平成23年9月17日に直流抵抗測定を実施しているが、当日の直流抵抗測定は誤接続された状態で測定を実施している可能性もある。そのため、再度直流抵抗測定を実施した。その結果、いずれも定検平均値比が1.10以下であることを確認した。直流抵抗測定の結果を表1に示す。

表 1 直流抵抗測定結果

Tag No.	サービス名称	取付位置	定検平均値比※1	
			○ : 1.10 以下 × : 1.10 より大	今回 (H24.5.17) 参考 (H23.9.17)
TE-263-66B1	VESSEL HEAD FLANGE	RPV	○ (0.67)	○ (0.66)
TE-263-67A1	VESSEL STUD	RPV	○ (0.65)	○ (0.65)

※1 : (事故後測定値) / (定検平均値)