

承認	審査	作成

平成28年 6月分

1号機 T／B

1階・地下1階


連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/6/1 11:00~11:45	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-255 F1-DM-83,86
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所

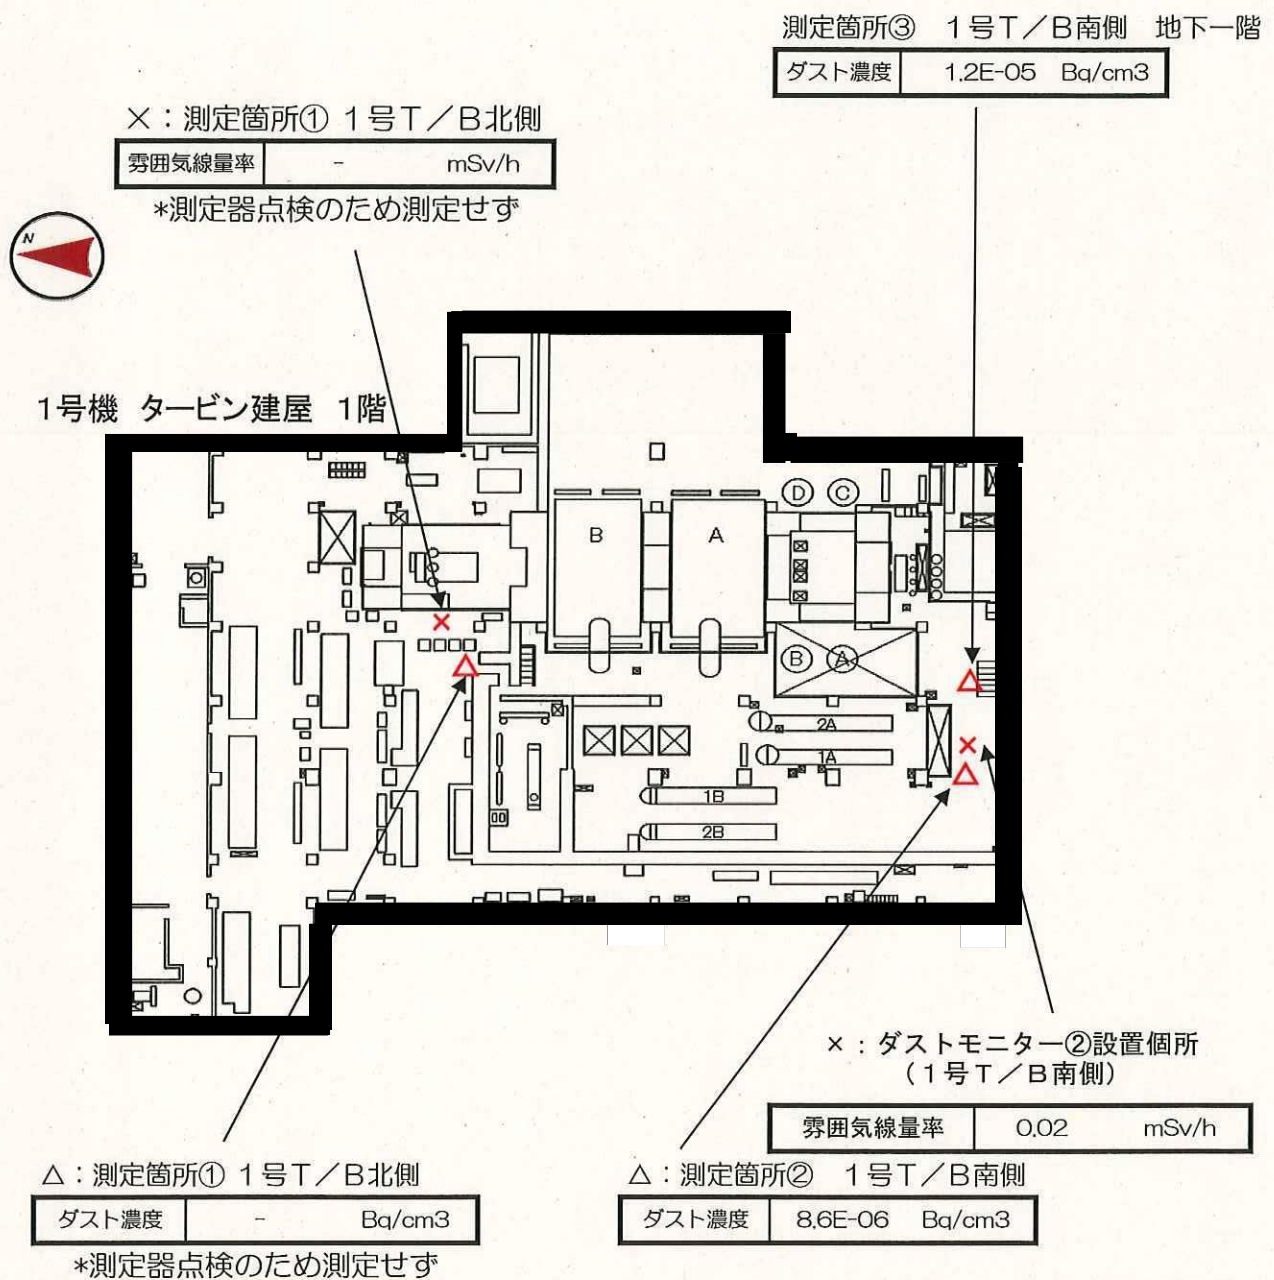

データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/6/10 11:00~11:20	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-214 F1-DM-83,86
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所

測定箇所③ 1号T/B南側 地下一階

ダスト濃度 1.5E-05 Bq/cm³


×: 測定箇所① 1号T/B北側

雰囲気線量率 - mSv/h

*測定器点検のため測定せず



1号機 タービン建屋 1階

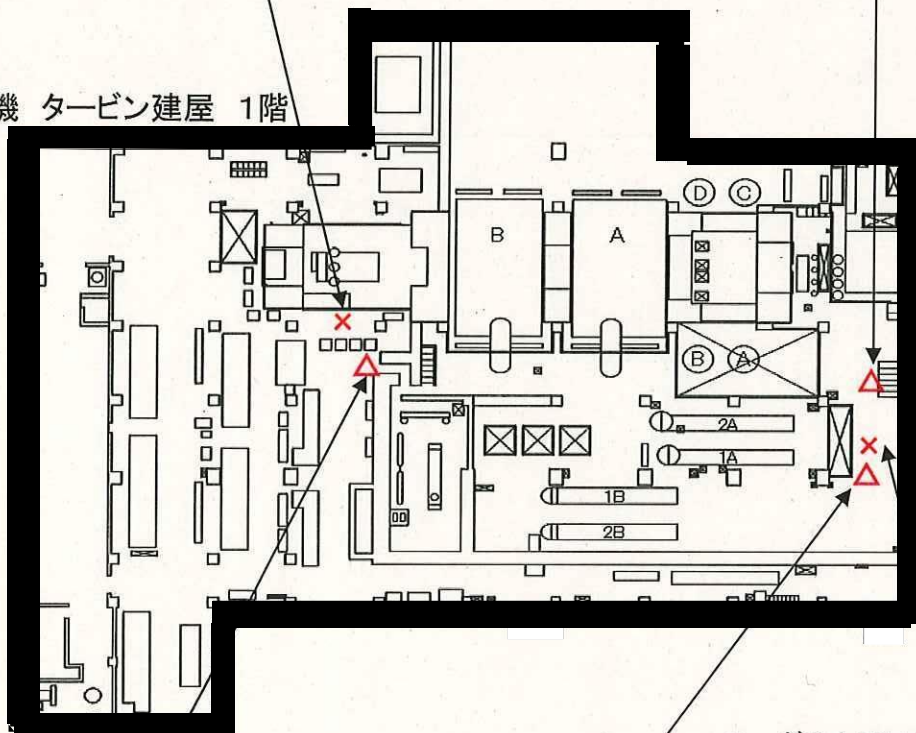

×: ダストモニター②設置箇所
(1号T/B南側)

雰囲気線量率 0.02 mSv/h

△: 測定箇所① 1号T/B北側

ダスト濃度 - Bq/cm³

*測定器点検のため測定せず

△: 測定箇所② 1号T/B南側

ダスト濃度 3.3E-05 Bq/cm³


データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/6/22 10:12~10:40	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-256 F1-DM-83,86
測定条件	天候:曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所

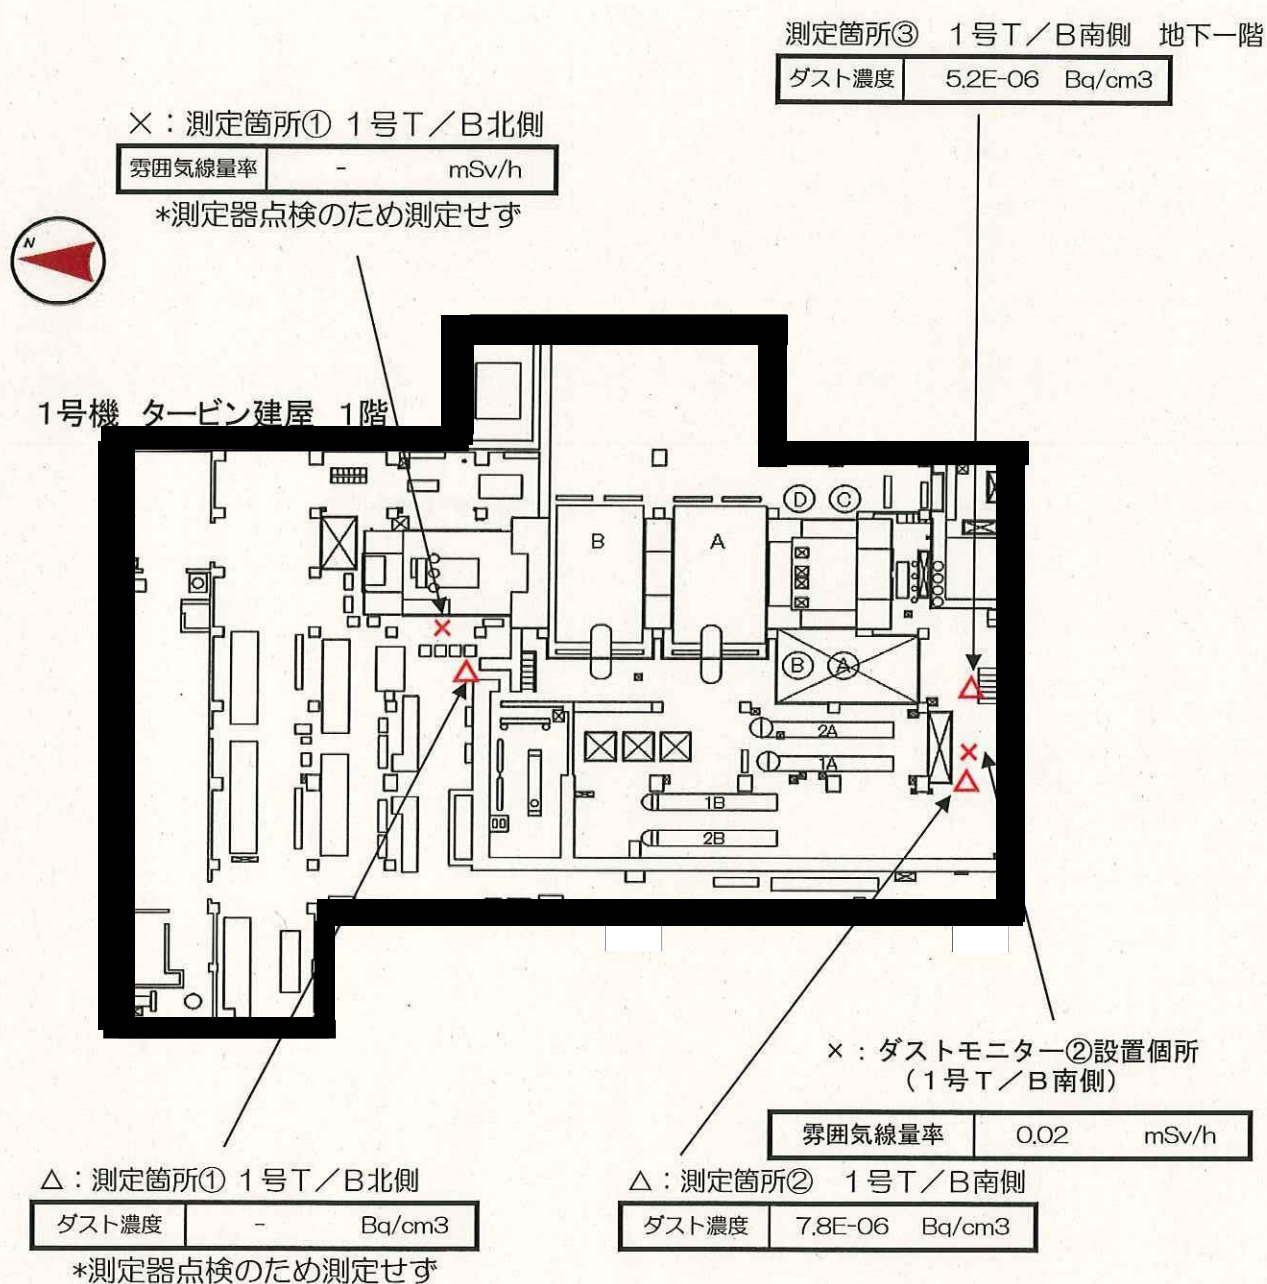

データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/6/29 10:12~10:40	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-256 F1-DM-83,86
測定条件	天候：曇り	区域区分	—

×：線量率

△：ダスト測定箇所

測定箇所③ 1号T/B南側 地下一階

ダスト濃度 1.8E-06 Bq/cm³


×：測定箇所① 1号T/B北側

雰囲気線量率 - mSv/h

*測定器点検のため測定せず



1号機 タービン建屋 1階

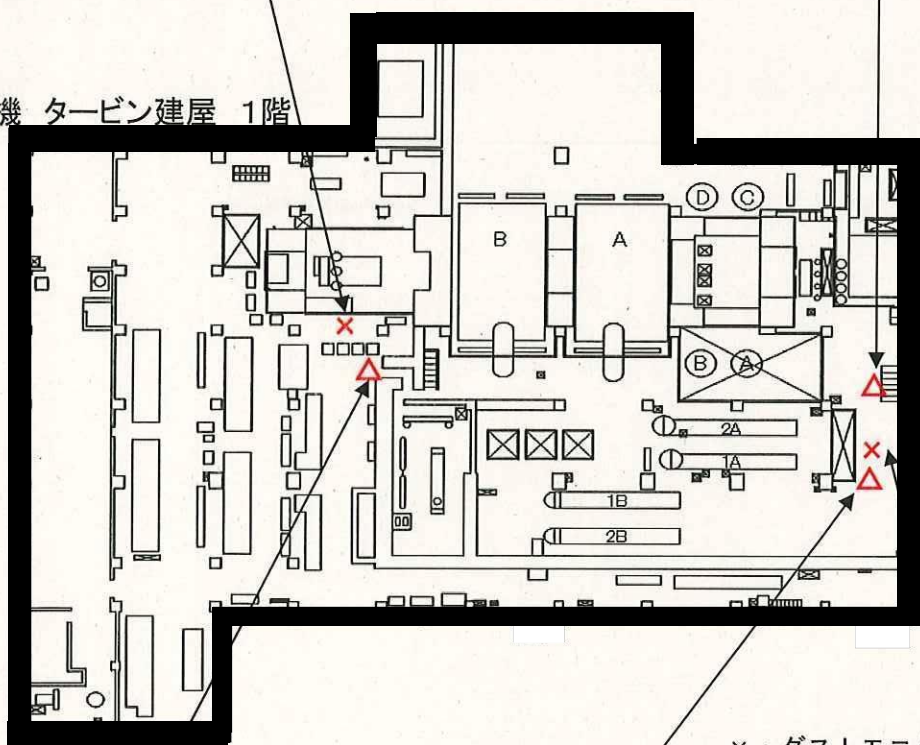

×：ダストモニター②設置箇所
(1号T/B南側)

雰囲気線量率 0.02 mSv/h

△：測定箇所① 1号T/B北側

ダスト濃度 - Bq/cm³


*測定器点検のため測定せず

△：測定箇所② 1号T/B南側

ダスト濃度 1.4E-05 Bq/cm³

データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

1号T/B南側一階

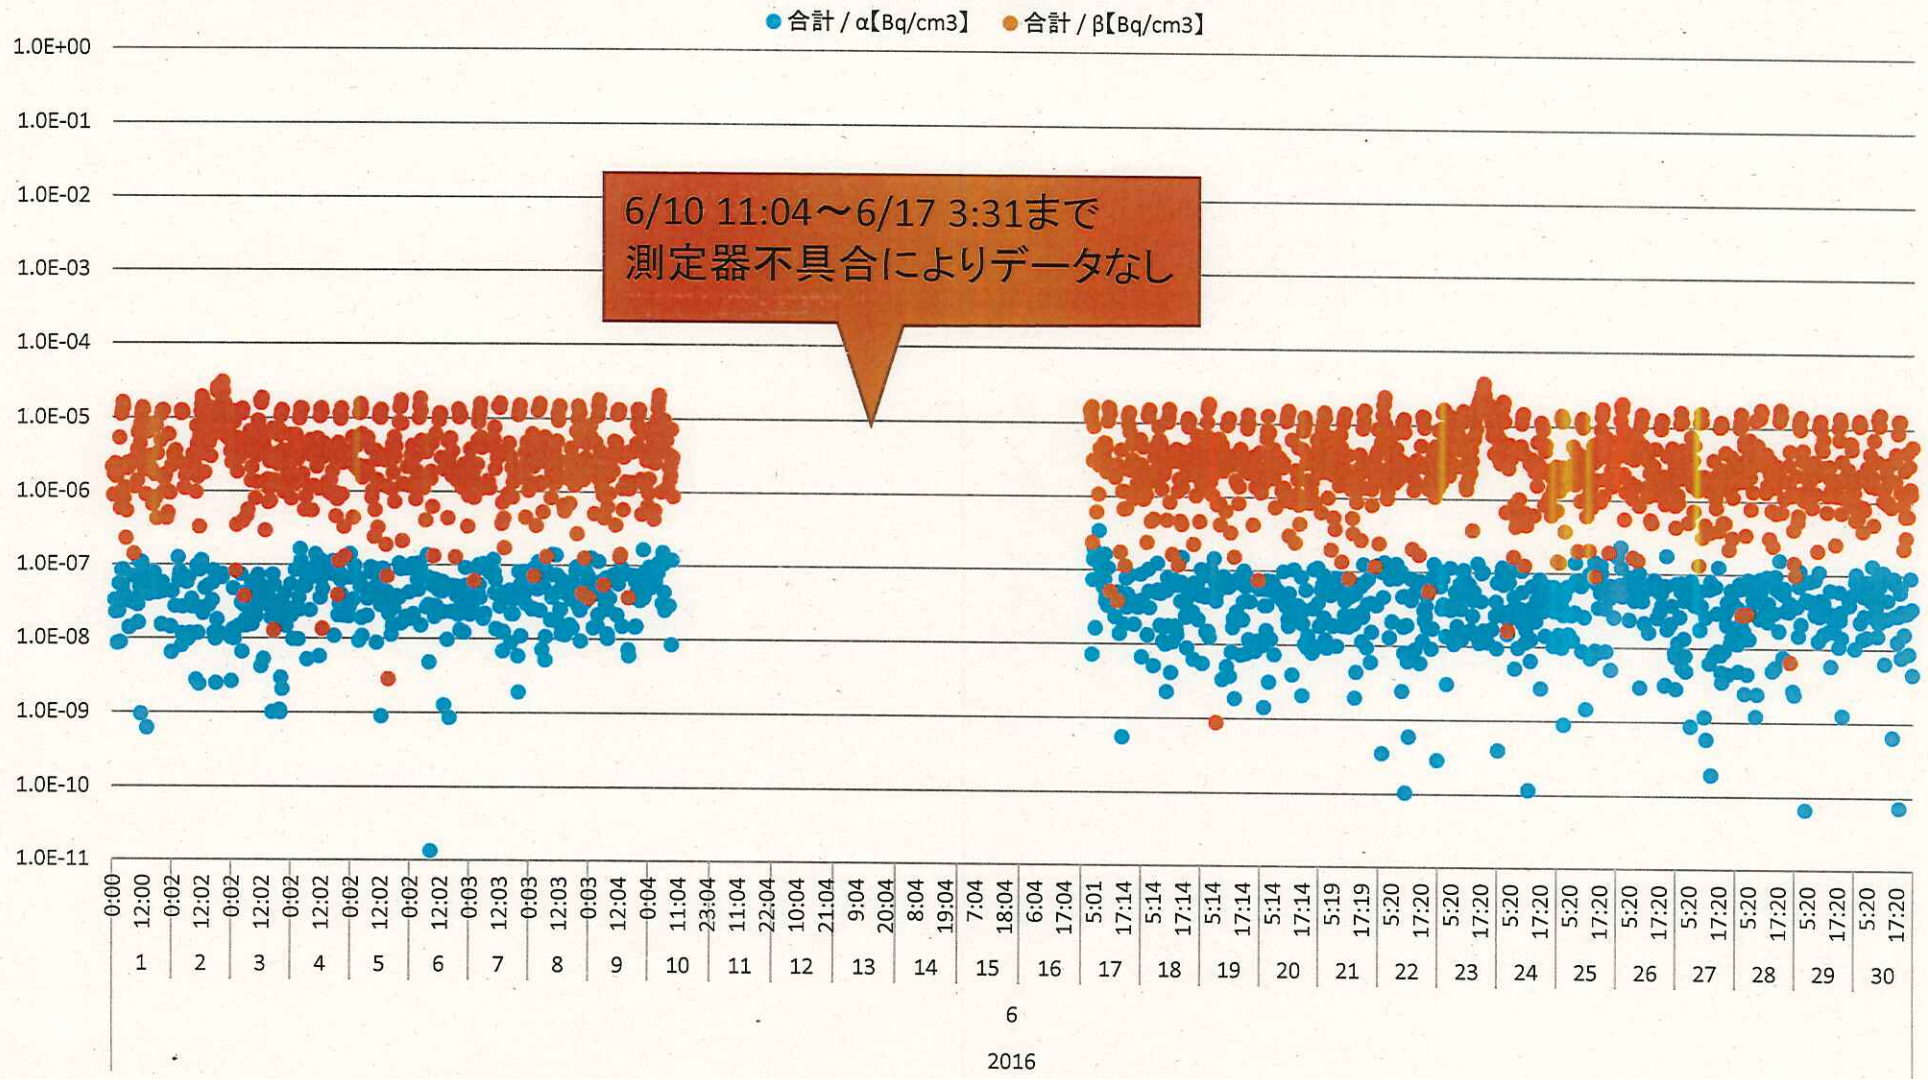

1号T/B南側地下一階

