

測定場所：伐採木一時保管エリアH（旧ヘリポート北西側）

日付	測定者	測定時間
H29.5.19	H29.5.19	H29.5.19

## 一時保管エリア状況確認 サーベイ記録


件名	伐採木サーベイ（減容前における測定）		
測定日時	平成29年5月18日 11:25 ~ 11:37		
測定者		計測器番号	F1-ICW-085

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング

伐採木一時保管エリアH（旧ヘリポート北西側）

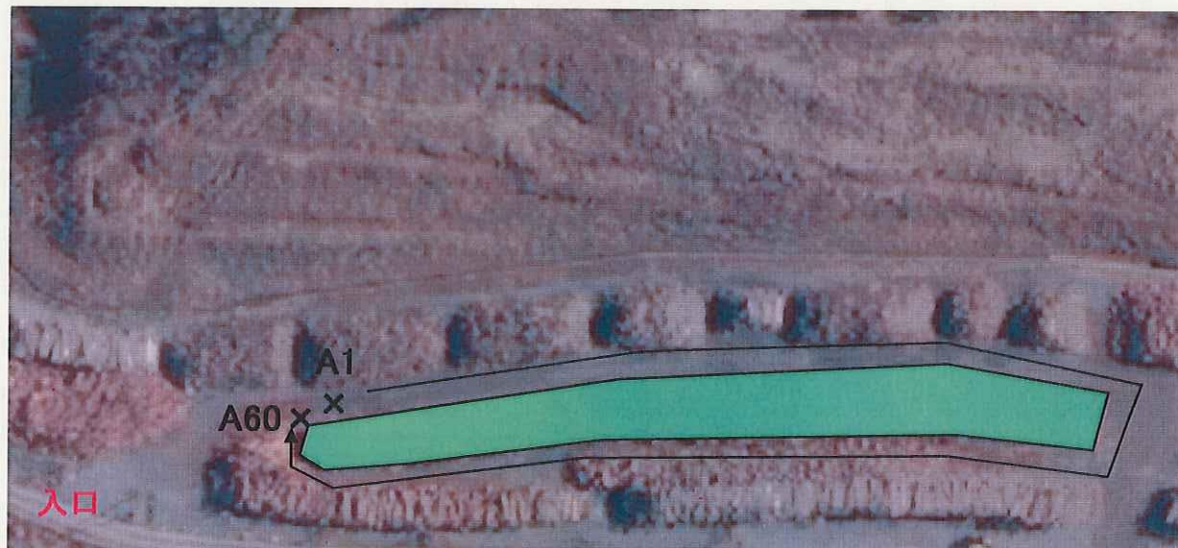

枝葉、根

入口線量率（BG）：3.0  $\mu$ Sv/h

A1～A60の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック / ■ ゼロ点チェック



別紙

[illegible]