
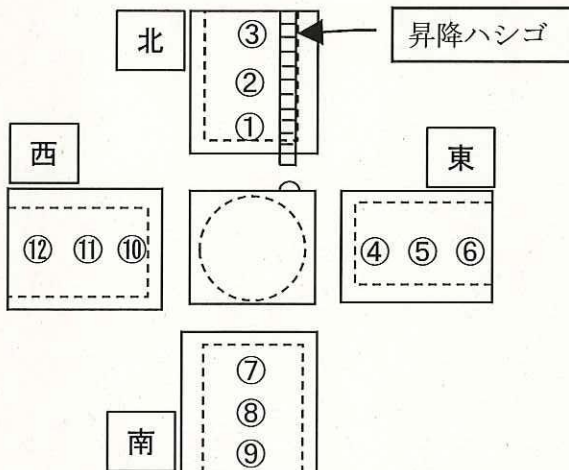


承認	審査	作成
H27.10.9	H27.10.7	H27.10.7

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機廃液サージタンク周辺線量調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号 廃液サージタンク周辺（外壁廻り）	測定者	
測定日時	2015/10/7 14:15 ~ 14:30	測定器 (換算定数)	F1-HS-016
測定条件		区域区分	-

×：雰囲気線量当量率（mSv/h）

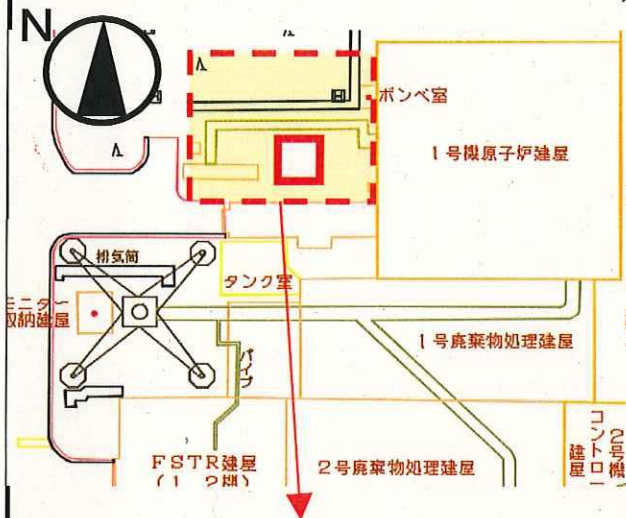

※タンク室外壁廻りを測定

(単位：mSv/h)

	×：雰囲気
①下段	0.50
②中段	0.40
③上段	0.35
④下段	0.44
⑤中段	0.41
⑥上段	0.75
⑦下段	0.48
⑧中段	0.33
⑨上段	0.70
⑩下段	0.55
⑪中段	0.45
⑫上段	0.70