


2025年12月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一発電推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/12/10 06:50	< 5.1E+00	< 4.5E+00	1.1E+02
2号機サブドレン	2025/12/10 06:55	< 1.2E+01	1.3E+01	1.3E+03
3号機サブドレン	12/10 採取中止	—	—	—
4号機サブドレン	2025/12/10 07:13	< 3.3E+00	< 4.9E+00	< 4.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- 採取中止理由：系統点検のため


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

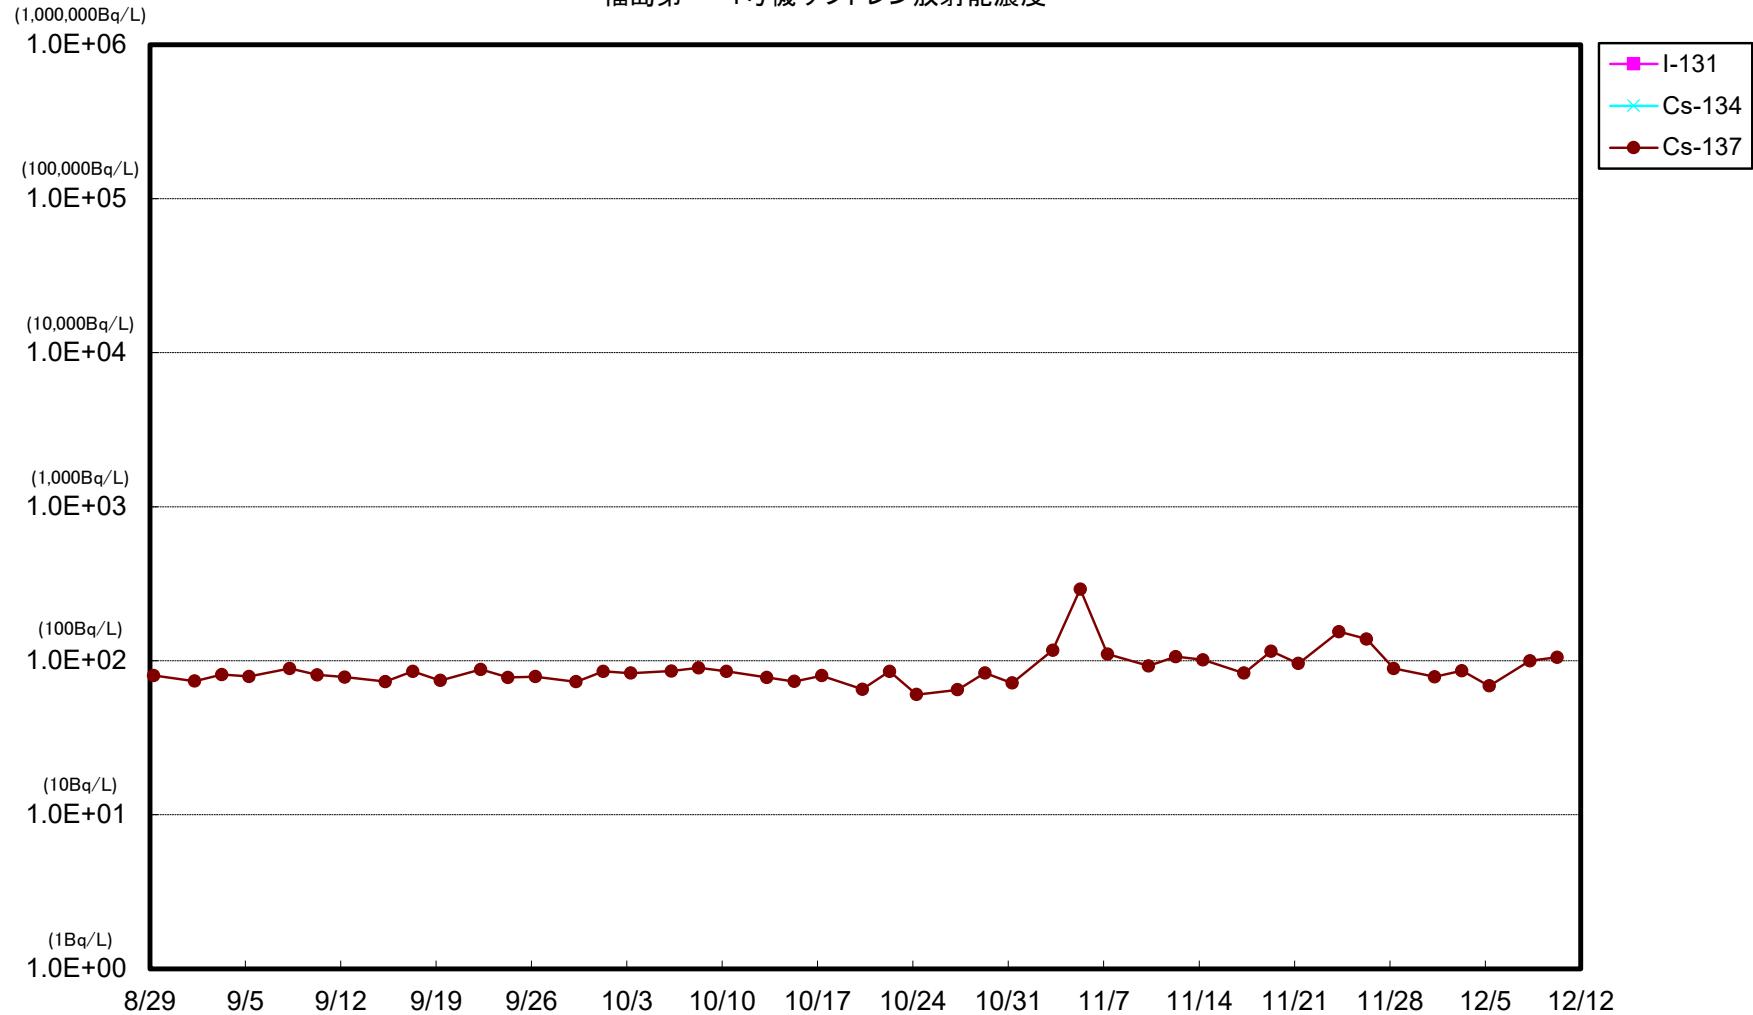

福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

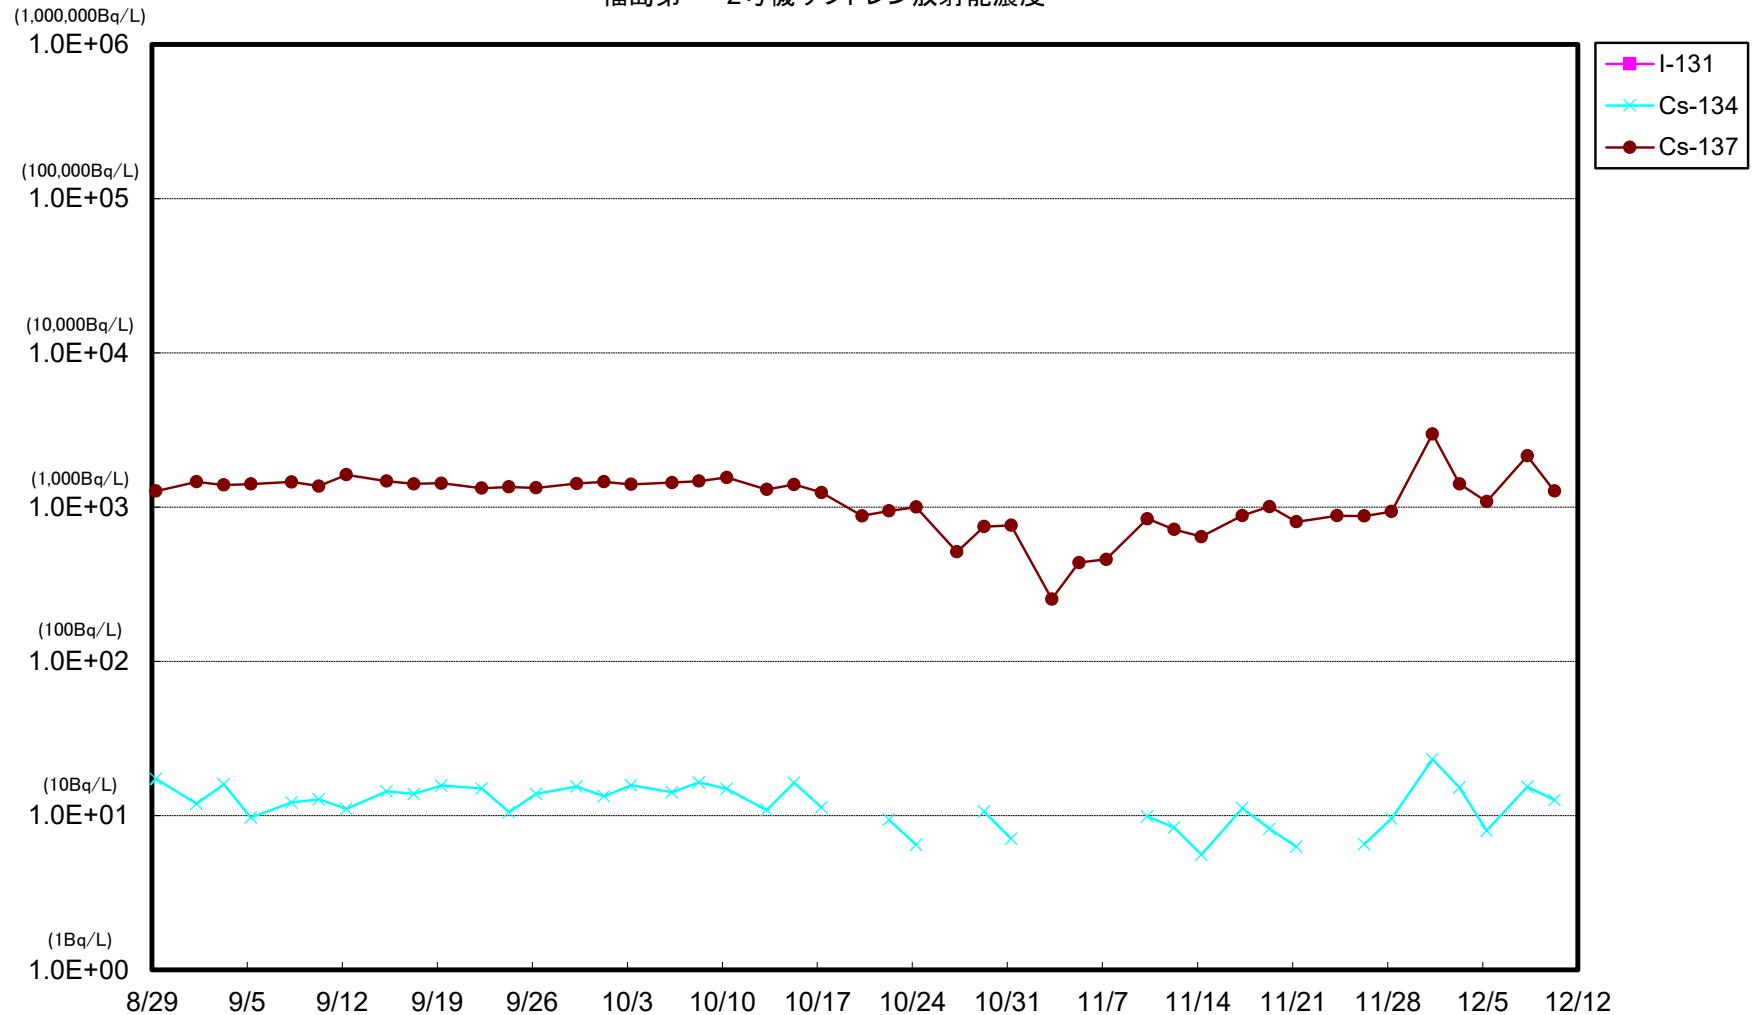

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

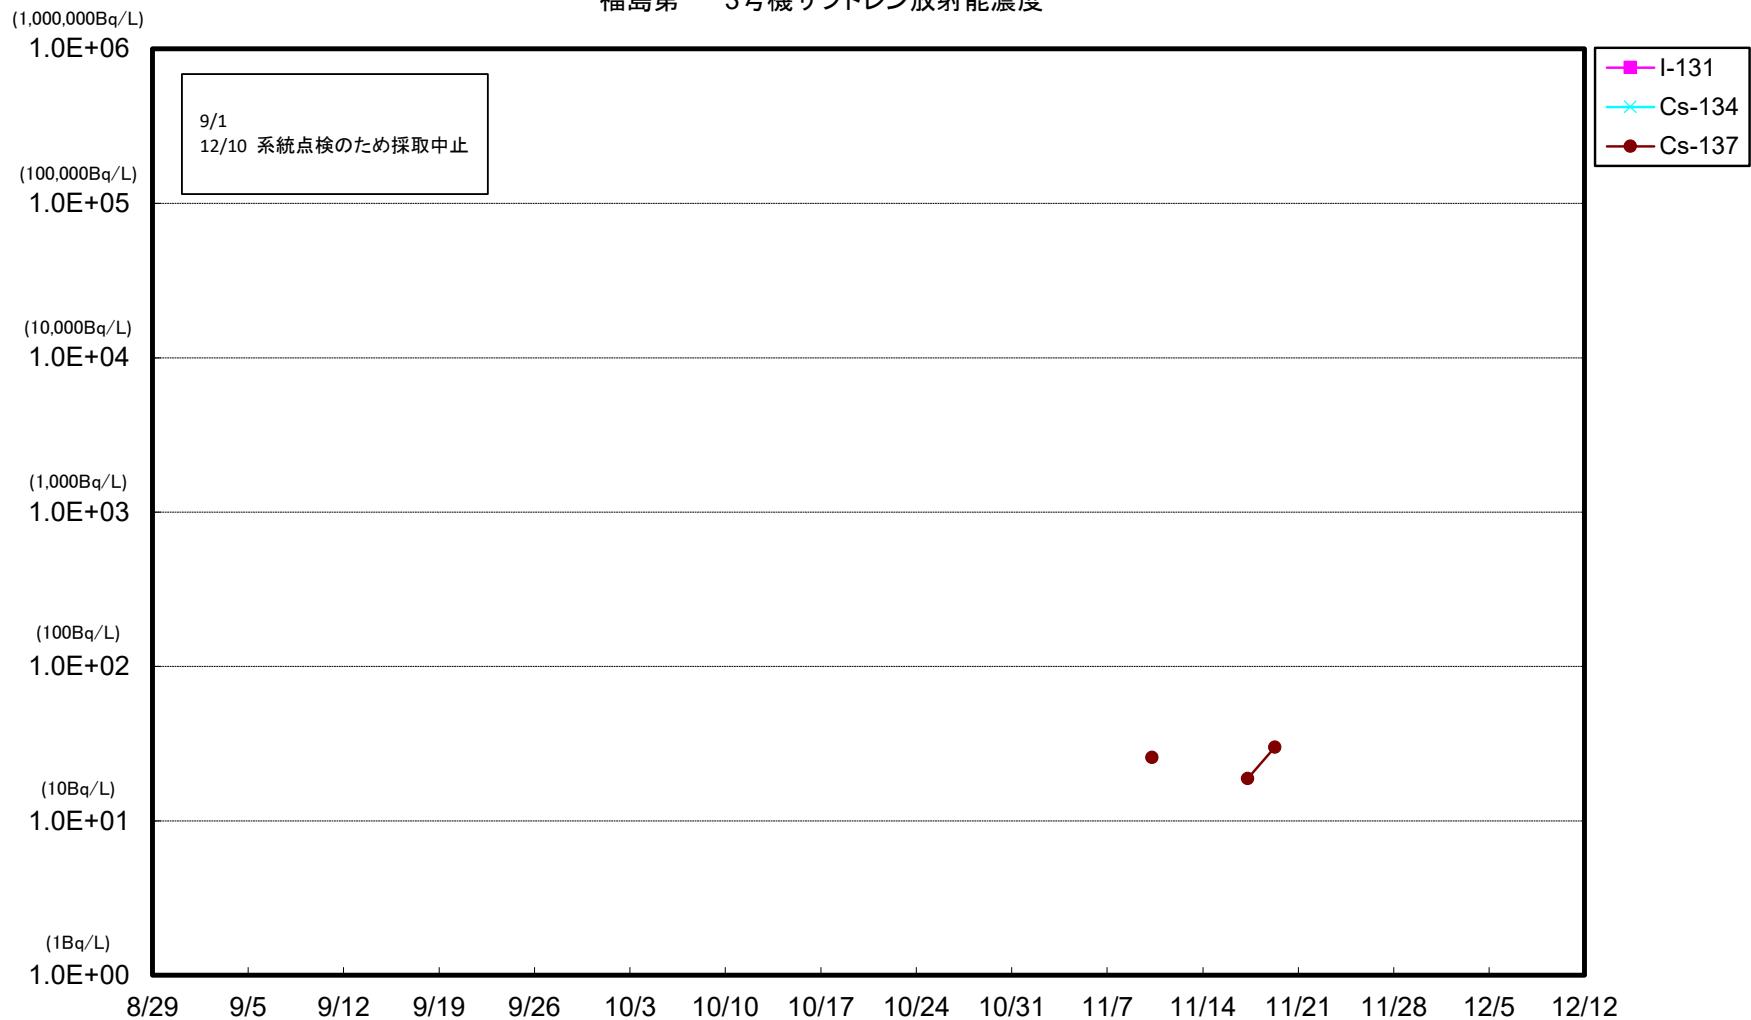

福島第一 4号機サブドレン放射能濃度

