


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2026/09/09 06:54	< 4.8E+00	< 4.2E+00	1.0E+02
2号機サブドレン	2026/09/09 07:00	< 8.1E+00	< 5.4E+00	5.9E+02
3号機サブドレン	2026/09/09 07:10	< 4.5E+00	< 4.9E+00	< 3.7E+00
4号機サブドレン	2026/09/09 07:51	< 3.3E+00	< 3.7E+00	< 3.3E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

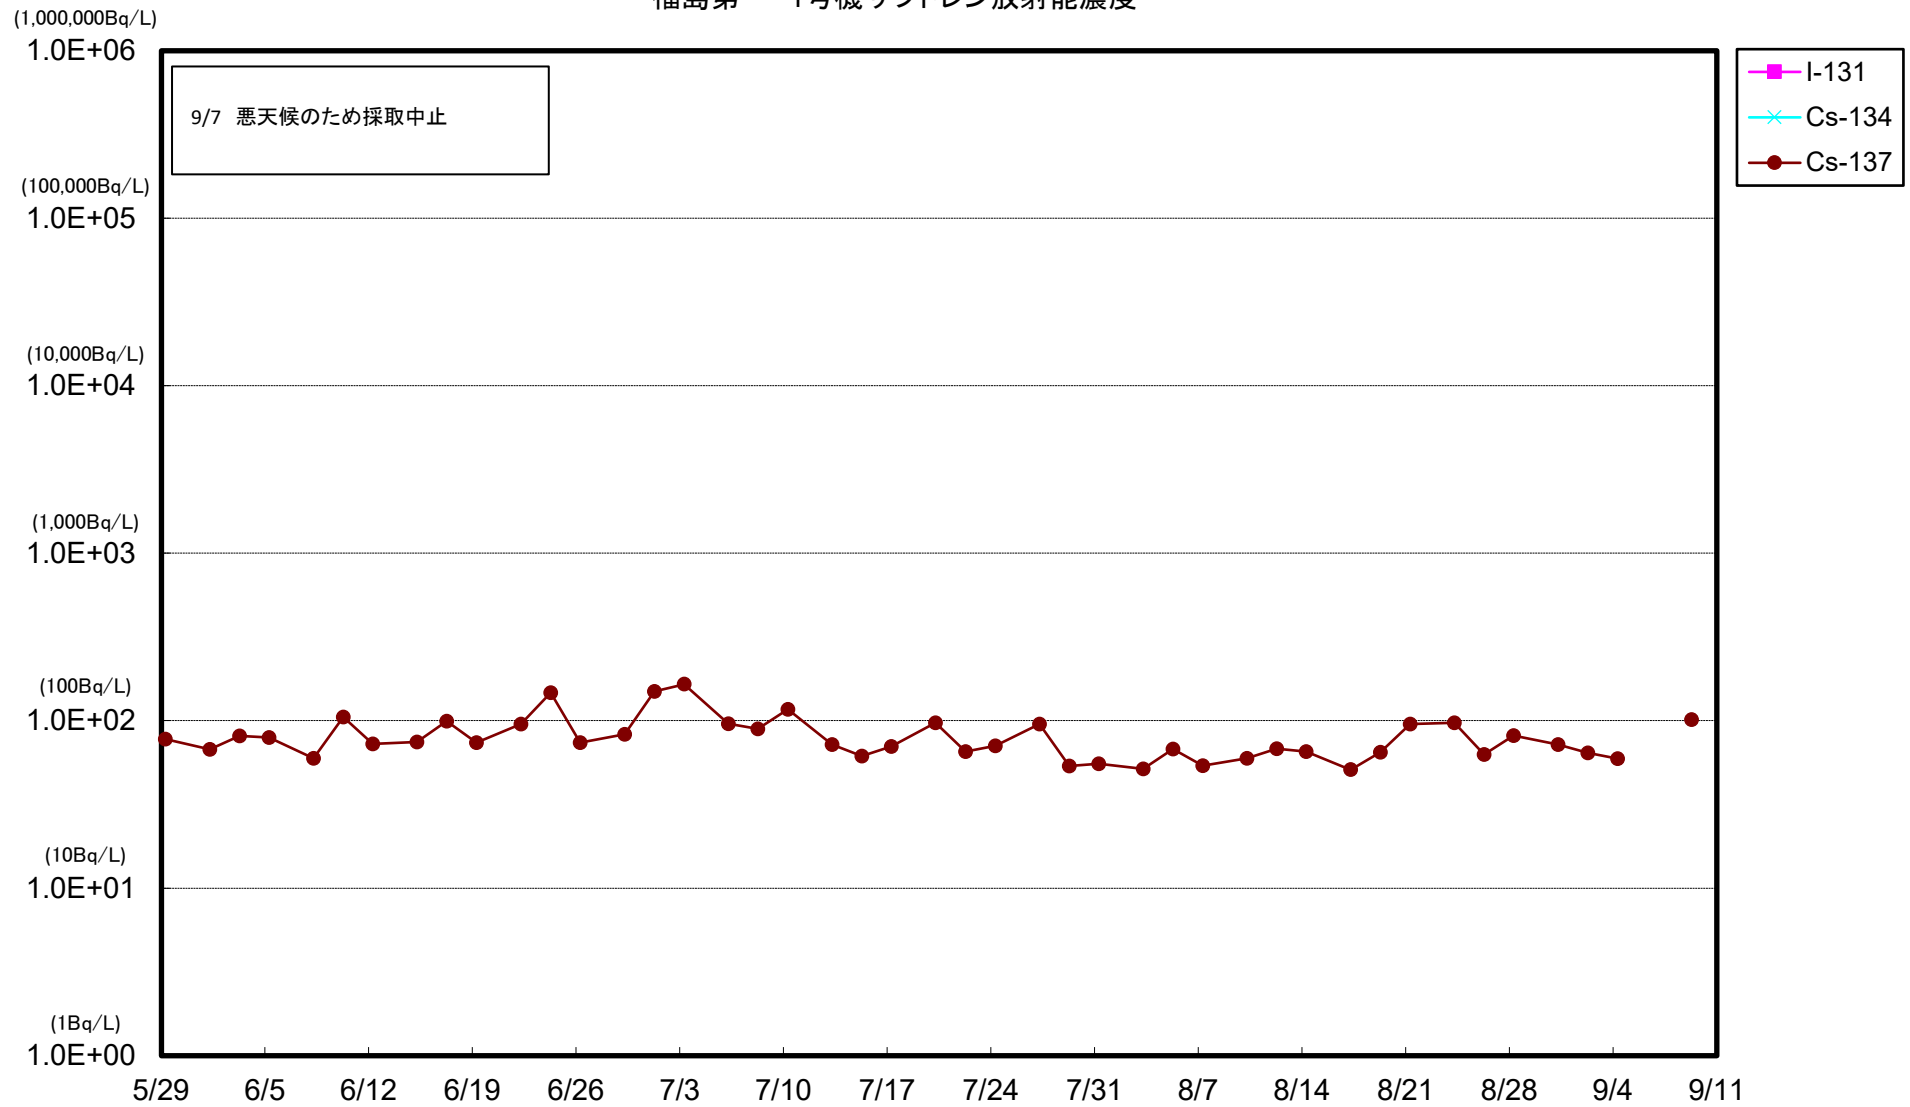

福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

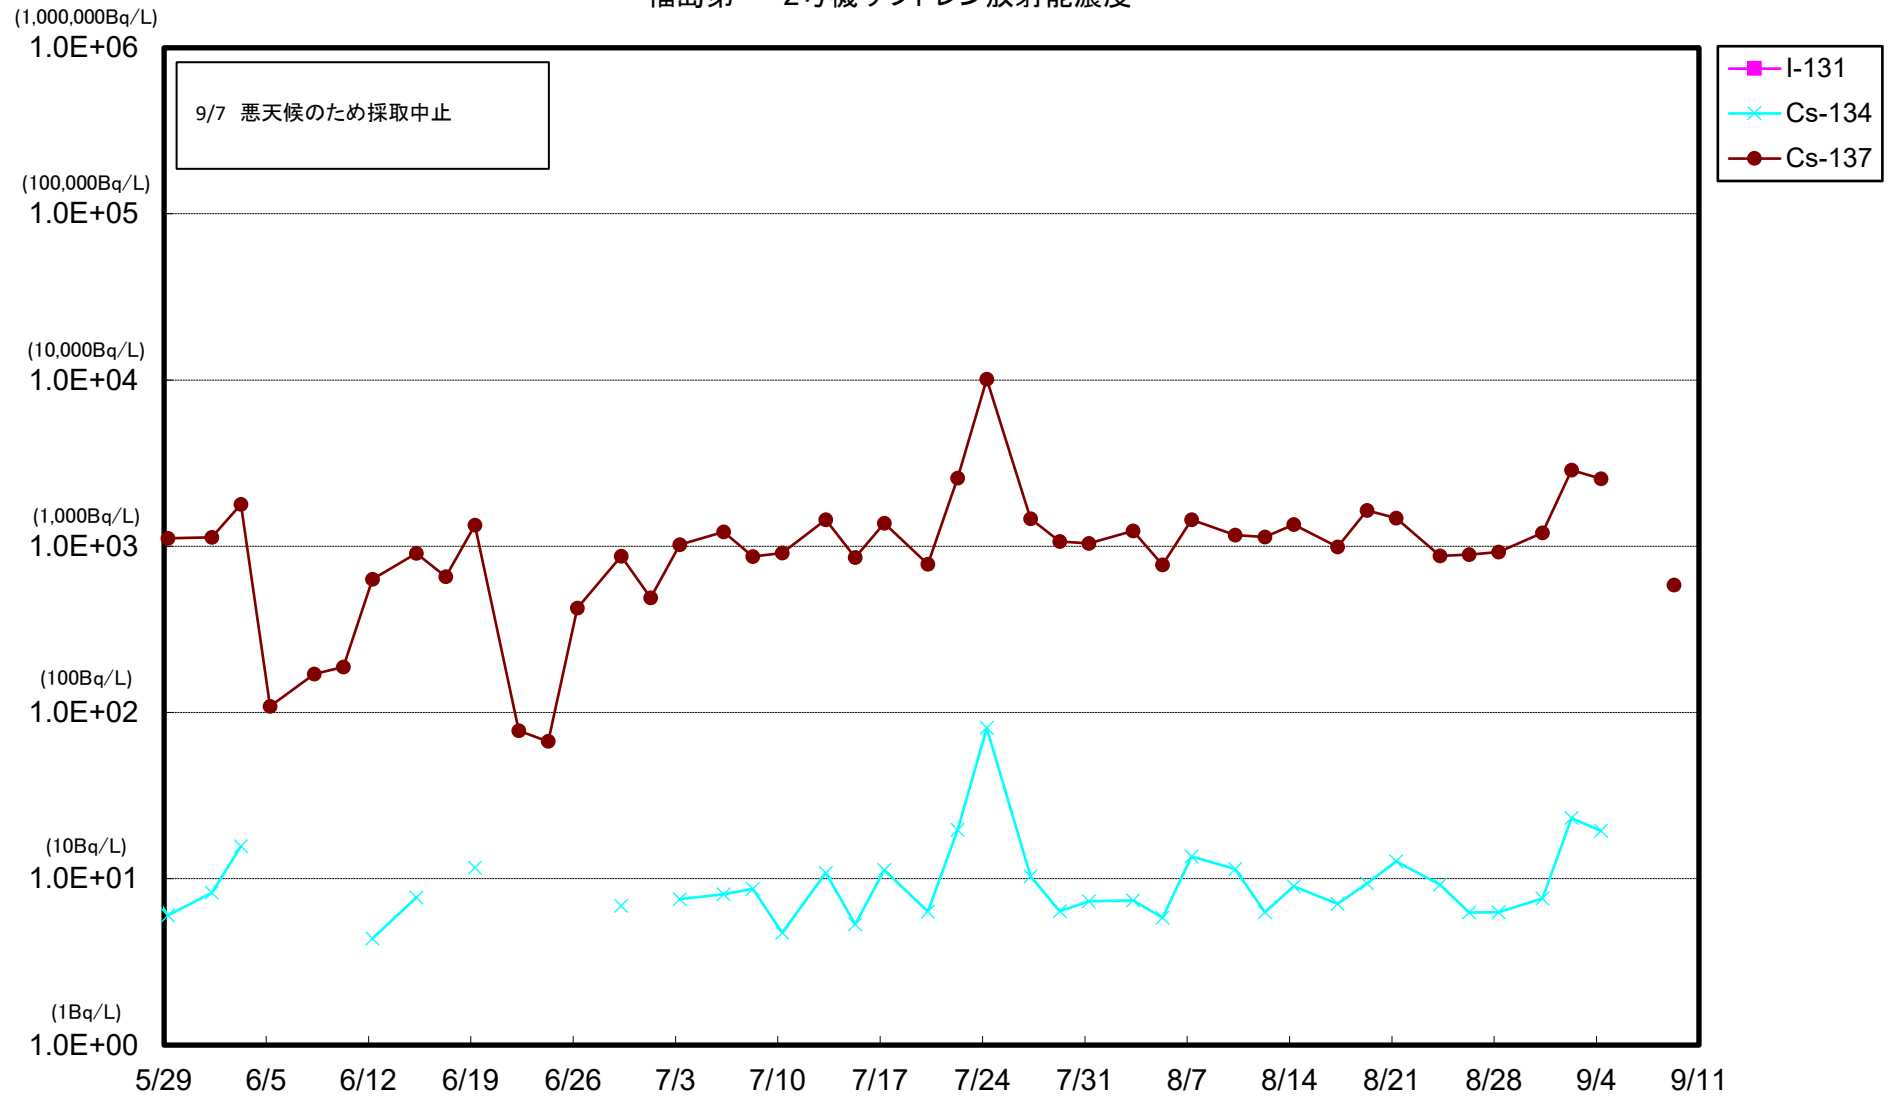

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

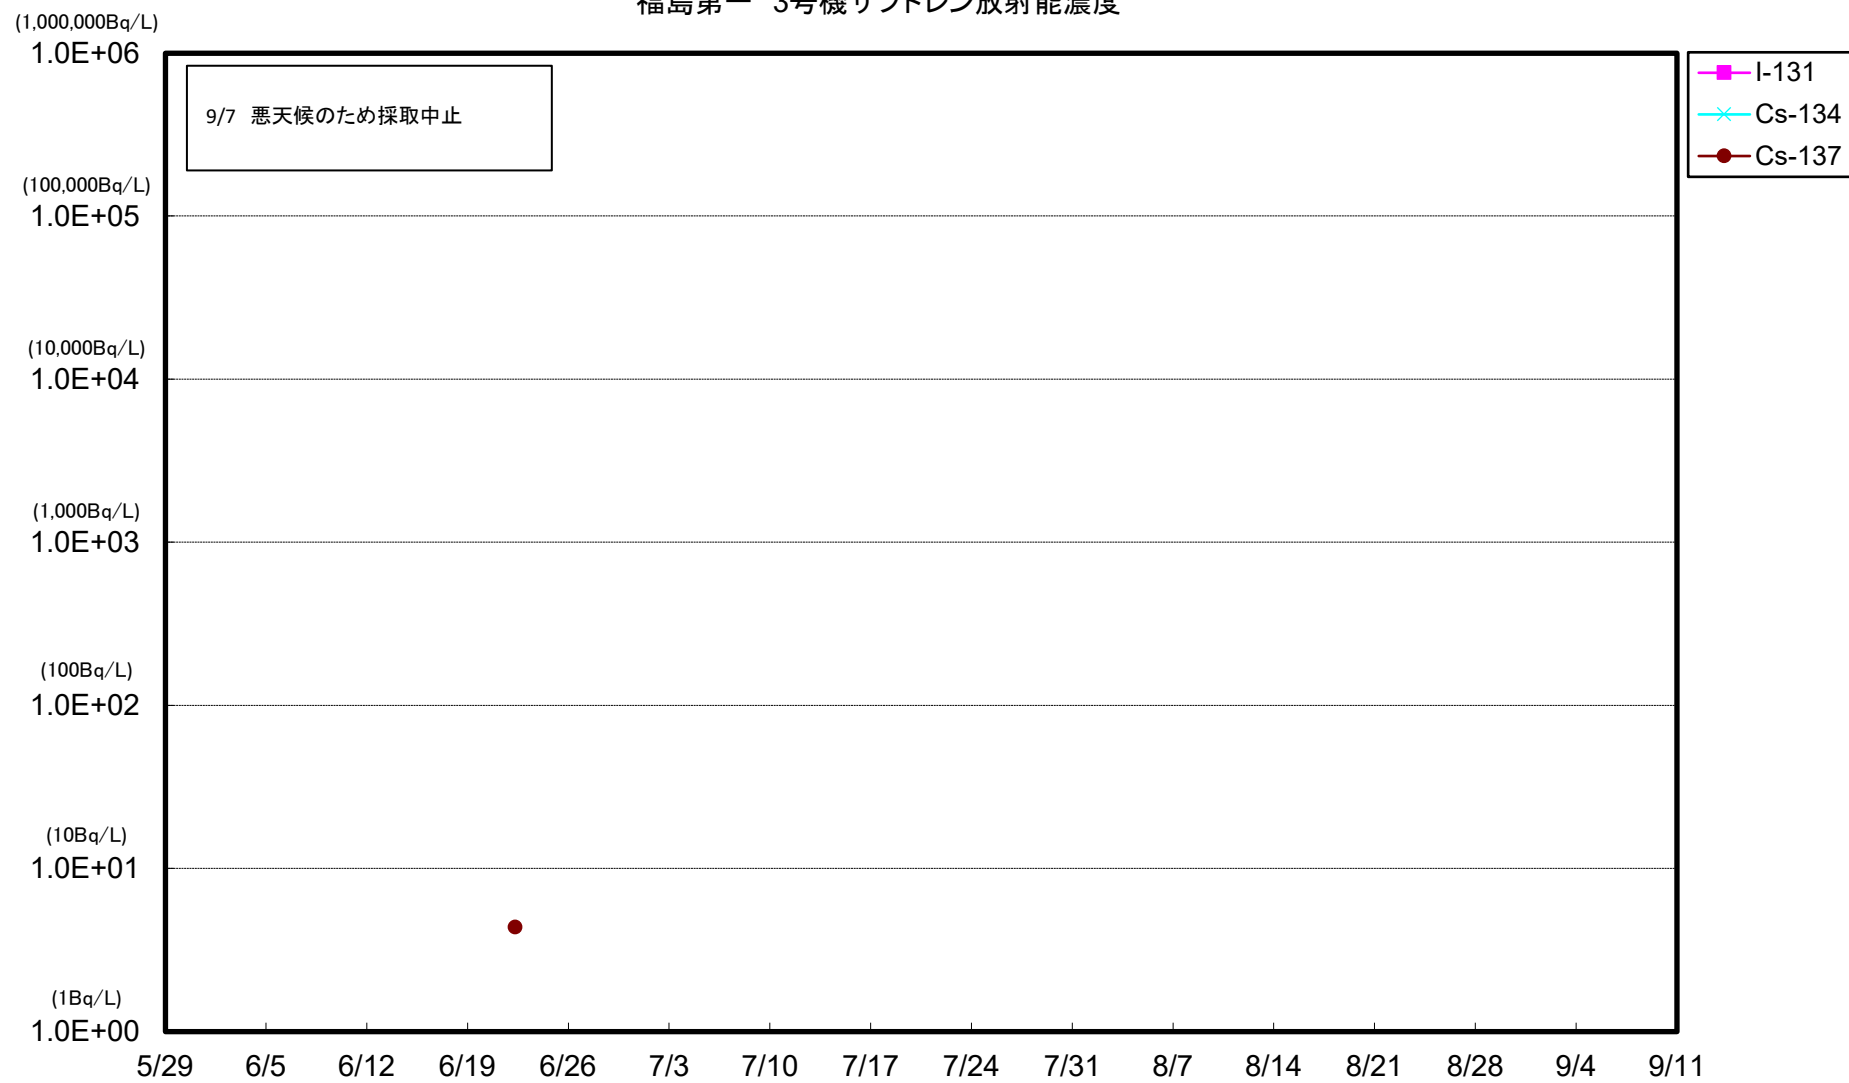

福島第一 4号機サブドレン放射能濃度

(1,000,000Bq/L)

1.0E+06

(100,000Bq/L)

1.0E+05

(10,000Bq/L)

1.0E+04

(1,000Bq/L)

1.0E+03

(100Bq/L)

1.0E+02

(10Bq/L)

1.0E+01

(1Bq/L)

1.0E+00

9/7 悪天候のため採取中止

5/29 以降, NDのためプロットデータはありません。

I-131
Cs-134
Cs-137

5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3 7/10 7/17 7/24 7/31 8/7 8/14 8/21 8/28 9/4 9/11