
2026年11月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果＜宮城県沖合＞（γ）

採取地点		採取日時	分析項目	
			Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
南三陸沖 (T-MG0)	表層	2026/10/01 09:10	＜ 1.1E-03	1.2E-03
	底層	2026/10/01 09:00	＜ 1.1E-03	1.1E-03
石巻湾 (T-MG1)	表層	2026/10/20 10:27	＜ 9.7E-04	1.4E-03
	底層	2026/10/20 10:30	＜ 1.1E-03	1.7E-03
金華山東沖 (T-MG2)	表層	2026/10/20 08:14	＜ 9.7E-04	1.3E-03
	底層	2026/10/20 08:30	＜ 1.4E-03	1.1E-03
金華山南沖 (T-MG3)	表層	2026/10/20 09:08	＜ 1.1E-03	1.3E-03
	底層	2026/10/20 09:19	＜ 1.4E-03	1.4E-03
七ヶ浜沖 (T-MG4)	表層	2026/10/16 09:19	＜ 1.0E-03	2.1E-03
	底層	2026/10/16 09:24	＜ 1.1E-03	3.1E-03
仙台湾中央 (T-MG5)	表層	2026/10/16 08:20	＜ 1.0E-03	2.1E-03
	底層	2026/10/16 08:27	＜ 1.4E-03	2.4E-03
阿武隈川沖 (T-MG6)	表層	2026/10/16 10:24	＜ 1.0E-03	1.9E-03
	底層	2026/10/16 10:27	＜ 1.1E-03	1.8E-03
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・詳細分析（リンモリブデン酸アンモニウム吸着捕集法）による分析結果を記載(2012年6月15日公表分より)
・分析機関：東北緑化環境保全（株）
※1　WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，Cs-134，Cs-137の指標
・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照　https://www.tepco.co.jp/press/report/


南三陸沖（T-MG0） 表層　海水放射能濃度

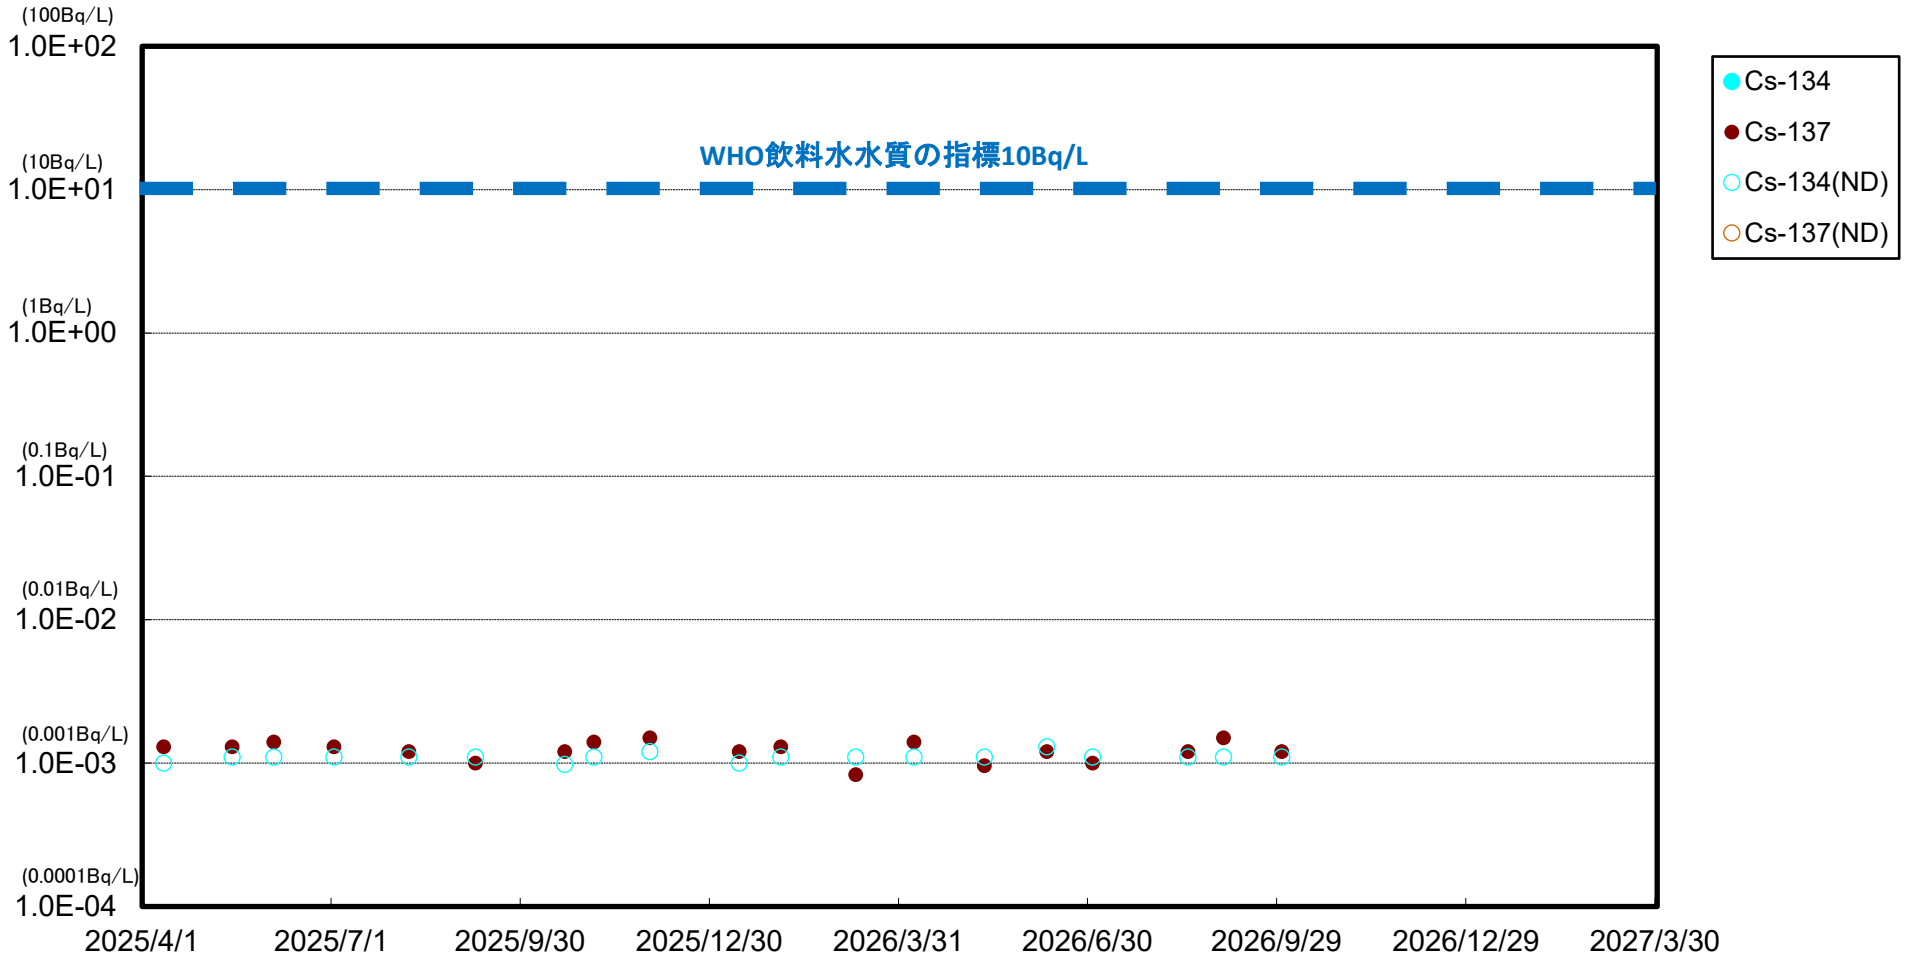

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


南三陸沖（T-MG0） 底層　海水放射能濃度

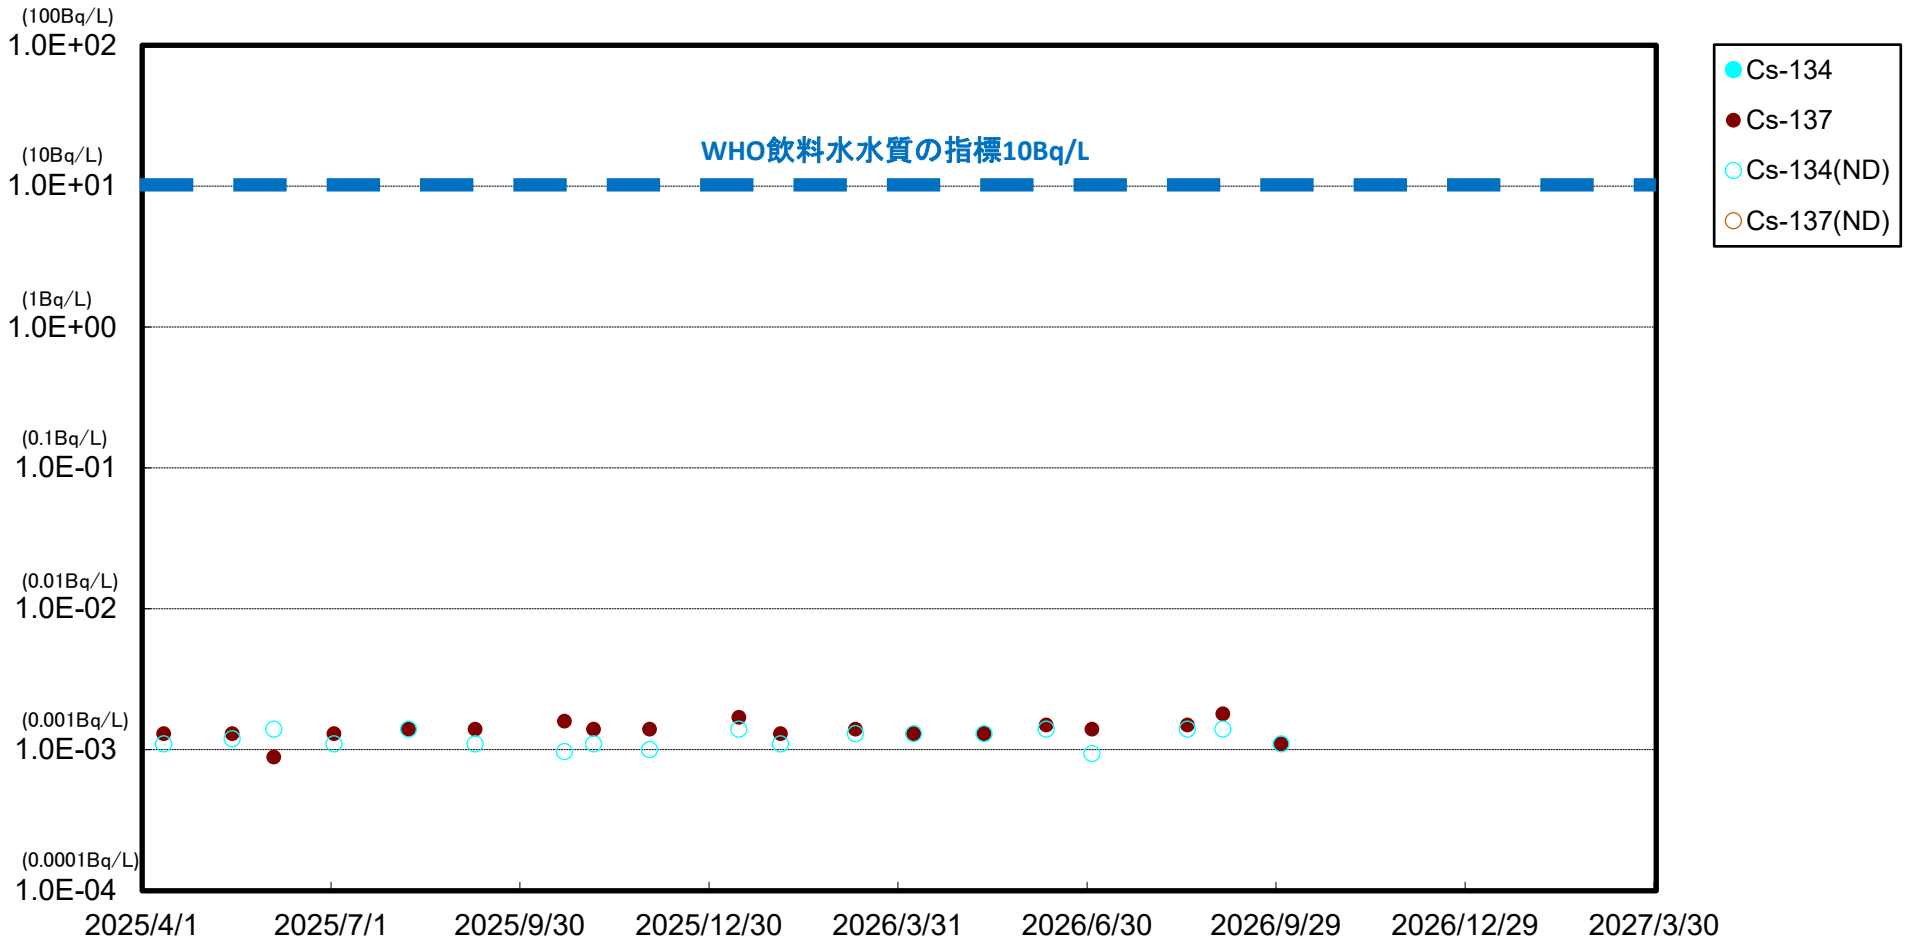

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


石巻湾（T-MG1）　表層　海水放射能濃度

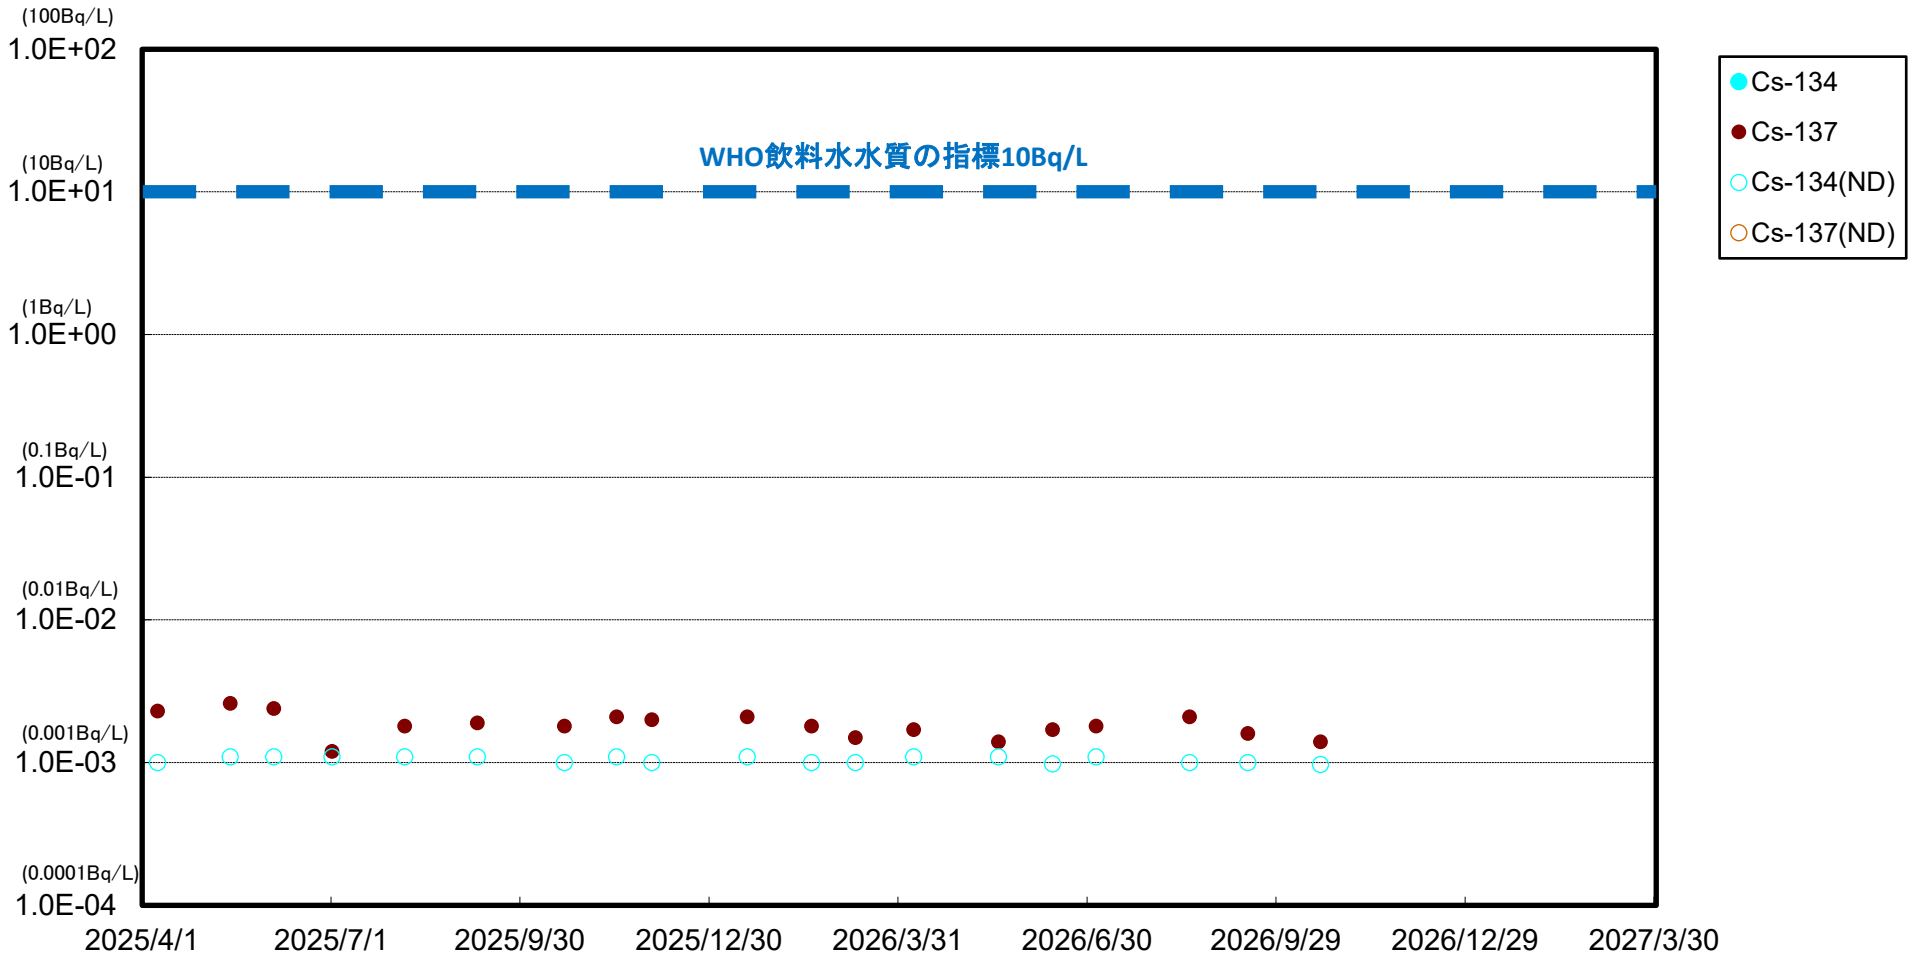

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


石巻湾（T-MG1）　底層　海水放射能濃度

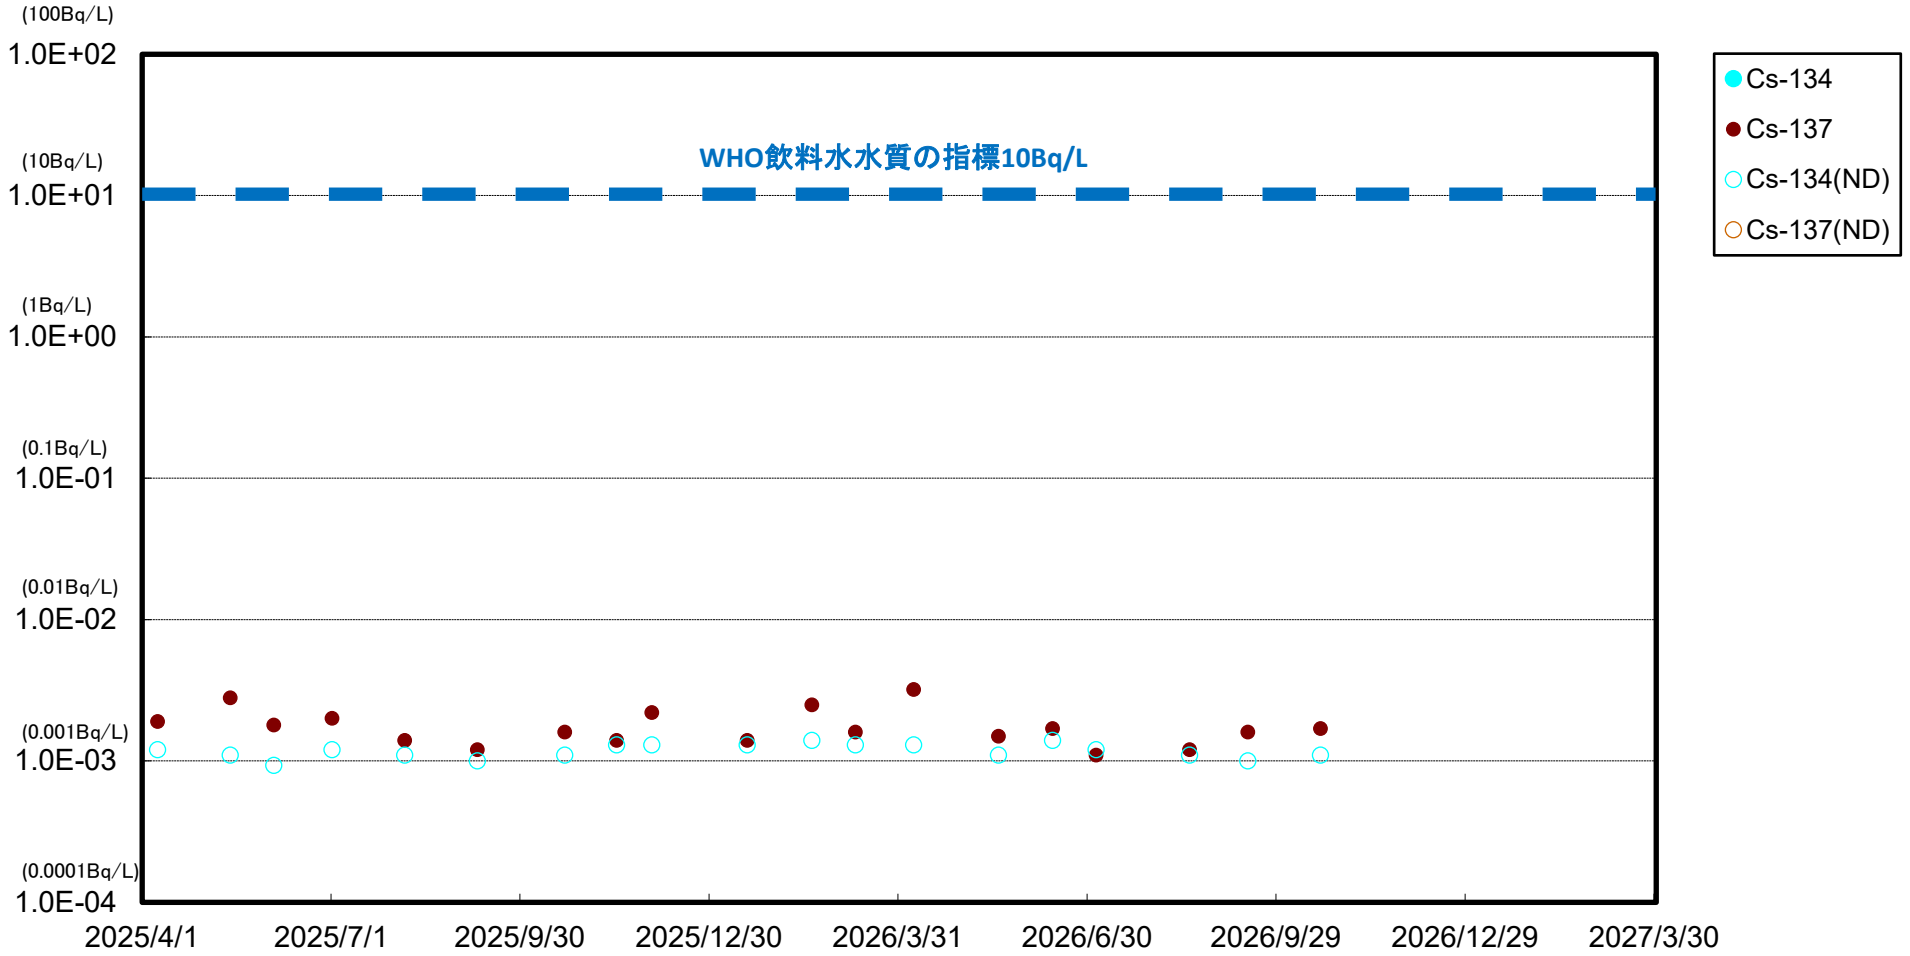

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


金華山東沖（T-MG2）　表層　海水放射能濃度

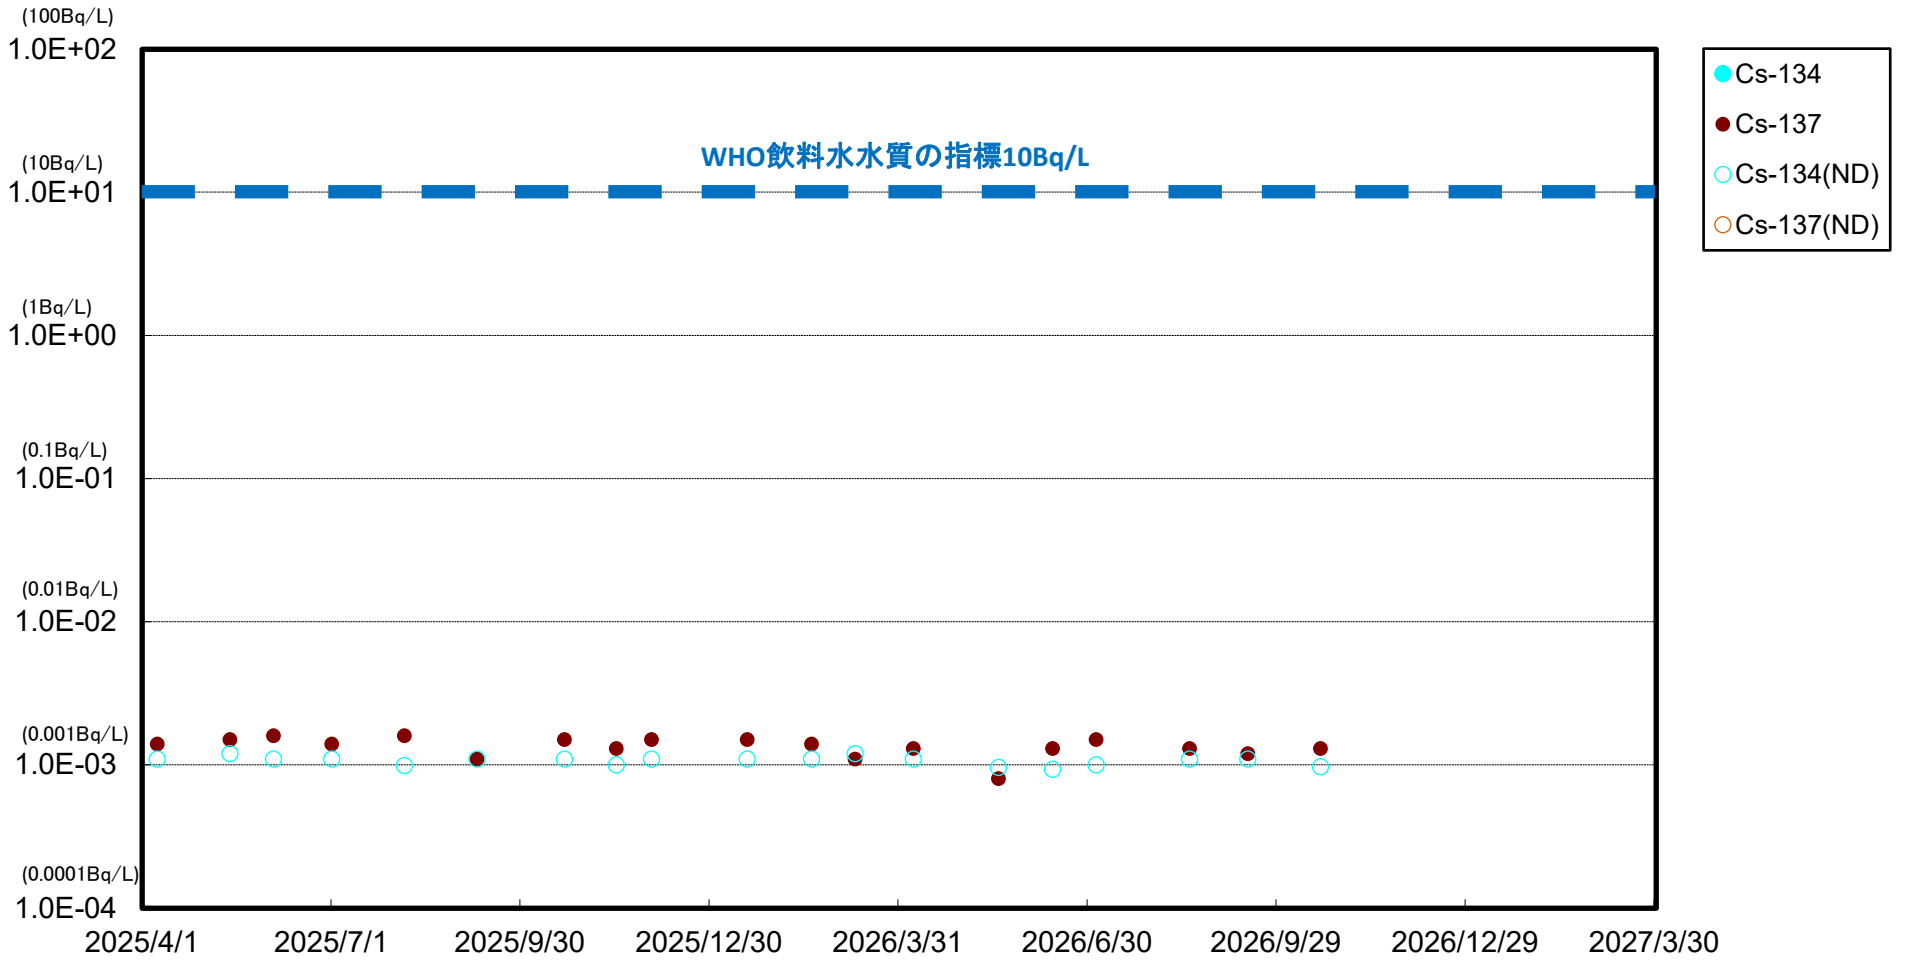

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


金華山東沖（T-MG2）　底層　海水放射能濃度

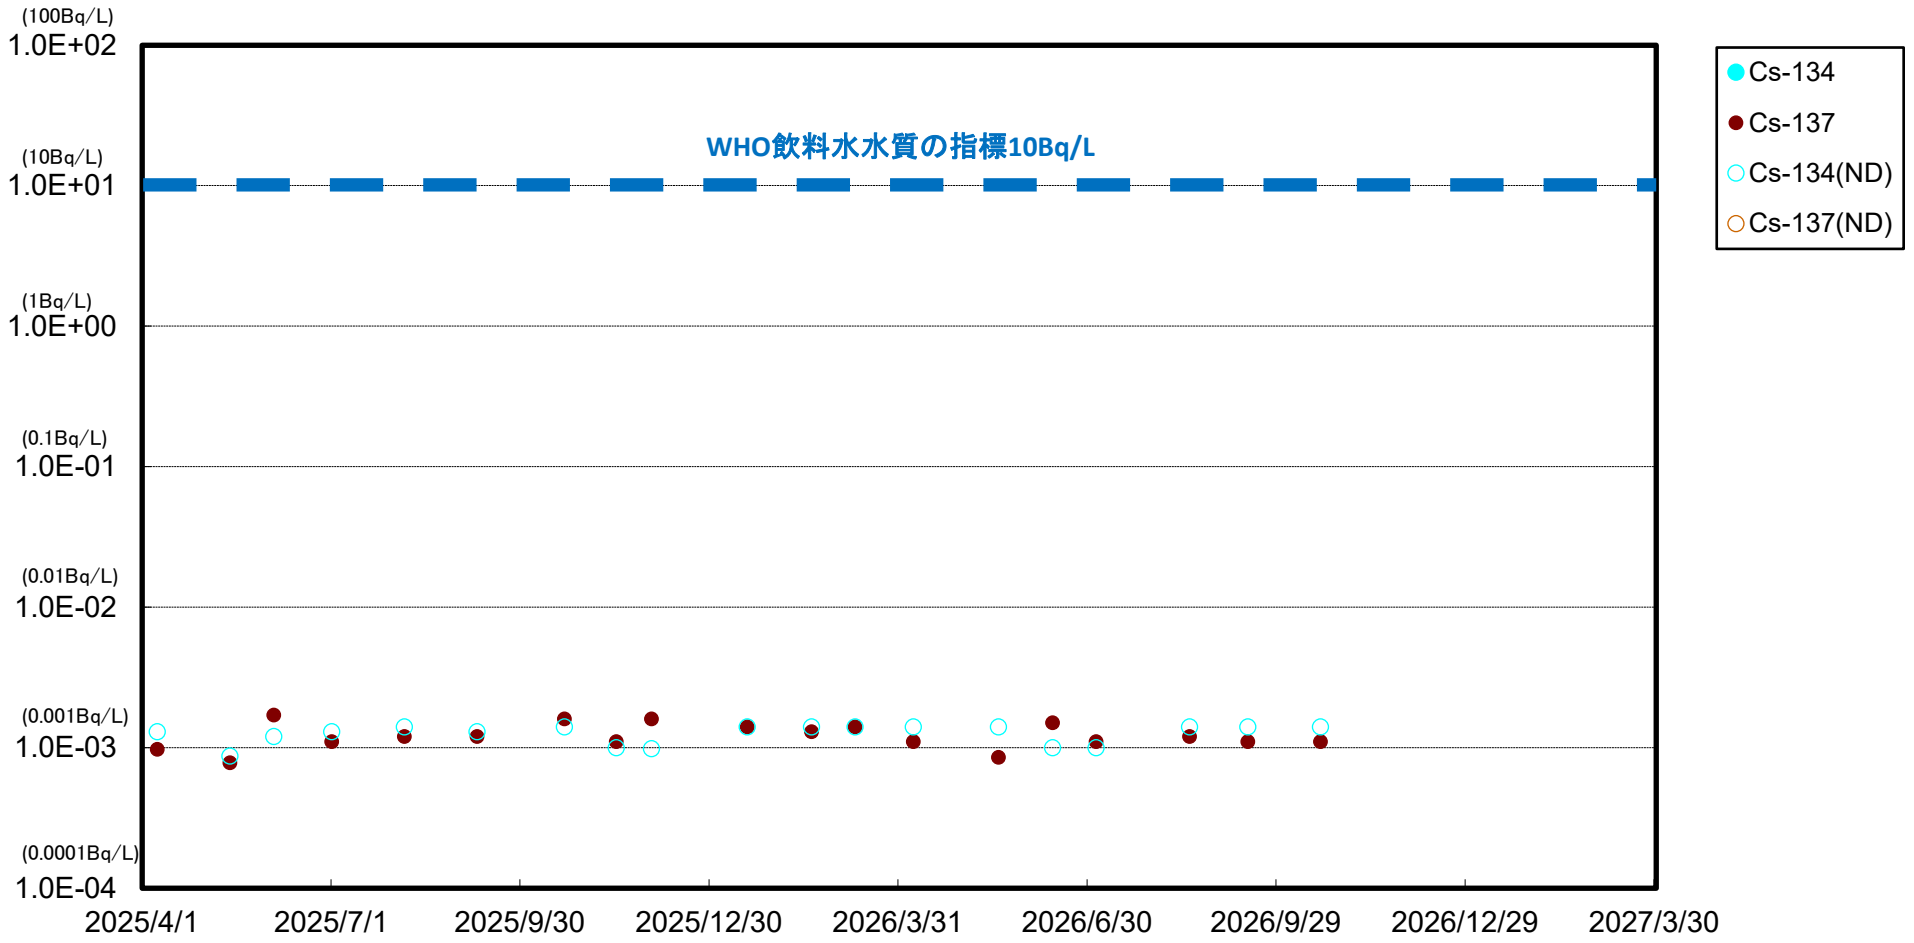

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


金華山南沖（T-MG3）　表層　海水放射能濃度

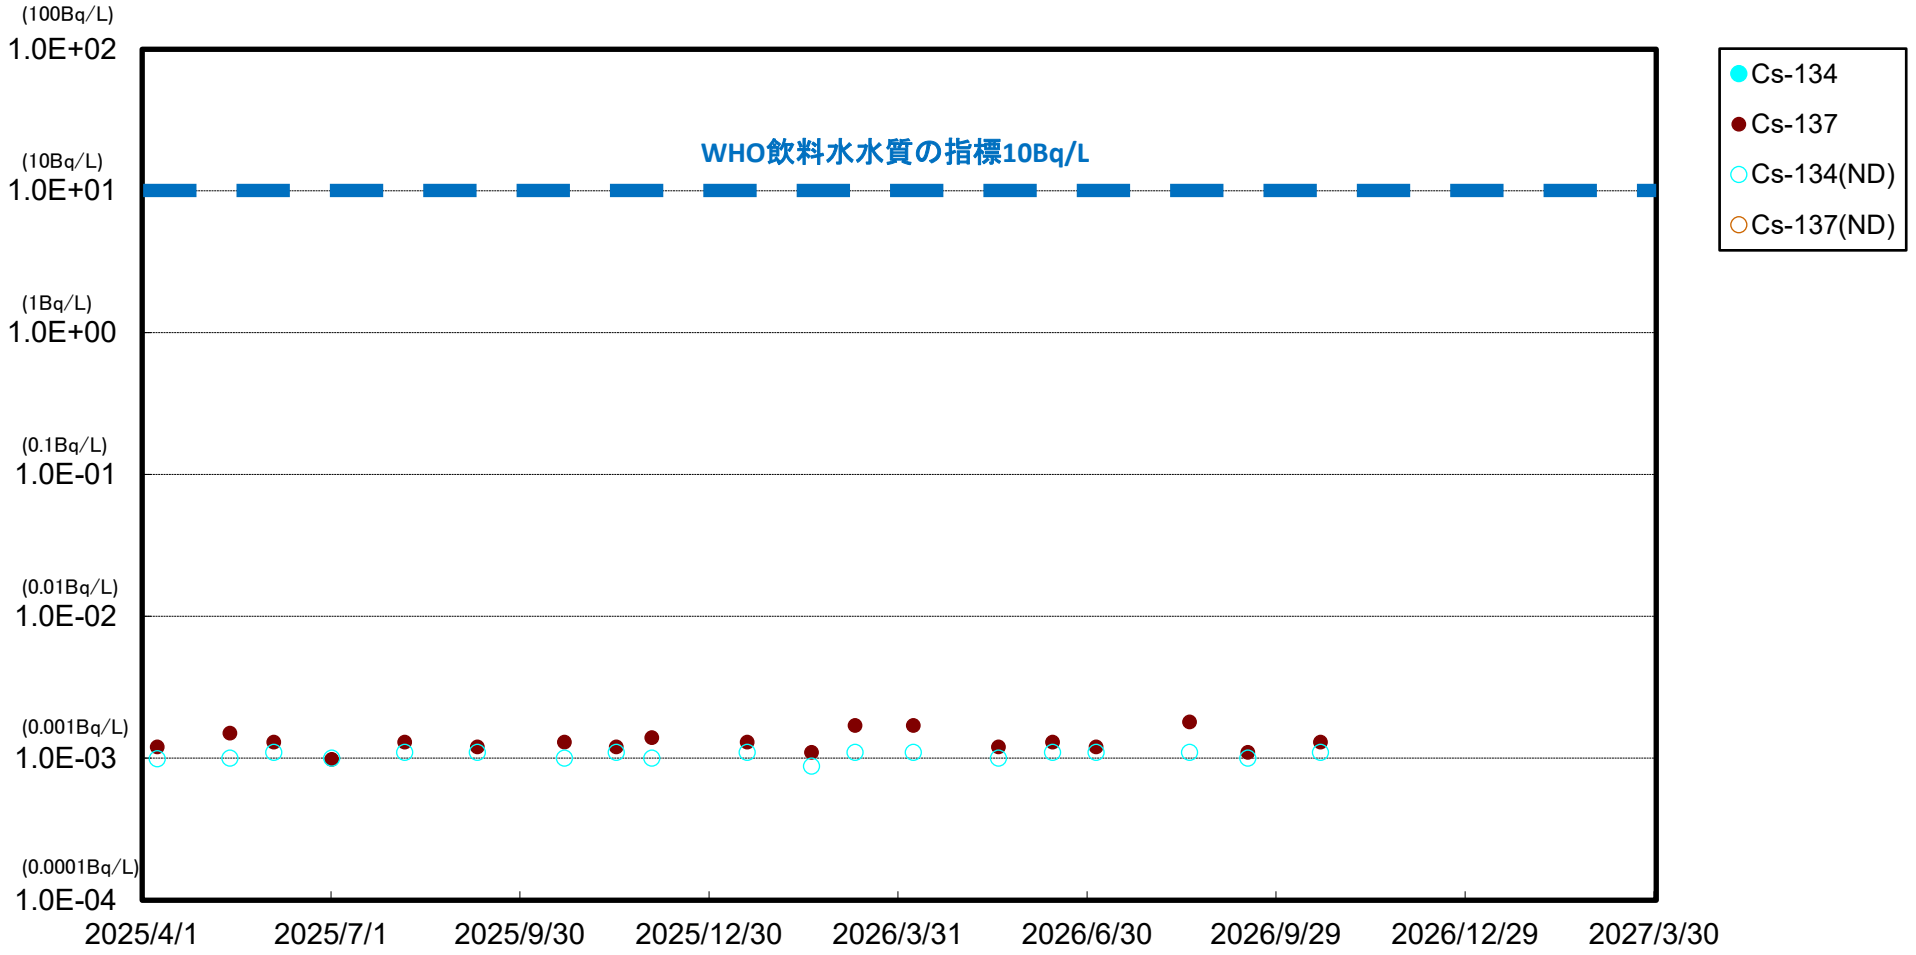

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


金華山南沖（T-MG3）　底層　海水放射能濃度

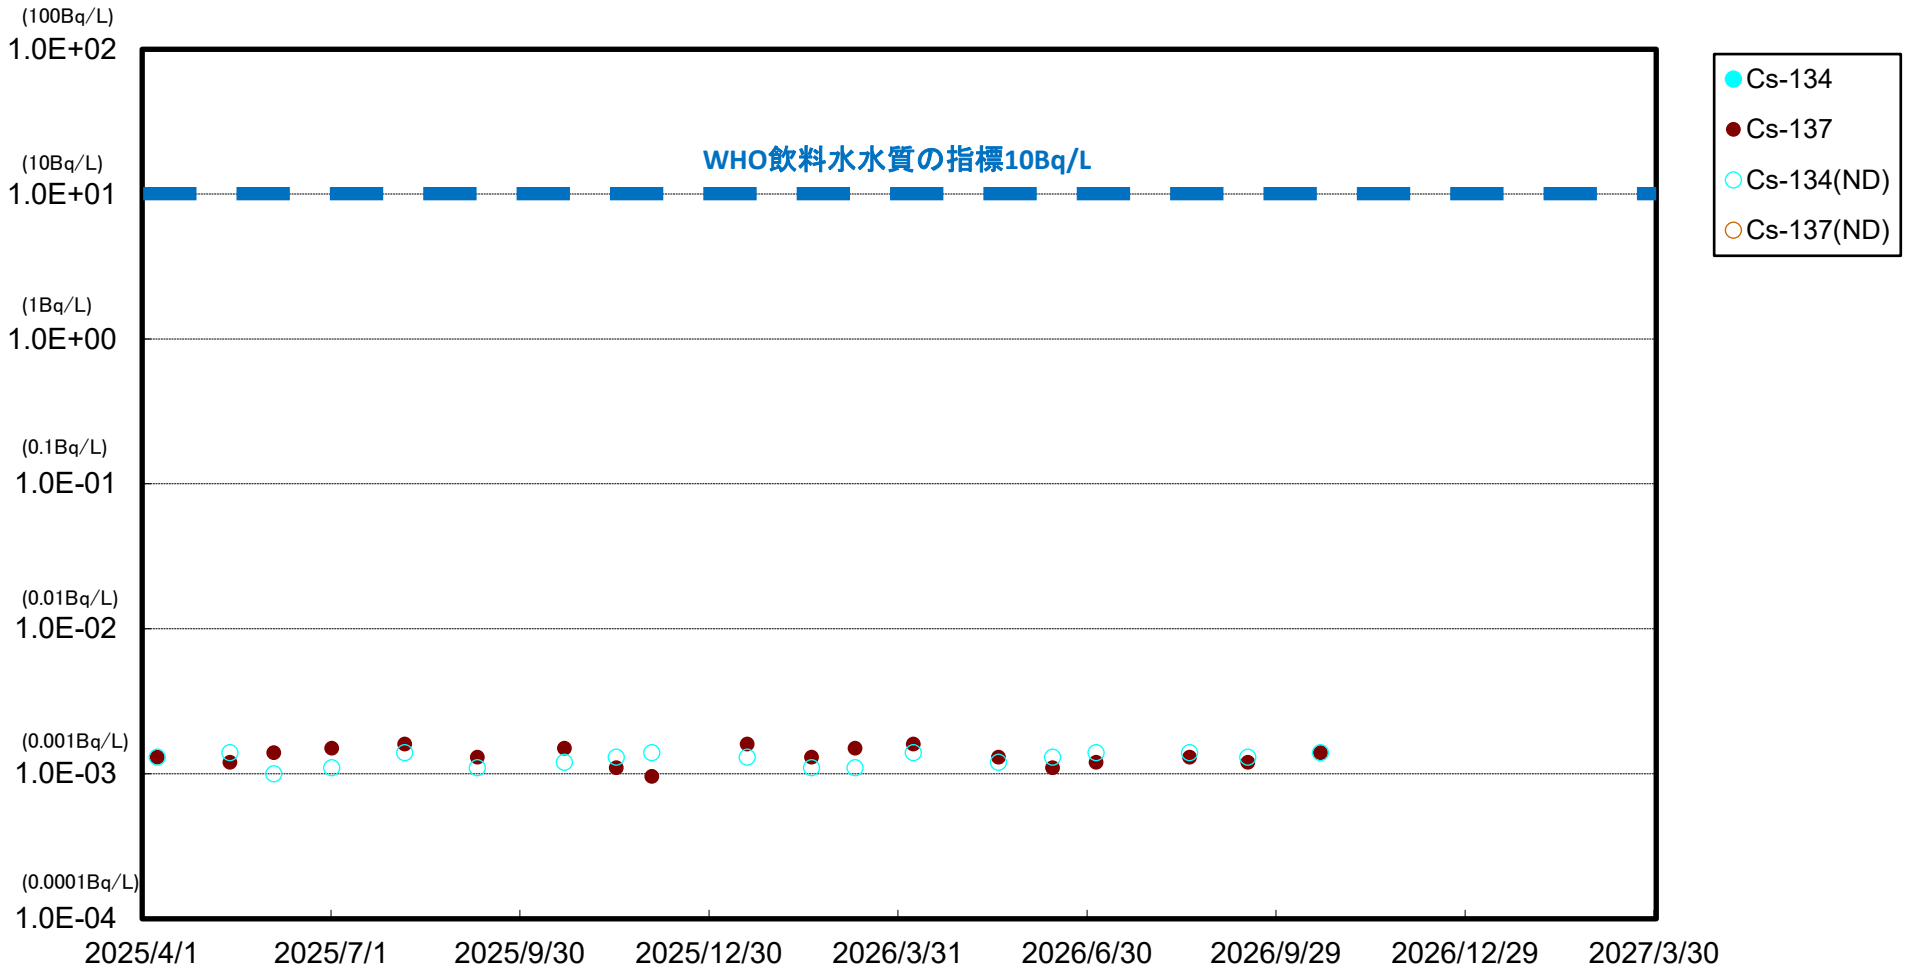

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


七ヶ浜沖（T-MG4）　表層　海水放射能濃度

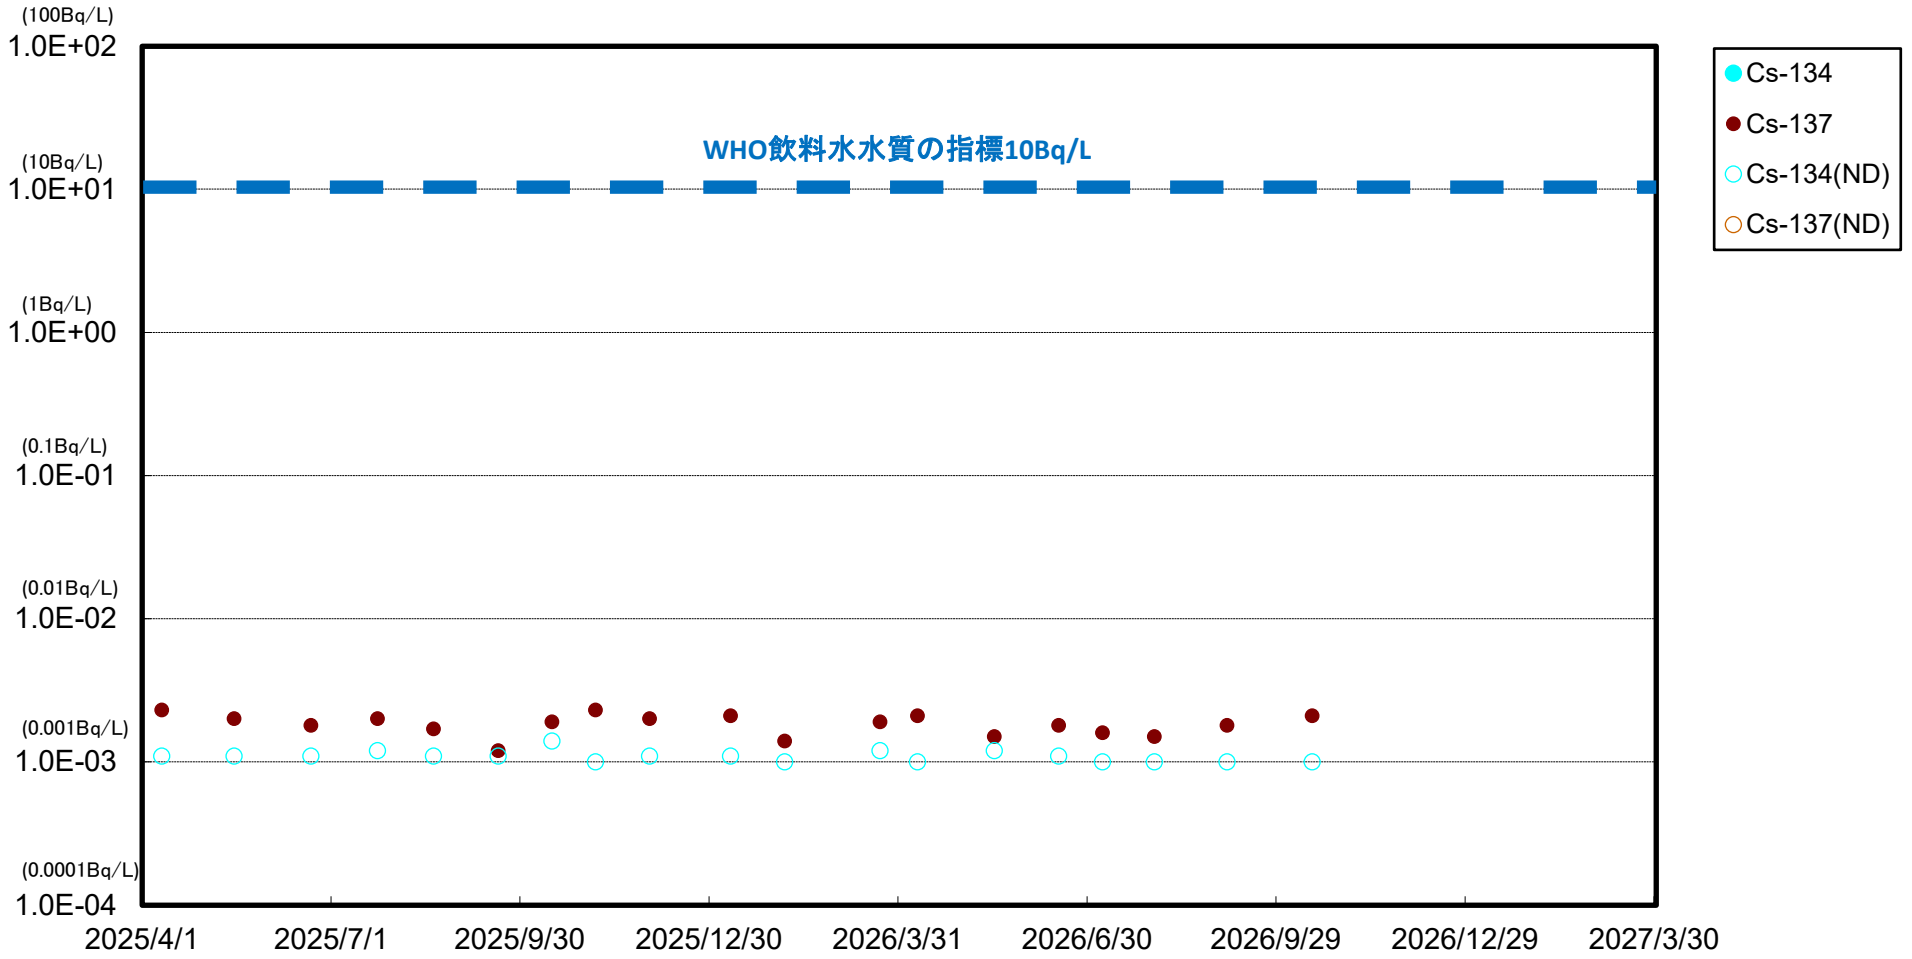

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


七ヶ浜沖（T-MG4）　底層　海水放射能濃度

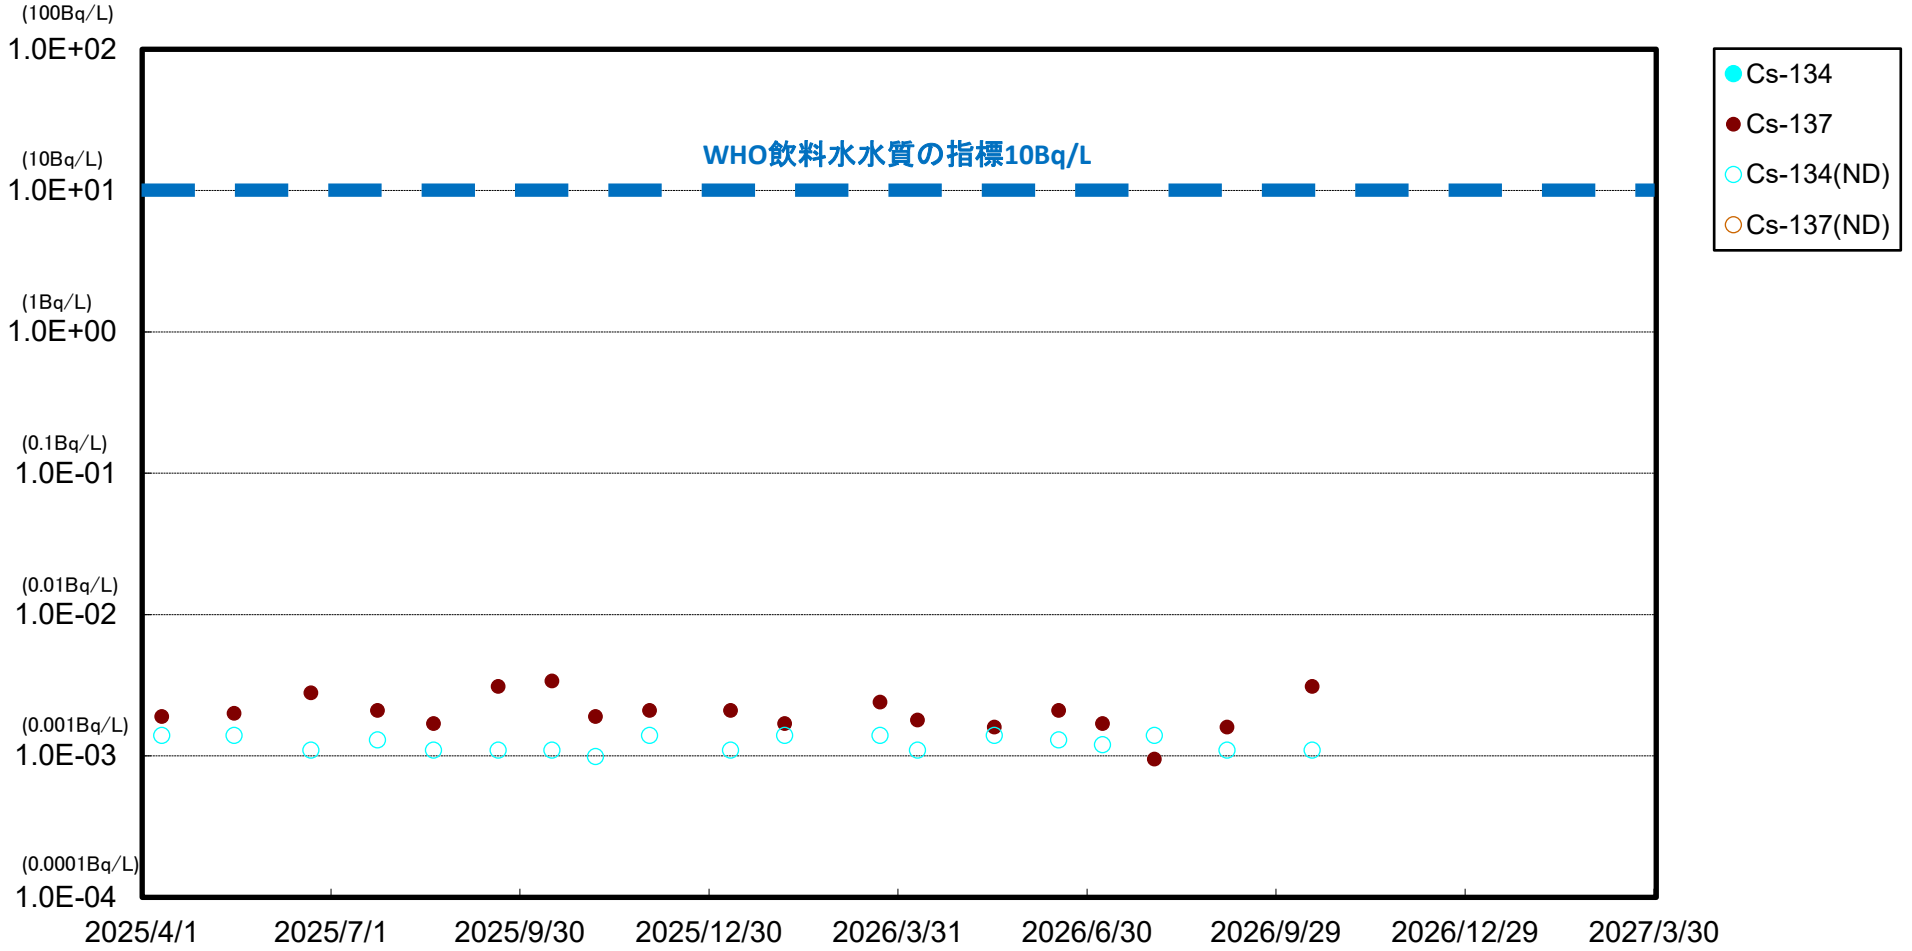

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


仙台湾中央（T-MG5）　表層　海水放射能濃度

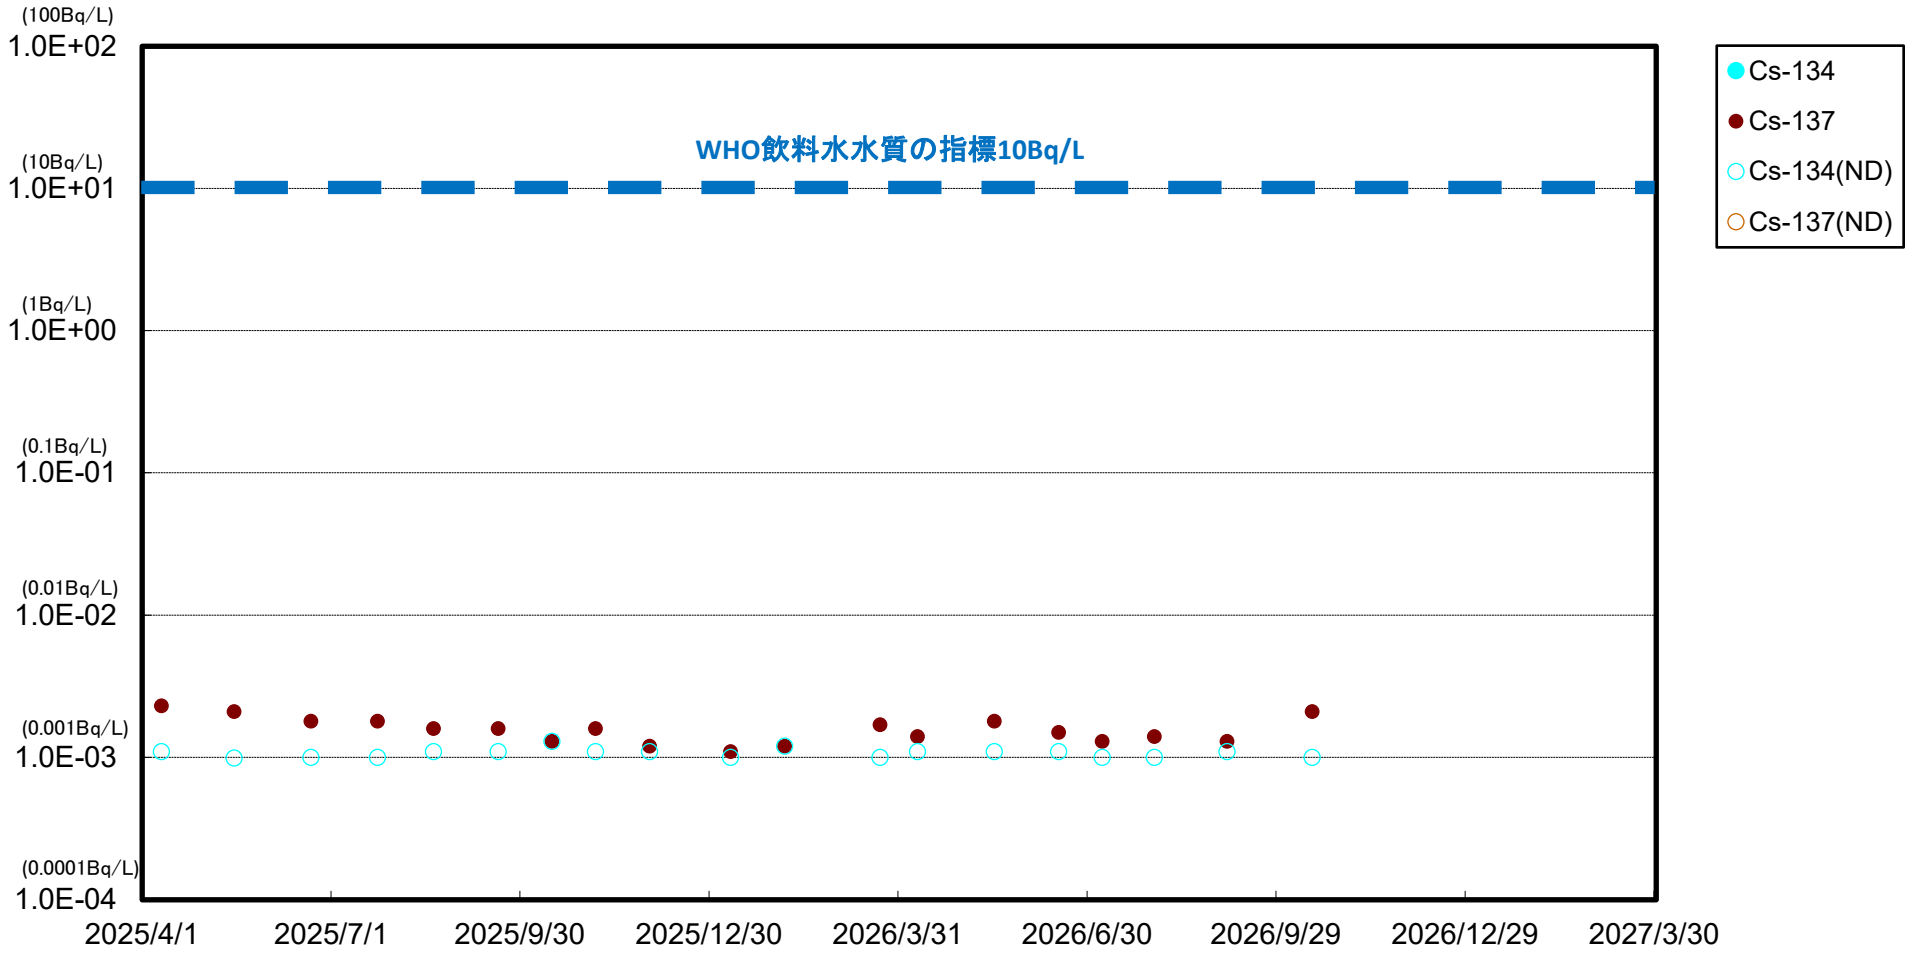

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


仙台湾中央（T-MG5）　底層　海水放射能濃度

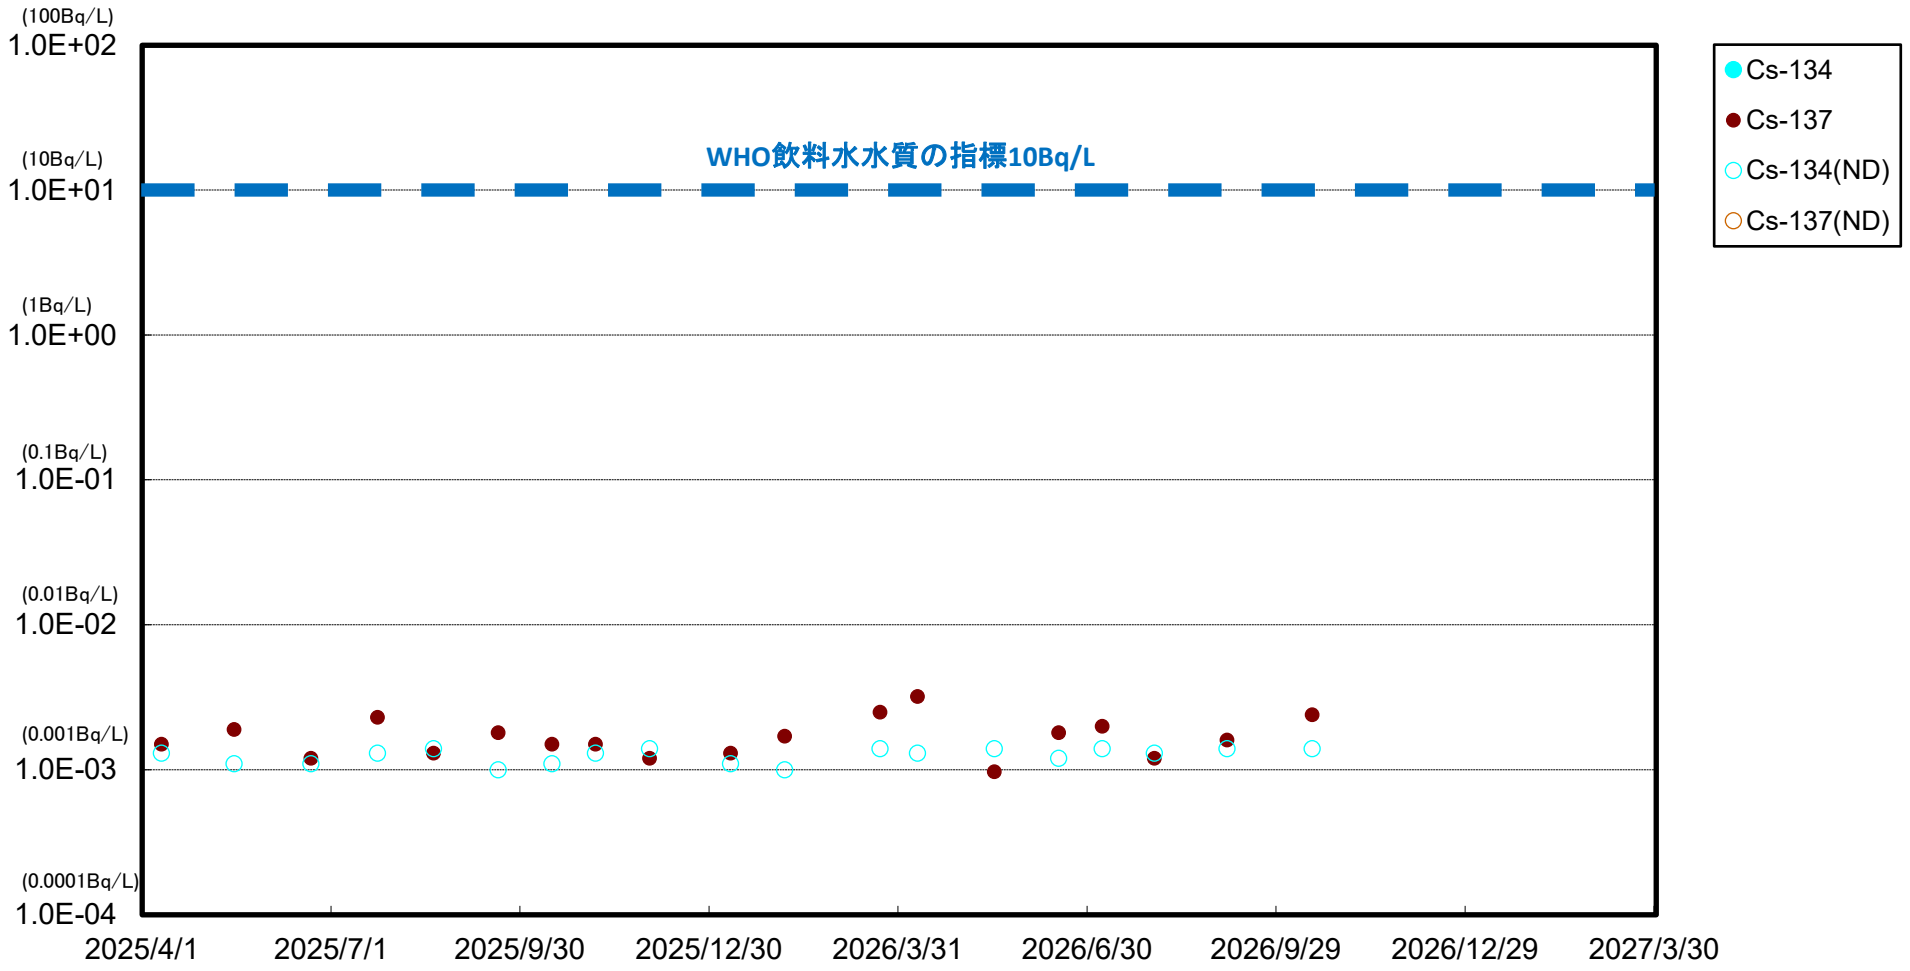

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


阿武隈川沖（T-MG6）　表層　海水放射能濃度

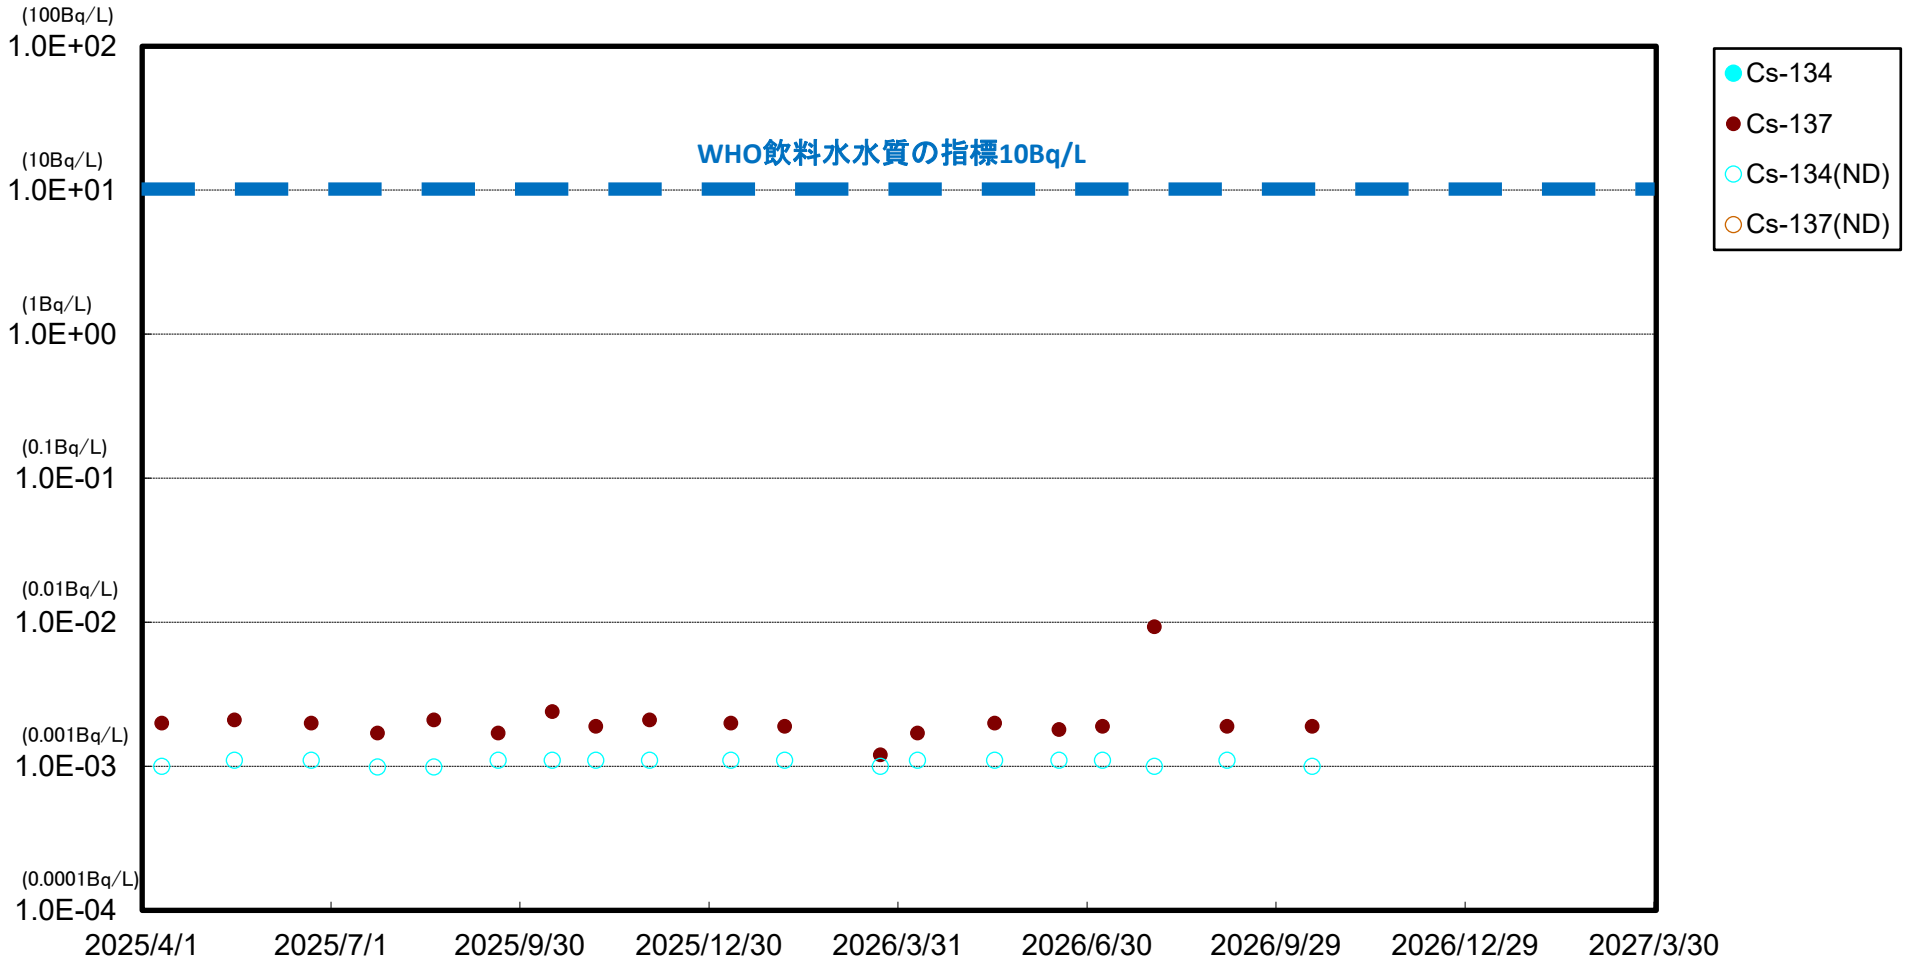

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

阿武隈川沖（T-MG6）　底層　海水放射能濃度

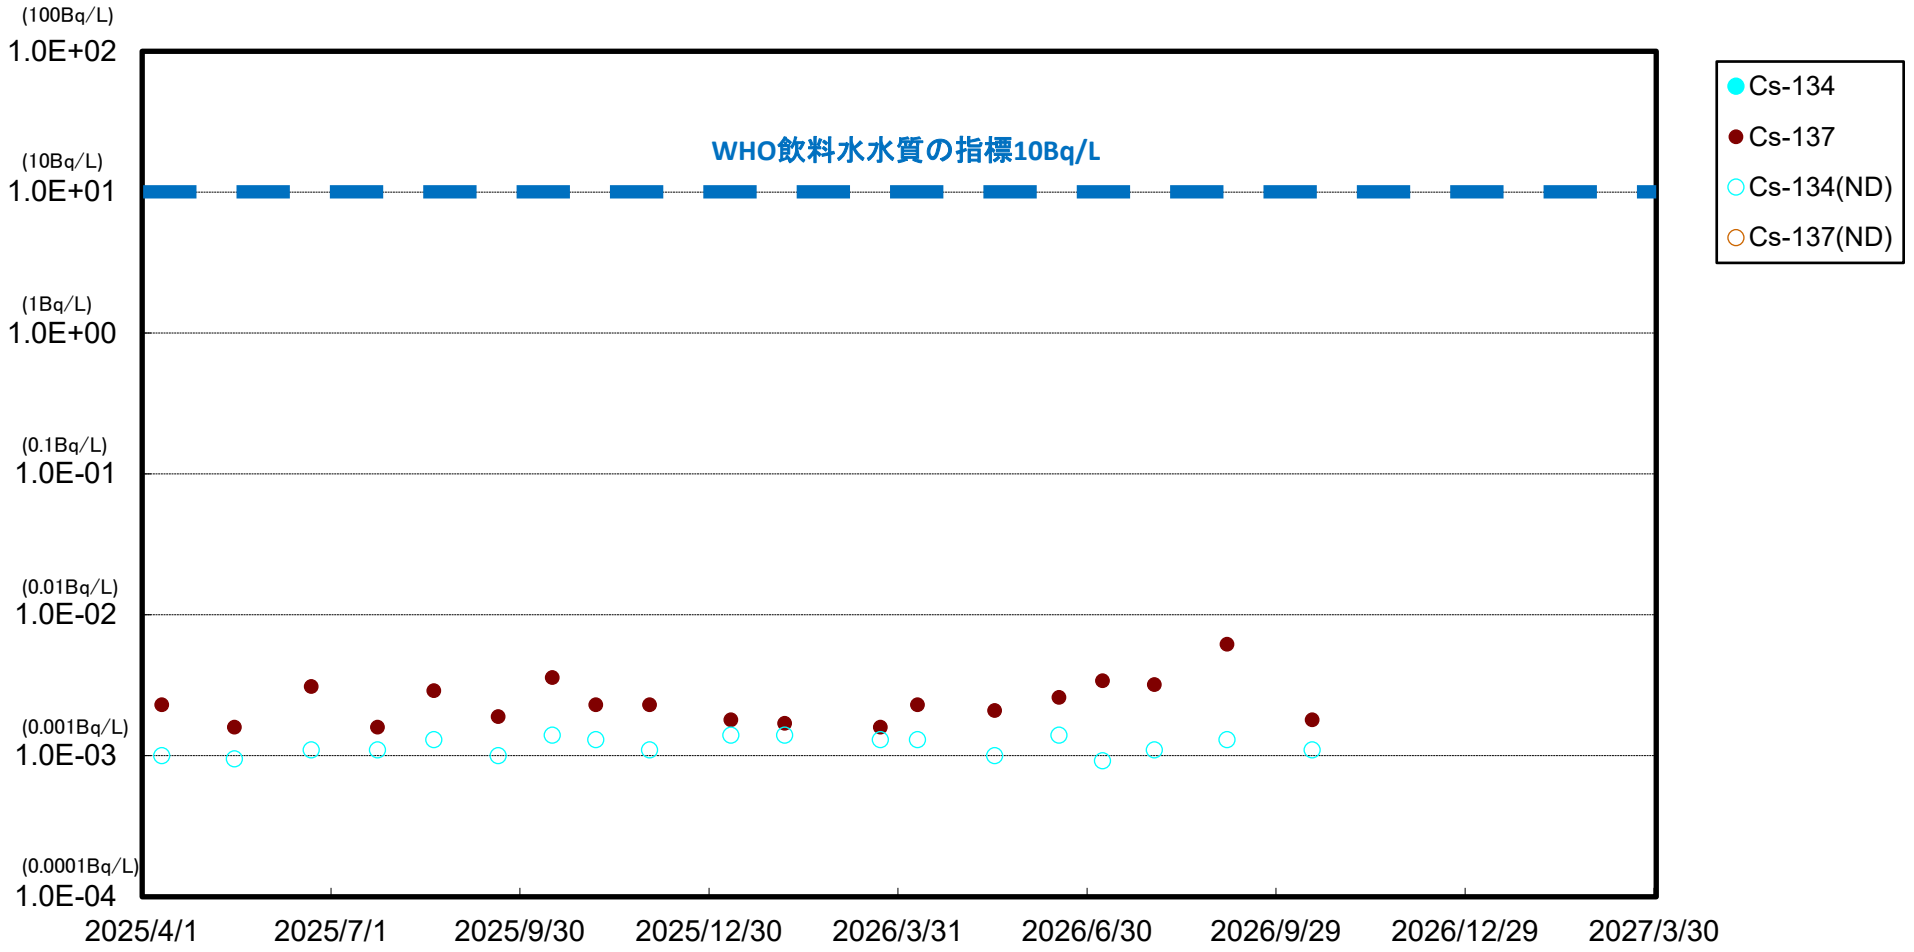

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。