

承認	審査	作成
H27.8.31	H27.8.31	H27.8.31

放射線・環境部


環境モニタリングG

環境設備班

放射線サーベイ記録

測定日時	平成 27年 8月 20日 10時 23分～ 10時 25分		測定者	
測定場所	号機	西門, 事務本館南	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核分
測定目的	■モニタリングポスト代替測定用サーベイメーター交換作業 □無線式モニタリングシステムのNICE/バッテリー交換作業 の線量当量率を測定する。 の交換作業時に於ける、周辺			
測定条件	◇停止中 ◇電気出力: --- MW ×: 空間線量当量率 (μSv/h)		測定器 (管理番号)	F1-ICW-243

西門

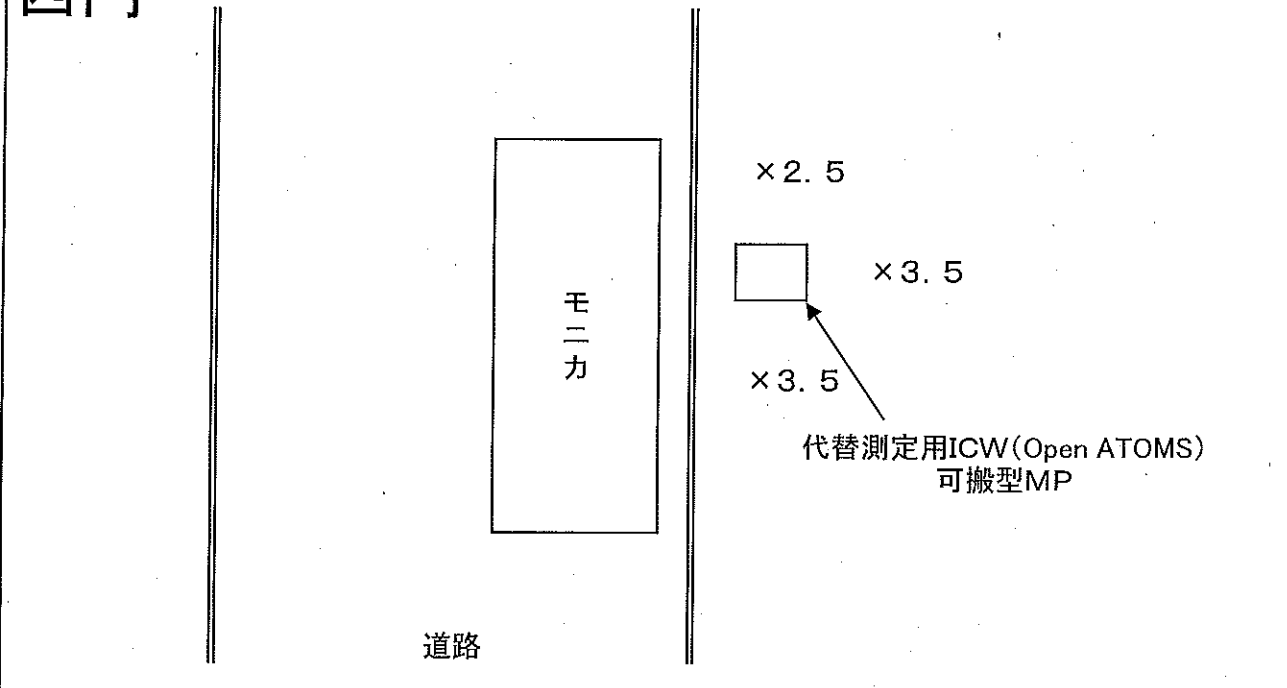

測定日時	平成	年	月	日	時	分～	時	分	測定者	
------	----	---	---	---	---	----	---	---	-----	--

事務本館南

