


承認	審査	作成
H27.9.15	H27.9.15	H27.9.15

# 放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	スタック周辺線量調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3/4号 スタックサンプ周辺	測定者	
測定日時	2015/9/11 14:10 ~ 14:20	測定器 (換算定数)	F1-ICW-100
測定条件	天候：曇り	区域区分	-

×：雰囲気線量当量率 (mSv/h)      ⊗：表面線量当量率 (mSv/h)

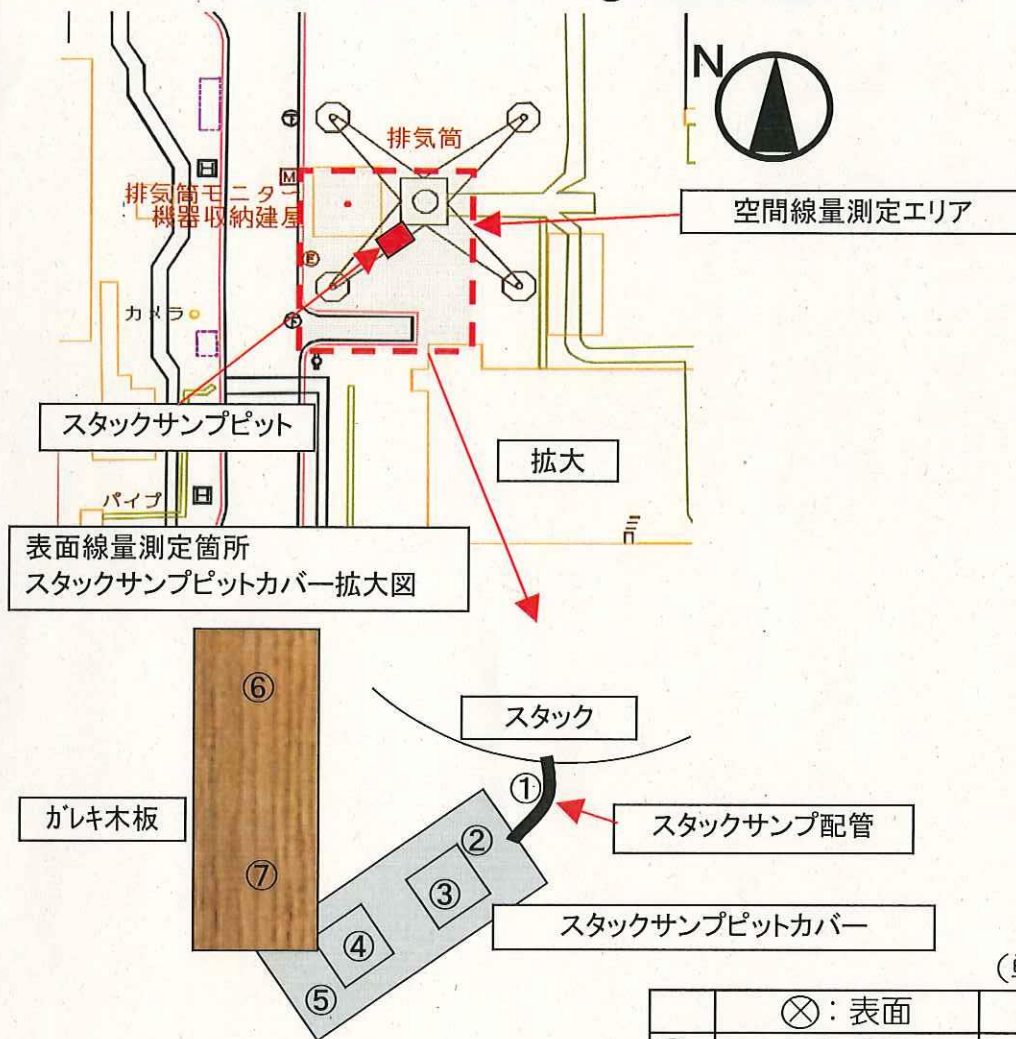

(単位：mSv/h)

	⊗：表面	×：雰囲気
①	4.0	2.5
②	2.0	2.4
③	1.5	2.5
④	2.2	2.2
⑤	1.8	2.4
⑥	4.5	2.7
⑦	2.3	2.1