


承認	審査	作成

放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う 状況確認サーベイ		測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	免震重要棟	2階 監視室	測定者	
測定日時	2016/9/5 9:50 ~ 10:20		測定器 (換算定数)	F1-SC- 209
測定条件			区域区分	—

×:空間線量率($\mu\text{Sv/h}$) ⊗:表面線量率($\mu\text{Sv/h}$) ○:スミア(Bq/cm^2) △:ダスト(Bq/cm^3)

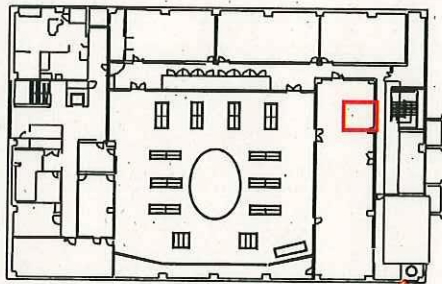

免震重要棟 2階


拡大

■:一時的な管理対象区域設定箇所

● 表面線量率

No	γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
1	0.20
2	0.20
3	0.18
4	0.18
5	0.18
BG	0.20

区画

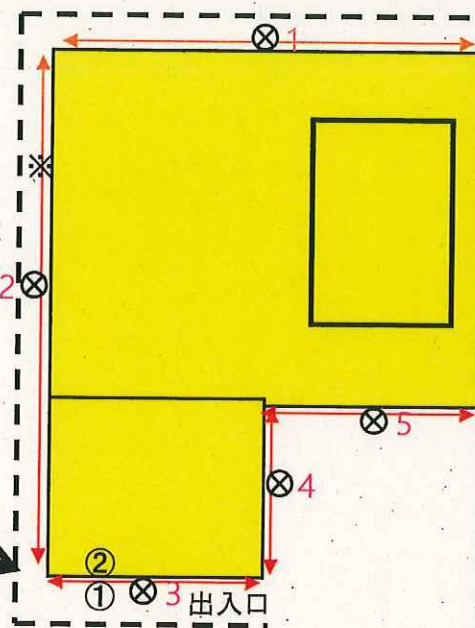

- ①・管理対象区域を示す掲示物
・「管理対象区域」に係る注意事項
 - ②・管理対象区域ではないことを示す掲示物
- ※ECD設置箇所(F1-ECD-055)
【設定宣言日時】平成28年9月5日10時26分

掲示

注:変動原因等の調査を行った場合は, その原因等についても記載する