


放射線サーベイ記録

測定目的	一時的な区域区分変更確認サーベイ (汚染のおそれのない管理対象区域外の区域への変更)		測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> GM直接
測定場所	免震重要棟 1階 電気品室		測定者		
測定日時	2016/11/28	13:25 ~ 13:35	測定器 (機器効率)	F1-SC-210	

×: 空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) ⊗: 表面線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) ○ 数字: スミア採取箇所 △: ダスト採取箇所

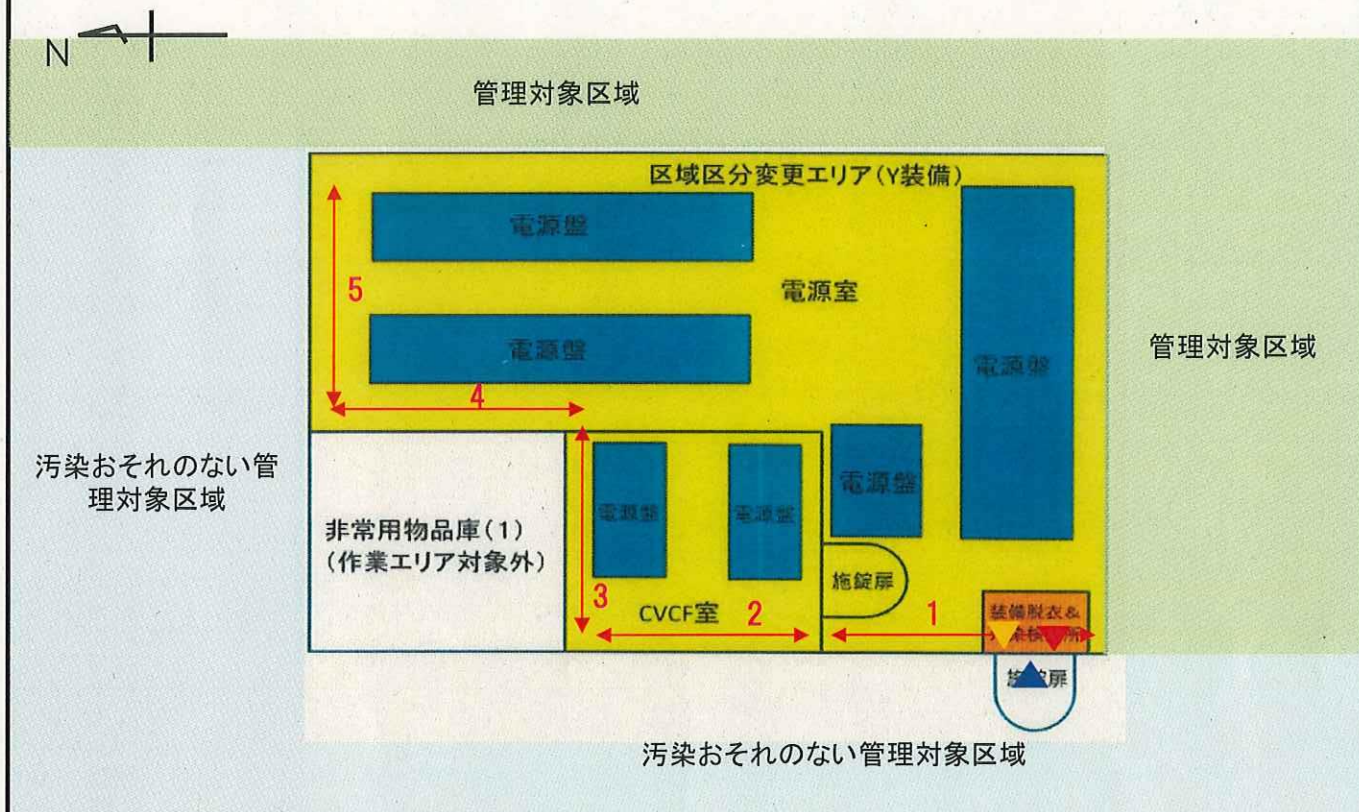

● 線量率

No	γ 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
1	2.50	
2	0.70	
3	0.60	
4	0.50	
5	1.50	

■: 区分変更箇所

▲: 管理対象区域に係る注意事項

▲: 汚染のおそれのない管理対象区域に係る注意事項

▲: この先汚染のおそれのない管理対象区域

※胸の位置で測定し最大値を記載

承認	審査	作成
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> H28.11.28 H28.11.28 </div>		

【宣言日時】 平成28年11月28日 13時44分