

# 汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 管 理 票

作 業 所 管 G 記 入 欄	保管希望年日時	平成 29年 4月 19日(水) 9時 30分				承認	審査	作成
	作業件名	1F-1~4号機 サブドレン他浄化設備保守委託(H29)						
	発生場所	サブドレン浄化設備建屋				H29.3.28 H29.3.28 H29.3.28		
	作業所管G	水処理計画G		監理員	TEL			
	元請会社			担当者	TEL			
線量測定年月日	H29.3.24	測定者		測定器名	ICW	管理番号	F1-ICW-255	
No.	保管物名	保管容器 表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	物 量 容器数 容 量		水切り 処理	備 考	
1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SS711A)THC-SH082	0.01(m)Sv/h	0.01(m)Sv/h	1個	2m3	済・未	コンクリート保管容器	
2		( )Sv/h	( )Sv/h	個	m3	済・未		
3		( )Sv/h	( )Sv/h	個	m3	済・未		
4		( )Sv/h	( )Sv/h	個	m3	済・未		
5		( )Sv/h	( )Sv/h	個	m3	済・未		

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

固体廃棄物管理G		受付
受付番号		
2017-04-005		
調整日時	H29.4.19(9時30分)	
【保管時の指示事項等】		
保管予定場所		
1	固体庫	
2		
3		
4		
5		

保 管 実 績	No.	保管物名	物 量 (容器数)	保管場所(実績)	保管日(実績)	備 考
	1	サブドレン浄化設備前処理フィルタ1B (SS711A)THC-SH082	1 個	固体庫	4/19 9:30	
			個			
			個			
			個			


固体庫 7 号棟					
# 7 - 4					
76	上	保管箱No.	No.SD2016-0004	No.SD2016-0011	No.SD2016-0012
		機器No.	Cs3B	Cs3B	Cs4B
		表面線量率	0.1mSv/h	0.1mSv/h	0.001mSv/h
		運搬・保管日	2016年11月8日	2016年11月9日	2016年11月14日
	中	受付No.	水2016-11-002	水2016-11-004	水2016-11-008
		保管箱No.	THC-SH061	THC-SH060	THC-SH063
		機器No.	SS1B	SS1B	SS1B
		表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
	下	運搬・保管日	2016年11月8日	2016年11月9日	2016年11月14日
		受付No.	水2016-11-002	水2016-11-004	水2016-11-010
		保管箱No.	THC-SH055	THC-SH062	THC-SH039
		機器No.	SS1B	SS1B	SS2B
	上	表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
		運搬・保管日	2016年11月7日	2016年11月8日	2016年11月14日
		受付No.	水2016-11-001	水2016-11-003	水2016-11-005
		保管箱No.	No.SD2016-0010	No.SD2016-0014	No.SD2016-0015
77	中	機器No.	Cs3B	Cs3B	Cs3B
		表面線量率	0.03mSv/h	0.06mSv/h	0.08mSv/h
		運搬・保管日	2016年11月24日	2017年1月11日	2017年1月19日
	上	受付No.	水2016-11-020	水2017-01-001	水2017-01-002
		保管箱No.	THC-SH066	THC-SH053	THC-SH054
		機器No.	SS2B	SS1B	SS1B
		表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
	下	運搬・保管日	2016年11月18日	2016年11月25日	2016年11月21日
		受付No.	水2016-11-014	水2016-11-021	水2016-11-016
		保管箱No.	THC-SH041	THC-SH040	THC-SH064
		機器No.	SS1B	SS2B	SS1B
	上	表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
		運搬・保管日	2016年11月15日	2016年11月16日	2016年11月18日
		受付No.	水2016-11-011	水2016-11-012	水2016-11-015
		保管箱No.	No.SD2016-0016		No.SD2016-0017
78	中	機器No.	Cs3B		Cs3B
		表面線量率	0.1mSv/h		0.14mSv/h
		運搬・保管日	2017年2月8日		2017年3月16日
	下	受付No.	水2017021-001		水2017-03-001
		保管箱No.	THC-SH074	THC-SH058	THC-SH033
		機器No.	SS1B	SS2B	SS1B
		表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
	上	運搬・保管日	2017年2月8日	2017年3月16日	2017年2月22日
		受付No.	水2017021-001	水2017-03-002	水2017-02-005
		保管箱No.	THC-SH038	THC-SH073	THC-SH072
		機器No.	SS2B	SS1B	SS1B
	下	表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
		運搬・保管日	2016年11月16日	2017年2月9日	2017年2月10日
		受付No.	水2016-11-013	水2017-02-002	水2017-02-003
		保管箱No.			水2017-02-004

79	保管箱No.				
	機器No.				
	表面線量率				
	運搬・保管日				
	受付No.				
	保管箱No.	THC-SH078	THC-SH083	THC-SH082	THC-SH079
	機器No.	SS2B	SS1B	SS1B	SS1B
	表面線量率	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h	0.01mSv/h
	運搬・保管日	2017年4月12日	2017年4月19日	2017年4月19日	2017年4月12日
	受付No.	水2017-04-004	水2017-04-006	水2017-04-005	水2017-04-003
	保管箱No.	THC-SH043	THC-SH081	THC-SH080	THC-SH042
	機器No.	SS1B	SS2B	SS1B	SS1B
80	表面線量率	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h	0.001mSv/h
	運搬・保管日	2017年3月17日	2017年4月6日	2017年4月6日	2017年3月17日
	受付No.	水2017-03-004	水2017-04-002	水2017-04-001	水2017-03-003
	保管箱No.				
	機器No.				
	表面線量率				
	運搬・保管日				
	受付No.				
	保管箱No.				
	機器No.				
	表面線量率				
	運搬・保管日				
81	受付No.				
	保管箱No.				
	機器No.				
	表面線量率				
	運搬・保管日				
	受付No.				
	保管箱No.				
	機器No.				
	表面線量率				
	運搬・保管日				
	受付No.				
	保管箱No.				

固体庫7号棟

井 7 - 4

固体庫8号棟(水処理運営第四G使用中)

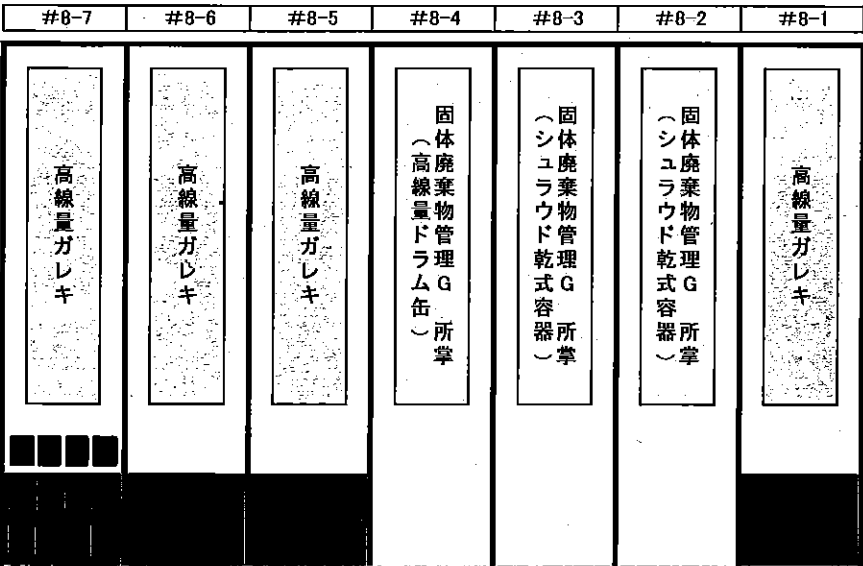


C・B・A

C・B・A

C・B・A

C・B・A

固体庫7号棟(水処理設備第二G使用中)


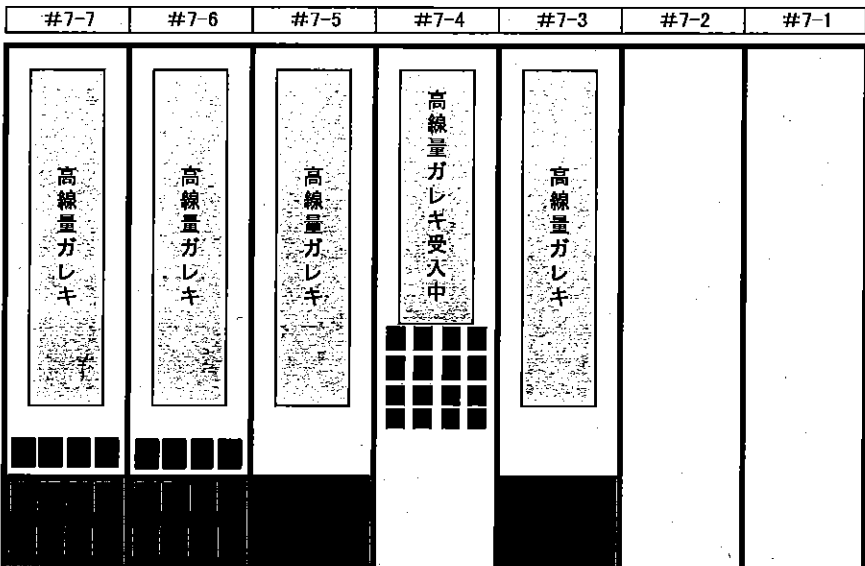


A・B・C・D

A・B・C・D

A・B・C・D

- 保管箱
- 今回保管場所

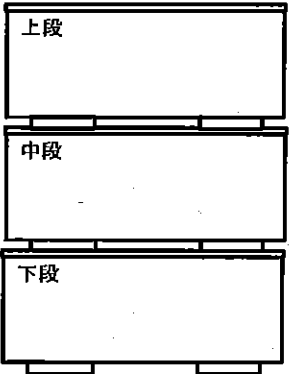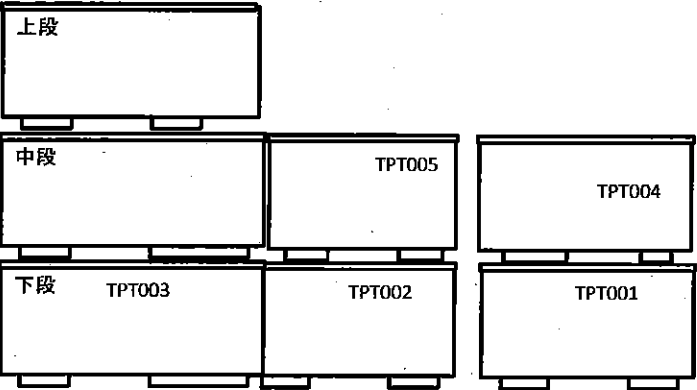

# 汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 管 理 票

作業 所 管 G 記 入 欄	保管希望年日時		平成 29年 4月 19日(火) 10時 30分				承認		審査		作成		
	作業件名		1F-1~4号機 サブドレン他浄化設備保守委託(H29)				H29.3.24		H29.3.24		H29.3.24		
	発生場所		サブドレン浄化設備建屋										
	作業所管G		水処理計画G				監理員		TEL				
	元請会社						担当者		TEL				
	線量測定年月日		H29.3.24		測定者				測定器名		ICW		
									管理番号		F1-ICW-255		
	No.	保管物名		保管容器 表面線量率		測定場所 雰囲気線量率		物 量 容器数 容 量		水切り 処理		備 考	
	1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SSフィルタ)THC-SH083		0.01(m)Sv/h		0.01(m)Sv/h		1個 2m3		(済)・未		コンクリート保管容器	
	2			( )Sv/h		( )Sv/h		個 m3		済・未			
3			( )Sv/h		( )Sv/h		個 m3		済・未				
4			( )Sv/h		( )Sv/h		個 m3		済・未				
5			( )Sv/h		( )Sv/h		個 m3		済・未				

注1:実施計画第Ⅲ章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。  
 注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。  
 注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

固体廃棄物管理G		受付
受付番号		
H2017-04-006		
調整日時	H29.4.19(10時30分)	
【保管時の指示事項等】		
保管予定場所		
1	固体庫	
2		
3		
4		
5		

保管 実績	No.	保管物名	物 量 (容器数)	保管場所(実績)	保管日(実績)	備 考
	1	サブドレン浄化設備 前処理フィルタ1B (SSフィルタ)THC-SH083	1 個	固体庫	4/19 10:10	
			個			
			個			
			個			
			個			